

사용설명서

XGK Series

XGK-CPUH
XGK-CPUA
XGK-CPUS
XGK-CPUE

프로그램머블 로직 컨트롤러



안전을 위한 주의 사항

- 사용 전에 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 사용설명서가 최종 사용자와 유지 보수 책임자에게 전달되도록 하여 주십시오.
- 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 잘 보관 하십시오.

개 정 이 력

Version	일자	주요 변경 내용	수정 Page
V 1.0	'05.03	초판 발행	-
V 1.1	'06.05	14 장 내장 PID 기능	14-1 ~14-35

◎ 목 차 ◎

제 1 장 개요

1-1~1-5

- 1.1 사용 설명서의 사용 방법1-1
- 1.2 특징1-2
- 1.3 용어 설명1-4

제 2 장 시스템 구성

2-1~2-11

- 2.1 XGT 시리즈 시스템 구성2-1
- 2.2 구성 제품 일람2-2
- 2.3 기본 시스템2-6
 - 2.3.1 기본 시스템의 구성 방법2-5
 - 2.3.2 기본 시스템의 최대 구성(점수 고정식).....2-7
 - 2.3.3 기본 시스템의 최대 구성(점수 가변식).....2-8
 - 2.3.4 종단 저항의 접속2-9
- 2.4 네트워크 시스템2-9
 - 2.4.1 시스템간의 네트워크2-10
 - 2.4.2 리모트 I/O 시스템2-11

제 3 장 일반 규격

3-1

- 3.1 일반 규격3-1

제 4 장 CPU 모듈의 규격

4-1~4-7

- 4.1 성능 규격4-1
- 4.2 각 부 명칭 및 기능4-3
- 4.3 배터리4-6
 - 4.3.1 배터리 규격4-6

4.3.2 사용상의 주의 사항	4-6
4.3.3 배터리의 수명	4-6
4.3.4 배터리의 교환 방법	4-6

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식	5-1~5-22
------------------------------------	-----------------

5.1 프로그램의 기본	5-1
5.1.1 프로그램의 수행 방식	5-1
5.1.2 순시 정전 시 연산 처리	5-2
5.1.3 스캔 타임(Scan Time)	5-3
5.2 프로그램 수행	5-4
5.2.1 프로그램의 구성	5-4
5.2.2 프로그램의 수행 방식	5-4
5.2.3 인터럽트	5-6
5.3 운전 모드	5-13
5.3.1 RUN 모드	5-13
5.3.2 STOP 모드	5-14
5.3.3 DEBUG 모드	5-14
5.3.4 운전 모드 변경	5-15
5.4 메모리	5-16
5.4.1 프로그램 메모리	5-16
5.4.2 데이터 메모리	5-16
5.5 데이터 메모리 구성도	5-19
5.5.1 XGK-CPUS	5-19
5.5.2 XGK-CPUE	5-20
5.5.3 XGK-CPUH	5-20
5.5.4 XGK-CPUA	5-20
5.5.3 데이터 래치 영역 설정	5-21

제 6 장 CPU 모듈의 기능	6-1~6-17
-------------------------------	-----------------

6.1 자기 진단 기능	6-1
6.1.1 스캔 워치독 타이머(Scan Watchdog Timer)	6-1
6.1.2 I/O 모듈 체크 기능	6-2
6.1.3 배터리 전압 체크 기능	6-2

6.1.4	에러 이력 저장 기능	6-2
6.1.5	고장 처리	6-2
6.2	시계 기능	6-4
6.3	리모트 기능	6-7
6.4	입출력 강제 On/Off 기능	6-7
6.4.1	강제 I/O 설정 방법	6-7
6.4.2	강제 On/Off 처리 시점 및 처리 방법	6-8
6.5	즉시(Direct)입출력 연산 기능	6-8
6.6	운전 이력 저장 기능	6-9
6.6.1	에러 이력	6-9
6.6.2	모드 변환 이력	6-9
6.6.3	전원 차단 이력	6-9
6.6.4	시스템 이력	6-9
6.7	외부 기기 고장 진단 기능	6-11
6.8	고장 마스크 기능	6-13
6.9	타이머 명령	6-14
6.10	운전 중 모듈 교체 기능	6-15
6.11	입출력 번호 할당 방법	6-16
6.11.1	고정식 입출력 번호 할당	6-16
6.11.2	가변식 입출력 번호 할당	6-16
6.12	운전 중 프로그램의 수정	6-17

제 7 장 입출력 모듈	7-1~7-22
---------------------	-----------------

7.1	모듈 선정시 주의 사항	7-1
7.2	디지털 입력 모듈 규격	7-4
7.2.1	8점 DC24V 입력 모듈(소스/싱크 타입)	7-4
7.2.2	16점 DC24V 입력 모듈(소스/싱크 타입)	7-5
7.2.3	16점 DC24V 입력 모듈(소스 타입)	7-6
7.2.4	32점 DC24V 입력 모듈(소스/싱크 타입)	7-7
7.2.5	32점 DC24V 입력 모듈(소스 타입)	7-8
7.2.6	64점 DC24V 입력 모듈(소스/싱크 타입)	7-9
7.2.7	64점 DC24V 입력 모듈(소스 타입)	7-10
7.2.8	16점 AC110V 입력 모듈	7-11
7.2.9	8점 AC220V 입력 모듈	7-12
7.3	디지털 출력 모듈 규격	7-13

7.3.1 8점 릴레이 출력 모듈	7-13
7.3.2 16점 릴레이 출력 모듈	7-14
7.3.3 16점 릴레이 출력 모듈(Surge Killer 내장 타입)	7-15
7.3.4 16점 트라이액 출력 모듈	7-16
7.3.5 16점 트랜지스터 출력 모듈(싱크 타입)	7-17
7.3.6 32점 트랜지스터 출력 모듈(싱크 타입)	7-18
7.3.7 64점 트랜지스터 출력 모듈(싱크 타입)	7-19
7.3.8 16점 트랜지스터 출력 모듈(소스 타입)	7-20
7.3.9 32점 트랜지스터 출력 모듈(소스 타입)	7-21
7.3.10 64점 트랜지스터 출력 모듈(소스 타입)	7-22
7.4 디지털 입출력 혼합모듈 규격	7-23
7.4.1 32점 입출력 혼합모듈(16점 DC24V+16점 트랜지스터 출력)	7-23
7.5 Smart Link 의 적용	7-24
7.5.1 Smart Link 접속 가능 모듈	7-24
7.5.2 Smart Link 접속 방법	7-24

제 8 장 전원 모듈	8-1~8-5
--------------------	----------------

8.1 선정 방법	8-1
8.2 규격	8-3
8.3 각 부 명칭	8-4
8.4 소비 전류/전력 계산 예	8-5

제 9 장 베이스 및 증설 케이블	9-1~9-3
---------------------------	----------------

9.1 규격	9-1
9.1.1 기본 베이스	9-1
9.1.2 증설 베이스	9-1
9.1.3 증설 케이블	9-1
9.2 각 부 명칭	9-2
9.2.1 기본 베이스	9-2
9.2.2 증설 베이스	9-2

제 10 장 설치 및 배선	10-1~10-13
-----------------------	-------------------

10.1	설치	10-1
10.1.1	설치 환경	10-1
10.1.2	취급시 주의사항	10-1
10.1.3	모듈의 장착 분리	10-4
10.2	배선	10-10
10.2.1	전원 배선	10-10
10.2.2	입출력 기기 배선	10-12
10.2.3	접지 배선	10-12
10.2.4	배선용 전선 규격	10-13

제 11 장 유지 · 보수	11-1~11-2
-----------------------	------------------

11.1	보수 및 점검	11-1
11.2	일상 점검	11-1
11.3	정기 점검	11-2

제 12 장 EMC 규격 대응	12-1~11-4
-------------------------	------------------

12.1	EMC 규격 대응을 위한 요구	12-1
12.1.1	EMC 규격	12-1
12.1.2	제어반(Panel)	12-2
12.1.3	케이블	12-3
12.2	저전압 지령 적합성을 위한 요구	12-4
12.2.1	XGT 시리즈에 적용되는 규격	12-4
12.2.2	XGT 시리즈 PLC의 선정	12-4

제 13 장 트러블 슈팅	13-1~13-13
----------------------	-------------------

13.1	트러블 슈팅의 기본 절차	13-1
13.2	트러블 슈팅	13-1
13.2.1	Power LED 가 소등한 경우의 조치 방법	13-2
13.2.2	Stop LED 가 소등한 경우의 조치 방법	13-3
13.2.3	Error LED 가 소등한 경우의 조치 방법	13-4
13.2.4	입출력 모듈이 정상 동작하지 않는 경우의 조치 방법	13-5
13.2.5	프로그램 쓰기가 되지 않는 경우의 조치 방법	13-7

13.3	트러블 슈팅 질문지	13-8
13.4	각종 사례	13-9
13.4.1	입력 회로의 트러블 유형 및 대책	13-9
13.4.2	출력 회로의 트러블 유형 및 대책	13-10
13.5	에러 코드 일람	13-12

제 14 장 내장 PID 기능	14-1~14-29
-------------------------	-------------------

14.1	특징	14-1
13.2	PID 제어	14-1
14.3	PID 제어 연산	14-2
14.3.1	용어 정리	14-2
14.3.2	PID 연산식	14-2
14.3.3	비례(P) 제어	14-3
14.3.4	비례적분(PI) 제어	14-4
14.3.5	비례미적분(PID) 제어	14-5
14.4	PID 명령어	14-6
14.4.1	PID 루프의 상태	14-6
14.4.2	PID 명령어 그룹	14-7
14.5	PID 플래그 구성	14-9
14.5.1	공통 비트 영역	14-11
14.5.2	개별 데이터 영역	14-14
14.6	PID 명령어의 편리한 부가 기능	14-21
14.6.1	PID 로 대표되는 여러 가지 제어 방법	14-21
14.6.2	Anti Wind-up 동작과 기능	14-21
14.6.3	오토튜닝(Auto-tuning)동작과 기능	14-21
14.6.4	캐스케이드(Cascade)동작과 기능	14-22
14.7	PID 명령어 사용법	14-23
14.7.1	하드웨어 구성	14-23
14.7.2	예제 프로그램	14-25
14.7.3	PID 제어하기	14-26
14.7.4	오토튜닝(Auto-tuning)을 이용한 구동방법	14-32
14.7.5	예제 프로그램	14-33
14.7.6	PWM 을 이용한 구동	14-34
14.7.7	캐스케이드(Cascade)동작	14-35

부록 1 플래그 일람 부 1-1~부 1-14

부 1.1 특수 릴레이(F)일람 부 1-1

부 1.2 통신 릴레이(L)일람 부 1-9

부 1.3 링크 릴레이(N)일람 부 1-12

부록 2 외형 치수 부 2-1~부 2-3

부록 3 MASTER-K 와의 호환성 부 3-1~부 3-5

부록 4 보증 내용 부 4-1

제 1 장 개 요

1.1 사용설명서의 사용방법

본 사용 설명서는 XGK 시리즈 CPU 모듈로 구성된 XGT PLC 시스템을 사용하는데 필요한 각 제품의 규격·성능 및 운전 방법 등에 대한 정보를 제공합니다.

사용 설명서의 구성은 다음과 같습니다.

장	항 목	내 용
제 1 장	개 요	본 사용설명서의 구성, 제품특징 및 용어에 대해 설명합니다.
제 2 장	시스템 구성	XGK 시리즈에서 사용할 수 있는 제품 종류 및 시스템 구성방법에 대해 설명합니다.
제 3 장	일반 규격	XGK 시리즈에 사용하는 각종 모듈의 공통규격을 나타냅니다.
제 4 장	CPU 모듈의 규격	XGK-CPU-E, XGK-CPU-S, XGK-CPU-A, XGK-CPU-H 의 성능 · 규격 및 조작법에 대해 설명합니다.
제 5 장	프로그램의 구성과 운전 방식	
제 6 장	CPU 모듈의 기능	
제 7 장	입출력 모듈	CPU 모듈 이외 입출력 모듈과 전원 모듈의 규격 및 사용 방법 등에 대해 설명합니다.
제 8 장	전원 모듈	
제 9 장	베이스 · 증설 케이블	
제 10 장	설치 및 배선	PLC 시스템의 신뢰성을 확보하기 위한 설치, 배선방법 및 주의 사항에 대해 설명합니다.
제 11 장	유지 및 보수	PLC 시스템을 장기간 정상적으로 가동하기 위한 점검항목 및 방법등에 대해 설명합니다.
제 12 장	EMC 규격 대응	EMC 규격에 대응한 시스템 구성 방법 등에 대하여 설명합니다.
제 13 장	트러블 슈팅	시스템 사용 중 발생하는 각종 에러의 내용 및 조치방법 등에 대하여 설명합니다.
제 14 장	내장 PID 기능	CPU 모듈에 내장된 PID 기능에 대하여 설명합니다..
부록 1	플래그 일람	각종 플래그의 종류 및 내용에 대해 설명합니다.
부록 2	외형치수	CPU, 입출력 모듈 및 베이스의 외형치수를 나타냅니다.
부록 3	MASTER-K 와의 호환성	
부록 4	보증	

알아두기

- 1) 본 사용설명서는 특수/통신모듈 및 프로그램 작성방법에 대해서는 설명하고 있지 않습니다. 해당 기능에 대해서는 관련 사용설명서를 참조 하여 주십시오.
- 2) XGK CPU 은 XGT PLC 시스템 중 한 종류이며 XGT PLC 시스템의 CPU 종류는 다음과 같습니다.
 - ① XGK 시리즈 : Master-K 언어를 사용하는 CPU 로 구성된 XGT PLC 시스템
 - ② XGI 시리즈 : IEC 언어를 사용하는 단독 CPU 로 구성된 XGT PLC 시스템
 - ③ XGR 시리즈 : IEC 언어를 사용하는 이중화 CPU 로 구성된 XGT PLC 시스템

제 1 장 개 요

1.2 특 징

XGK 시스템은 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.

1) 컴팩트(Compact)한 사이즈

기능은 대형급으로, 크기는 혁신적으로 축소하여 어떠한 용도에도 작은 공간에 설치가 용이 하도록 하였습니다.

2) 고속화

(1)전용 마이크로 프로세서를 개발하여 연산의 고속화를 구현하였습니다.

- 시퀀스 명령: 0.028 μ s
- MOV 명령 0.084 μ s
- 실수연산: 단장과 배장 정밀도의 연산을 획기적으로 개선

구분	+	-	×	÷
단장	0.602 μ s	0.602 μ s	1.106 μ s	1.134 μ s
배장	1.078 μ s	1.078 μ s	2.394 μ s	2.66 μ s

(2)베이스를 통한 모듈간 데이터 이동 속도를 나노급 속도로 개선하였습니다.

- 16 점 입출력 모듈 데이터 처리: 0.20 μ s ~ 0.80 μ s
- 아날로그 1 채널 데이터 처리: 0.20 μ s ~ 0.80 μ s
- 1 kbyte 통신모듈 데이터 처리: 12.8 μ s
- 프로그램 수행 중 I/O 데이터 자동 리프레시로 병렬처리

3) 아날로그 데이터의 사용 편리성

아날로그 모듈은 정밀도와 안정성을 한층 높였으며 아래와 같은 편리성을 제공 합니다.

- 아날로그 데이터 전용 'U' 디바이스를 제공하여 프로그램의 단순화
- 파라미터 설정방식 제공으로 특수모듈의 메모리 맵을 몰라도 세팅이 가능

4) 시스템 구성

사용자의 요구에 부응하여 한층 편리하게 다양한 기능을 제공 하였습니다.

- 입력 모듈의 필터값 조정 기능
- 비상시 출력 Hold 기능
- 내구성을 높인 바리스터 내장 릴레이 출력모듈
- 증설 베이스 총 연장 거리를 15m 로 확장
- 전원 모듈에 시스템 RUN 접점 제공
- 자기 진단 기능의 강화로 설치, 시운전 및 유지 보수 비용의 절감 가능

제 1 장 개 요

5) 다양한 통신 시스템 제공

사용자 편리성, 호환성과 성능을 모두 만족하기 위하여 다양한 네트워크 기능을 제공합니다.

- 래더 프로그램의 작성 없이 네트워크 개통 가능
- 전용 툴(XG-PD)로 네트워크 설정 및 운전상태 모니터
- 다양한 국제 규격의 Open 네트워크를 지원
- 사용의 용이성과 최적의 성능을 제공하는 전용 네트워크
- 기존 제품(MASTER-K, GLOFA-GM)과의 네트워크 호환성 제공

6) 프로그램 및 온라인 기능의 강화

프로그래밍의 편리성을 제공하여 프로그램 작성 시간을 최소화 했으며, 온라인 기능을 한층 강화하여 시스템의 정지 없이 설비의 제어시스템을 완성 할 수 있습니다.

- 래더와 텍스트(니모닉) 방식의 호환
- 심볼릭 프로그램의 강화
- MASTER-K 프로그램의 자동 변환
- 운전 중 프로그램 수정의 기능 확장 및 안정성 확보
- 운전 중 네트워크의 설치 및 변경이 가능
- 트랜드 모니터 기능의 강화

7) 사용자 편리성

다양한 기능 제공으로 사용자 편리성을 높였습니다.

- 편리한 모듈 교환 마법사(사용자 툴 없이 모듈 교환 가능)
- 시스템 진단 기능
- 입출력 모듈 스킵 기능
- 고장 마스크 설정 기능
- 입출력 할당 방식 선택 가능
- 다양한 운전 이력 제공





제 1 장 개 요

1.3 용어 설명

본 사용 설명서에서 사용하는 용어에 대해 설명합니다.

용 어	정 의	비 고
모 들 (Module)	시스템을 구성하는 일정한 기능을 가진 표준화된 요소로서 마더보드 · 베이스에 삽입하도록 조립된 입출력 보드와 같은 장치.	예) CPU 모듈, 전원모듈, 입출력 모듈 등
유닛 (Unit)	PLC 시스템의 동작상에서 최소단위가 되는 모듈 또는 모듈의 집합체이며, 다른 모듈 또는 모듈의 집합체와 접속되어 PLC 시스템을 구성하는 것.	예) 기본유닛, 증설유닛
PLC 시스템 (PLC System)	PLC와 주변장치로 이루어지는 시스템으로 사용자 프로그램에 의하여 제어가 가능하도록 구성된 것.	
XG5000	프로그램 작성, 편집 및 디버그 기능을 수행하는 프로그래밍 툴	
입출력 이미지 영역	입출력 상태를 유지하기 위하여 설치된 CPU 모듈의 내부 메모리 영역	
Fnet	Field bus Network (필드버스 네트워크)	
Cnet	Computer Network (컴퓨터 네트워크)	
FEnet	Fast Ethernet Network (고속 이더넷 네트워크)	
Pnet	Profibus-DP Network (프로피버스 네트워크)	
Dnet	DeviceNet Network (디바이스넷 네트워크)	
RTC	Real Time Clock 의 약어로서 시계기능을 내장한 범용 IC 의 총칭	
워치독 타이머 (Watchdog Timer)	프로그램의 미리 정해진 실행시간을 감시하고 규정시간 내에 처리가 완료되지 않을 때 경보를 발생하기 위한 타이머	

제 1 장 개 요

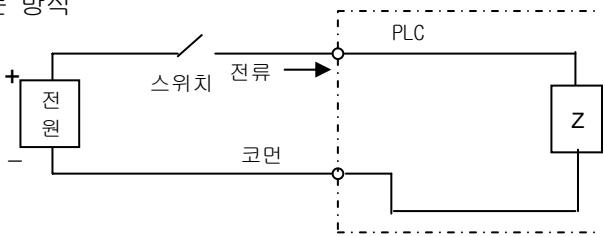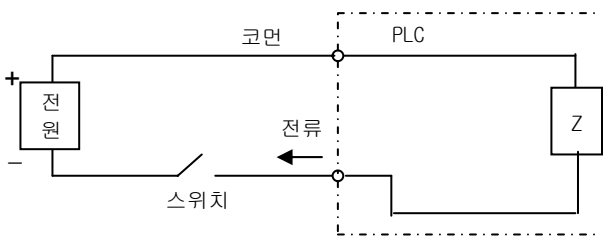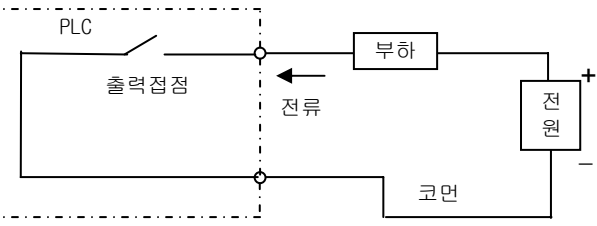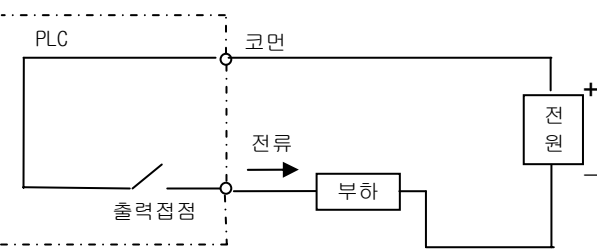
용 어	정 의	비 고
싱크(Sink) 입력	<p>입력신호가 On 될 때 스위치로 부터 PLC 입력단자로 전류가 유입되는 방식</p> 	Z : 입력저항
소스(Source) 입력	<p>입력신호가 On 될 때 PLC 입력단자로 부터 스위치로 전류가 유입되는 방식</p> 	
싱크 출력	<p>PLC 출력 접점이 On 될 때 부하에서 출력단자로 전류가 유입되는 방식</p> 	
소스 출력	<p>PLC 출력접점이 On 될 때 출력단자로 부터 전류가 유입되는 방식</p> 	

제 2 장 시스템 구성

XGK 시리즈는 기본 시스템, 컴퓨터 링크 및 네트워크 시스템 구성에 적합한 각종 제품을 구비하고 있습니다. 본 장은 각 시스템의 구성 방법 및 특징에 대해 설명합니다.

2.1 XGK 시리즈 시스템 구성

XGK 시리즈의 시스템 구성은 아래 그림과 같습니다.

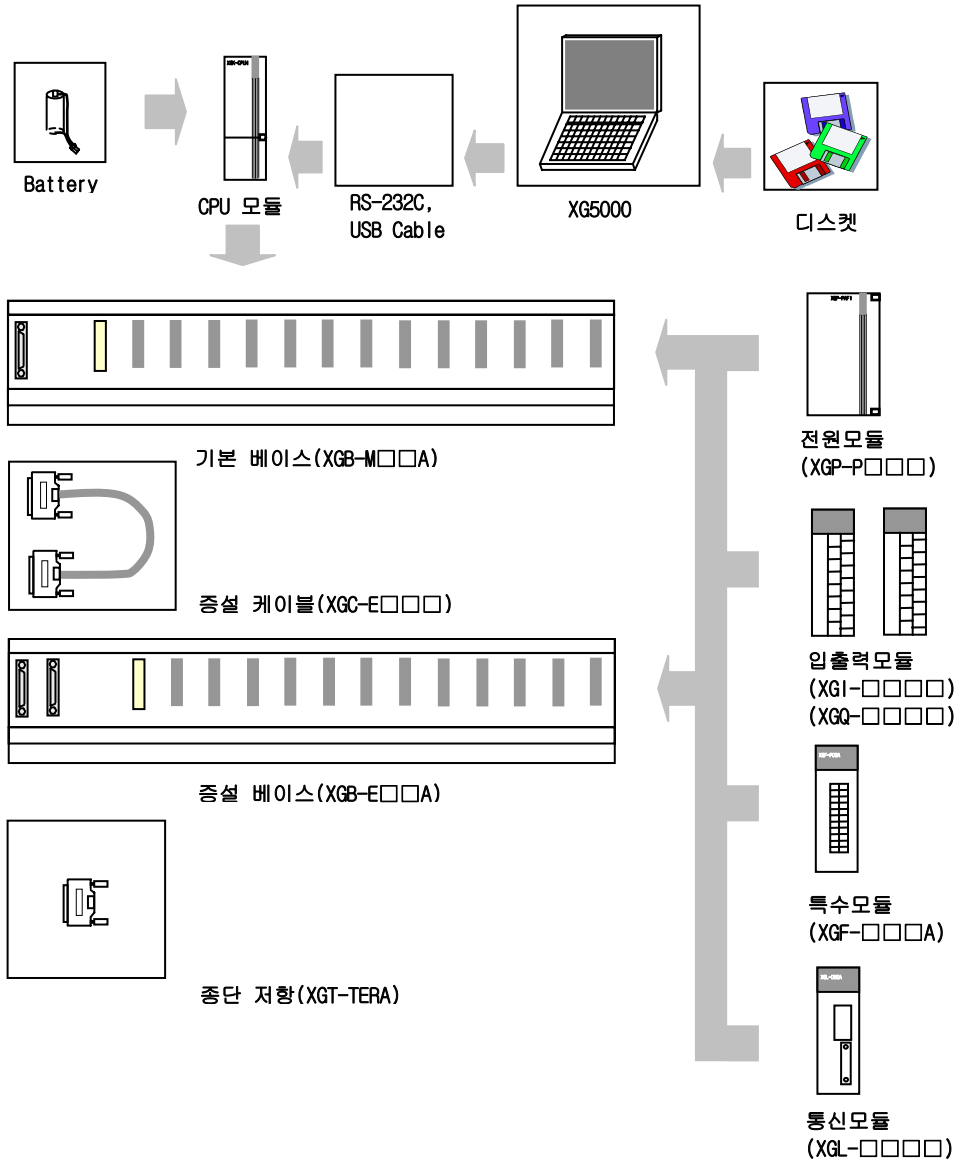

2.2 구성 제품 일람

XGK 시리즈의 제품 구성은 아래 표와 같습니다.

품 명	형 명	내 용	비 고
CPU 모듈	XGK-CPUE	• 표준형 CPU 모듈(최대 입출력 점수 : 1,536 점)	
	XGK-CPUS	• 표준형 CPU 모듈(최대 입출력 점수 : 3,072 점)	
	XGK-CPUA	• 고속형 CPU 모듈(최대 입출력 점수 : 3,072 점)	
	XGK-CPUH	• 고속형 CPU 모듈(최대 입출력 점수 : 6,144 점)	
디지털 입력 모듈	XGI-D21A	• DC 24V 입력, 8 점 (전류 소스 / 싱크 입력)	
	XGI-D22A	• DC 24V 입력, 16 점 (전류 소스 / 싱크 입력)	
	XGI-D24A	• DC 24V 입력, 32 점 (전류 소스 / 싱크 입력)	
	XGI-D28A	• DC 24V 입력, 64 점 (전류 소스 / 싱크 입력)	
	XGI-D22B	• DC 24V 입력, 16 점 (전류 소스 입력)	
	XGI-D24B	• DC 24V 입력, 32 점 (전류 소스 입력)	
	XGI-D28B	• DC 24V 입력, 64 점 (전류 소스 입력)	
	XGI-A12A	• AC 110V 입력, 16 점	'06.9 월 출시예정
XGI-A21A	• AC 220V 입력, 8 점		
디지털 출력 모듈	XGQ-RY1A	• 릴레이 출력, 8 점 (2A 용, 단독 COM.)	
	XGQ-RY2A	• 릴레이 출력, 16 점 (2A 용)	
	XGQ-RY2B	• 릴레이 출력, 16 점 (2A 용), Varistor 부착	
	XGQ-TR2A	• 트랜지스터 출력, 16 점 (0.5A 용, 싱크출력)	
	XGQ-TR4A	• 트랜지스터 출력, 32 점 (0.1A 용, 싱크출력)	
	XGQ-TR8A	• 트랜지스터 출력, 64 점 (0.1A 용, 싱크출력)	
	XGQ-TR2B	• 트랜지스터 출력 16 점 (0.5A 용, 소스출력)	
	XGQ-TR4B	• 트랜지스터 출력 32 점 (0.1A 용, 소스출력)	
	XGQ-TR8B	• 트랜지스터 출력 64 점 (0.1A 용, 소스출력)	
	XGQ-SS2A	• 트라이액 출력, 16 점 (0.6A 용)	
디지털 입출력 혼합 모듈	XGH-DT4A	• DC 24V 입력, 16 점(전류 소스 / 싱크 입력) • 트랜지스터 출력, 16 점 (0.1A 용, 싱크출력)	
기본 베이스	XGB-M04A	• 4 모듈 장착용	
	XGB-M06A	• 6 모듈 장착용	
	XGB-M08A	• 8 모듈 장착용	
	XGB-M12A	• 12 모듈 장착용	
증설 베이스	XGB-E04A	• 4 모듈 장착용	
	XGB-E06A	• 6 모듈 장착용	
	XGB-E08A	• 8 모듈 장착용	
	XGB-E12A	• 12 모듈 장착용	

제 2 장 시스템 구성

품 명	형 명	내 용		비 고
전원 모듈	XGP-ACF1	AC100V~240V 입력	• DC5V: 3A, • DC24V: 0.6A	
	XGP-ACF2	AC100V~240V 입력	• DC5V: 6A	
	XGP-AC23	AC200V~240V 입력	• DC5V: 8.5A	
	XGK-DC42	DC24V 입력	• DC5V: 6A	
증설 케이블	XGC-E041	• 길이 : 0.4 m		총 연장 거리는 15m를 넘지 말 것
	XGC-E061	• 길이 : 0.6 m		
	XGC-E121	• 길이 : 1.2 m		
	XGC-E301	• 길이 : 3.0 m		
	XGC-E501	• 길이 : 5.0 m		
	XGC-E102	• 길이 : 10 m		
	XGC-E152	• 길이 : 15 m		
중단 저항	XGT-TERA	• 증설 베이스 연결 시 중단 저항 반드시 적용		
방진용 모듈	XGT-DMMA	• 미사용 슬롯의 방진용 모듈		

제 2 장 시스템 구성

품 명		형 명	내 용	비 고
특 수 모 듈	A/D 변환 모듈	XGF-AV8A	<ul style="list-style-type: none"> 전압 입력: 8 채널 DC 1 ~ 5V / 0 ~ 5V / 0 ~ 10V / -10 ~ +10V 	
		XGF-AC8A	<ul style="list-style-type: none"> 전류 입력: 8 채널 DC 4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA 	
		XGF-AD4S	<ul style="list-style-type: none"> 전압/전류 입력: 4 채널, 채널간 절연 	
	D/A 변환 모듈	XGF-DV4A	<ul style="list-style-type: none"> 전압 출력: 4 채널 DC 1 ~ 5V / 0 ~ 5V / 0 ~ 10V / -10 ~ +10V 	
		XGF-DC4A	<ul style="list-style-type: none"> 전류 출력: 4 채널 DC 4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA 	
		XGF-DC4S	<ul style="list-style-type: none"> 전류 출력: 4 채널, 채널간 절연 	
		XGF-DV8A	<ul style="list-style-type: none"> 전압 출력: 8 채널 DC 1 ~ 5V / 0 ~ 5V / 0 ~ 10V / -10 ~ +10V 	
		XGF-DC8A	<ul style="list-style-type: none"> 전류 출력: 8 채널 DC 4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA 	
	열전대 입력 모듈	XGF-TC4S	<ul style="list-style-type: none"> 온도(T/C) 입력, 4 채널, 채널간 절연 	
	측온저항체 입력 모듈	XGF-RD4A	<ul style="list-style-type: none"> 온도(RTD) 입력, 4 채널 	
	고속카운터 모듈	XGF-HO2A	<ul style="list-style-type: none"> 전압 입력형(Open Collector 형) 200KHz, 2 채널 	
		XGF-HD2A	<ul style="list-style-type: none"> 차동 입력형(Line Driver 형) 500KHz, 2 채널 	
	위치결정 모듈	XGF-PO3A	<ul style="list-style-type: none"> 펄스출력(Open Collector 형), 3 축 	
		XGF-PO2A	<ul style="list-style-type: none"> 펄스출력(Open Collector 형), 2 축 	
		XGF-PO1A	<ul style="list-style-type: none"> 펄스출력(Open Collector 형), 1 축 	
		XGF-PD3A	<ul style="list-style-type: none"> 펄스출력(Line Driver 형), 3 축 	
		XGF-PD2A	<ul style="list-style-type: none"> 펄스출력(Line Driver 형), 2 축 	
		XGF-PD1A	<ul style="list-style-type: none"> 펄스출력(Line Driver 형), 1 축 	
	모션제어 모듈	XGF-M16M	<ul style="list-style-type: none"> 모션전용네트(M-II)형, 16 축 	

제 2 장 시스템 구성

품 명		형 명	내 용	비 고
통신 모듈	FEnet I/F 모듈 (광/전기)	XGL-EFMF	<ul style="list-style-type: none"> • Fast Ethernet(광), Master • 100/10 Mbps 지원 	
		XGL-EFMT	<ul style="list-style-type: none"> • Fast Ethernet(전기), Master • 100/10 Mbps 지원 	
	Cnet I/F 모듈	XGL-C22A	<ul style="list-style-type: none"> • 시리얼 통신 • RS-232C, 2 채널 	
		XGL-C42A	<ul style="list-style-type: none"> • 시리얼 통신 • RS-422(485), 2 채널 	
		XGL-CH2A	<ul style="list-style-type: none"> • 시리얼 통신 • RS-232C 1 채널 / RS-422(485) 1 채널 	
	FDEnet I/F 모듈 (Master)	XGL-EDMF	<ul style="list-style-type: none"> • 전용 Ethernet(광), Master • Deterministic 통신 지원 • 100/10 Mbps 지원 	
		XGL-EDMT	<ul style="list-style-type: none"> • 전용 Ethernet(전기), Master • Deterministic 통신 지원 • 100/10 Mbps 지원 	
	Rnet I/F 모듈	XGL-RMEA	<ul style="list-style-type: none"> • Rnet Master I/F 용(Smart I/O 통신 가능) • 1 Mbps 베이스 밴드 • 트위스트 케이블용 	
	Profibus-DP I/F 모듈	XGL-PMEA	<ul style="list-style-type: none"> • Profibus-DP 마스터 모듈 	
	DeviceNet I/F 모듈	XGL-DMEA	<ul style="list-style-type: none"> • DeviceNet 마스터 모듈 	
광링 스위치 모듈	XGL-ESHF	<ul style="list-style-type: none"> • 광링 스위치 모듈 • 100 Mbps 지원 		
기 타	방진용 모듈	XGK-DMMA	<ul style="list-style-type: none"> • 미사용 슬롯의 방진용 모듈 	

알아두기

1) 네트워크 장치인 액티브 커플러, 광 컨버터, 리피터 및 블록형 리모트모듈 등은 네트워크 관련 설명서를 참조 바랍니다.

2.3 기본시스템

2.3.1 기본 시스템의 구성 방법


기본 베이스와 증설 베이스를 케이블로 연결하여 구성되는 기본 시스템의 특징은 아래와 같습니다. 증설 베이스의 단수는 CPU의 종류에 따라 제한이 있으며 입출력 번호의 할당방식은 기본 파라미터의 설정에 따라서 고정식과 가변식의 선택이 가능합니다.

구분	XGK-CPUE	XGK-CPUS	XGK-CPUA	XGK-CPUH																																								
최대 증설 단수	1 단	3 단	3 단	7 단																																								
최대 입출력모듈 장착 수	24 모듈	48 모듈	48 모듈	96 모듈																																								
최대 입출력 점수	1,536 점	3,072 점	3,072 점	6,144 점																																								
최대 증설 거리	15m																																											
입출력 번호의 할당 (고정식)	<ul style="list-style-type: none"> • 베이스의 각 슬롯은 모듈의 장착여부 및 종류에 관계없이 64 점씩 할당됩니다. • 한 개의 베이스에는 16개 슬롯 분의 입출력 번호가 할당 됩니다. 즉 1번 베이스의 시작 번호는 P00640 이 됩니다.(2.3.2 참조) • 12 Slot 베이스의 입출력 번호의 할당 예는 아래와 같습니다. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Slot 번호</th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">P W R</td> <td rowspan="2">C P U</td> <td>입 력</td><td>입 력</td><td>입 력</td><td>입 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td><td>입 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td> </tr> <tr> <td>1 6</td><td>1 6</td><td>3 2</td><td>6 4</td><td>1 6</td><td>3 2</td><td>3 2</td><td>6 4</td><td>3 2</td><td>1 6</td><td>3 2</td><td>3 2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">P0 P40 P80 P120 P160 P200 P240 P280 P320 P360 P400 P440 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P3F P7F P11F P15F P19F P23F P27F P31F P35F P39F P43F P47F</p>				Slot 번호		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	P W R	C P U	입 력	입 력	입 력	입 력	출 력	출 력	출 력	출 력	입 력	출 력	출 력	출 력	1 6	1 6	3 2	6 4	1 6	3 2	3 2	6 4	3 2	1 6	3 2	3 2
Slot 번호		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																															
P W R	C P U	입 력	입 력	입 력	입 력	출 력	출 력	출 력	출 력	입 력	출 력	출 력	출 력																															
		1 6	1 6	3 2	6 4	1 6	3 2	3 2	6 4	3 2	1 6	3 2	3 2																															
입출력 번호의 할당 (가변식)	<ul style="list-style-type: none"> • 슬롯별 장착모듈의 지정에 따라 점수가 할당 됩니다. <ul style="list-style-type: none"> - I/O 파라미터로 장착모듈을 지정하면 지정 점수 할당 - I/O 파라미터로 지정하지 않은 슬롯은 실제 장착모듈에 따라서 자동할당 (주의: 8점 모듈은 16점으로 할당됩니다.) - I/O 파라미터로 지정하지 않은 빈 슬롯은 16점으로 처리 • I/O 파라미터로 모듈지정 없이 점수만 지정도 가능 • 특수모듈,통신모듈이 장착된 슬롯은 16점으로 할당 • 12 Slot 베이스의 입출력 번호의 할당 예는 아래와 같습니다. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Slot 번호</th> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">P W R</td> <td rowspan="2">C P U</td> <td>입 력</td><td>입 력</td><td>입 력</td><td>입 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td><td>입 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td><td>출 력</td> </tr> <tr> <td>1 6</td><td>1 6</td><td>3 2</td><td>6 4</td><td>1 6</td><td>3 2</td><td>3 2</td><td>6 4</td><td>3 2</td><td>1 6</td><td>3 2</td><td>3 2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">P00 P10 P20 P40 P80 P90 P110 P130 P170 P190 P200 P220 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P0F P1F P3F P7F P8F P10F P12F P16F P18F P19F P21F P23F</p>				Slot 번호		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	P W R	C P U	입 력	입 력	입 력	입 력	출 력	출 력	출 력	출 력	입 력	출 력	출 력	출 력	1 6	1 6	3 2	6 4	1 6	3 2	3 2	6 4	3 2	1 6	3 2	3 2
Slot 번호		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																															
P W R	C P U	입 력	입 력	입 력	입 력	출 력	출 력	출 력	출 력	입 력	출 력	출 력	출 력																															
		1 6	1 6	3 2	6 4	1 6	3 2	3 2	6 4	3 2	1 6	3 2	3 2																															


알아두기

- 1) 입출력 번호의 할당 방식은 기본 파라미터에서 설정 합니다.
- 2) 기본베이스는 베이스 번호가 '0'으로 고정되며, 증설 베이스는 베이스 번호를 설정하는 스위치가 있습니다.
- 3) I/O 파라미터로 모듈타입을 설정한 경우는 실제 장착된 모듈의 타입이 일치 되어야 운전이 개시됩니다.

2.3.2 기본 시스템의 최대 구성 (점수 고정식)

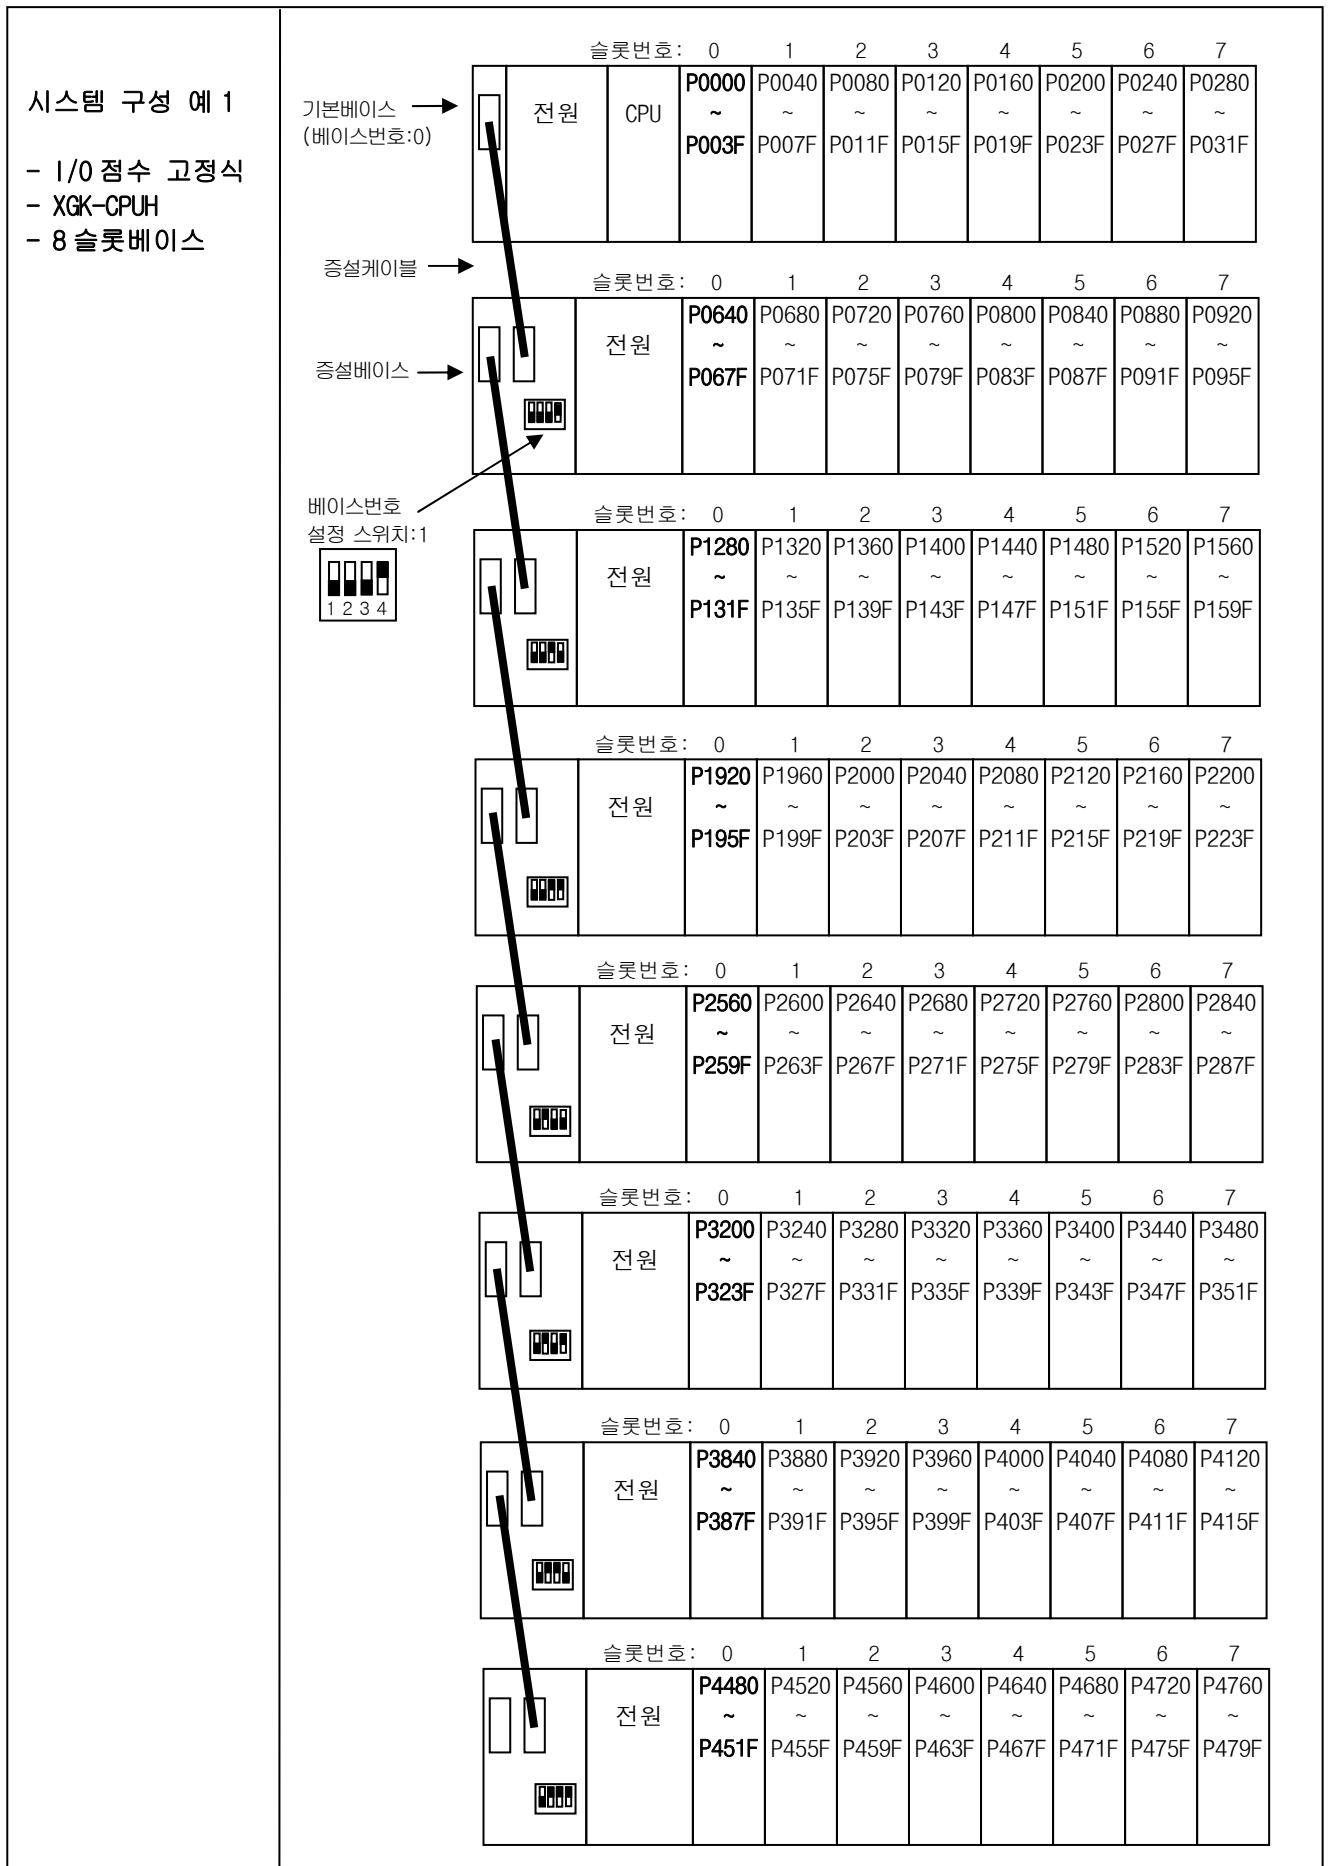

2.3.3 기본 시스템 최대 구성 (점수 가변식)

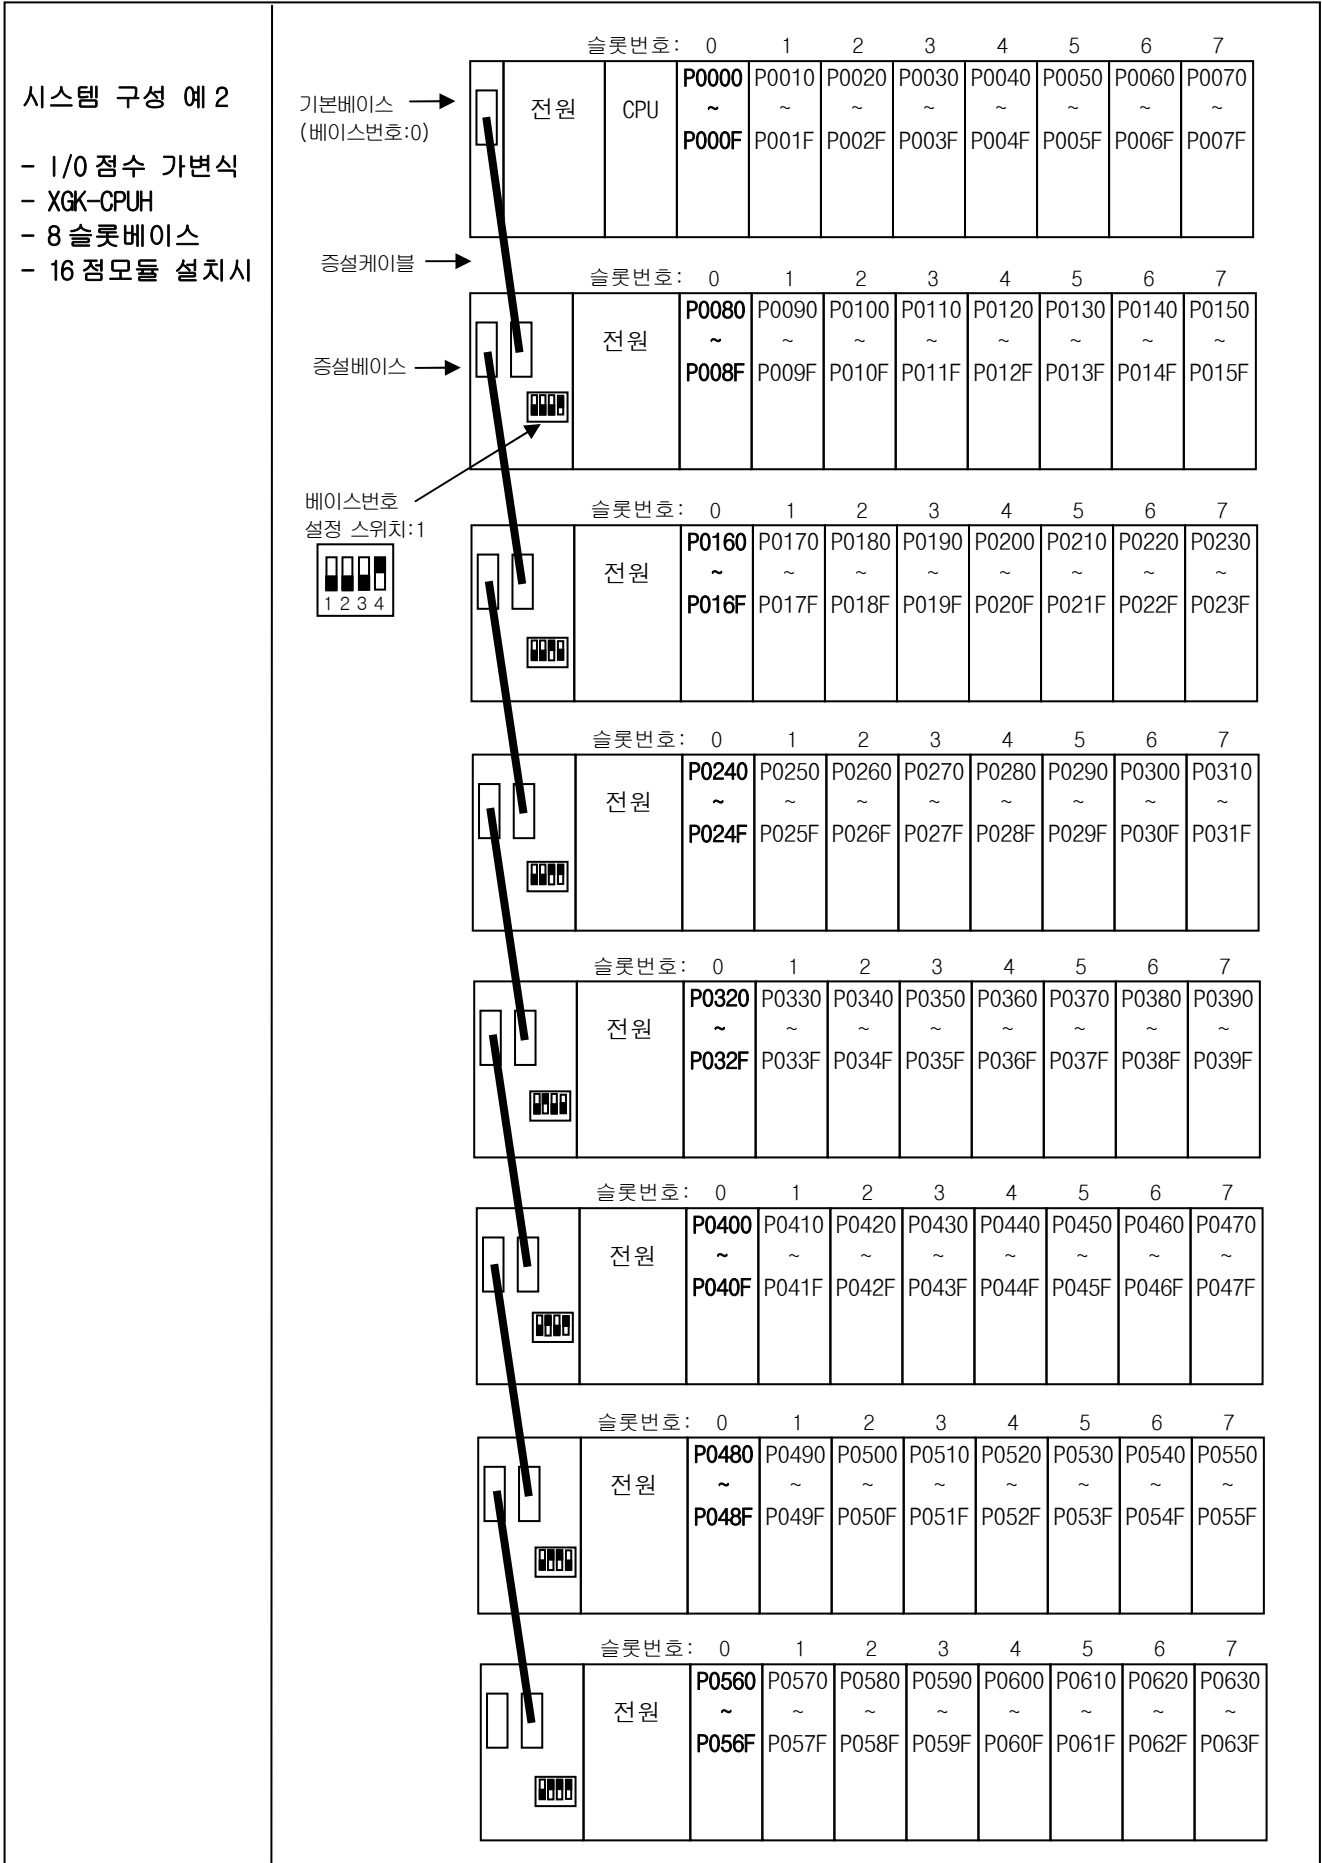


제 2 장 시스템 구성


2.3.4 중단 저항의 접속

기본 베이스와 증설 베이스가 연결되는 시스템의 경우 높은 신뢰성을 위하여 중단 저항을 마지막 증설 베이스의 증설 커넥터(OUT)에 반드시 장착해 주십시오.

2.3.4.1 구조



2.3.4.1 장착 위치

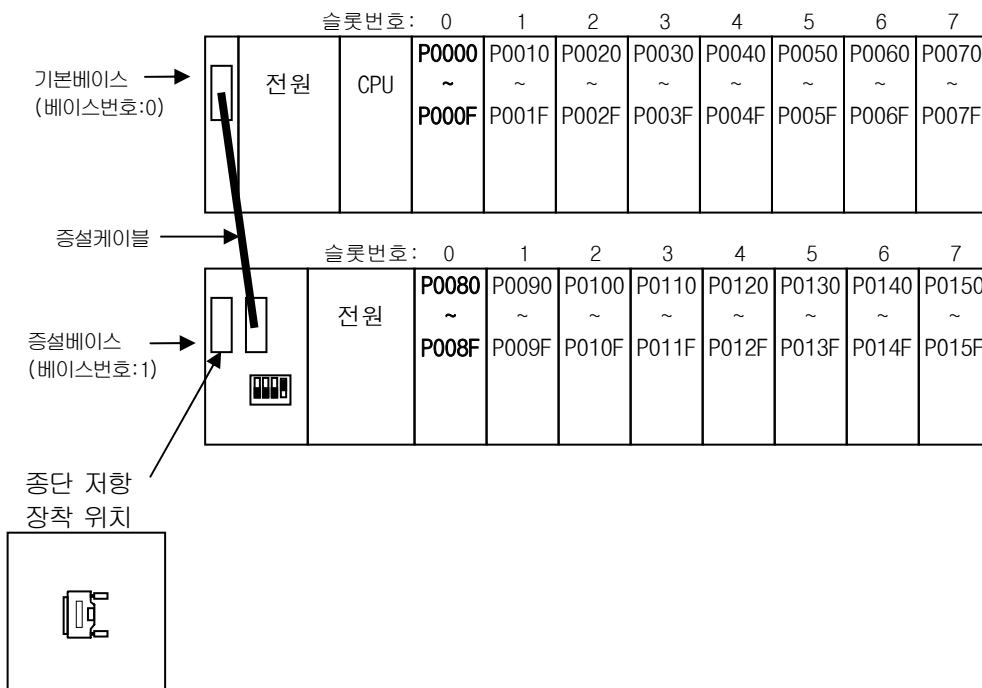

2.4 네트워크 시스템

XGK 시리즈에서는 시스템 구성의 용이성을 위하여 다양한 네트워크 시스템을 제공합니다.

PLC와 상위 시스템 간 또는 PLC 간 의 통신을 위하여 이더넷(FEnet, FDEnet) 및 Cnet 을 제공하며, 하위 제어 네트워크 시스템으로 전용 이더넷(FDEnet), Pnet, Dnet, Rnet 등을 제공 합니다.

2.4.1 시스템 간의 네트워크

2.4.1.1 로컬 네트워크

기본베이스와 증설베이스 제약 없이 최대 24 대의 통신모듈을 장착 할 수 있습니다. 시스템 동작 성능 상 통신량이 많은 모듈을 기본베이스에 설치하는 것이 좋습니다. 기능 별 제약 사항은 아래 표와 같습니다.

용도 별 구분	XGK-CPUE	XGK-CPUS	XGK-CPUA	XGK-CPUH
최대 고속링크 설정 모듈 수	12 개			
최대 P2P 서비스 모듈 수	8 개			
최대 전용 서비스 모듈 수	24 개			

*주 1) P2P 서비스 : 1 대 1 통신

2.4.1.2 컴퓨터 링크 (Cnet I/F) 시스템

Cnet I/F 시스템이란 Cnet 모듈의 RS-232C, RS-422 (또는 RS-485) 포트를 사용하여 컴퓨터나 각종 외 부기와 CPU 모듈 사이의 데이터 교신을 하기 위한 시스템입니다.

Cnet 모듈에 대한 자세한 내용은 Cnet 모듈관련 사용설명서를 참고하여 주십시오.

상기 “로컬 네트워크” 에서 설명한 대로 Cnet 모듈도 기본베이스와 증설베이스 구별 없이 최대 24 대(타 통신모듈과 합) 까지 장착이 가능합니다.

Cnet 에서는 고속링크는 제공하지 않으며, P2P 서비스는 최대 8 대 까지 지원 합니다.

2.4.2 리모트 I/O 시스템

원거리에 설치된 입출력 모듈의 제어를 위한 네트워크 시스템으로 제어 네트워크 시스템인 전용 이더넷 (FDEnet), Pnet, Dnet, Rnet 등 이 적용됩니다.

2.4.2.1 네트워크 종류별 I/O 시스템 적용

리모트 I/O 모듈은 베이스보드 형태와 블록형(Smart I/O 등) 으로 구별이 되며, 네트워크에 따라서 베이스보드 형태를 지원하지 않는 것이 있습니다.

구분	네트워크 종류 (마스터)	블록형 리모트 I/O (Smart IO)
1	FDEnet	X
2	Pnet	0
3	Dnet	0
4	Rnet	0
5	Cnet	0

* 상기 내용은 기능향상을 위하여 바뀔 수 있습니다. 정확한 정보는 각 네트워크 시스템 설명서를 참조 바랍니다.


최대 장착 대수 및 서비스별 최대 모듈 수는 로컬 네트워크와 동일 합니다.

랙형 리모트에 I/O 모듈과 특수모듈을 함께 장착한 경우는 하나의 리모트 마스터 모듈이 고속링크 1 개와 P2P 1 개를 사용하게 됩니다.

2.4.2.2 블록형 리모트 I/O 시스템

1) 시스템 구성

Pnet, Dnet 및 Rnet 으로 구성되며 시리즈에 관계없이 블록형 리모트 I/O 를 사용 할 수 있습니다. Pnet 과 Dnet 은 국제표준에 준거하여 개발되어 자사의 Smart-I/O 뿐 아니라 타사의 제품과도 연결이 가능 합니다.

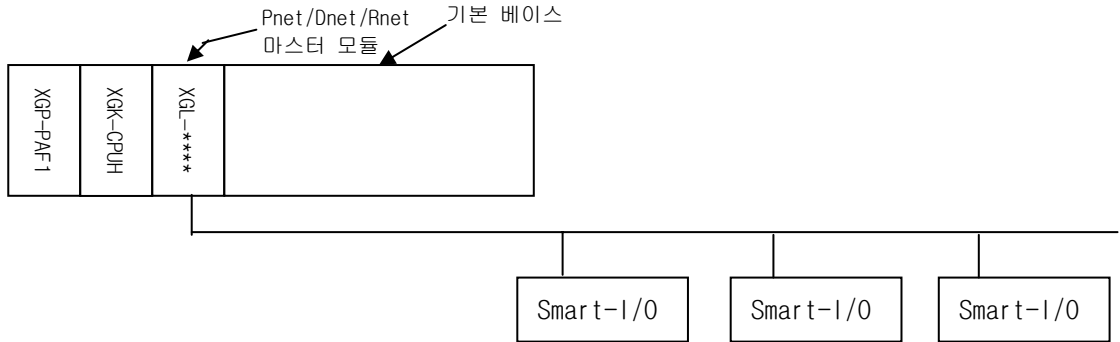

- 마스터모듈은 최대 12 대 까지 장착이 가능하며 증설 베이스에도 설치가 가능합니다.

2) 입출력 할당방법 및 입출력 번호 지정

- 고속링크 파라미터에 의해서 리모트 입출력에 'P', 'M', 'K', 및 'D' 등 디바이스를 할당 할 수 있습니다. 강제 On/Off 기능 및 초기 리셋등 기능을 사용하기 위해서는 'P' 영역을 사용하는 것이 좋습니다.
- 입출력 디바이스(P 영역)의 최대 사용가능 점수는 32,768 점(P00000 ~P2047F) 입니다.
- 모듈별 고속링크 파라미터의 설정방식은 XG-PD 의 설명서를 참조 바랍니다.

제 3 장 일반규격

3.1 일반 규격

XGT 시리즈의 일반 규격은 다음과 같습니다.

No.	항 목	규 격	관련규격			
1	사용온도	0 ~ 55 °C				
2	보관온도	-25 ~ +70 °C				
3	사용습도	5 ~ 95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것				
4	보관습도	5 ~ 95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것				
5	내 진 동	단속적인 진동이 있는 경우		-	X, Y, Z 각 방향 10 회	IEC61131-2
		주파수	가속도	진폭		
		10 ≤ f < 57Hz	-	0.075mm		
		57 ≤ f ≤ 150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
		연속적인 진동이 있는 경우				
		주파수	가속도	진폭		
10 ≤ f < 57Hz	-	0.035mm				
57 ≤ f ≤ 150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-				
6	내 충격	<ul style="list-style-type: none"> 최대 충격 가속도 : 147 m/s²(15G) 인가시간 : 11ms 펄스 파형 : 정현 반파 펄스 (X, Y, Z 3방향 각 3회) 	IEC61131-2			
7	내노이즈	방향파 임펄스 노이즈	±1,500 V		LS 산전내부 시험규격기준	
		정전기 방전	전압 : 4kV (접촉방전)		IEC61131-2 IEC61000-4-2	
		방사 전자계 노이즈	27 ~ 500 MHz, 10V/m		IEC61131-2, IEC61000-4-3	
		패스트 트랜지언트 / 버스트 노이즈	구분	전원모듈	디지털/아날로그 입출력, 통신 인터페이스	IEC61131-2 IEC61000-4-4
	전압	2kV	1kV			
8	주위환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것				
9	사용고도	2,000m 이하				
10	오 염 도	2 이하				
11	냉각방식	자연 공랭식				

알아두기

- 1) IEC(International Electrotechnical Commission : 국제 전기 표준회의)
: 전기·전자기술 분야의 표준화에 대한 국제협력을 촉진하고 국제규격을 발간하며 이와 관련된 적합성 평가 제도를 운영하고 있는 국제적 민간단체
- 2) 오염도
: 장치의 절연 성능을 결정하는 사용 환경의 오염 정도를 나타내는 지표이며 오염도 2란 통상, 비도전성 오염만 발생하는 상태입니다. 단, 이슬 맺힘에 따라 일시적인 도전이 발생하는 상태를 말합니다.

제 4 장 CPU 모듈

4.1 성능 규격


XGK CPU 모듈은 표준형 CPU 모듈(XGK-CPUS) 경제형 CPU 모듈(XGK-CPUE)과 Advanced 형 CPU 모듈(XGK-CPUA) 고급형 CPU 모듈(XGK-CPUH)등 4 종류가 있으며 성능 규격은 다음과 같습니다.

항 목		규 격				비 고
		XGK-CPUE	XGK-CPUS	XGK-CPUA	XGK-CPUH	
연산 방식		반복연산, 정주기 연산, 고정주기 스캔				
입출력 제어 방식		스캔동기 일괄처리 방식 (리프레시 방식), 명령어에 의한 다이렉트 방식				
프로그램 언어		래더 다이어그램 (Ladder Diagram) 명령 리스트 (Instruction List)				
명령어 수	기본명령	40 개				
	응용명령	232 종 717 개				
연산처리 속도(기본명령)	LD	0.084 μ s/Step		0.028 μ s/Step		
	MOV	0.252 μ s/Step		0.084 μ s/Step		
	실수연산	± : 1.442 μ s(S), 2.87 μ s(D) x : 1.948 μ s(S), 4.186 μ s(D) ÷ : 1.974 μ s(S), 4.2 μ s(D)		± : 0.602 μ s(S), 1.078 μ s(D) x : 1.106 μ s(S), 2.394 μ s(D) ÷ : 1.134 μ s(S), 2.66 μ s(D)		S: 단장 D: 배장
프로그램 메모리 용량		16kstep	32kstep	32kstep	64kstep	
입출력 점수(설치가능)		1,536 점	3,072 점	3,072 점	6,144 점	
데이터 영역	P	P00000 ~ P2047F (32,768 점)				
	M	M00000 ~ M2047F (32,768 점)				
	K	K00000 ~ K2047F (32,768 점)				
	L	L00000 ~ L11263F (180,224 점)				
	F	F00000 ~ F2047F (32,768 점)				
	T	100ms: T0000 - T0999 10ms: T1000 - T1499 1ms: T1500 - T1999 0.1ms: T2000 - T2047				파라미터 설정에 의해 영역 변경이 가능함
	C	C0000 ~ C2047				
	S	S00.00 ~ S127.99				
	D	D0000 ~ D19,999		D0000 ~ D32,767		
	U	U0.0 ~ U1F.31	U0.0 ~ U3F.31	U0.0 ~ U3F.31	U0.0 ~ U7F.31	특수모듈 데이터 리프레시 영역
	Z	128 점				인덱스
	N	N00000 ~ N21,503				
	R	1 블록		2 블록		1 블록당 32K 워드 (R0 ~ R32767)
플래시 영역		2 Mbyte, 32 블록				R 디바이스를 이용해서 제어 가능

제 4 장 CPU 모듈

항 목		규 격				비 고
		XGK-CPUE	XGK-CPUS	XGK-CPUA	XGK-CPUH	
프로그램 구성	총 프로그램 수	256 개				
	초기화 태스크	1 개				
	정주기 태스크	32 개				
	내부 디바이스 태스크	32 개				
운전모드		RUN, STOP, DEBUG				
자기진단 기능		연산지연감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 배터리 이상, 전원이상 등				
프로그램 포트		RS-232C(1CH), USB(1CH)				RS-232C 포트로 Modbus slave 지원
정전 시 데이터 보존방법		기본 파라미터에서 래치영역 설정				
최대 베이스 확장		2 단	4 단	4 단	8 단	총연장 15 m
내부 소비 전류		940mA		960mA		
중 량		0.12kg				

4.2 각부 명칭 및 기능

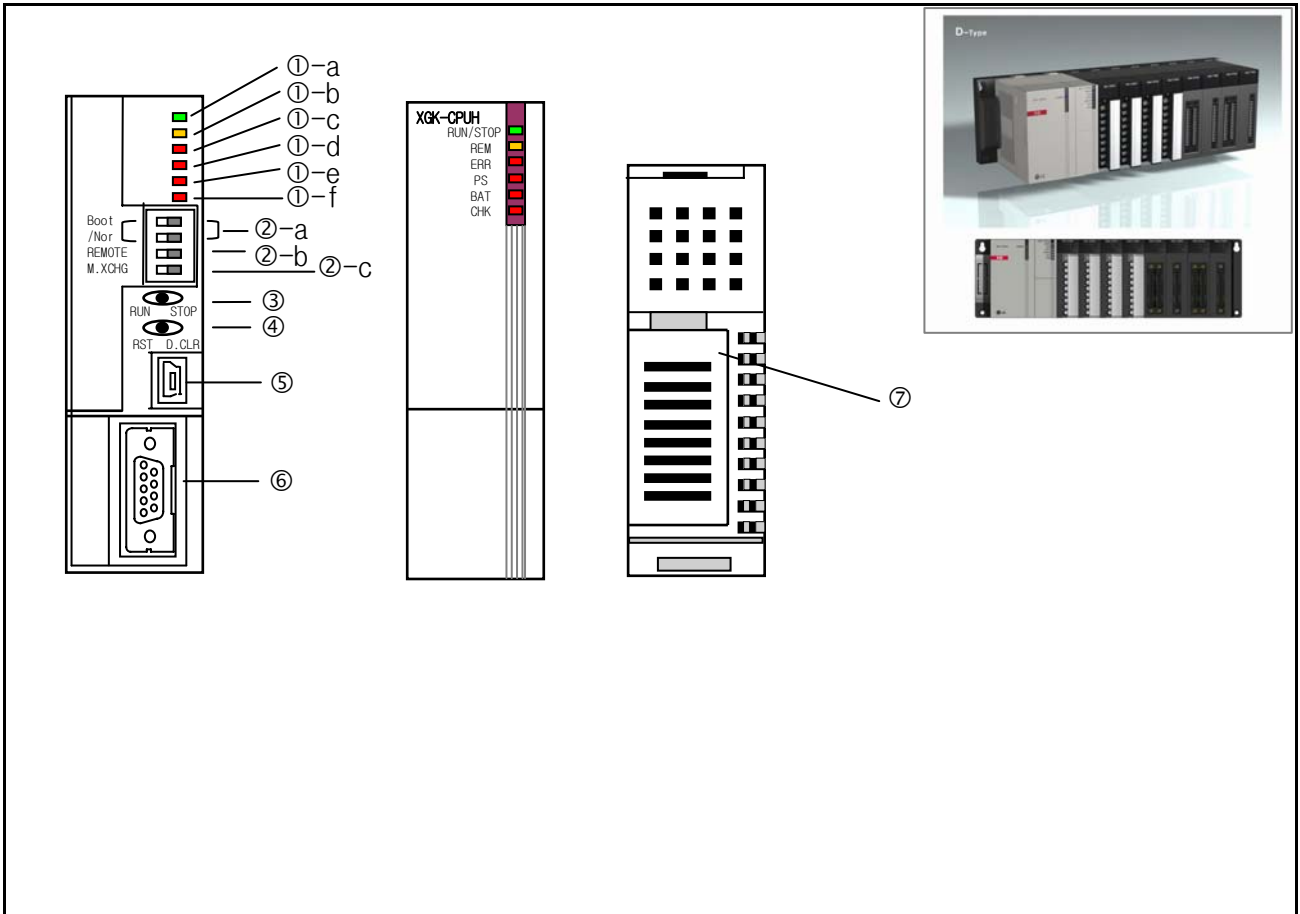

No.	명 칭	용 도
①-a	RUN/STOP LED	<p>CPU 모듈의 동작 상태를 나타냅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 녹색 점등: 'RUN' 모드 상태로 운전 중 을 표시 <ul style="list-style-type: none"> ▶ RUN/STOP 모드 스위치에 의해 'RUN' 운전 중 ▶ RUN/STOP 모드 스위치가 'STOP' 인 상태에서 '리모트 RUN' 운전 중 • 녹색 점멸: RUN 운전 중에 경고 또는 에러 표시 • 적색점등: 'STOP' 모드 상태로 운전 중을 표시 <ul style="list-style-type: none"> ▶ RUN/STOP 모드 스위치에 의해 'STOP' 운전 중 ▶ 모드 스위치가 'STOP' 인 상태에서 리모트 'STOP' 운전 중 • 적색점멸: 'STOP' 운전 중에 경고 또는 에러 표시 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 운전을 정지하는 에러를 검출한 경우
①-b	REM LED	<ul style="list-style-type: none"> • 점등(황색): 리모트 허용 상태임을 표시 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 'REMOTE' 스위치가 'On' 인 경우 • 소등: 리모트 금지 상태임을 표시 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 'REMOTE' 스위치가 'off' 인 경우

제 4 장 CPU 모듈

No.	명 칭	용 도
①-c	ERR LED	<ul style="list-style-type: none"> • 점등(적색): 운전이 불가능한 에러가 발생한 경우를 표시 • 소등: 이상 없음을 표시
①-d	PS LED (Programmable Status)	<ul style="list-style-type: none"> • 점등(적색): <ul style="list-style-type: none"> ▶ '사용자 지정 플래그' 가 'On' 인 경우 ▶ '에러시 운전 속행' 설정으로 에러 상태에서 운전 중인 경우 ▶ 'M.XCHG' 스위치가 'On' 인 상태에서 모듈을 빼거나 다른 모듈을 장착한 경우 • 소등: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 이상 없음을 표시
①-e	BAT LED	<ul style="list-style-type: none"> • 점등(적색): 배터리 전압이 저하된 경우 • 소등: 배터리 이상 없음
①-f	CHK LED	<ul style="list-style-type: none"> • 점등(적색): 표준설정과 다른 내용이 설정되어 있는 경우에 표시 (파라미터로 추가/삭제[해제]가 가능함) <ul style="list-style-type: none"> ▶ '모듈교체' 스위치가 '모듈교체'로 설정 된 경우 ▶ '디버그 모드' 에서 운전 중 인 경우 ▶ '강제 ON' 설정 상태 ▶ '고장마스크', 'SKIP' 플래그가 설정 된 경우 ▶ 운전 중 경고장(Warning)이 발생한 경우 ▶ 증설베이스 전원 이상 • 점멸: 연산에러시 운전속행 설정이 되어 있는 상태에서 에러가 발생한 경우 • 소등: 표준설정으로 운전 중에 표시
②-a	Boot/Nor 스위치	<p>출하 전 0/S 를 다운로드 하는 경우 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (우측) : 정상운전 모드에서 제어동작을 수행 • Off (좌측) : 제조 시 사용하는 모드로 사용자 조작 금지 (0/S 의 다운로드 모드) <p>• 주의 Boot/Nor 스위치는 항상 On(우측)상태로 유지해야 합니다 Off(좌측) 상태로 설정하게 되면 모듈 소손의 원인이 됩니다.</p>
②-b	REMOTE 허용 스위치	<p>리모트 접속을 통한 PLC 의 동작을 제한 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On(우측): 모든 기능 허용 (REMOTE 모드) • Off(좌측): 리모트 기능 제한 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 프로그램의 D/L, 운전모드 조작 제한 ▶ 모니터, 데이터 변경 등은 조작 허용
②-c	M.XCHG (모듈교체 스위치)	<p>운전 중 모듈교체를 실시하는 경우 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (우측): 모듈교체 실시 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 키스위치의 조작만으로 모듈교체가 가능 • Off(좌측): 모듈교체 완료

제 4 장 CPU 모듈

No.	명 칭	용 도
③	RUN/STOP 모드 스위치	<p>CPU 모듈의 운전모드를 설정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • STOP → RUN : 프로그램의 연산 실행 • RUN → STOP : 프로그램의 연산 정지 <p>REMOTE 스위치에 우선하여 동작 합니다.</p>
④	리셋/ D.Clear 스위치	<p>스위치를 좌측으로 옮기면 리셋 동작을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 좌측이동 → 중앙복귀: RESET 동작 수행 • 좌측이동 → 3 초 이상 유지 → 중앙복귀: Overall RESET 동작 수행 <p>스위치를 우측으로 눌렀다 놓으면 데이터 클리어 동작을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 우측으로 누름 → 중앙복귀: 래치 1 영역 데이터와 일반 데이터영역 지움 • 우측으로 누름 → 3 초 이상 유지 → 중앙복귀: 래치 2 영역 데이터와 일반 데이터영역 지움 <ul style="list-style-type: none"> • 주의: 데이터 클리어 동작은 "STOP" 운전모드 만에서 동작합니다.
⑤	USB 커넥터	주변기기 (XG5000 등)와 접속하기 위한 커넥터 (USB 1.1 지원)
⑥	RS-232C 커넥터	<p>주변기기와 접속하기 위한 커넥터</p> <ul style="list-style-type: none"> • XG5000 접속: 기본적으로 지원 • Modbus 기기 접속: Modbus 프로토콜 지원 TX: 7 번 Pin, RX: 8 번 Pin, GND: 5 번 Pin
⑦	배터리 장착 커버	백업 배터리 장착용 커버

4.3 배터리

4.3.1 배터리 규격

항 목	규 격
공 칭 전 압 / 전 류	DC 3.0 V / 1,800 mAh
보 증 기 간	5 년(상온)
용 도	프로그램 및 데이터 백업, 정전 시 RTC 운전
규 격	이산화 망간 리튬 배터리
외형치수 (mm)	φ 17.0 X 33.5 mm

4.3.2 사용 시 주의사항

- 1) 열을 가하거나 전극에 납땀하지 마십시오.(배터리 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.)
- 2) 테스트기로 전압을 측정하거나 단락 시키지 마십시오.(화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 3) 배터리를 분해하지 마십시오.

4.3.3 배터리의 수명

배터리의 수명은 정전시간, 사용온도 조건 등에 따라서 달라집니다. 그러나 XGK-CPUH/XGK-CPUA 와 XGK-CPU S/XGK-CPU E 는 어떠한 환경 하에서도 10 년 이상 사용할 수 있도록 설계가 되어 있습니다. 배터리의 전압이 낮아지면 CPU 모듈은 ‘배터리 전압저하 경고’ 를 발생 합니다. CPU 모듈의 LED 와 플래그 및 XG5000 의 에러 메시지를 통하여 확인 할 수 있습니다. 배터리 전압저하 경고가 발생한 후 에도 상당 시간 배터리가 정상 동작하므로 일상 점검을 하는 시스템 에서는 경고 발생 후 조치를 해도 됩니다.


알아두기

통상의 경우 구입 후 10 년 후에나 경고가 발생하나 배터리의 불량 또는 누설전류 등 회로의 이상 이 있어서 과다하게 전류가 방전된 경우는 그 보다 일찍 발생할 수도 있습니다. 배터리를 교체 후 짧은 시간 후에 다시 경고가 발생하는 경우는 CPU 모듈의 A/S 를 받아야 합니다.

4.3.4 배터리 교환 방법

프로그램 및 데이터의 정전 시 백업용으로 사용되는 배터리는 정기적인 교환이 필요합니다. 배터리를 제거 해도 프로그램 및 정전유지 데이터는 슈퍼 커패시터에 의해서 30 분 정도는 내용이 유지 되지만 가능한 빠른 시간 내에 교환해주어야 합니다.

배터리 교환 순서는 다음과 같습니다.

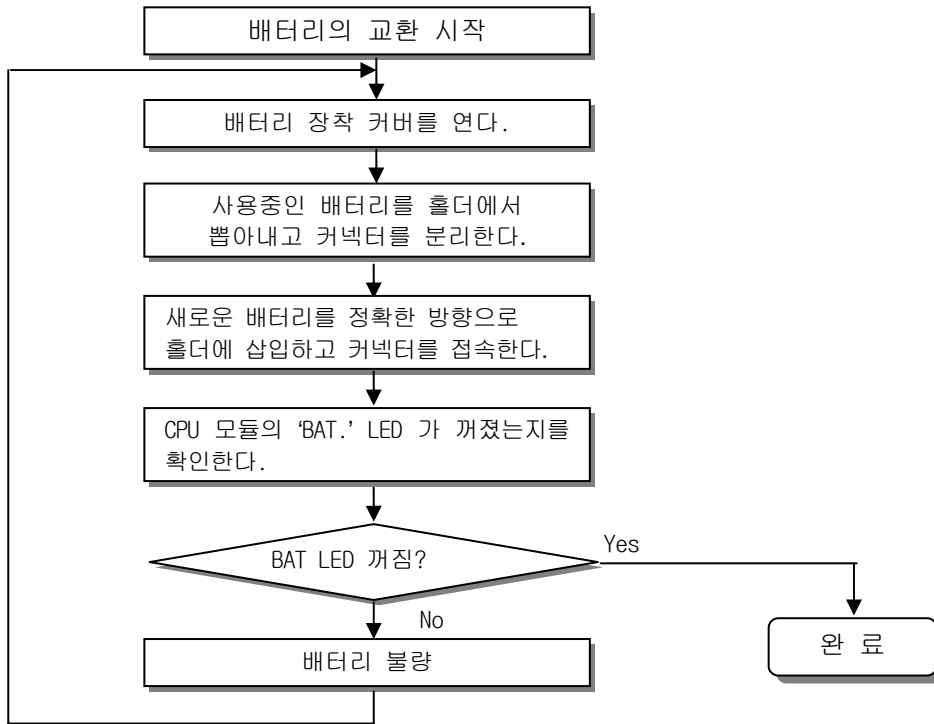

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식

5.1 프로그램의 기본

5.1.1 프로그램 수행 방식

1) 반복 연산 방식 (Scan)

PLC의 기본적인 프로그램 수행 방식으로 작성된 프로그램을 처음부터 마지막 스텝까지 반복적으로 연산이 수행되며 이 과정을 프로그램 스캔이라고 합니다. 이와 같이 수행되는 일련의 처리를 반복연산 방식이라 합니다.

이 과정을 단계 별로 구분하면 아래와 같습니다.

단 계	처 리 내 용
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">운 전 시 작</div> </div>	<p style="text-align: center;">—</p>
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">초기화 처리</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 스캔처리를 시작하기 위한 단계로 전원을 투입한 경우 또는 리셋을 실행한 경우에 한번 수행하며 다음과 같은 처리를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> ▶입출력 모듈 리셋 ▶자기진단 실행 ▶데이터 클리어 ▶입출력 모듈의 번지할당 및 종류등록
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">입력 이미지 영역 리프레시</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 프로그램의 연산을 시작하기 전에 입력 모듈의 상태를 읽어 입력 이미지 영역에 저장합니다.
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 프로그램 연산처리 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> 프로그램 시작 ⋮ 프로그램 마지막 </div> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 프로그램의 시작부터 마지막 스텝까지 순서대로 연산을 수행합니다.
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">출력 이미지 영역 리프레시</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • 프로그램의 연산이 종료하면 출력이미지 영역에 저장되어 있는 내용을 출력 모듈에 출력합니다.
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">END 처리</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • CPU 모듈이 1스캔 처리를 종료한 후 처음 스텝으로 돌아가기 위한 처리 단계로 다음과 같은 처리를 수행 합니다. <ul style="list-style-type: none"> ▶타이머, 카운터 등의 현재값 갱신 ▶사용자 이벤트, 데이터 트레이스 서비스 수행 ▶자기진단 실행 ▶고속링크, P2P 서비스 수행 ▶모드설정 키스위치 상태 점검

2) 인터럽트 연산방식 (정주기, 내부 디바이스 기동)

PLC 프로그램의 실행 중에 긴급하게 우선적으로 처리해야 할 상황이 발생한 경우에 수행 중인 프로그램 연산을 일시 중단하고 즉시 인터럽트 프로그램에 해당하는 연산을 처리하는 방식입니다. 이러한 긴급상황을 CPU 모듈에 알려주는 신호를 인터럽트 신호라 하며 정해진 시간마다 기동하는 정주기 연산방식이 있습니다. 그 외에 내부의 지정된 디바이스의 상태 변화에 따라서 기동하는 내부 디바이스 기동 프로그램이 있습니다.

3) 고정주기 스캔 (Constant Scan)


스캔 프로그램을 정해진 시간마다 수행을 하는 연산방식 입니다. 스캔 프로그램을 모두 수행한 후 잠시 대기하였다가 지정된 시간이 되면 프로그램 스캔을 재개 합니다. 정주기 프로그램과의 차이는 입출력의 갱신과 동기를 맞추어 수행하는 것 입니다.

고정주기 운전에 스캔타임은 대기시간을 뺀 순수 프로그램 처리시간을 표시 합니다. 스캔타임이 설정된 ‘고정주기’ 보다 큰 경우는 ‘_CONSTANT_ER [F0005C]’ 플래그가 ‘ON’ 됩니다.

5.1.2 순시 정전 시 연산처리


CPU 모듈은 전원모듈에 공급되는 입력전원 전압이 규격보다 낮게 되었을 때 순시 정전을 검출합니다. CPU 모듈이 순시 정전을 검출하면 다음과 같은 연산처리를 수행합니다.

1) 20ms 이내의 순시 정전이 발생한 경우

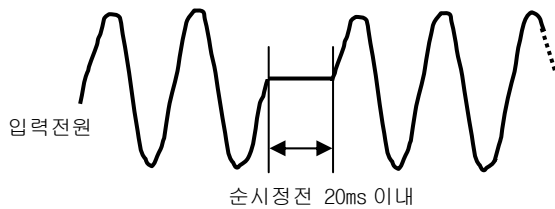

- (1) 순시 정전이 발생했을 때의 출력상태를 유지한 채로 연산을 중단합니다.
- (2) 순시 정전이 해제되면 연산을 속행합니다.
- (3) 전원모듈의 출력전압은 규격내 값을 유지합니다.
- (4) 순시 정전이 발생하여 연산이 중단된 경우에도 타이머 계측 및 인터럽트용 타이머 계측은 정상적으로 실행합니다.

2) 20ms 를 초과하는 순시 정전이 발생한 경우

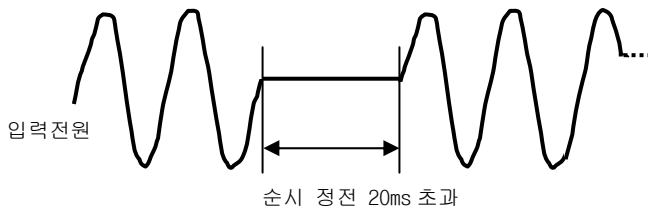

- 전원 투입시와 같이 재기동 처리가 수행됩니다.

알아두기

1) 순시 정전이란?

전원조건에서 PLC 가 규정하는 공급전원의 전압이 허용변동범위를 초과하여 저하된 상태를 말하며 단시간(수 ms ~ 수십 ms) 정전을 순시 정전이라 합니다.

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식

5.1.3 스캔 타임(Scan Time)

프로그램의 0 스텝부터 다음 0 스텝 까지의 처리시간을 스캔타임이라고 합니다.

1) 스캔타임 계산식

스캔타임은 사용자가 작성한 스캔 프로그램 및 인터럽트 프로그램의 처리시간과 PLC 내부 시간의 합계이며, 스캔타임은 다음식에 의해서 구별할 수 있습니다.

(1) 스캔타임 = 스캔 프로그램 처리시간 + 인터럽트 프로그램 처리시간 + PLC 내부 처리시간

- 스캔 프로그램 처리시간 = 인터럽트 프로그램으로 저장되지 않은 사용자 프로그램의 처리시간
- 인터럽트 프로그램 처리시간 = 1 스캔 동안 처리된 인터럽트 프로그램 수행시간의 합계
- PLC 내부 처리시간 = 자기진단 시간 + 입출력 리프레시 시간 + 내부 데이터 처리시간 + 통신 서비스 처리시간

(2) 스캔타임은 인터럽트 프로그램의 실행여부, 통신 처리 등에 의해 차이가 발생합니다.

2) 스캔타임 모니터

(1) 스캔타임은 다음과 같은 특수 릴레이(F) 영역에 저장됩니다.

- F0050 : 스캔타임의 최대값 (0.1ms 단위)
- F0051 : 스캔타임의 최소값 (0.1ms 단위)
- F0052 : 스캔타임의 현재값 (0.1ms 단위)

5.2 프로그램 수행


5.2.1 프로그램의 구성

프로그램은 특정한 제어를 실행하는데 필요한 모든 기능 요소로 구성되며 CPU 모듈의 내장 RAM 또는 플래시 메모리에 프로그램이 저장됩니다.
 이러한 기능 요소는 일반적으로 다음과 같이 분류합니다.

기능 요소	연산 처리 내용
스캔 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> • 1 스캔마다 일정하게 반복되는 신호를 처리합니다.
정주기 인터럽트 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> • 다음과 같이 시간 조건 처리가 요구되는 경우에 설정된 시간 간격에 따라 프로그램을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 스캔 평균 처리 시간 보다 빠른 처리가 필요한 경우 ▶ 1 스캔 평균 처리 시간 보다 긴 시간 간격이 필요한 경우 ▶ 지정된 시간간격으로 처리를 해야 하는 경우
서브루틴 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> • 어느 조건이 만족할 경우만 수행합니다. (CALL 명령의 입력조건이 0n 인 경우)

5.2.2 프로그램의 수행방식

전원을 투입하거나 CPU 모듈의 키 스위치가 RUN 상태인 경우에 실행하는 프로그램 수행 방식에 대해 설명합니다.
 프로그램은 다음과 같은 구성에 따라 연산 처리를 수행합니다.

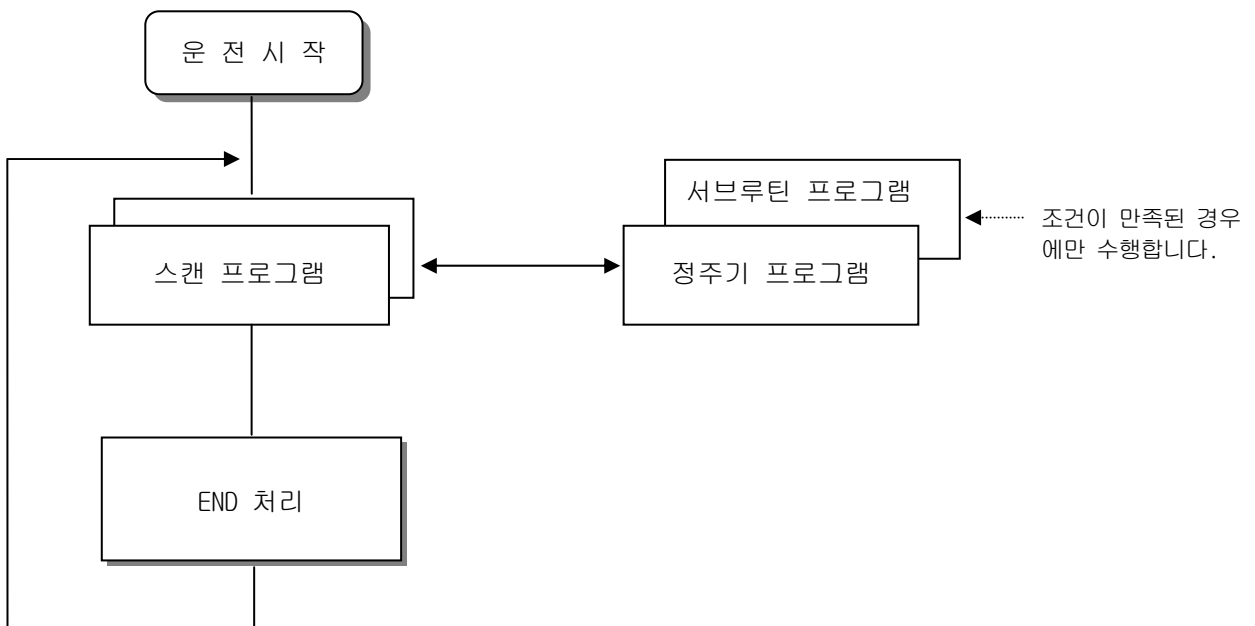

1) 스캔 프로그램

(1) 기능

- 스캔마다 일정하게 반복되는 신호를 처리하기 위하여 프로그램이 작성된 순서대로 처음 0 부터 마지막 스텝까지 반복적으로 연산을 수행합니다.
- 스캔 프로그램의 실행 중 정주기 인터럽트 또는 인터럽트 모듈에 의한 인터럽트의 실행 조건이 성립한 경우는 현재 실행중인 프로그램을 일단 중지하고 해당되는 인터럽트의 프로그램을 수행합니다.

2) 인터럽트 프로그램

(1) 기능

- 주기 · 비주기적으로 발생하는 내/외부 신호를 처리하기 위하여 스캔 프로그램의 연산을 일단 중지시킨 후 해당되는 기능을 우선적으로 처리합니다.

(2) 종류


- 태스크 프로그램은 다음과 같이 23 종류로 구분합니다.
 - ▶ 정주기 태스크 프로그램 : 최대 32 개까지 사용가능
 - ▶ 내부 디바이스 태스크 프로그램 : 최대 32 개까지 사용가능
- 정주기 태스크 프로그램
 - ▶ 설정된 시간 간격에 따라 프로그램을 수행합니다.
- 내부 디바이스 태스크 프로그램
 - ▶ 내부 디바이스의 기동 조건 발생시 해당 프로그램을 수행합니다.
 - ▶ 디바이스의 기동 조건 검출은 스캔 프로그램의 처리 후 실행합니다.

알아두기

- 1) 인터럽트 프로그램의 자세한 내용은 5.2.3 인터럽트를 참조 바랍니다.

5.2.3 인터럽트


인터럽트 기능에 대한 이해를 돕기 위하여 XGT 의 프로그래밍 S/W 인 XG5000 의 프로그램 설정방법에 대해서도 간단히 설명합니다. (XG5000 에 대한 자세한 내용은 XG5000 사용설명서를 참조 바랍니다.)

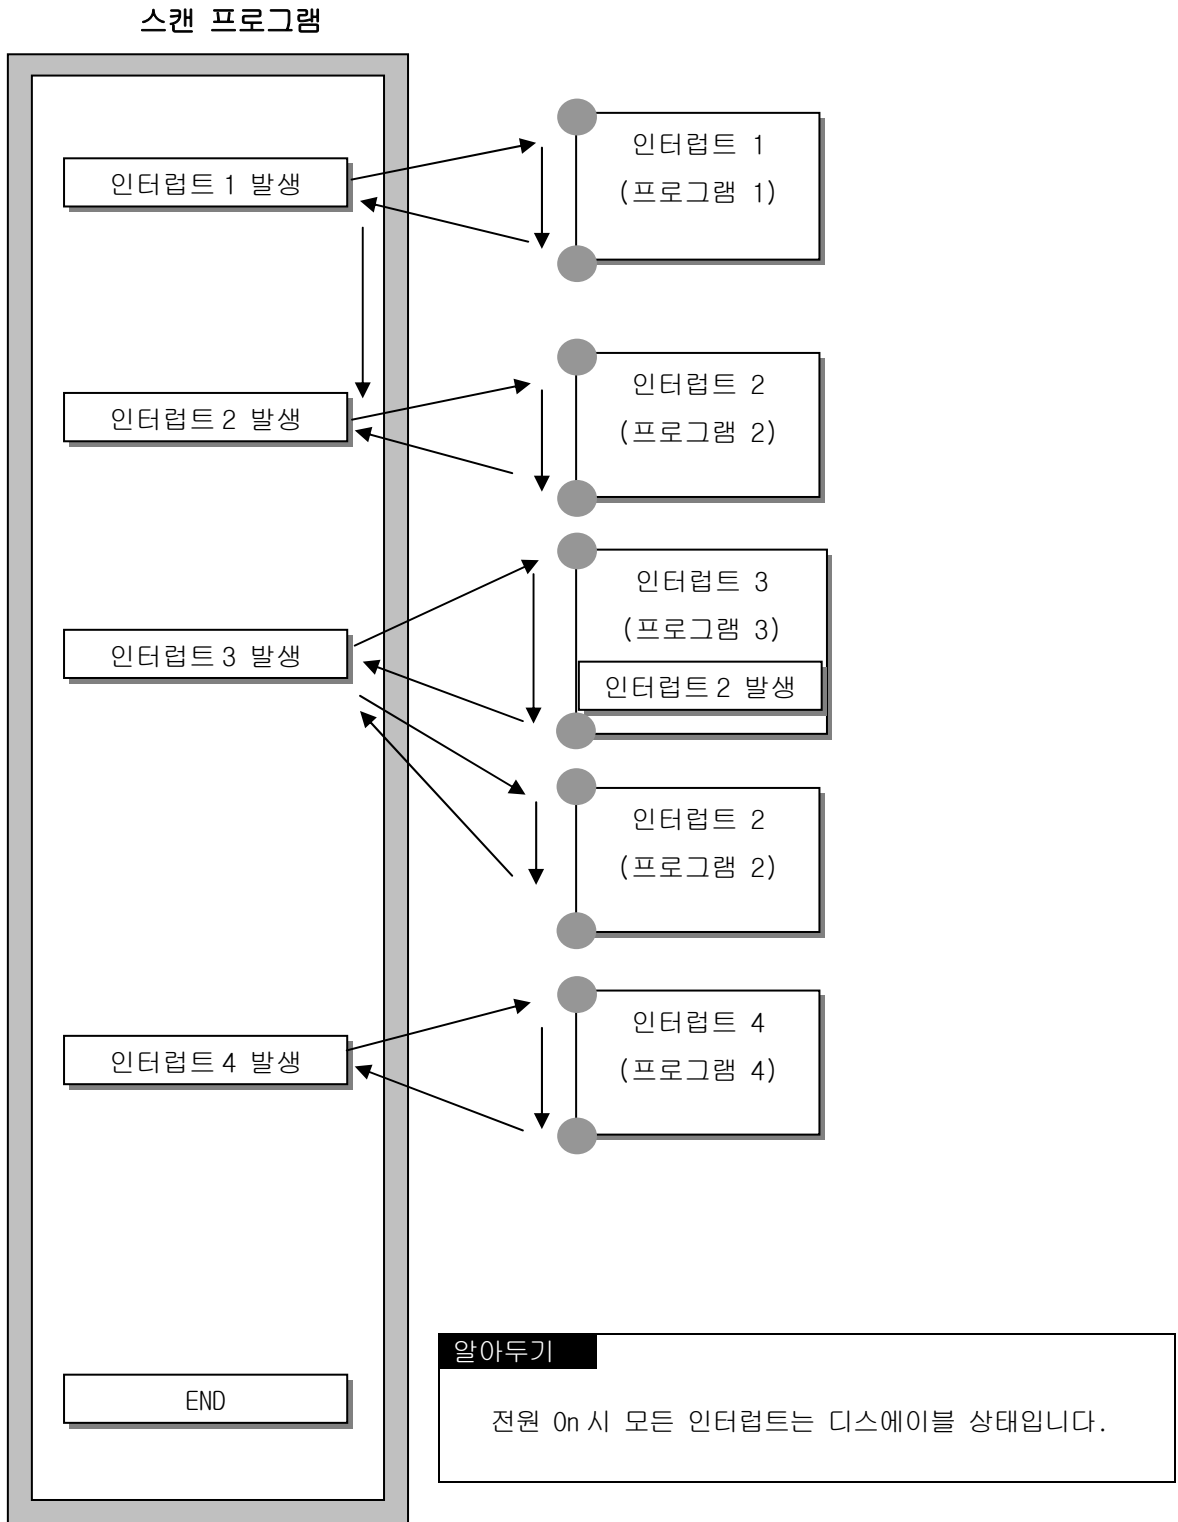

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식

1) 인터럽트 프로그램의 작성 방법

XG5000의 프로젝트 창에서 아래와 같이 태스크를 생성하고 각 태스크에 의해서 수행될 프로그램을 추가 합니다. 자세한 방법은 XG5000의 설명서를 참조 바랍니다.

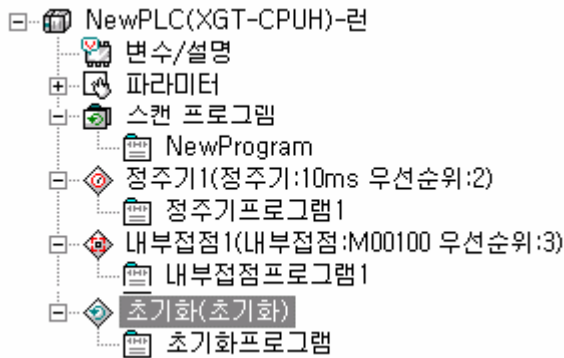

2) 태스크의 종류

태스크의 종류 및 기능은 다음과 같습니다.

종류 규격	정주기 태스크 (인터벌 태스크)	내부 접점 태스크 (싱글 태스크)
개수	32 개	32 개
기동조건	정주기(1ms 단위로 최대 4,294,967.295 초까지 설정가능)	내부 디바이스의 지정 조건
검출 및 실행	설정시간마다 주기적으로 실행	스캔 프로그램 실행 완료 후 조건 검색하여 실행
검출 지연 시간	최대 0.2 ms 지연	최대 스캔 타임 만큼 지연
실행 우선 순위	2 ~ 7 레벨 설정 (2 레벨이 우선순위가 가장 높음)	좌 동
태스크 번호	0~31의 범위에서 사용자가 중복되지 않게 지정	64~95의 범위에서 사용자 중복되지 않게 지정

3) 태스크 프로그램의 처리 방식

태스크 프로그램에 대한 공통적인 처리 방법 및 주의 사항에 대해 설명합니다.

(1) 태스크 프로그램의 특성

- 태스크 프로그램은 스캔 프로그램처럼 매 스캔 반복처리를 하지 않고, 실행 조건이 발생할 때만 실행을 합니다. 태스크 프로그램을 작성할 때는 이점을 고려하여 주십시오.
- 예를 들어 10 초 주기의 정주기 태스크 프로그램에 타이머와 카운터를 사용하였다면 이 타이머는 최대 10 초의 오차가 발생할 수 있고, 카운터는 10 초 마다 카운터의 입력상태를 체크하므로 10 초 이내에 변화한 입력은 카운트가 되지 않습니다.

(2) 실행 우선 순위

- 실행해야 할 태스크가 여러 개 대기하고 있는 경우는 우선 순위가 높은 태스크 프로그램부터 처리합니다. 우선 순위가 동일한 태스크가 대기 중일 때는 발생한 순서대로 처리합니다.
- 태스크의 우선 순위는 각 태스크에서만 해당합니다.
- 프로그램의 특성, 중요도 및 실행 요구 발생시 긴급성을 고려하여 태스크 프로그램의 우선순위를 설정하여 주십시오.

(3) 처리 지연 시간

태스크 프로그램의 처리 지연에는 다음과 같은 요인이 있습니다. 태스크 설정 및 프로그램 작성시 고려하여 주십시오.

- 태스크의 검출 지연 (각 태스크의 상세 설명 참조)
- 선행 태스크 프로그램 수행에 따른 프로그램 수행 지연

(4) 초기화, 스캔 프로그램과 태스크 프로그램의 관계

- 초기화 태스크 프로그램의 수행 중에는 사용자 정의 태스크는 기동하지 않습니다.
- 스캔 프로그램은 우선 순위가 가장 낮게 설정되어 있으므로, 태스크 발생시 스캔 프로그램을 중지하고 태스크 프로그램을 우선 처리 합니다. 따라서 1 스캔 중에 태스크가 빈번하게 발생하거나, 간헐적으로 집중되는 경우가 발생할 경우, 스캔 타임이 비정상적으로 늘어나는 경우가 있을 수 있습니다. 태스크는 조건 설정 시 주의가 필요합니다.

(5) 실행중인 프로그램의 태스크 프로그램으로부터 의 보호

- 프로그램 수행 중, 우선 순위가 높은 태스크 프로그램의 수행에 의해 프로그램 수행의 연속성을 잃을 경우 문제가 되는 부분에 대하여, 부분적으로 태스크 프로그램의 수행을 막을 수 있습니다. 이때 ‘DI(태스크 프로그램 기동 불허), ‘TI(태스크 프로그램 기동 허가)’ 응용 명령에 의해 프로그램 보호를 수행할 수 있습니다.
- 보호가 필요한 부분의 시작 위치에 ‘DI’ 응용 명령을 삽입하고, 해제할 위치에 ‘TI’ 응용 명령을 삽입하면 됩니다. 초기화 태스크는 ‘DI’, ‘TI’ 응용 명령의 영향을 받지 않습니다.

알아두기

- 1) 인터럽트 프로그램의 자세한 내용은 5.2.3 인터럽트를 참조 바랍니다.

4) 정주기 태스크 프로그램의 처리 방법

태스크 프로그램의 태스크(기동조건)를 정주기로 설정한 경우의 처리방법에 대해 설명합니다.

(1) 태스크에 설정할 사항

- 실행할 태스크 프로그램의 기동조건이 되는 태스크의 실행 주기 및 우선 순위를 설정 합니다. 태스크의 관리를 위한 태스크 번호를 확인합니다.

(2) 정주기 태스크 처리

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식

- 설정한 시간 간격(실행 주기) 마다 해당하는 정주기 태스크 프로그램을 실행합니다.

(3) 정주기 태스크 프로그램 사용시 주의사항

- 정주기 태스크 프로그램이 현재 실행 중 또는 실행 대기 중일 때, 동일한 태스크 프로그램 실행 요구가 발생되면 새로 발생된 태스크는 무시됩니다.
- 운전 모드가 RUN 모드인 동안만 정주기 태스크 프로그램의 실행요구를 발생하는 타이머가 가산됩니다. 정전된 시간은 모두 무시합니다.
- 정주기 태스크 프로그램의 실행주기를 설정할 때, 동시에 여러 개의 정주기 태스크 프로그램의 실행 요구가 발생할 수 있음을 고려하여 주십시오.
만약, 주기가 2 초, 4 초, 10 초, 20 초인 4 개의 정주기 태스크 프로그램을 사용하면, 20 초 마다 4 개의 실행요구가 동시에 발생하여 스캔 타임이 순간적으로 길어지는 문제가 발생할 수 있습니다.

5) 내부 디바이스 태스크 프로그램의 처리 방법

태스크 프로그램의 태스크(기동조건)를 접점에서 디바이스로 수행 범위를 확대한 내부 디바이스 태스크 프로그램의 처리 방법에 대하여 설명합니다.

(1) 태스크에 설정할 사항

- 수행할 태스크 프로그램의 기동조건이 되는 디바이스의 조건 및 우선순위를 설정합니다. 태스크의 관리를 위한 태스크 번호를 확인합니다.

(2) 내부 디바이스 태스크 처리

- CPU 모듈에서 스캔 프로그램의 실행이 완료된 후 우선 순위에 따라 내부 디바이스 태스크 프로그램의 기동조건이 되는 디바이스들의 조건이 일치하면 실행합니다.

(3) 내부 디바이스 태스크 프로그램 사용시 주의사항

- 내부 디바이스 태스크 프로그램은 스캔 프로그램의 실행 완료 시점에서 실행됩니다. 따라서 스캔 프로그램 또는 태스크 프로그램(정주기)에서 내부 디바이스 태스크 프로그램의 실행조건을 발생시켜도 즉시 실행되지 않고 스캔 프로그램의 실행 완료 시점에서 실행됩니다.
- 내부 디바이스 태스크 프로그램의 실행요구는 스캔 프로그램이 실행 완료 시점에서 실행조건을 조사합니다. 따라서 '1 스캔' 동안 스캔 프로그램 또는 태스크 프로그램(정주기)에 의해 내부 디바이스 태스크 실행 조건이 발생하였다가 소멸되면 실행조건을 조사하는 시점에서는 실행 검출하지 못하므로 태스크는 실행되지 않습니다.

6) 순시 정전시의 태스크 처리

- 순시 정전 시간이 길어서 재 기동할 때는 대기중인 태스크와 정전 중 발행한 태스크 모두를 무시하고 기동 시점부터의 태스크 만을 처리 합니다.
- 20ms 이내의 정전 상태에서는 정전 복구 후 정전 이전에 대기 중이던 태스크를 수행합니다. 정전 중 중복하여 발생한 정주기, 인터럽트 태스크는 무시됩니다.

7) 태스크 프로그램의 검증

태스크 프로그램의 작성 후에는 아래 내용에 유의하여 검증하시기 바랍니다.

(1) 태스크 설정은 적절히 하였는가?

태스크가 필요 이상으로 빈번히 발생하거나, 한 스캔 내에 여러 개의 태스크가 동시에 발생하면 스캔 타임이 길어지거나 불규칙하게 됩니다. 태스크의 설정을 바꿀 수 없는 경우는 최대 스캔 타임을 확인하여 주십시오.

(2) 태스크의 우선순위는 잘 정리되어 있는가?

우선순위가 낮은 태스크 프로그램은 우선순위가 높은 태스크 프로그램에 의하여 지연이 발생하여 정확한 시간에 처리가 안될 수 있으며, 경우에 따라서는 선행 태스크의 수행이 지연된 상태에서 다음 태스크가 발생하여 태스크의 충돌이 발생할 수도 있습니다. 태스크의 긴급성, 수행시간 등을 고려하여 우선순위를 설정하여 주십시오.

(3) 태스크 프로그램은 최대한 짧게 작성하였는가?

태스크 프로그램의 수행 시간이 길게 되면 스캔 타임이 길어지거나, 불규칙하게 되는 원인이 됩니다. 또한 태스크 프로그램의 충돌을 유발할 수 있습니다. 가능한 수행 시간이 짧게 작성하여 주십시오.(특히, 정주기 태스크 프로그램을 작성시에는 여러 개의 태스크 중 가장 짧은 태스크 주기의 10% 이내에 태스크 프로그램이 수행될 수 있도록 작성해 주십시오)

(4) 프로그램 수행 중 우선순위가 높은 태스크에 대한 프로그램의 보호는 필요하지 않은가?

태스크 프로그램 수행 중에 다른 태스크가 끼어들면 수행중인 태스크를 완료한 후 대기 태스크 중 우선순위가 높은 순으로 동작을 합니다. 스캔프로그램에서 다른 태스크가 끼어들면 안 되는 경우는 'MI', 'EI' 응용 명령을 사용하여 부분적으로 끼어들기를 막아 주십시오. 다른 프로그램과 공용으로 사용하는 글로벌 변수 처리나 특수 또는 통신 모듈의 처리 중 문제가 발생할 수 있습니다.

9) 프로그램의 구성과 처리 예


아래와 같이 태스크와 프로그램을 등록하고,

- 태스크 등록 :
T_SLOW (정주기 : = 10ms, 우선순위 := 3)
PROC_1 (내부 접점: = M0, 우선순위 := 5)
- 프로그램 등록 :
프로그램 --> P0 (스캔 프로그램)
프로그램 --> P1 (태스크 T_SLOW 로 기동)
프로그램 --> P2 (태스크 PROC_1 으로 기동)

프로그램의 수행시간과 외부 인터럽트 신호의 발생시간이 다음과 같다면,

- 각 프로그램의 수행 시간 : P0 = 17ms, P1 = 2ms, P2 = 7ms
- PROC_1 의 발생: 스캔 프로그램 중에 발생 프로그램의 수행은 아래 그림과 같습니다.

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식

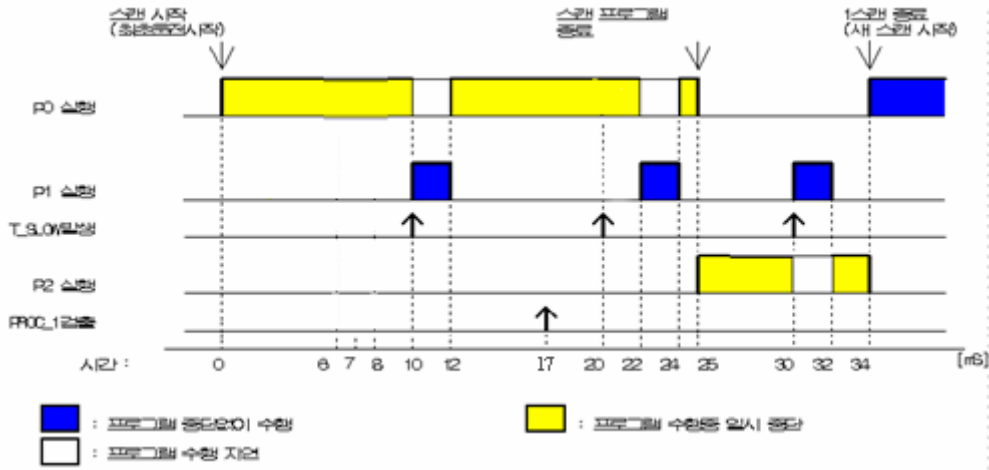

- 시간별 처리내용

시간(ms)	처리내용
0	스캔을 시작하여 스캔 프로그램 P0의 실행 시작
0~10	프로그램 P0을 실행
10~12	P1 실행 요구가 있어서 P0을 중단하고 P1을 실행
17	P2 실행요구
12~20	P1 실행을 완료하고 중단했던 P0를 계속 실행
20~24	P1 실행 요구가 있어서 P0을 중단하고 P1을 실행
24~25	P1 실행이 완료되어 중단했던 P0의 수행을 끝냄
25	스캔 프로그램(P0)의 완료 시점에서 P2의 실행요구를 체크하여 P2를 실행
25~30	프로그램 P2를 실행
30~32	P1 실행 요구가 있어서 P2를 중단하고 P1을 실행
32~34	P1 실행이 완료되어 중단했던 P2의 수행을 끝냄
34	새 스캔의 시작(P0 실행 시작)


5.3 운전모드

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식

CPU 모듈의 동작 상태에는 RUN 모드, STOP 모드, DEBUG 모드 등 3 종류가 있습니다. 각 동작 모드 시 연산 처리에 대해 설명합니다.

5.3.1 RUN 모드

프로그램 연산을 정상적으로 수행하는 모드입니다.

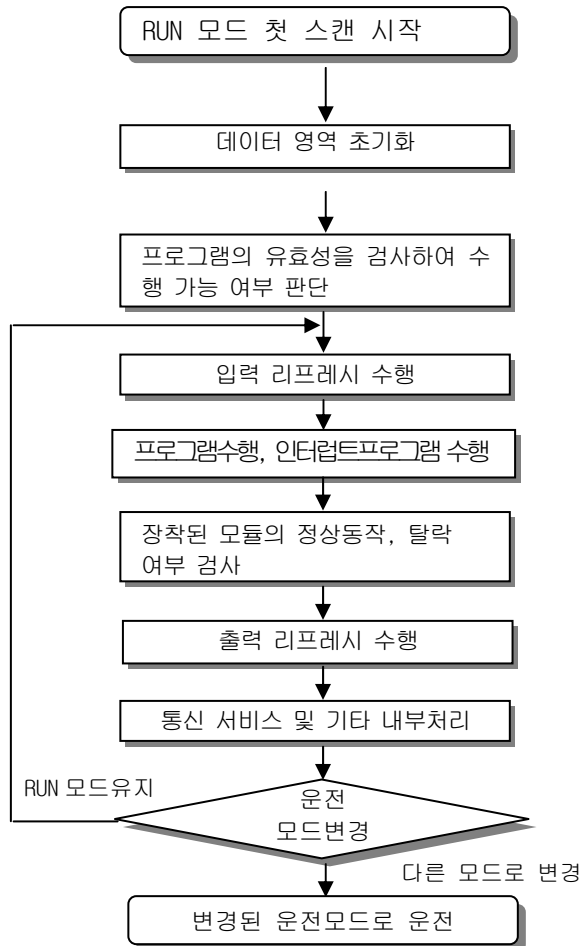

1) 모드 변경 시 처리

시작 시에 데이터 영역의 초기화가 수행되며, 프로그램의 유효성을 검사하여 수행 가능 여부를 판단합니다.

2) 연산 처리 내용

입출력 리프레시와 프로그램의 연산을 수행합니다.

- (1) 인터럽트 프로그램의 기동 조건을 감지하여 인터럽트 프로그램을 수행합니다.
- (2) 장착된 모듈의 정상 동작, 탈락 여부를 검사합니다.
- (3) 통신 서비스 및 기타 내부 처리를 합니다.

5.3.2 STOP 모드

프로그램 연산을 하지 않고 정지 상태인 모드입니다. 리모트 STOP 모드에서만 XG5000 을 통한 프로그램의 전송이 가능합니다.

- 1) 모드 변경시의 처리
출력 이미지 영역을 소거하고 출력 리프레시를 수행합니다.
- 2) 연산처리 내용
 - (1) 입출력 리프레시를 수행합니다.
 - (2) 장착된 모듈의 정상 동작, 탈락 여부를 검사합니다.
 - (3) 통신 서비스 및 기타 내부 처리를 합니다.

5.3.3 DEBUG 모드

프로그램의 오류를 찾거나, 연산 과정을 추적하기 위한 모드로 이 모드로의 전환은 STOP 모드에서 만 가능합니다. 프로그램의 수행상태와 각 데이터의 내용을 확인해 보며 프로그램을 검증할 수 있는 모드입니다.

- 1) 모드 변경시의 처리
 - (1) 모드 변경 초기에 데이터 영역을 초기화합니다.
 - (2) 출력 이미지 영역을 클리어하고, 입력 리프레시를 수행합니다.
- 2) 연산처리 내용
 - (1) 입출력 리프레시를 수행합니다.
 - (2) 설정 상태에 따른 디버그 운전을 합니다.
 - (3) 프로그램의 마지막까지 디버그 운전을 한 후, 출력 리프레시를 수행합니다.
 - (4) 장착된 모듈의 정상 동작, 탈락 여부를 검사합니다.
 - (5) 통신 등 기타 서비스를 수행합니다.
- 3) 디버그 운전 조건
디버그 운전조건은 아래 4 가지가 있고 브레이크 포인터에 도달한 경우 다른 종류의 브레이크 포인터의 설정이 가능합니다.

운 전 조 건	동 작 설 명
한 연산 단위씩 실행 (스텝 오버)	운전 지령을 하면 하나의 연산 단위를 실행 후 정지합니다.
브레이크 포인트 (Break Point) 지정에 따라 실행	프로그램에 브레이크 포인트를 지정하면 지정한 포인트에서 정지합니다.
점점의 상태에 따라 실행	감시하고자 하는 점점 영역과 정지하고자 하는 상태지정(Read, Write, Value)을 하면 설정한 점점에서 지정한 동작이 발생할 때 정지합니다.
스캔 횟수의 지정에 따라 실행	운전할 스캔 횟수를 지정하면 지정한 스캔 수 만큼 운전하고 정지합니다.

- 4) 조작방법
 - (1) XG5000 에서 디버그 운전 조건을 설정한 후 운전을 실행합니다.
 - (2) 인터럽트 프로그램은 각 인터럽트 단위로 운전 여부(Enable / Disable)를 설정할 수 있습니다. (자세한 조작방법은 XG5000 사용설명서 제 9 장 디버깅을 참조하여 주십시오.)

5.3.4 운전 모드 변경

1) 운전 모드의 변경 방법

운전 모드의 변경에는 다음과 같은 방법이 있습니다.

- (1) CPU 모듈의 모드 키에 의한 모드 변경
- (2) 프로그래밍 툴 (XG5000)을 CPU의 통신 포트에 접속하여 변경
- (3) CPU의 통신 포트에 접속된 XG5000으로 네트워크에 연결된 다른 CPU 모듈의 운전 모드 변경
- (4) 네트워크에 연결된 XG5000, HMI, 컴퓨터 링크 모듈 등을 이용하여 운전 모드 변경
- (5) 프로그램 수행 중 'STOP' 명령에 의한 변경

2) 운전 모드의 종류

운전 모드 설정은 다음과 같습니다.

운전모드 스위치	리모트 허용 스위치	XG5000 지령	운전 모드
RUN	X	X	Run
STOP	ON	RUN	리모트 Run
		STOP	리모트 Stop
		Debug	Debug Run
	OFF	모드 변경 수행	이전 운전 모드
RUN -> STOP	X	-	Stop

- (1) 리모트 모드 변환은 '리모트 허용: On' , '모드 스위치: Stop' 인 상태에서 가능 합니다.
- (2) 리모트 'RUN' 상태에서 스위치에 의해 'STOP' 으로 변경하고자 할 경우는 스위치를 (STOP) → RUN → STOP 으로 조작하여 주십시오.

알아두기

- 1) 리모트 RUN 모드에서 스위치에 의해 RUN 모드로 변경되는 경우 PLC 동작은 중단 없이 연속 운전을 합니다.
- 2) 스위치에 의한 RUN 모드에서 런중 수정은 가능합니다만 XG5000을 통한 모드 변경 동작이 제한됩니다. 원격지에서 모드 변경을 허용하지 않을 경우에만 설정하시길 바랍니다.

5.4 메모리

CPU 모듈에는 사용자가 사용할 수 있는 두 가지 종류의 메모리가 내장되어 있습니다. 그 중 하나는 사용자가 시스템을 구축하기 위해 작성한 사용자 프로그램을 저장하는 프로그램 메모리이고, 다른 하나는 운전 중 데이터를 저장하는 디바이스 영역을 제공하는 데이터 메모리 입니다.

5.4.1 프로그램 메모리

사용자 프로그램 메모리의 구성은 아래와 같습니다.

항 목	메모리 용량			
	CPUH	CPUA	CPUS	CPUE
파라미터 설정 영역 : <ul style="list-style-type: none"> • 기본 파라미터 영역 • I/O 파라미터 영역 • 특수 모듈 파라미터 영역 • 통신 모듈 파라미터 영역 • 사용자 이벤트 파라미터 영역 • 데이터 트레이스 파라미터 영역 	320Kbyte		320Kbyte	
프로그램 저장 영역 <ul style="list-style-type: none"> • 스캔 프로그램 영역 1 • 스캔 프로그램 영역 2 • 변수/설명문 영역 	704KByte		352KByte	
시스템 영역 <ul style="list-style-type: none"> • 사용자 이벤트 데이터 영역 • 데이터 트레이스 데이터 영역 • 시스템 로그 영역 • 디바이스 백업 영역 	896KByte		896KByte	
실행 프로그램 영역 <ul style="list-style-type: none"> • 실행 프로그램 영역 1 • 실행 프로그램 영역 2 • 시스템 프로그램 영역 	1,024KByte	512KByte	512KByte	256KByte

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식

5.4.2 데이터 메모리

1) 비트 디바이스 영역

기능 별로 다양한 Bit 디바이스가 제공 됩니다. 표기 방식은 첫 자리에 디바이스 종류를, 중간 자리는 10 진수로 워드 위치를, 마지막 자리는 16 진수로 워드내 비트 위치를 표기 합니다.

디바이스 별 영역 표시	디바이스 특징	용 도
P00000 ~ P2047F	입출력 접점 “P” 32,768 점	입출력 접점의 상태를 저장하는 이미지영역 이다. 입력모듈의 상태를 읽어 해당 대응되는 P 영역에 저장하고 연산결과가 저장된 P 영역 데이터를 출력모듈로 내보낸다.
M00000 ~ M2047F	입출력 접점 “M” 32,768 점	프로그램에서 비트 데이터를 저장할 수 있도록 제공되는 내부 메모리이다.
L00000 ~ L11263F	입출력 접점 “L” 180,224 점	통신 모듈의 고속링크/P2P 서비스 상태정보를 표시하는 디바이스이다.
K00000 ~ K2047F	입출력 접점 “K” 32,768 점	정전 시 데이터를 보존하는 디바이스영역으로 별도로 정전보존 파라미터를 설정하지 않고 사용할 수 있다.
F00000 ~ F2047F	입출력 접점 “F” 32,768 점	시스템 플래그 영역으로 PLC 에서 시스템 운영에 필요한 플래그를 관리
T0000 ~ T2047	입출력 접점 “T” 2,048 점	타이머 접점의 상태를 저장하는 영역
C0000 ~ C2047	입출력 접점 “C” 2,048 점	카운터 접점의 상태를 저장하는 영역
S00.00 ~ S127.99	스텝 컨트롤러 “S” 128 x 100 스텝	스텝 제어용 릴레이

2) 워드 디바이스 영역

디바이스 별 영역 표시	디바이스 특징	용 도
D00000 ~ D32767 ***1	데이터 레지스터 “D” 32,768 워드	내부 데이터를 보관하는 영역. 비트 표현 가능.
R00000 ~ R32767	파일 레지스터 “R” 32,768 워드	플래시 메모리를 액세스하기 위한 전용 디바이스. 2 개의 뱅크로 구성. 비트 표현 가능
U00.00 ~ U7F.31 ***2	아날로그 데이터 레지스터 “U” 4,096 워드	슬롯에 장착된 특수모듈로부터 데이터를 읽어오는 데 사용되는 레지스터. 비트 표현 가능
N00000 ~ N21503	통신 데이터 레지스터 “N” 21,504 워드	통신 모듈의 P2P 서비스 저장 영역. 비트 표현 불가능
Z000 ~ Z127	인덱스 레지스터 “Z” 128 워드	인덱스 기능 사용을 위한 전용 디바이스 비트 표현 불가능
T0000 ~ T2047	타이머 현재치 레지스터 “T” 2048 워드	타이머의 현재값을 나타내는 영역
C0000 ~ C2047	카운터 현재치 레지스터 “C” 2048 워드	카운터의 현재값을 나타내는 영역


알아두기

다음 디바이스들은 CPU 종류에 따라 영역 제한이 있습니다.

구 분	D*** ¹	U*** ²	비고
XGK-CPUE	D19999	U1F.31	
XGK-CPUS		U3F.31	
XGK-CPUA	D32767	U3F.31	
XGK-CPUH		U7F.31	

5.5 데이터 메모리 구성도

5.5.1 XGK-CPUE



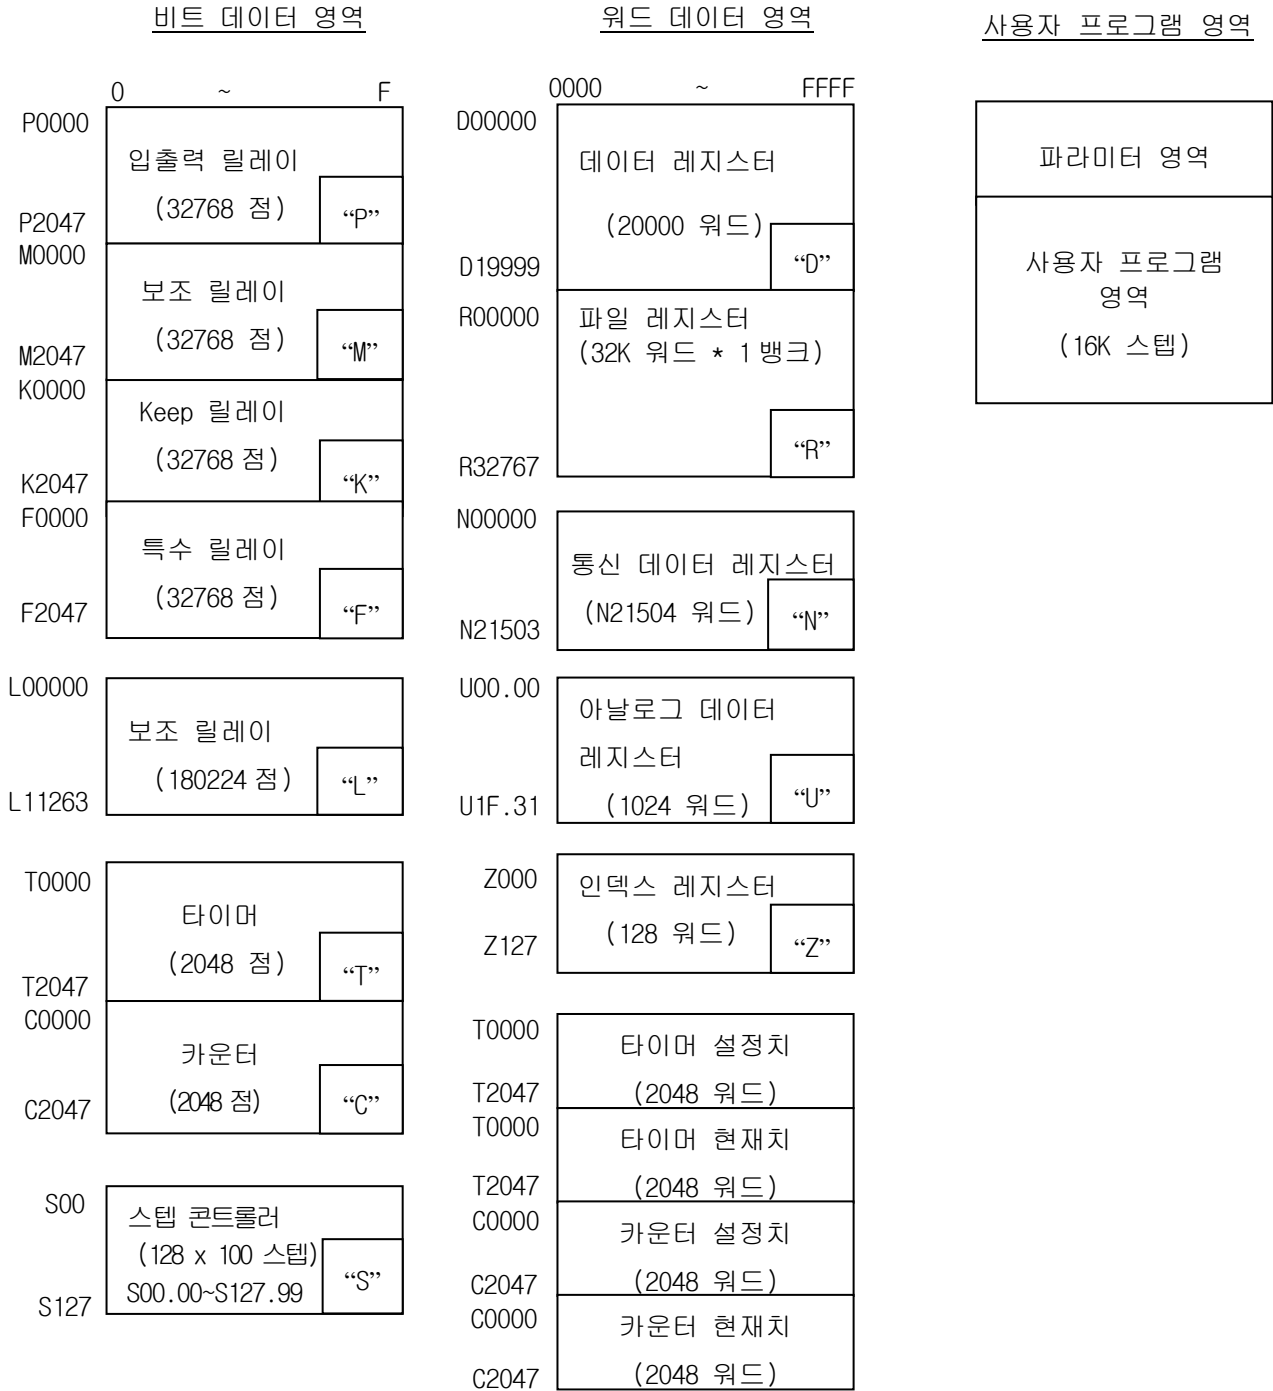


5.5.2 XGK-CPUS

비트 데이터 영역

워드 데이터 영역

사용자 프로그램 영역

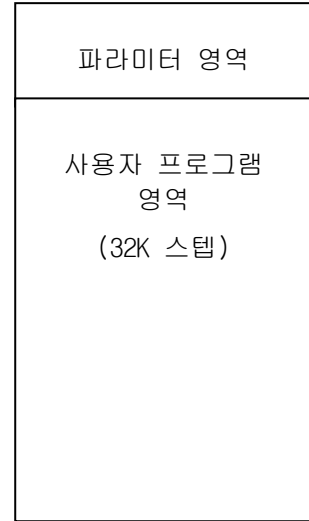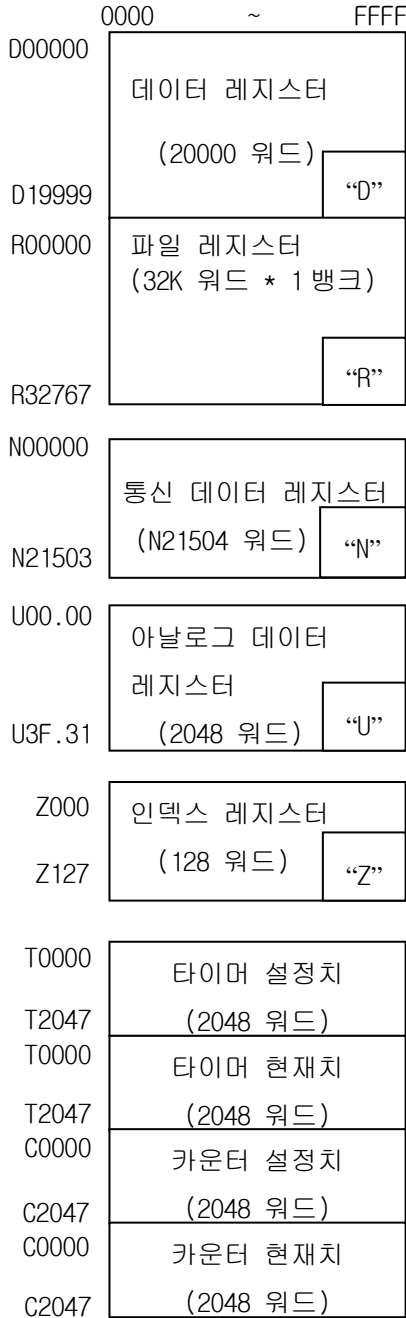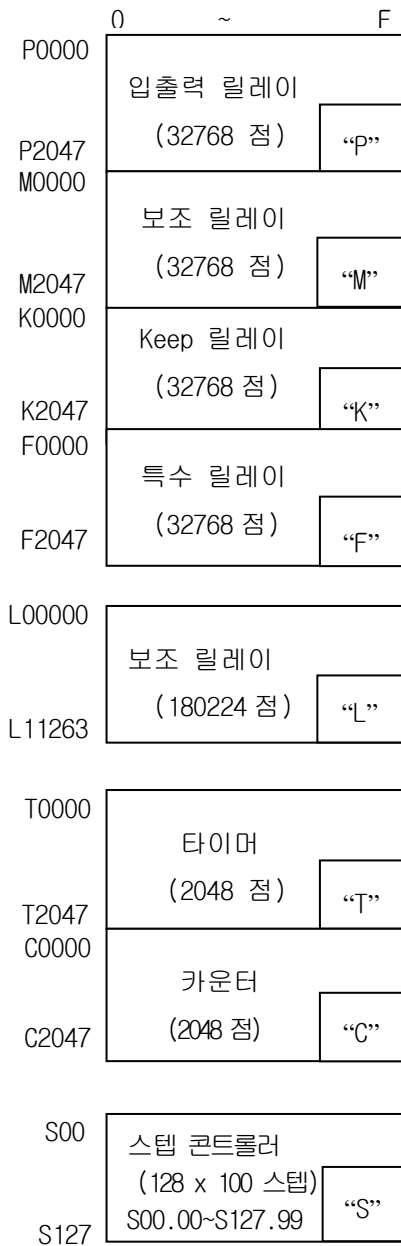


5.5.3 XGK-CPUA

비트 데이터 영역

워드 데이터 영역

사용자 프로그램 영역

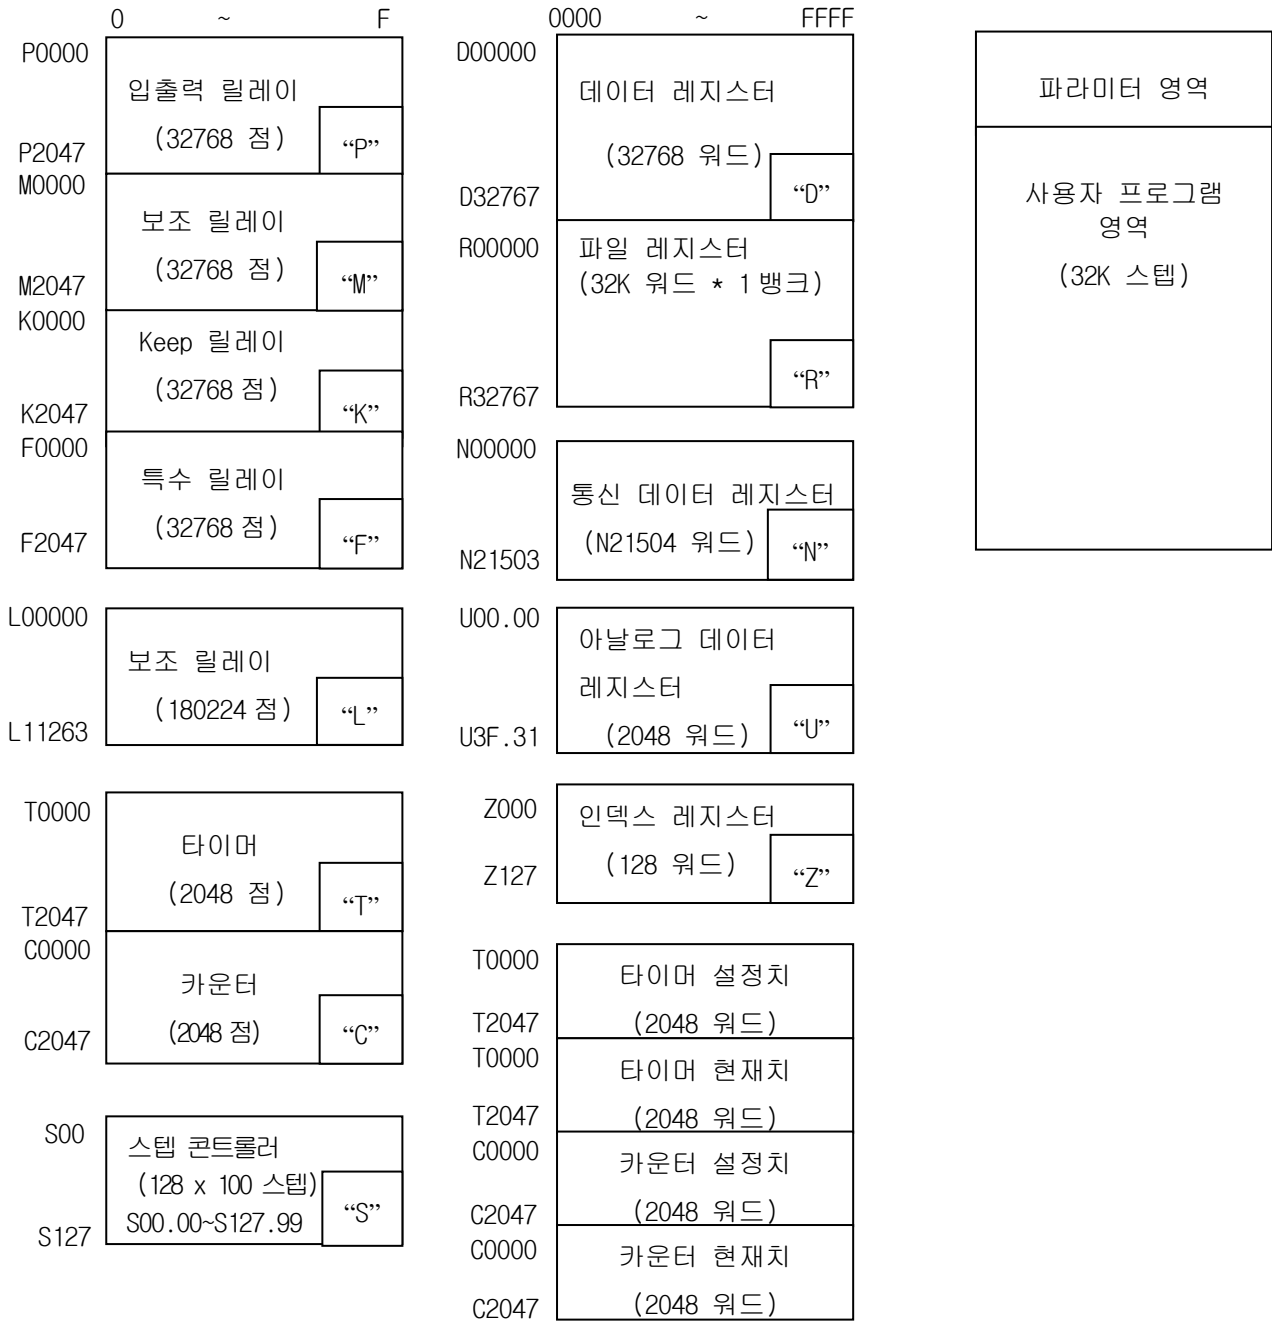


5.5.4 XGK-CPUH

비트 데이터 영역

워드 데이터 영역

사용자 프로그램 영역

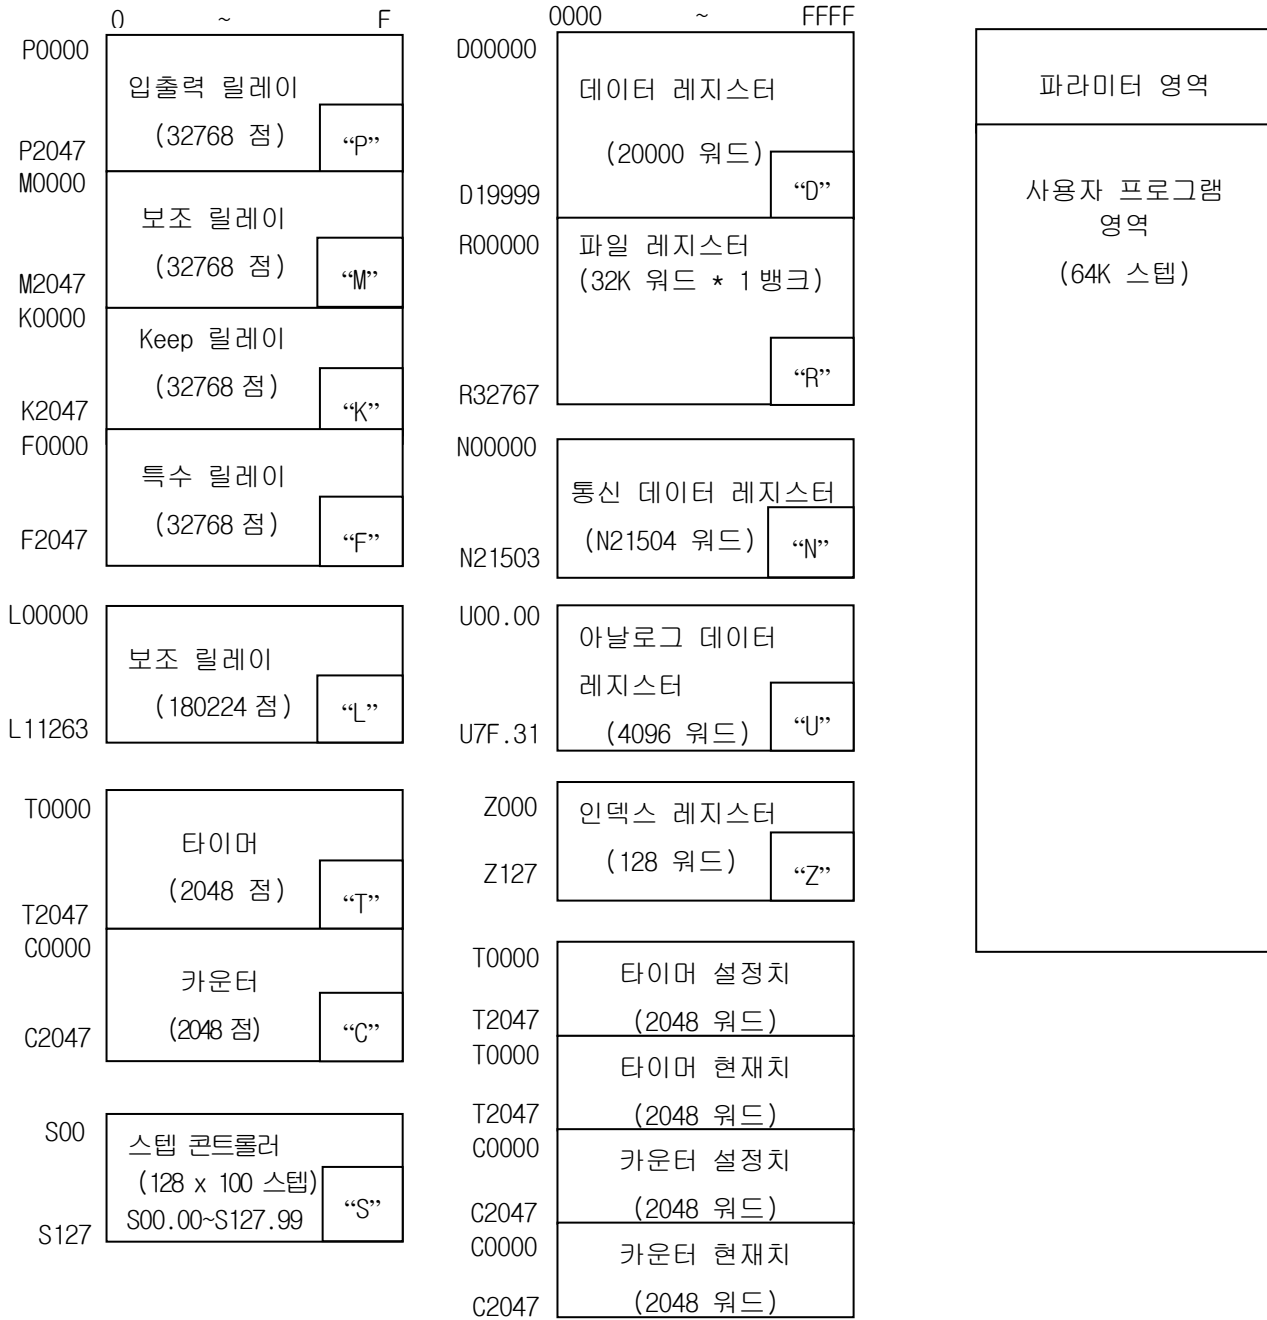

5.5.5 데이터 래치 영역 설정

운전에 필요한 데이터 또는 운전 중 발생한 데이터를 PLC가 정지 후 재 기동하였을 때도 계속 유지시켜서 사용하고자 할 경우에 데이터 래치를 사용하며, 일부 데이터 디바이스의 일정 영역을 파라미터 설정에 의해서 래치 영역으로 사용 할 수 있습니다.

아래는 래치 가능 디바이스에 대한 특성표 입니다.

디바이스	1 차 래치	2 차 래치	특 성
P	X	X	입출력 접점의 상태를 저장하는 이미지영역
M	0	0	내부 접점 영역
K	X	X	정전 시 접점 상태가 유지되는 접점
F	X	X	시스템 플래그 영역
T	0	0	타이머 관련 영역 (비트/워드 모두 해당)
C	0	0	카운터 관련 영역 (비트/워드 모두 해당)
S	0	0	스텝 제어용 릴레이
D	0	0	일반 워드 데이터 저장 영역
U	X	X	아날로그 데이터 레지스터 (래치 안 됨)
L	X	X	통신 모듈의 고속링크/P2P 서비스 상태 접점(래치 됨)
N	X	X	통신 모듈의 P2P 서비스 주소 영역(래치 됨)
Z	X	X	인덱스 전용 레지스터 (래치 안 됨)
R	X	X	플래시 메모리 전용 영역 (래치 됨)

알아두기

- 1) K, L, N, R 디바이스들은 기본적으로 래치 됩니다.
- 2) K, L, R 디바이스는 1 차 래치와 같이 동작합니다. 즉, Overall 리셋 또는 CPU 모듈 D.CLR 스위치 조작으로 지워집니다.
- 3) N 디바이스는 XG5000 온라인메뉴 PLC 지우기의 메모리 지우기 창에서 지울 수 있습니다.
- 4) 자세한 사용 방법은 XG5000 사용 설명서의 ‘온라인’ 부를 참조 바랍니다.

제 5 장 프로그램의 구성과 운전 방식

4) 데이터 래치 영역의 동작

래치된 데이터를 지우는 방법은 아래와 같습니다.

- CPU 모듈의 D.CLR 스위치 조작
- XG5000 으로 래치 1, 래치 2 지우기 조작
- 프로그램으로 쓰기 (초기화 프로그램 추천)
- XG5000 모니터 모드에서 '0' FILL 등 쓰기

RUN 모드에서는 D.CLR 클리어가 동작을 하지 않습니다. STOP 모드로 전환 후 조작을 하여야 합니다. 또한 D.CLR 스위치로 클리어시 일반 영역도 초기화 됨에 주의 바랍니다.

D.CLR 를 순서 조작 시는 래치 1 영역만 지워 집니다. D.CLR 를 3 초 간 유지시키면 6 개의 LED 전체가 깜박이며 이때 스위치가 복귀하면 래치 2 영역까지 지워 집니다.

PLC 의 동작에 따른 래치 영역 데이터의 유지 또는 리셋(클리어) 동작은 아래 표를 참조 바랍니다.

No.	구 분	상세 동작 구분	래치 1	래치 2	비 고
1	전원 변동	Off/On	유지	유지	
2	리셋 스위치	리셋	유지	유지	
		Overall 리셋	리셋	유지	
3	D.CLR 스위치	래치 1 클리어	리셋	유지	
		래치 2 클리어	리셋	리셋	
4	프로그램 쓰기 (온라인)	-	유지	유지	
5	데이터 깨짐	(배터리 고장)으로 SRAM 깨짐	리셋	리셋	
		다른 이유로 데이터 깨짐	리셋	리셋	
6	XG5000 온 라인	래치 1 클리어	리셋	유지	
		래치 2 클리어	리셋	리셋	

5) 데이터 초기화

메모리 지우기의 상태가 되면 모든 디바이스의 메모리는 '0' 으로 지워지게 됩니다. 시스템에 따라서 초기에 데이터 값을 주어야 하는 경우가 있는데 이때에는 초기화 태스크를 이용하시기 바랍니다.

제 6 장 CPU 모듈의 기능

6.1 자기 진단 기능

- (1) 자기 진단 기능이란 CPU 모듈이 PLC 시스템 자체의 이상 유무를 진단하는 기능입니다.
- (2) PLC 시스템의 전원을 투입하거나 동작 중 이상이 발생한 경우에 이상을 검출하여 시스템의 오 동작 방지 및 예방 보전 기능을 수행합니다.

6.1.1 스캔 워치독 타이머 (Scan Watchdog Timer)

WDT(Watchdog Timer)는 PLC CPU 모듈의 하드웨어나 소프트웨어 이상에 의한 프로그램 폭주를 검출하는 기능입니다.

1) 워치독 타이머는 사용자 프로그램 이상에 의한 연산 지연을 검출하기 위하여 사용하는 타이머입니다. 워치독 타이머의 검출 시간은 XG5000의 기본 파라미터에서 설정합니다.


2) 워치독 타이머는 연산 중 스캔 경과 시간을 감시하다가, 설정된 검출 시간의 초과를 감지하면 PLC의 연산을 즉시 중지시키고 출력을 전부 Off 합니다.

3) 사용자 프로그램 수행 도중 특정한 부분의 프로그램 처리(FOR ~ NEXT 명령, CALL 명령 등을 사용)에서 연산 지연 감시 검출 시간 (Scan Watchdog Time)의 초과가 예상되면 'WDT' 명령을 사용하여 타이머를 클리어 하면 됩니다.

'WDT' 명령은 연산 지연 감시 타이머의 경과 시간을 초기화하여 0부터 시간 측정을 다시 시작합니다.

(WDT 명령의 상세한 사항은 명령어 편을 참조하여 주십시오.)

4) 워치독 에러 상태를 해제하기 위해서는 전원 재 투입, 수동 리셋 스위치의 조작 또는 STOP 모드로의 모드 전환이 있습니다.

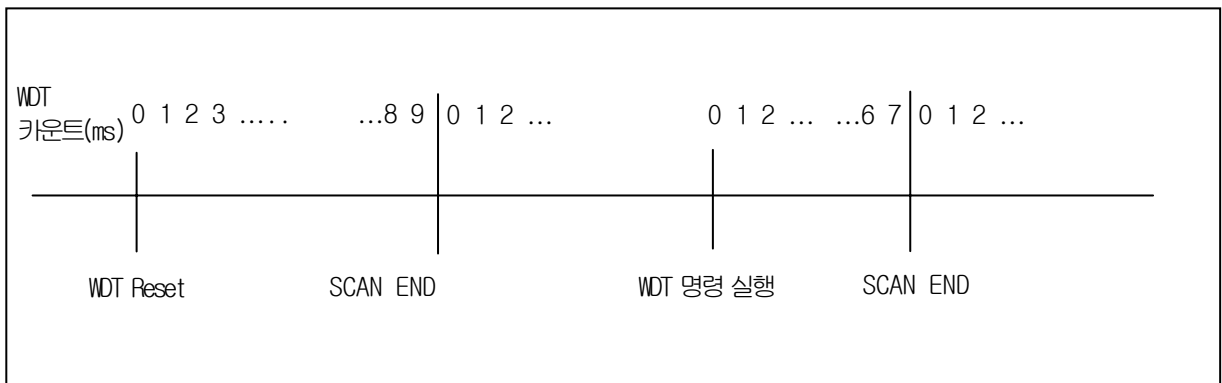

알아두기

- 1) 워치독 타이머의 설정 범위는 10 ~ 1000ms (1ms 단위) 입니다.

6.1.2 I/O 모듈 체크 기능

기동 시와 운전 중에 I/O 모듈의 이상 상태를 체크하는 기능으로

- 1) 기동 시 파라미터 설정과 다른 모듈이 장착되어 있거나 고장인 경우
- 2) 운전 중에 I/O 모듈이 착탈 또는 고장이 발생한 경우

이상 상태가 검출되며 CPU 모듈 전면의 고장 램프(ERR)가 켜지고 CPU 는 운전을 정지 합니다.

6.1.3 배터리 전압 체크 기능

배터리 전압이 메모리 백업 전압 이하로 떨어지면 이를 감지하여 알려주는 기능입니다. CPU 모듈 전면의 경고 램프(BAT)가 켜집니다.

자세한 조치 내용은 “4.3.3 배터리의 수명” 를 참조 바랍니다.

6.1.4 에러 이력 저장 기능

CPU 모듈은 에러 발생시 에러 이력을 기록하여 에러의 원인을 쉽게 파악하여 조치할 수 있도록 하였습니다. (6.6.1 에러 이력 참조)

각각의 에러 코드를 특수 릴레이 F0006 에 저장하는 기능입니다.

알아두기

자기 진단의 모든 결과는 'F' 디바이스 영역에 기록 됩니다.

자기 진단 내용 및 에러 조치 방법에 대한 자세한 내용은 제 12 장 트러블 슈팅의 12.5 에러 코드 일람을 참조 바랍니다.

6.1.5 고장 처리

1) 고장의 구분

고장은 PLC의 자체 고장, 시스템 구성 상의 오류 및 연산 결과의 이상 검출 등에 의해 발생 합니다. 고장은 시스템의 안전을 위해 운전을 정지시키는 중 고장 모드와 사용자에게 고장 발생 경고를 알려주고 운전을 속행하는 경고장 모드로 구분합니다.

PLC 시스템의 고장 발생 요인은 주로 다음과 같습니다.

- PLC 하드웨어의 고장
- 시스템 구성상의 오류
- 사용자 프로그램 수행 중 연산 에러
- 외부 기기 고장에 의한 에러 검출

2) 고장 발생시 동작 모드

고장 발생시 PLC 시스템은 고장 내용을 플래그에 기록하고, 고장 모드에 따라 운전을 정지 하거나 속행 합니다.

제 6 장 CPU 모듈의 기능

- (1) PLC 하드웨어의 고장
CPU 모듈, 전원 모듈 등 PLC가 정상운전을 할 수 없는 중고 장애가 발생한 경우 시스템은 정지 상태가 되며 배터리 이상 등의 경고장 발생시는 운전을 속행합니다.
- (2) 시스템 구성상의 오류
PLC의 하드웨어 구성과 소프트웨어에서 정의한 구성이 서로 다른 경우에 발생하는 고장으로 시스템은 정지 상태가 됩니다.
- (3) 사용자 프로그램 수행 중 연산 에러
사용자 프로그램 수행 중 발생하는 이상으로 수치 연산 오류의 경우 에러 플래그에 표시가 되고 시스템은 운전을 속행합니다. 연산 수행 중 연산 시간이 연산 지연 감시 설정 시간을 넘거나 장착된 입출력 모듈이 정상적으로 제어가 안될 때는 시스템은 정지 상태가 됩니다.

알아두기

- 1) 프로그램 수행 중 연산 에러시 운전 속행 여부는 XG5000 프로젝트 파일의 “기본파라미터 →에러동작설정 → 연산에러시 운전속행” 선택여부에 따라 운전 속행 여부가 달라집니다.
- 2) 기본값은 연산에러시 운전 속행으로 되어 있습니다.

- (4) 외부 기기 고장에 의한 고장 검출
외부 제어 대상 기기의 고장을 PLC의 사용자 프로그램으로 검출하는 것으로, 중 고장 검출 시 시스템은 정지 상태가 되고, 경고장 검출 시는 상태만을 표시하고 연산은 속행합니다.

알아두기


- 1) 고장이 발생한 경우 중 고장 검출 시 고장 번호가 특수 릴레이 F1026에 저장됩니다.
- 2) 경 고장 검출 시 고장 번호가 특수 릴레이 F1027에 저장됩니다.
- 3) 플래그에 대한 자세한 내용은 부록 1 플래그 일람을 참조하여 주십시오.

6.2 시계 기능

CPU 모듈에는 시계 소자(RTC)가 내장되어 있습니다. RTC는 전원 off 또는 순시 정전 시에도 배터리 백업에 의해 시계 동작을 계속 합니다.
 RTC의 시계 데이터를 이용하여 시스템의 운전 이력이나 고장 이력 등의 시각 관리에 사용할 수 있습니다.
 RTC의 현재 시각은 시계 관련 F 디바이스에 매 스캔 경신 됩니다.

1) XG5000 으로 부터 읽기 및 설정

온라인 모드의 ‘PLC 정보’ 에서 ‘PLC 시계’ 를 클릭합니다.

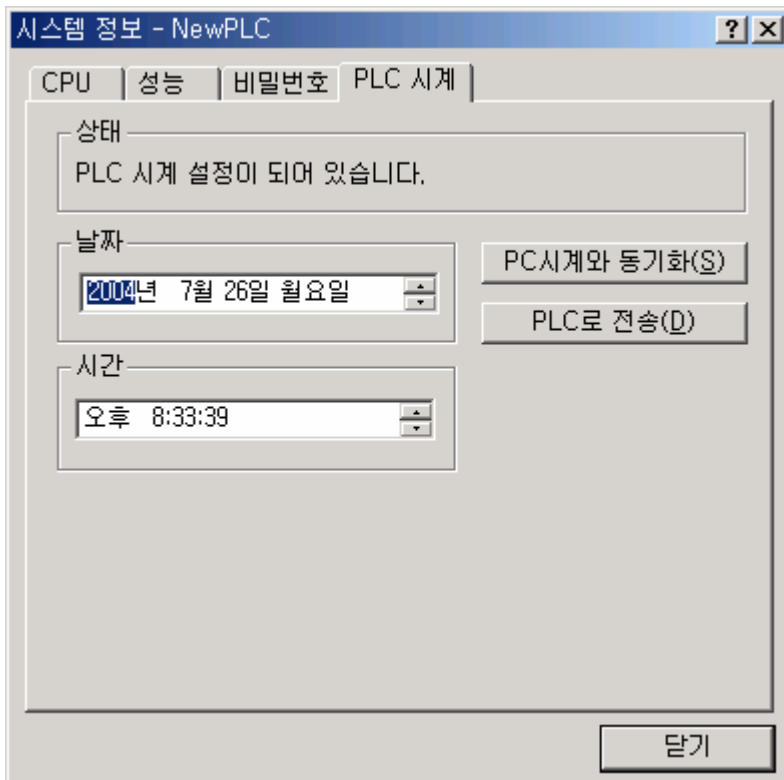

PLC 시계의 시각이 표시됩니다. PLC 시계의 시각이 틀린 경우 직접 시각을 설정하여 PLC로 전송하거나, PLC와 접속한 PC의 시각을 전송하는 “PC 시계와 동기화” 방법에 의하여 PLC의 시계를 정확히 맞출 수 있습니다.

2) 시계 읽기 디바이스로 읽기

특수 디바이스로도 아래 표와 같이 모니터가 가능합니다

시계 읽기용 F 디바이스	데이터 내용 예	설 명
_MON_YEAR_DT (F1034)	h0599	99년 5월
_TIME_DAY_DT (F1035)	h1512	12일 15시
_SEC_MIN_DT (F1036)	h4142	42분 41초
_HUND_WK_DT (F1037)	h2001	20xx년, 월요일

_TIME_DAY_DT의 시간 데이터는 24시제로 표시 됩니다.

3) 프로그램에 의한 시계 데이터 수정

프로그램에 의해서도 사용자가 시계의 값을 설정할 수 있습니다. 외부 Digit 스위치를 통해서 수동으로 시각을 설정 하거나 또는 네트워크를 통해 주기적으로 시각을 교정해 주는 시스템을 만들 때 사용하는 기능 입니다.

‘DATEWR’ 명령은 아래 F 영역 디바이스에 설정할 값을 넣고, 스캔 END 에서 시계에 시각을 써넣습니다.

시계 쓰기용 F 디바이스	내 용	설정 범위
_MON_YEAR_DT (F1034)	월/년	1984년 ~ 2163년, 1월~12월
_TIME_DAY_DT (F1035)	시/일	1일~31일, 0시~23시
_SEC_MIN_DT (F1036)	초/분	0분~59분, 0초~59초
_HUND_WK_DT (F1037)	백년/요일	0 ~ 6

명령어를 사용하지 않고 위의 영역에 시계 데이터를 써넣고 ‘_RTC_WR (F10240)’ 을 ‘0n’ 하는 방법으로도 시계에 데이터를 써 넣을 수 있습니다.

- 시각 데이터가 형식에 맞지 않는 경우는 값이 써지지 않습니다. (단 요일이 맞지 않는 경우는 에러 검출을 하지 않고 그대로 설정됩니다.)
- 시계 데이터를 쓴 후 시계 읽기 디바이스를 모니터하여 정확히 수정되었는지 확인 합니다.

4) 요일 표현 방법

숫자	0	1	2	3	4	5	6
요일	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일

5) 시간 오차

RTC의 오차는 사용 온도에 따라 달라집니다. 온도에 따른 하루 당 시각 오차를 아래 표에 표시 하였습니다.

동작 온도	최대 오차 (초/일)	보통의 경우 (초/일)
0 ° C	- 4.67 ~ 1.38	-1.46
25 ° C	- 1.64 ~ 2.42	0.43
55 ° C	- 5.79 ~ 0.78	-2.29

알아두기

- 1) RTC에는 처음에 시계 데이터가 쓰여져 있지 않을 수 있습니다.
- 2) CPU 모듈을 사용할 때는 반드시 처음에 시계 데이터를 정확하게 설정하여 주십시오.
- 3) 시계 데이터 범위 이외의 데이터를 RTC에 쓴 경우는 정상적으로 동작하지 않습니다. 예) 14월 32일 25시
- 4) 배터리 이상 등에 따라 RTC가 정지 또는 에러가 발생할 수 있습니다. 새로운 시계 데이터를 RTC에 쓰면 에러가 해제됩니다.
- 5) 프로그램에 의한 시계 데이터 수정에 대한 자세한 설명은 XGK 명령어집을 참조 바랍니다.

6.3 리모트 기능

CPU 모듈은 모듈에 장착된 키 스위치 외에 통신에 의한 운전 변경이 가능합니다. 리모트로 조작을 하고자 하는 경우에는 CPU 모듈의 'REM 허용' 스위치(4 Pin DIP)를 ON 위치로 'RUN/STOP' 스위치를 STOP 위치로 설정하여 주어야 합니다.

1) 리모트 운전의 종류

- (1) CPU 모듈에 장착된 USB 또는 RS-232 포트를 통해 XG5000 을 접속하여 운전
- (2) CPU 모듈에 XG5000 을 접속한 상태에서 PLC의 네트워크에 연결된 타 PLC를 조작 가능
- (3) 전용 통신을 통하여 MMI 소프트웨어 등으로 PLC의 동작 상태를 제어

2) 리모트 RUN/STOP

- (1) 리모트 RUN/STOP은 CPU 모듈의 DIP 스위치가 REMOTE 위치이고 RUN/STOP 스위치가 STOP 위치인 상태에서 외부에서 RUN/STOP을 수행하는 기능입니다.
- (2) CPU 모듈이 조작하기 어려운 위치에 설치되어 있거나 제어반 내의 CPU 모듈을 외부에서 RUN/STOP하는 경우에 편리한 기능입니다.

3) 리모트 DEBUG

- (1) 리모트 DEBUG는 CPU 모듈의 DIP 스위치가 REMOTE 위치이고 RUN/STOP 스위치가 STOP 위치인 상태에서 DEBUG 조작을 수행하는 기능입니다. DEBUG 조작이란 프로그램 연산을 지정한 운전 조건에 따라 실행시키는 기능입니다.
- (2) 시스템의 디버깅 작업 등에서 프로그램의 실행 상태나 각 데이터의 내용을 확인하는 경우에 편리한 기능입니다.

4) 리모트 리셋

- (1) 리모트 리셋은 CPU 모듈을 직접 조작할 수 없는 장소에서 에러가 발생한 경우에 원격 조작으로 CPU 모듈을 리셋 시키는 기능입니다.
- (2) 스위치에 의한 조작과 마찬가지로 'Reset' 과 'Overall Reset' 을 지원 합니다.

알아두기

- 1) 리모트 기능에 대한 조작 방법은 XG5000 사용 설명서의 '온라인' 부를 참조 바랍니다.

6.4 입출력 강제 On/Off 기능

강제 입출력 I/O 기능은 프로그램 실행 결과와는 관계없이 입출력 영역을 강제로 On/Off 할 경우 사용하는 기능입니다.

6.4.1 강제 I/O 설정 방법

온라인 모드에서 ‘강제 I/O 설정’ 을 클릭 합니다.



강제 I/O 를 설정하기 위해서는 설정하고자 하는 해당 P 디바이스의 플래그, 데이터 체크박스를 선택합니다.

“1” 값을 설정하기 위해서는 해당비트의 데이터를 선택하고 플래그를 선택합니다.

“0” 값을 설정하기 위해서는 해당비트의 데이터는 선택을 하지 않고 플래그만 선택합니다.

강제입력 또는 강제출력 허용을 선택하면 설정이 적용되어 동작합니다.

자세한 설정 방법은 XG5000 의 사용 설명서를 참조 바랍니다.

알아두기

- 1) 강제 I/O 설정은 로컬 I/O 모듈에서만 설정이 가능합니다.
- 2) 리모트 I/O 모듈(스마트 I/O 모듈)에서는 설정 불가능합니다.
- 3) 강제 I/O 가 설정된 경우에는 “PS LED” 가 점등됩니다.

6.4.2 강제 On / Off 처리 시점 및 처리 방법

(1) 강제 입력

입력은 입력 리프레시 시점에서 입력 모듈에서 읽어온 데이터 중, 강제 On/Off 로 설정된 접점의 데이터를 강제 설정된 데이터로 대체하여 입력 이미지 영역을 갱신 합니다. 따라서 사용자 프로그램은 실제 입력 데이터와, 강제 설정 영역은 강제 설정 데이터를 가지고 연산을 합니다.

(2) 강제 출력

출력은 사용자 프로그램 연산 실행 완료 후, 출력 리프레시 시점에서, 연산 결과가 들어있는 출력 이미지 영역의 데이터 중 강제 On/Off 로 설정된 접점의 데이터를 강제 설정된 데이터로 대체하여 출력 모듈에 출력합니다. 출력의 경우는 입력과 달리 출력 이미지 영역의 데이터는 강제 On/Off 설정에 의해 변하지 않습니다.

(3) 강제 I/O 기능 사용 시 주의 사항

- 강제 데이터를 설정 후 입출력 각각의 ‘허용’ 을 설정한 시점부터 동작합니다.
- 실제 입출력 모듈이 장착되어 있지 않아도 강제 입력의 설정이 가능합니다.
- 전원의 Off → On, 운전 모드의 변경 및 리셋 키에 의한 조작이 있어도 이전에 설정 되었던 On/Off 설정 데이터는 CPU 모듈 내에 보관되어 있습니다.
- Stop 모드에서도 강제 입·출력 데이터는 소거 되지 않습니다.
- 처음부터 새로운 데이터를 설정 하고자 할 때에는 ‘전체 삭제’ 를 이용하여 입출력 모두의 설정을 해제한 후 사용하여 주십시오.

6.5 즉시(Direct) 입출력 연산 기능

‘IORF’ 명령을 사용하여 입출력 접점을 리프레시 함으로서 프로그램 수행 도중에 입력 접점의 상태를 즉시 읽어 들여 연산에 사용하거나, 연산 결과를 즉시 출력 접점에 출력하려고 할 때에 유용하게 사용될 수 있습니다.

알아두기

- 1) IORF 명령에 대한 자세한 내용은 XGK 명령어 집을 참조하여 주십시오.
- 2) IORF 명령을 사용시 즉시 값이 반영되며 강제 입출력에 우선합니다.

6.6 운전 이력 저장 기능

운전 이력에는 에러 이력, 모드 변환 이력, 전원 차단 이력 및 시스템 이력 등 4 종류가 있습니다. 각 이벤트가 발생한 시각, 횟수, 동작 내용 등을 메모리에 저장하며 XG5000 을 통하여 편리하게 모니터링 할 수 있습니다.

운전 이력은 XG5000 등으로 지우지 않는 한 PLC 내에 저장되어 있습니다.

6.6.1 에러 이력

운전 중 발생한 에러 이력을 저장 합니다.

- 에러 코드, 날짜, 시각, 에러 상세 내용을 저장
- 최대 2,048 개 까지 저장
- 배터리 전압 저하 등의 이유로 메모리 백업이 깨진 경우에 자동 해제

6.6.2 모드 변환 이력

운전 모드 변경 시 변경된 모드 정보와 시각을 저장 합니다.

- 날짜, 시각, 모드 변환 내용을 저장
- 최대 1,024 개 까지 저장

6.6.3 전원 차단 이력


전원이 On 또는 Off 한 시간을 On/Off 정보와 함께 저장 합니다.

- On/Off 정보, 날짜, 시각 을 저장
- 최대 1,024 개 까지 저장

6.6.4 시스템 이력

운전 중 발생한 시스템의 동작 이력을 저장 합니다.

- 날짜, 시간 및 동작 변화 내용을 저장
- XG5000 동작 정보, 키 스위치 변경 정보
- 최대 2,048 개 까지 저장

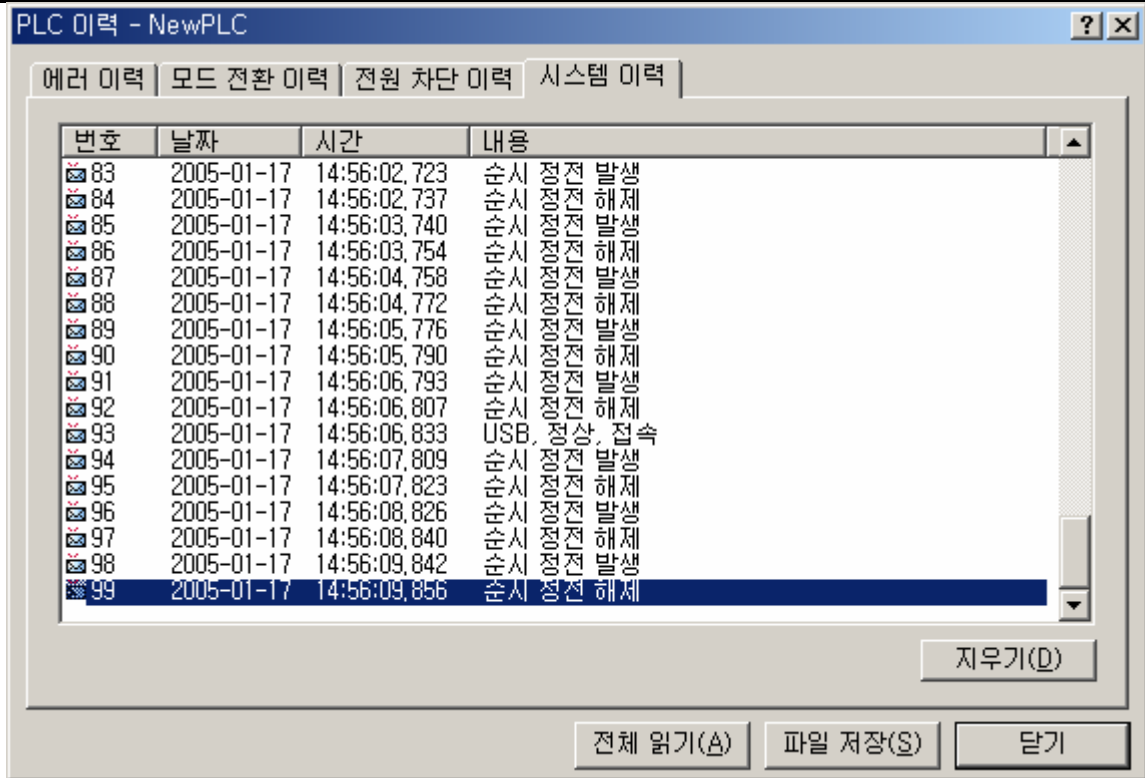

알아두기

- 1) 저장 정보는 XG5000 에서 메뉴를 선택하여 지우기 전에는 지워지지 않습니다.
- 2) 이력 개수가 100 개를 넘을 경우 전체 읽기를 실행하면 이전 이력을 확인할 수 있습니다.

6.7 외부 기기 고장 진단 기능

사용자가 외부 기기의 고장을 검출하여, 시스템의 정지 및 경고를 쉽게 구현 하도록 제공되는 플래그입니다. 이 플래그를 사용하면 복잡한 프로그램을 작성하지 않고 외부 기기의 고장을 표시할 수 있으며, 특별한 장치(XG5000 등) 나 소스 프로그램 없이 고장 위치를 모니터링 할 수 있습니다.

1) 외부 기기 고장의 검출 및 분류

(1) 외부 기기의 고장은 사용자 프로그램에 의해서 검출하며, 검출된 고장의 내용에 따라 PLC의 운전을 정지시켜야 하는 중 고장(에러)과 PLC의 운전은 계속하고 고장 상태 만을 표시하는 경고장(경고)으로 분류합니다.

(2) 중 고장의 경우는 ‘_ANC_ERR[n] 플래그’ 를 사용하며, 경고장의 경우는 ‘_ANC_WB[n] 플래그’ 를 사용합니다.


2) 외부 기기 중 고장의 처리

(1) 사용자 프로그램에서 외부 기기의 중 고장 검출 시, 시스템 플래그 ‘_ANC_ERR[n]’ 에 사용자가 정의한 에러의 종류를 구분하여 0을 제외한 값을 쓰면, 스캔 프로그램 완료 시점에서 체크하여 고장 표시가 되어 있으면, 시스템 에러 대표 플래그인 ‘_CNF_ER’ 의 ‘_ANNUN_ER’ 에 표시가 되고, 그에 따라 PLC는 모든 출력 모듈을 off 시키고 PLC 자체 고장 검출과 동일한 에러 상태가 됩니다.

(2) 고장 발생시 사용자는 XG5000을 사용하여 고장의 원인을 알 수 있으며, 또한 ‘_ANC_ERR[n] 플래그’ 를 모니터링 하여 고장의 원인을 알 수 있습니다.

(3) _ANC_ERR[n]은 16개(n: 0~15)의 기록 장소를 가지고 있어서, 고장 상태를 크게 분류하여 사용할 수 있습니다. 각 기록 장소에는 사용자가 임의로 정한 고장 번호를 써넣을 수 있으며 그 숫자는 1부터 65,535를 사용할 수 있습니다.

■ 사용 예

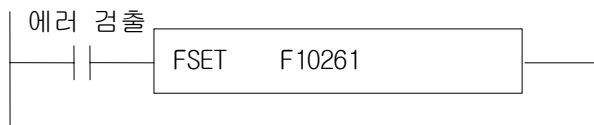


3) 외부 기기 경 고장의 처리

(1) 사용자 프로그램에서 외부 기기의 경고장 검출 시, 시스템 플래그 ‘_ANC_WB[n]’ 중 사용자 정의에 따라서 해당 위치의 플래그를 On 시키면, 스캔 프로그램 완료 시점에서 ‘_ANC_WB[0]’ 부터 검색하여 경고 표시가 되어 있으면 시스템 경고 대표 플래그인 ‘_CNF_WAR’ 의 ‘_ANNUN_WR’ 에 표시가 되고, 외부 기기의 경고장 발생 번호를 ‘_ANC_WAR[0]’ 부터 ‘_ANC_WAR[7]’ 까지 발생 순서에 따라 기록합니다.

(2) 경고 발생시 사용자는 XG5000을 사용하여 고장의 원인을 알 수 있으며, 또한 ‘_ANC_WAR[n]’ 과 ‘_ANC_WB[n]’ 플래그를 직접 모니터링 하여 경고의 원인을 알 수도 있습니다.

(3) 외부 기기의 경고장이 해제되면, 즉 사용자 프로그램 수행 후 ‘_ANC_WB[n]’ 중 해제된 것은 ‘_ANC_WAR[n]’ 플래그에서 자동으로 소거되며, 모두 해제되면 시스템 플래그 ‘_CNF_WAR’ 의 ‘_ANNUN_WR’ 의 표시가 리셋 됩니다

■ 사용 예)

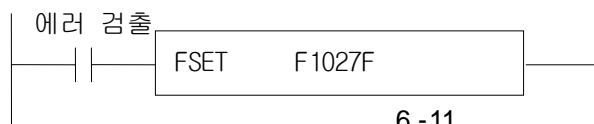

```
_ANNUN_WR = 1
  _ANC_WAR[0] = 10
  _ANC_WAR[1] = 0
  _ANC_WAR[2] = 0
  _ANC_WAR[3] = 0
  _ANC_WAR[4] = 0
  _ANC_WAR[5] = 0
  _ANC_WAR[6] = 0
  _ANC_WAR[7] = 0
```

```
_ANNUN_WR = 1
  _ANC_WAR[0] = 10
  _ANC_WAR[1] = 1
  _ANC_WAR[2] = 2
  _ANC_WAR[3] = 3
  _ANC_WAR[4] = 15
  _ANC_WAR[5] = 40
  _ANC_WAR[6] = 50
  _ANC_WAR[7] = 60
```

```
_ANNUN_WR = 1
  _ANC_WAR[0] = 1
  _ANC_WAR[1] = 2
  _ANC_WAR[2] = 3
  _ANC_WAR[3] = 15
  _ANC_WAR[4] = 40
  _ANC_WAR[5] = 50
  _ANC_WAR[6] = 60
  _ANC_WAR[7] = 75
```

```
_ANNUN_WR = 0
  _ANC_WAR[0] = 0
  _ANC_WAR[1] = 0
  _ANC_WAR[2] = 0
  _ANC_WAR[3] = 0
  _ANC_WAR[4] = 0
  _ANC_WAR[5] = 0
  _ANC_WAR[6] = 0
  _ANC_WAR[7] = 0
```

6.8 고장 마스크 기능

1) 용도 및 동작 개요

- 고장 마스크는 운전 중 모듈의 고장이 발생하여도 프로그램을 계속 수행하도록 하는 기능입니다. 고장 마스크로 지정된 모듈은 고장 발생 전까지 정상적으로 동작 합니다.
- 고장 마스크가 설정된 모듈에 에러가 발생하면 해당 모듈은 동작을 정지 하지만 전체 시스템은 계속 동작을 합니다.
- 운전 중 모듈의 고장이 발생하면 CPU 모듈은 에러 플래그를 셋하고 전면의 “PS LED” 가 “ON” 됩니다. XG5000 을 접속하면 에러 상태를 볼 수 있습니다.

2) 고장 마스크의 설정 방법

- 고장 마스크의 설정은 XG5000 의 온라인 메뉴에서 설정이 가능합니다. 자세한 설정 방법은 XG5000 사용 설명서를 참조 바랍니다.
- 프로그램에 의해서도 고장 마스크의 설정이 가능 합니다. 프로그램으로 고장 마스크 플래그를 셋하면 됩니다. (부록 1 플래그 일람을 참조 하십시오)

3) 고장 마스크의 해제

고장 마스크는 설정과 같은 방법에 의해서만 해제가 됩니다.

- XG5000 의 온라인 메뉴에서 설정 해제
- 프로그램에 의해 해제
- 배터리 전압 저하 등의 이유로 메모리 백업이 깨진 경우에 자동 해제

아래와 같은 경우에도 고장 마스크는 해제되지 않습니다. 주의 바랍니다.

- 전원의 Off→On
- 운전 모드의 변경
- 프로그램의 다운로드
- 리셋 키의 조작
- 데이터 클리어

알아두기

1) 에러의 발생 원인이 제거되어도 CPU 모듈 내의 에러 플래그가 지워지지 않은 상태에서 고장 마스크를 해제하면 시스템이 정지합니다. 고장 마스크 플래그를 해제하기 전에 에러 플래그의 상태를 확인하여 주십시오.

6.9 입출력 모듈 스킵 기능

1) 용도 및 동작 개요

입출력 스킵 기능은 운전 중 지정된 모듈을 운전에서 배제하는 기능입니다. 지정된 모듈에 대해서는 지정된 순간부터 입출력 데이터의 갱신 및 고장 진단이 중지됩니다. 고장 부분을 배제하고 임시 운전을 하는 경우 등에 사용할 수 있습니다.

2) 설정 방법 및 입출력 데이터의 처리

- 입출력 모듈 단위로 설정할 수 있습니다.
(자세한 설정 방법은 XG5000 사용 설명서를 참조 바랍니다.)
- 입력(I)이미지 영역은 입력 리프레시를 중지 하므로 스킵 설정 이전의 값을 유지합니다. 단 이때도 강제 On/Off 에 의한 이미지의 조작은 유효합니다.
- 출력 모듈의 실제 출력은 스킵 설정 시 Off 되나, 출력(Q)이미지 영역은 스킵 설정과 무관하게 사용자 프로그램 연산에 따라서 변화 됩니다. 스킵 설정 이후 강제 On/Off 에 의해 출력 모듈의 출력 값을 조작할 수 없습니다.
- 즉시 입출력 평선 사용 시에도 스킵 기능의 실행은 동일합니다.

3) 스킵 기능의 해제

입출력 모듈의 스킵은 설정과 같은 방법에 의해서만 해제가 됩니다.

- XG5000 의 온라인 메뉴에서 설정 해제
- 프로그램에 의해 해제
- 배터리 전압 저하 등의 이유로 메모리 백업이 깨진 경우에 자동 해제

아래와 같은 경우에도 고장 마스크는 해제되지 않습니다. 주의 바랍니다.

- 전원의 Off→On
- 운전 모드의 변경
- 프로그램의 다운로드
- 리셋 키의 조작
- 데이터 클리어

알아두기

1) 스킵 해제 시 해당 모듈에 고장이 있는 경우 시스템이 정지할 수 있습니다. 고장 마스크를 설정한 상태에서 스킵을 해제하여 모듈의 정상 동작을 확인 후 스킵을 해제하여 주십시오.

6.10 운전 중 모듈 교체 기능

XGT 시스템에서는 운전 중 모듈의 교체가 가능합니다. 그러나 운전 중 모듈의 교체는 전체 시스템의 오 동작을 발생시킬 우려가 있으므로 사용 시 각별한 주의가 필요합니다. 반드시 본 사용 설명서에 지정된 순서에 따라 실시하여 주시기 바랍니다.

1) 사용시 주의 사항

- 베이스 및 전원 모듈은 교체할 수 없습니다.
- 통신 모듈 중 일부(XGL-PMEA, XGL-DMEA) 는 네트워크 설정(Sycon 사용)을 해 주어야 통신이 개통 됩니다.
- 모듈 교체 시는 베이스 하단과 모듈의 결합 부분을 정확히 맞춘 후 삽입하십시오.
오 삽입 시 시스템 다운의 원인이 됩니다.

2) 모듈 교체 방법

모듈 교체 방법은 2 가지가 있습니다.

(1) XG5000 의 “모듈 교환 마법사” 기능을 이용 할 수 있습니다.
자세한 방법은 XG5000 사용 설명서를 참조 바랍니다.

(2) CPU 모듈의 스위치를 이용하여 모듈 교체를 실시할 수 있습니다.

- (1) CPU 모듈 전면에 있는 “모듈 교체 스위치 (M.XCHG)” 를 우측(ON) 으로 설정 합니다.
- (2) 모듈을 제거 합니다. (PS LED 가 ON)
- (3) 새 모듈을 장착 합니다. (정상 모듈 장착 시 PS LED 가 OFF)
- (4) 모듈이 정상적으로 동작 하는지 확인 합니다.
- (5) “모듈 교체 스위치 (M.XCHG)” 를 좌측(OFF) 으로 설정 합니다.

알아두기

- 1) 모듈을 교체 할 때는 안전을 고려하여 부하 전원을 차단하고 실시하여 주십시오.
- 2) 입력 모듈의 교체 시 강제 On/Off 등을 이용한 입력 이미지 상태의 지정 등을 고려하여 주십시오.

경 고

교체 시 모듈의 하단 결합부분이 베이스와 완전히 장착되지 않은 상태에서 모듈을 장착 할 경우 다른 모듈에서 오 동작이 발생할 수 있으니 주의하여 주십시오.


6.11 입출력 번호 할당 방법

입출력 번호의 할당이란 연산 수행 시 입력 모듈로부터 데이터를 읽고 출력 모듈에 데이터를 출력하기 위해 각 모듈의 입출력 단자에 번지를 부여하는 것입니다.

입출력 번호의 할당에는 베이스 번호, 슬롯 위치, 장착 모듈의 종류 및 파라미터의 설정 등이 관련 됩니다. XGK 에서는 고정식과 가변식 두 가지의 방식을 제공합니다.

6.11.1 고정식 입출력 번호 할당


기본 파라미터에서 “I/O 슬롯 고정 점수 할당” 을 선택 함에 의해서 각 슬롯에는 장착 모듈에 관계없이 64 점이 할당됩니다. 이 경우 I/O 파라미터는 시스템에 장착된 모듈 종류의 일치 여부를 판단하는데만 적용되고 점수 할당에는 적용하지 않습니다.

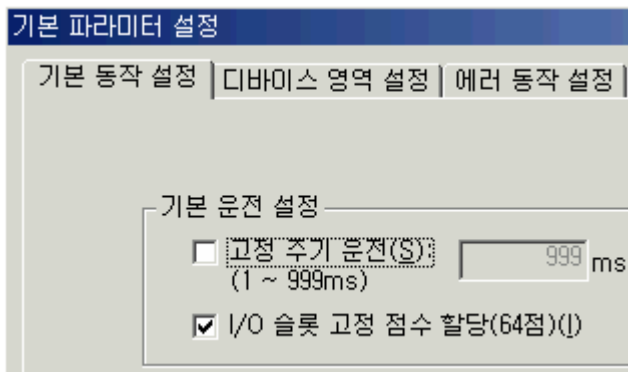

점수의 할당 예는 “2.3 기본 시스템” 을 참조 바랍니다.

6.11.2 가변식 입출력 번호 할당

기본 파라미터에서 “I/O 슬롯 고정 점수 할당” 을 해제 함에 의해서 슬롯 별로 점수 할당이 달라지는 가변식으로 설정 됩니다.

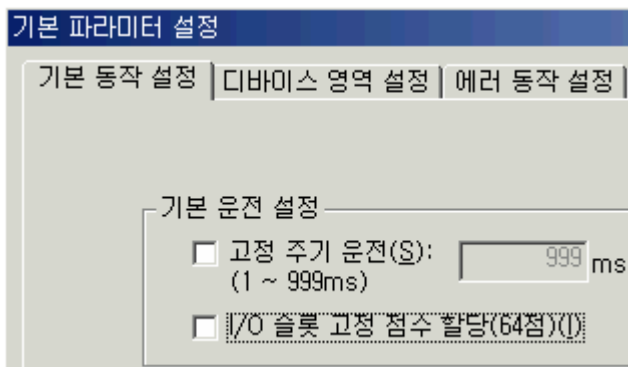

I/O 파라미터를 설정하면 설정된 모듈에 해당하는 점수가 지정된 슬롯에 부여됩니다. 다음 슬롯은 앞 슬롯이 점유한 입출력 번호에 연이어서 번호가 할당 됩니다.

점수의 할당 예는 “2.3 기본 시스템” 을 참조 바랍니다.


제 6 장 CPU 모듈의 기능

6.11.3 모듈 예약 기능

가변식 입출력 번호 할당 방식에서 다른 모듈의 할당 번호를 프로그램 변경없이 모듈을 추가하기 위하여 미리 장착할 모듈을 예약하는 기능입니다.

모듈 예약기능을 사용하면 장착 모듈 입출력 번호 이후의 입출력 모듈에 대한 입출력 번호를 프로그램 변경없이 사용이 가능합니다.

설정 방법은 XG5000 I/O 파라미터 설정 창에서 해당 슬롯에 모듈 예약 설정을 하면 됩니다.

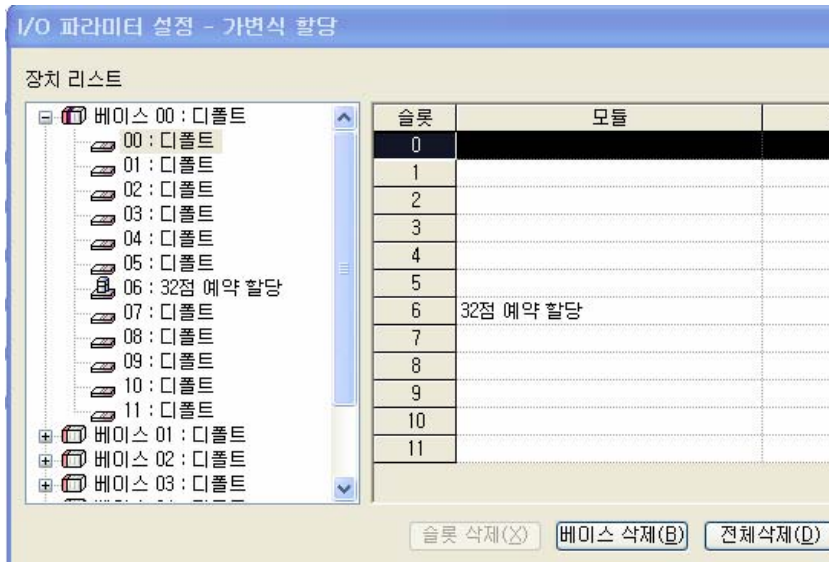

알아두기

- 1) 가변식 입출력 할당 방식에서 모듈 예약 없이 추가로 16 점 이상 모듈을 장착할 경우 장착되는 모듈 이후의 입출력 번호가 틀려지게 되고 정상적인 동작이 안되므로 주의를 바랍니다.
- 2) 예약된 모듈 점수보다 큰 점수의 모듈을 장착할 경우 예약된 점수만 사용 가능합니다. 나머지 점수는 무시가 되므로 주의를 바랍니다.
- 3) 고정식 입출력 번호 할당 방식에서는 모든 슬롯이 64 점으로 할당되므로 프로그램 수정없이 사용이 가능합니다.

6.12 운전 중 프로그램의 수정

PLC의 운전 중 제어 동작을 중지하지 않고 프로그램 및 일부 파라미터의 수정이 가능 합니다. 자세한 수정 방법은 XG5000의 사용 설명서를 참조 바랍니다.

운전 중 수정이 가능한 항목은 아래와 같습니다.


- 프로그램의 수정
- 통신 파라미터의 수정

제 7 장 입출력 모듈

7.1 모듈 선정 시 주의 사항

XGT 시리즈에 사용되는 디지털 입출력 모듈을 선정하는 경우의 주의 사항에 대해 설명합니다.

- 1) 디지털 입력의 형식에는 전류 싱크 입력 및 전류 소스 입력이 있습니다.
DC 입력모듈의 경우는 이와 같은 입력형식에 따라 외부 입력 전원의 배선 방법이 달라
지므로 입력접속기기의 규격 등을 고려하여 선정하여 주십시오.
- 2) 최대 동시 입력 점수는 모듈의 종류에 따라 다릅니다. 입력 전압, 주위 온도의 조건에
따라 변합니다. 적용할 입력모듈의 규격을 검토하신 후 사용하여 주십시오.
- 3) 고속입력의 응답이 요구되는 경우는 인터럽트 모듈을 사용하여 주십시오.
단, 인터럽트 모듈은 CPU 모듈 당 1 대만 장착하여 사용할 수 있습니다.
- 4) 개폐 빈도가 높거나 유도성 부하 개폐용으로 사용하는 경우, 릴레이 출력 모듈은 수명
이 단축되므로 트랜지스터 출력 모듈이나 트라이액 출력 모듈을 사용하여 주십시오.
- 5) 출력 모듈에 있어서, 유도성(L)부하를 구동하는 경우 최대 개폐 빈도는 1 초 On, 1 초
Off 로 사용하여 주십시오.
- 6) 출력 모듈에 있어서, 부하로서 DC/DC 컨버터를 사용한 카운터 · 타이머 등을 사용한
경우 On 시 또는 동작 중 일정 주기에서 Inrush 전류가 흐를 수 있기 때문에 평균 전류
로 선정하면 고장의 원인이 됩니다. 따라서 앞의 부하를 사용한 경우에는 Inrush 전류
의 영향을 줄이기 위하여 부하에 직렬로 저항 또는 Inductor 를 접속하든지 아니면 최
대 부하전류의 값이 큰 모듈을 사용해 주십시오.

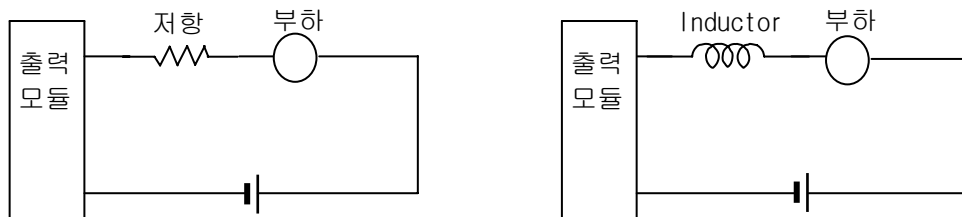


- 7) 출력 모듈에 Fuse 는 교환이 불가능합니다. 모듈의 출력이 단락된 경우에 외부 배선의
소손을 방지하기 위한 목적입니다. 따라서 출력 모듈의 보호가 되지 않을 수도 있습니
다. 출력 모듈이 단락 이외의 고장 모드에서 파괴된 경우 Fuse 가 동작하지 않을 수
도 있습니다.

제 7 장 입출력 모듈


8) Relay 출력 모듈의 Relay 수명을 아래 그림에 표시합니다.

릴레이 출력부의 사용된 릴레이 수명의 최대값을 아래 그림에 표시 합니다.

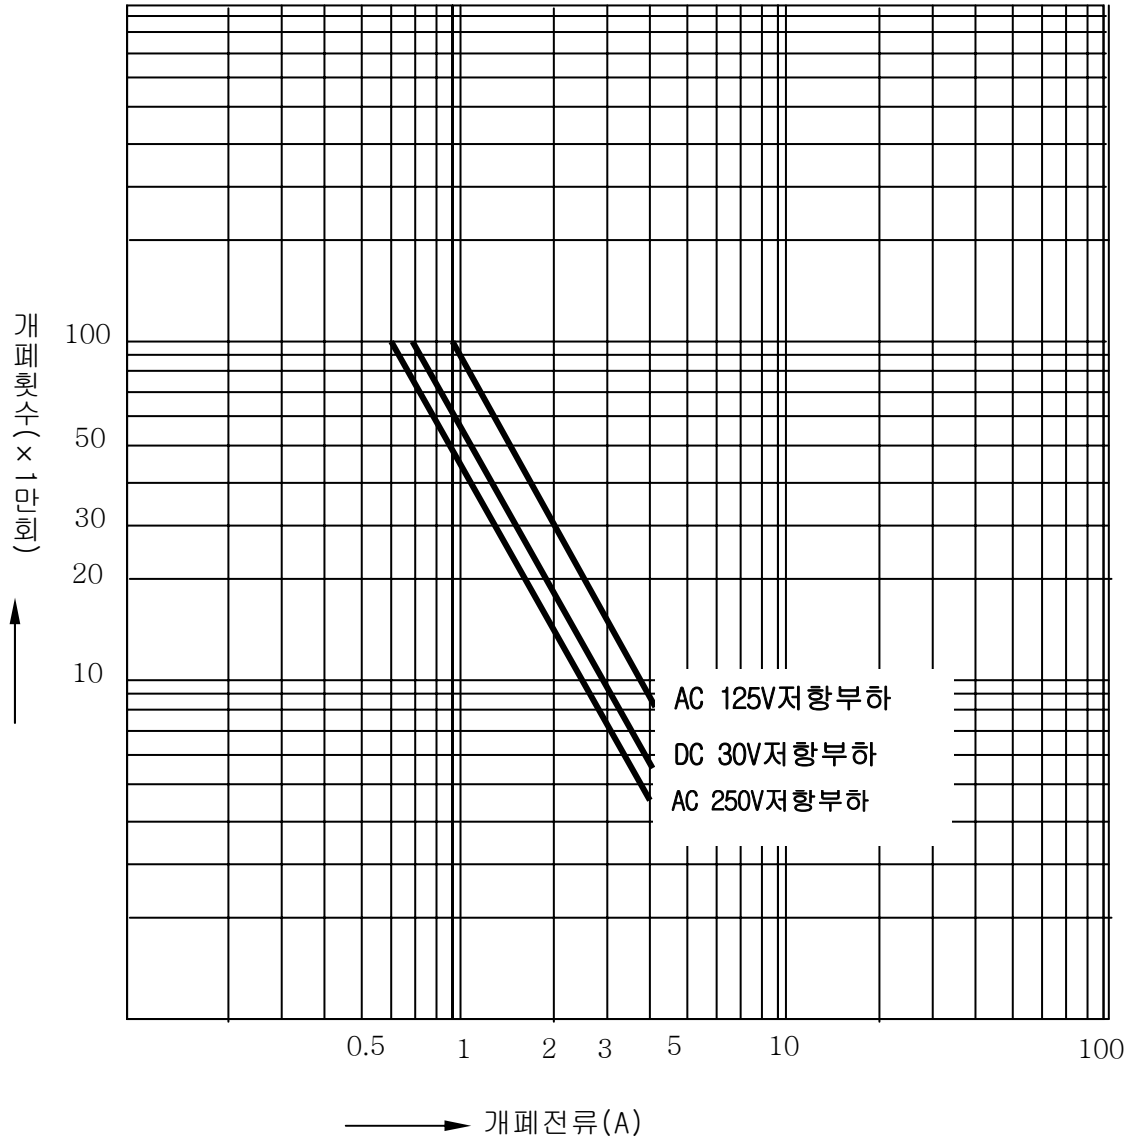

제 7 장 입출력 모듈

- 9) XGT 단자대에는 Sleeve가 부착된 압착 단자는 사용할 수 없습니다. 단자대에 접속하기에 적합한 압착 단자는 아래와 같습니다.(JOR 1.25-3:대동전자)



- 10) 단자대에 접속하는 전선의 Size 는 연선 0.3~0.75 mm², 굵기가 2.8 mm이하의 것을 사용해 주십시오. 전선은 절연 두께 등에 의해 허용 전류가 다를 수 있기 때문에 주의해 주십시오.

- 11) 모듈의 고정 나사, 단자대 나사의 체결 Torque는 아래의 범위 내에서 실시해 주십시오.

체결 부위	체결 Torque 범위
입출력 모듈 단자대 나사(M3 나사)	42 ~ 58 N · cm
입출력 모듈 단자대 고정 나사(M3 나사)	66 ~ 89 N · cm

- 12) 트랜지스터 출력 모듈(XGQ-TR4A,XGQ-TR8A)에는 Thermal Protector기능이 내장 되어 있습니다. Thermal Protector 기능은 과부하 과열 보호 기능입니다.

7.2 디지털 입력 모듈 규격

7.2.1 8 점 DC24V 입력모듈 (소스/싱크 타입)

규격		형 명	DC 입력모듈	
			XGI-D21A	
입력점수		8 점		
절연방식		포토 커플러 절연		
정격입력전압		DC24V		
정격입력전류		약 4 mA		
사용전압범위		DC20.4~28.8V (리플을 5% 이내)		
입력 Derating		없음		
On 전압 / On 전류		DC19V 이상 / 3 mA 이상		
Off 전압 / Off 전류		DC11V 이하 / 1.7 mA 이하		
입력저항		약 5.6 kΩ		
응답시간	Off → On	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms		
	On → Off	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms		
절연 내압		AC560V rms/3 Cycle (표고 2000m)		
절연 저항		절연 저항계로 10 MΩ 이상		
코먼 방식		16 점 / COM		
적합 전선 Size		연선 0.3~0.75 mm ² (외경 2.8mm 이하)		
적합 압착 단자		R1.25-3 (Sleeve 부착 압착 단자는 사용할 수 없습니다.)		
내부소비전류 (mA)		20mA		
동작표시		입력 On 시 LED 점등		
외부접속방식		9 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)		
중량		0.1 kg		
회로구성				
		단자대	접점명	
		TB1	P0	
		TB2	P1	
		TB3	P2	
		TB4	P3	
		TB5	P4	
		TB6	P5	
		TB7	P6	
		TB8	P7	
		TB9	COM	

7.2.2 16 점 DC24V 입력모듈 (소스/싱크 타입)

규격		형 명	DC 입력모듈		
			XG1-D22A		
입력점수		16 점			
절연방식		포토 커플러 절연			
정격입력전압		DC24V			
정격입력전류		약 4 mA			
사용전압범위		DC20.4~28.8V (리플율 5% 이내)			
입력 Derating		없음			
On 전압 / On 전류		DC19V 이상 / 3 mA 이상			
Off 전압 / Off 전류		DC11V 이하 / 1.7 mA 이하			
입력저항		약 5.6 kΩ			
응답시간	Off → On	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms			
	On → Off	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms			
절연 내압		AC560V rms/3 Cycle (표고 2000m)			
절연 저항		절연 저항계로 10 MΩ 이상			
코먼 방식		16 점 / COM			
적합 전선 Size		연선 0.3~0.75 mm ² (외경 2.8mm 이하)			
적합 압착 단자		R1.25-3 (Sleeve 부착 압착 단자는 사용할 수 없습니다.)			
내부소비전류 (mA)		30mA			
동작표시		입력 On 시 LED 점등			
외부접속방식		18 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)			
중량		0.12 kg			
회로구성					
		단자대		접점명	
		TB1		P0	
		TB2		P1	
		TB3		P2	
		TB4		P3	
		TB5		P4	
		TB6		P5	
		TB7		P6	
		TB8		P7	
		TB9		P8	
		TB10		P9	
		TB11		PA	
		TB12		PB	
		TB13		PC	
		TB14		PD	
		TB15		PE	
		TB16		PF	
		TB17		COM	
		TB18		NC	

7.2.3 16 점 DC24V 입력모듈 (소스타입)

규격		형 명	DC 입력모듈	
			XG1-D22B	
입력점수		16 점		
절연방식		포토 커플러 절연		
정격입력전압		DC24V		
정격입력전류		약 4 mA		
사용전압범위		DC20.4~28.8V (리플율 5% 이내)		
입력 Derating		없음		
On 전압 / On 전류		DC19V 이상 / 3 mA 이상		
Off 전압 / Off 전류		DC11V 이하 / 1.7 mA 이하		
입력저항		약 5.6 kΩ		
응답시간	Off → On	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms		
	On → Off	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms		
절연 내압		AC560V rms/3 Cycle (표고 2000m)		
절연 저항		절연 저항계로 10 MΩ 이상		
코먼 방식		16 점 / COM		
적합 전선 Size		연선 0.3~0.75 mm ² (외경 2.8mm 이하)		
적합 압착 단자		R1.25-3 (Sleeve 부착 압착 단자는 사용할 수 없습니다.)		
내부소비전류 (mA)		30mA		
동작표시		입력 On 시 LED 점등		
외부접속방식		18 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)		
중량		0.12 kg		
회로구성				
		단자대	접점명	
		TB1	P0	
		TB2	P1	
		TB3	P2	
		TB4	P3	
		TB5	P4	
		TB6	P5	
		TB7	P6	
		TB8	P7	
		TB9	P8	
		TB10	P9	
		TB11	PA	
		TB12	PB	
		TB13	PC	
		TB14	PD	
		TB15	PE	
		TB16	PF	
		TB17	COM	
		TB18	NC	

7.2.4 32 점 DC24V 입력모듈 (소스/싱크 타입)

규격		형 명	DC 입력모듈																																																																																						
			XG1-D24A																																																																																						
입력점수		32 점																																																																																							
절연방식		포토 커플러 절연																																																																																							
정격입력전압		DC24V																																																																																							
정격입력전류		약 4 mA																																																																																							
사용전압범위		DC20.4~28.8V (리플율 5% 이내)																																																																																							
입력 Derating		아래 Derating 도 참조																																																																																							
On 전압 / On 전류		DC19V 이상 / 3 mA 이상																																																																																							
Off 전압 / Off 전류		DC11V 이하 / 1.7 mA 이하																																																																																							
입력저항		약 5.6 kΩ																																																																																							
응답시간	Off → On	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms																																																																																							
	On → Off	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms																																																																																							
절연 내압		AC560V rms/3 Cycle (표고 2000m)																																																																																							
절연 저항		절연 저항계로 10 MΩ 이상																																																																																							
코먼 방식		32 점 / COM																																																																																							
적합 전선 Size		0.3 mm ²																																																																																							
내부소비전류 (mA)		50mA																																																																																							
동작표시		입력 On 시 LED 점등																																																																																							
외부접속방식		40 점 커넥터																																																																																							
중량		0.1 kg																																																																																							
회로구성																																																																																									
<p>회로구성: DC24V 입력 (B20)은 저항(R)과 포토커플러를 거쳐 LED와 내부회로에 연결됩니다. A05에는 1F 커패시터가, B02는 COM에 연결되어 있습니다.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>접점</th> <th>No</th> <th>접점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>B20</td><td>P00</td><td>A20</td><td>P10</td></tr> <tr><td>B19</td><td>P01</td><td>A19</td><td>P11</td></tr> <tr><td>B18</td><td>P02</td><td>A18</td><td>P12</td></tr> <tr><td>B17</td><td>P03</td><td>A17</td><td>P13</td></tr> <tr><td>B16</td><td>P04</td><td>A16</td><td>P14</td></tr> <tr><td>B15</td><td>P05</td><td>A15</td><td>P15</td></tr> <tr><td>B14</td><td>P06</td><td>A14</td><td>P16</td></tr> <tr><td>B13</td><td>P07</td><td>A13</td><td>P17</td></tr> <tr><td>B12</td><td>P08</td><td>A12</td><td>P18</td></tr> <tr><td>B11</td><td>P09</td><td>A11</td><td>P19</td></tr> <tr><td>B10</td><td>P0A</td><td>A10</td><td>P1A</td></tr> <tr><td>B09</td><td>P0B</td><td>A09</td><td>P1B</td></tr> <tr><td>B08</td><td>P0C</td><td>A08</td><td>P1C</td></tr> <tr><td>B07</td><td>P0D</td><td>A07</td><td>P1D</td></tr> <tr><td>B06</td><td>P0E</td><td>A06</td><td>P1E</td></tr> <tr><td>B05</td><td>P0F</td><td>A05</td><td>P1F</td></tr> <tr><td>B04</td><td>NC</td><td>A04</td><td>NC</td></tr> <tr><td>B03</td><td>NC</td><td>A03</td><td>NC</td></tr> <tr><td>B02</td><td>COM</td><td>A02</td><td>COM</td></tr> <tr><td>B01</td><td>COM</td><td>A01</td><td>COM</td></tr> </tbody> </table>		No	접점	No	접점	B20	P00	A20	P10	B19	P01	A19	P11	B18	P02	A18	P12	B17	P03	A17	P13	B16	P04	A16	P14	B15	P05	A15	P15	B14	P06	A14	P16	B13	P07	A13	P17	B12	P08	A12	P18	B11	P09	A11	P19	B10	P0A	A10	P1A	B09	P0B	A09	P1B	B08	P0C	A08	P1C	B07	P0D	A07	P1D	B06	P0E	A06	P1E	B05	P0F	A05	P1F	B04	NC	A04	NC	B03	NC	A03	NC	B02	COM	A02	COM	B01	COM	A01	COM		
No	접점	No	접점																																																																																						
B20	P00	A20	P10																																																																																						
B19	P01	A19	P11																																																																																						
B18	P02	A18	P12																																																																																						
B17	P03	A17	P13																																																																																						
B16	P04	A16	P14																																																																																						
B15	P05	A15	P15																																																																																						
B14	P06	A14	P16																																																																																						
B13	P07	A13	P17																																																																																						
B12	P08	A12	P18																																																																																						
B11	P09	A11	P19																																																																																						
B10	P0A	A10	P1A																																																																																						
B09	P0B	A09	P1B																																																																																						
B08	P0C	A08	P1C																																																																																						
B07	P0D	A07	P1D																																																																																						
B06	P0E	A06	P1E																																																																																						
B05	P0F	A05	P1F																																																																																						
B04	NC	A04	NC																																																																																						
B03	NC	A03	NC																																																																																						
B02	COM	A02	COM																																																																																						
B01	COM	A01	COM																																																																																						
<p>On율 (%) vs. 주위온도 (°C) 그래프: DC28.8V 조건에서 온도가 50°C일 때 On율은 100%이며, 55°C일 때는 약 75%로 감소합니다.</p>																																																																																									

7.2.5 32 점 DC24V 입력모듈 (소스 타입)

형 명		DC 입력모듈																																																																																					
규격		XG1-D24B																																																																																					
입력점수	32 점																																																																																						
절연방식	포토 커플러 절연																																																																																						
정격입력전압	DC24V																																																																																						
정격입력전류	약 4 mA																																																																																						
사용전압범위	DC20.4~28.8V (리플을 5% 이내)																																																																																						
입력 Derating	아래 Derating 도 참조																																																																																						
On 전압 / On 전류	DC19V 이상 / 3 mA 이상																																																																																						
Off 전압 / Off 전류	DC11V 이하 / 1.7 mA 이하																																																																																						
입력저항	약 5.6 kΩ																																																																																						
응답시간	Off → On	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms																																																																																					
	On → Off	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms																																																																																					
절연 내압	AC560V rms/3 Cycle (표고 2000m)																																																																																						
절연 저항	절연 저항계로 10 MΩ 이상																																																																																						
코먼 방식	32 점 / COM																																																																																						
적합 전선 Size	0.3 mm ²																																																																																						
내부소비전류 (mA)	50mA																																																																																						
동작표시	입력 On 시 LED 점등																																																																																						
외부접속방식	40 점 커넥터																																																																																						
중량	0.1 kg																																																																																						
회로구성																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>접점</th> <th>No</th> <th>접점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>B20</td><td>P00</td><td>A20</td><td>P10</td></tr> <tr><td>B19</td><td>P01</td><td>A19</td><td>P11</td></tr> <tr><td>B18</td><td>P02</td><td>A18</td><td>P12</td></tr> <tr><td>B17</td><td>P03</td><td>A17</td><td>P13</td></tr> <tr><td>B16</td><td>P04</td><td>A16</td><td>P14</td></tr> <tr><td>B15</td><td>P05</td><td>A15</td><td>P15</td></tr> <tr><td>B14</td><td>P06</td><td>A14</td><td>P16</td></tr> <tr><td>B13</td><td>P07</td><td>A13</td><td>P17</td></tr> <tr><td>B12</td><td>P08</td><td>A12</td><td>P18</td></tr> <tr><td>B11</td><td>P09</td><td>A11</td><td>P19</td></tr> <tr><td>B10</td><td>P0A</td><td>A10</td><td>P1A</td></tr> <tr><td>B09</td><td>P0B</td><td>A09</td><td>P1B</td></tr> <tr><td>B08</td><td>P0C</td><td>A08</td><td>P1C</td></tr> <tr><td>B07</td><td>P0D</td><td>A07</td><td>P1D</td></tr> <tr><td>B06</td><td>P0E</td><td>A06</td><td>P1E</td></tr> <tr><td>B05</td><td>P0F</td><td>A05</td><td>P1F</td></tr> <tr><td>B04</td><td>NC</td><td>A04</td><td>NC</td></tr> <tr><td>B03</td><td>NC</td><td>A03</td><td>NC</td></tr> <tr><td>B02</td><td>COM</td><td>A02</td><td>COM</td></tr> <tr><td>B01</td><td>COM</td><td>A01</td><td>COM</td></tr> </tbody> </table>		No	접점	No	접점	B20	P00	A20	P10	B19	P01	A19	P11	B18	P02	A18	P12	B17	P03	A17	P13	B16	P04	A16	P14	B15	P05	A15	P15	B14	P06	A14	P16	B13	P07	A13	P17	B12	P08	A12	P18	B11	P09	A11	P19	B10	P0A	A10	P1A	B09	P0B	A09	P1B	B08	P0C	A08	P1C	B07	P0D	A07	P1D	B06	P0E	A06	P1E	B05	P0F	A05	P1F	B04	NC	A04	NC	B03	NC	A03	NC	B02	COM	A02	COM	B01	COM	A01	COM
No	접점	No	접점																																																																																				
B20	P00	A20	P10																																																																																				
B19	P01	A19	P11																																																																																				
B18	P02	A18	P12																																																																																				
B17	P03	A17	P13																																																																																				
B16	P04	A16	P14																																																																																				
B15	P05	A15	P15																																																																																				
B14	P06	A14	P16																																																																																				
B13	P07	A13	P17																																																																																				
B12	P08	A12	P18																																																																																				
B11	P09	A11	P19																																																																																				
B10	P0A	A10	P1A																																																																																				
B09	P0B	A09	P1B																																																																																				
B08	P0C	A08	P1C																																																																																				
B07	P0D	A07	P1D																																																																																				
B06	P0E	A06	P1E																																																																																				
B05	P0F	A05	P1F																																																																																				
B04	NC	A04	NC																																																																																				
B03	NC	A03	NC																																																																																				
B02	COM	A02	COM																																																																																				
B01	COM	A01	COM																																																																																				

제 7 장 입출력 모듈

7.2.6 64 점 DC24V 입력모듈 (소스/싱크 타입)

규격		형 명																																																																																																																																																																									
		DC 입력모듈 XGI-D28A																																																																																																																																																																									
입력점수		64 점																																																																																																																																																																									
절연방식		포토 커플러 절연																																																																																																																																																																									
정격입력전압		DC24V																																																																																																																																																																									
정격입력전류		약 4 mA																																																																																																																																																																									
사용전압범위		DC20.4~28.8V (리플을 5% 이내)																																																																																																																																																																									
입력 Derating		아래 Derating 도 참조																																																																																																																																																																									
On 전압 / On 전류		DC19V 이상 / 3 mA 이상																																																																																																																																																																									
Off 전압 / Off 전류		DC11V 이하 / 1.7 mA 이하																																																																																																																																																																									
입력저항		약 5.6 kΩ																																																																																																																																																																									
응답시간	Off → On	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms																																																																																																																																																																									
	On → Off	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms																																																																																																																																																																									
절연 내압		AC560V rms/3 Cycle (표고 2000m)																																																																																																																																																																									
절연 저항		절연 저항계로 10 MΩ 이상																																																																																																																																																																									
코먼 방식		32 점 / COM																																																																																																																																																																									
적합 전선 Size		0.3 mm ²																																																																																																																																																																									
내부소비전류 (mA)		60mA																																																																																																																																																																									
동작표시		입력 On 시 LED 점등 (스위치 조작에 따른 32 점 LED 점등)																																																																																																																																																																									
외부접속방식		40 점 커넥터 × 2 개																																																																																																																																																																									
중량		0.15 kg																																																																																																																																																																									
회로구성																																																																																																																																																																											
<p>A: P00-P1F표시 B: P20-P3F표시</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>접점</th> <th>No</th> <th>접점</th> <th>No</th> <th>접점</th> <th>No</th> <th>접점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1B20</td><td>P00</td><td>1A20</td><td>P10</td><td>2B20</td><td>P20</td><td>2A20</td><td>P30</td></tr> <tr><td>1B19</td><td>P01</td><td>1A19</td><td>P11</td><td>2B19</td><td>P21</td><td>2A19</td><td>P31</td></tr> <tr><td>1B18</td><td>P02</td><td>1A18</td><td>P12</td><td>2B18</td><td>P22</td><td>2A18</td><td>P32</td></tr> <tr><td>1B17</td><td>P03</td><td>1A17</td><td>P13</td><td>2B17</td><td>P23</td><td>2A17</td><td>P33</td></tr> <tr><td>1B16</td><td>P04</td><td>1A16</td><td>P14</td><td>2B16</td><td>P24</td><td>2A16</td><td>P34</td></tr> <tr><td>1B15</td><td>P05</td><td>1A15</td><td>P15</td><td>2B15</td><td>P25</td><td>2A15</td><td>P35</td></tr> <tr><td>1B14</td><td>P06</td><td>1A14</td><td>P16</td><td>2B14</td><td>P26</td><td>2A14</td><td>P36</td></tr> <tr><td>1B13</td><td>P07</td><td>1A13</td><td>P17</td><td>2B13</td><td>P27</td><td>2A13</td><td>P37</td></tr> <tr><td>1B12</td><td>P08</td><td>1A12</td><td>P18</td><td>2B12</td><td>P28</td><td>2A12</td><td>P38</td></tr> <tr><td>1B11</td><td>P09</td><td>1A11</td><td>P19</td><td>2B11</td><td>P29</td><td>2A11</td><td>P39</td></tr> <tr><td>1B10</td><td>P0A</td><td>1A10</td><td>P1A</td><td>2B10</td><td>P2A</td><td>2A10</td><td>P3A</td></tr> <tr><td>1B09</td><td>P0B</td><td>1A09</td><td>P1B</td><td>2B09</td><td>P2B</td><td>2A09</td><td>P3B</td></tr> <tr><td>1B08</td><td>P0C</td><td>1A08</td><td>P1C</td><td>2B08</td><td>P2C</td><td>2A08</td><td>P3C</td></tr> <tr><td>1B07</td><td>P0D</td><td>1A07</td><td>P1D</td><td>2B07</td><td>P2D</td><td>2A07</td><td>P3D</td></tr> <tr><td>1B06</td><td>P0E</td><td>1A06</td><td>P1E</td><td>2B06</td><td>P2E</td><td>2A06</td><td>P3E</td></tr> <tr><td>1B05</td><td>P0F</td><td>1A05</td><td>P1F</td><td>2B05</td><td>P2F</td><td>2A05</td><td>P3F</td></tr> <tr><td>1B04</td><td>NC</td><td>1A04</td><td>NC</td><td>2B04</td><td>NC</td><td>2A04</td><td>NC</td></tr> <tr><td>1B03</td><td>NC</td><td>1A03</td><td>NC</td><td>2B03</td><td>NC</td><td>2A03</td><td>NC</td></tr> <tr><td>1B02</td><td>COM</td><td>1A02</td><td>NC</td><td>2B02</td><td>COM</td><td>2A02</td><td>NC</td></tr> <tr><td>1B01</td><td>COM</td><td>1A01</td><td>NC</td><td>2B01</td><td>COM</td><td>2A01</td><td>NC</td></tr> </tbody> </table>		No	접점	No	접점	No	접점	No	접점	1B20	P00	1A20	P10	2B20	P20	2A20	P30	1B19	P01	1A19	P11	2B19	P21	2A19	P31	1B18	P02	1A18	P12	2B18	P22	2A18	P32	1B17	P03	1A17	P13	2B17	P23	2A17	P33	1B16	P04	1A16	P14	2B16	P24	2A16	P34	1B15	P05	1A15	P15	2B15	P25	2A15	P35	1B14	P06	1A14	P16	2B14	P26	2A14	P36	1B13	P07	1A13	P17	2B13	P27	2A13	P37	1B12	P08	1A12	P18	2B12	P28	2A12	P38	1B11	P09	1A11	P19	2B11	P29	2A11	P39	1B10	P0A	1A10	P1A	2B10	P2A	2A10	P3A	1B09	P0B	1A09	P1B	2B09	P2B	2A09	P3B	1B08	P0C	1A08	P1C	2B08	P2C	2A08	P3C	1B07	P0D	1A07	P1D	2B07	P2D	2A07	P3D	1B06	P0E	1A06	P1E	2B06	P2E	2A06	P3E	1B05	P0F	1A05	P1F	2B05	P2F	2A05	P3F	1B04	NC	1A04	NC	2B04	NC	2A04	NC	1B03	NC	1A03	NC	2B03	NC	2A03	NC	1B02	COM	1A02	NC	2B02	COM	2A02	NC	1B01	COM	1A01	NC	2B01	COM	2A01	NC
		No	접점	No	접점	No	접점	No	접점																																																																																																																																																																		
1B20	P00	1A20	P10	2B20	P20	2A20	P30																																																																																																																																																																				
1B19	P01	1A19	P11	2B19	P21	2A19	P31																																																																																																																																																																				
1B18	P02	1A18	P12	2B18	P22	2A18	P32																																																																																																																																																																				
1B17	P03	1A17	P13	2B17	P23	2A17	P33																																																																																																																																																																				
1B16	P04	1A16	P14	2B16	P24	2A16	P34																																																																																																																																																																				
1B15	P05	1A15	P15	2B15	P25	2A15	P35																																																																																																																																																																				
1B14	P06	1A14	P16	2B14	P26	2A14	P36																																																																																																																																																																				
1B13	P07	1A13	P17	2B13	P27	2A13	P37																																																																																																																																																																				
1B12	P08	1A12	P18	2B12	P28	2A12	P38																																																																																																																																																																				
1B11	P09	1A11	P19	2B11	P29	2A11	P39																																																																																																																																																																				
1B10	P0A	1A10	P1A	2B10	P2A	2A10	P3A																																																																																																																																																																				
1B09	P0B	1A09	P1B	2B09	P2B	2A09	P3B																																																																																																																																																																				
1B08	P0C	1A08	P1C	2B08	P2C	2A08	P3C																																																																																																																																																																				
1B07	P0D	1A07	P1D	2B07	P2D	2A07	P3D																																																																																																																																																																				
1B06	P0E	1A06	P1E	2B06	P2E	2A06	P3E																																																																																																																																																																				
1B05	P0F	1A05	P1F	2B05	P2F	2A05	P3F																																																																																																																																																																				
1B04	NC	1A04	NC	2B04	NC	2A04	NC																																																																																																																																																																				
1B03	NC	1A03	NC	2B03	NC	2A03	NC																																																																																																																																																																				
1B02	COM	1A02	NC	2B02	COM	2A02	NC																																																																																																																																																																				
1B01	COM	1A01	NC	2B01	COM	2A01	NC																																																																																																																																																																				

제 7 장 입출력 모듈

7.2.7 64 점 DC24V 입력모듈 (소스 타입)

규격		형 명	DC 입력모듈 XGI-D28B							
입력점수		64 점								
절연방식		포토 커플러 절연								
정격입력전압		DC24V								
정격입력전류		약 4 mA								
사용전압범위		DC20.4~28.8V (리플을 5% 이내)								
입력 Derating		아래 Derating 도 참조								
On 전압 / On 전류		DC19V 이상 / 3 mA 이상								
Off 전압 / Off 전류		DC11V 이하 / 1.7 mA 이하								
입력저항		약 5.6 kΩ								
응답시간	Off → On	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms								
	On → Off	1ms/3ms/5ms/10ms/20ms/70ms/100ms(CPU 파라미터로 설정) 초기값:3ms								
절연 내압		AC560V rms/3 Cycle (표고 2000m)								
절연 저항		절연 저항계로 10 MΩ 이상								
코먼 방식		32 점 / COM								
적합 전선 Size		0.3 mm ²								
내부소비전류 (mA)		60mA								
동작표시		입력 On 시 LED 점등 (스위치 조작에 따른 32 점 LED 점등)								
외부접속방식		40 점 커넥터 × 2 개								
중량		0.15 kg								
회로구성		No	접점	No	접점	No	접점	No	접점	
<p>A: P00~P1F표시 B: P20~P3F표시</p>		1B20	P00	1A20	P10	2B20	P20	2A20	P30	
		1B19	P01	1A19	P11	2B19	P21	2A19	P31	
		1B18	P02	1A18	P12	2B18	P22	2A18	P32	
		1B17	P03	1A17	P13	2B17	P23	2A17	P33	
		1B16	P04	1A16	P14	2B16	P24	2A16	P34	
		1B15	P05	1A15	P15	2B15	P25	2A15	P35	
		1B14	P06	1A14	P16	2B14	P26	2A14	P36	
		1B13	P07	1A13	P17	2B13	P27	2A13	P37	
		1B12	P08	1A12	P18	2B12	P28	2A12	P38	
		1B11	P09	1A11	P19	2B11	P29	2A11	P39	
		1B10	P0A	1A10	P1A	2B10	P2A	2A10	P3A	
		1B09	P0B	1A09	P1B	2B09	P2B	2A09	P3B	
		1B08	P0C	1A08	P1C	2B08	P2C	2A08	P3C	
		1B07	P0D	1A07	P1D	2B07	P2D	2A07	P3D	
		1B06	P0E	1A06	P1E	2B06	P2E	2A06	P3E	
		1B05	P0F	1A05	P1F	2B05	P2F	2A05	P3F	
		1B04	NC	1A04	NC	2B04	NC	2A04	NC	
		1B03	NC	1A03	NC	2B03	NC	2A03	NC	
		1B02	COM	1A02	NC	2B02	COM	2A02	NC	
		1B01	COM	1A01	NC	2B01	COM	2A01	NC	

제 7 장 입출력 모듈

7.2.8 16 점 AC110V 입력모듈

규격		형 명	AC 입력모듈 XGI-A12A
입력점수			16 점
절연방식			포토 커플러 절연
정격입력전압			AC100-120V(+10/-15%) 50/60 Hz(±3 Hz) (왜율 5%이내)
정격입력전류			약 8 mA (AC100,60 Hz) , 약 7 mA (AC100,50 Hz)
돌입전류			최대 200 mA 1 ms이내(AC132V 시)
입력 Derating			아래 Derating 도 참조
On 전압 / On 전류			AC80V 이상 / 5 mA 이상(50 Hz,60 Hz)
Off 전압 / Off 전류			AC30V 이상 / 1 mA 이하 (50 Hz,60 Hz)
입력저항			약 12 kΩ(60 Hz), 약 15 kΩ(50 Hz)
응답시간	Off → On		15 ms 이하(AC100V 50 Hz,60 Hz)
	On → Off		25 ms 이하(AC100V 50 Hz,60 Hz)
절연 내압			AC1780V rms/3 Cycle (표고 2000m)
절연 저항			절연 저항계로 10 MΩ 이상
코먼 방식			16 점 / COM
적합 전선 Size			연선 0.3~0.75 mm ² (외경 2.8mm 이하)
적합 압착 단자			R1.25-3 (Sleeve 부착 압착 단자는 사용할 수 없습니다.)
내부소비전류 (mA)			30mA
동작표시			입력 On 시 LED 점등
외부접속방식			18 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)
중량			0.13 kg

회로구성		단자대	접점명
		TB1	P0
		TB2	P1
		TB3	P2
		TB4	P3
		TB5	P4
		TB6	P5
		TB7	P6
		TB8	P7
		TB9	P8
		TB10	P9
		TB11	PA
		TB12	PB
		TB13	PC
		TB14	PD
		TB15	PE
		TB16	PF
		TB17	COM
		TB18	NC

단자대 번호	접점명
00	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
0A	
0B	
0C	
0D	
0E	
0F	
COM	

온도 (°C)	AC120V On율 (%)	AC132V On율 (%)
0	100	100
10	100	100
20	100	100
30	100	100
40	100	100
50	100	80
55	100	60

7.2.9 8 점 AC220V 입력모듈

규격		형명	AC 입력 모듈
			XG1-A21A
입력점수		8 점	
절연방식		포토 커플러 절연	
정격입력전압		AC100~240V(+10/-15%) 50/60 Hz (±3 Hz) (왜율 5%이내)	
정격입력전류		약 17 mA (AC200,60 Hz) , 약 14 mA (AC200,50 Hz)	
돌입전류		최대 500 mA 1 ms이내(AC264V 시)	
입력 Derating		아래 Derating 도 참조	
On 전압 / On 전류		AC80V 이상 / 5 mA 이상(50 Hz,60 Hz)	
Off 전압 / Off 전류		AC30V 이상 / 1 mA 이하 (50 Hz,60 Hz)	
입력저항		약 12 kΩ(60 Hz), 약 15 kΩ(50 Hz)	
응답시간	Off → On	15 ms 이하(AC200V 50 Hz,60 Hz)	
	On → Off	25 ms 이하(AC200V 50Hz,60Hz)	
절연 내압		AC2830V rms/3 Cycle (표고 2000m)	
절연 저항		절연 저항계로 10 MΩ 이상	
코먼 방식		8 점 / COM	
적합 전선 Size		연선 0.3~0.75 mm ² (외경 2.8mm 이하)	
적합 압착 단자		R1.25-3 (Sleeve 부착 압착 단자는 사용할 수 없습니다.)	
내부소비전류(mA)		20mA	
동작표시		입력 On 시 LED 점등	
외부접속방식		9 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)	
중량		0.13 kg	

회로 구성		단자대	접점명
		TB1	P0
		TB2	P1
		TB3	P2
		TB4	P3
		TB5	P4
		TB6	P5
		TB7	P6
		TB8	P7
		TB9	COM

7.3 디지털 출력 모듈 규격

7.3.1 8 점 릴레이 출력모듈

형 명		Relay 출력모듈	
규 격		XGQ-RY1A	
출력점수	8 점		
절연방식	릴레이 절연		
정격 부하 전압 / 전류	DC24V 2A(저항부하) / AC220V 2A(COSΨ = 1)		
최소 부하 전압 / 전류	DC5V / 1mA		
최대 부하 전압 / 전류	AC250V, DC125V		
Off 시 누설전류	0.1mA (AC220V, 60Hz)		
최대 개폐 빈도	3,600 회 / 시간		
서지 킬러	없음		
수 명	기 계 적	2,000 만회 이상	
	전 기 적	정격 부하 전압 / 전류 10 만회 이상	
		AC200V / 1.5A, AC240V / 1A (COSΨ = 0.7) 10 만회 이상	
		AC200V / 1A, AC240V / 0.5A (COSΨ = 0.35) 10 만회 이상	
DC24V / 1A, DC100V / 0.1A (L / R = 7ms) 10 만회 이상			
응답시간	Off → On	10 ms 이하	
	On → Off	12 ms 이하	
코먼방식	1 점 / 1COM (독립접점)		
내부소비전류	260mA (전점 On 시)		
동작표시	출력 On 시 LED 점등		
외부접속방식	18 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)		
중량	0.13kg		
회로구성		단자대	접점명
		TB1	P0
		TB2	COM
		TB3	P1
		TB4	COM
		TB5	P2
		TB6	COM
		TB7	P3
		TB8	COM
		TB9	P4
		TB10	COM
		TB11	P5
		TB12	COM
		TB13	P6
		TB14	COM
		TB15	P7
		TB16	COM
		TB17	NC
		TB18	NC

7.3.2 16 점 릴레이 출력모듈

형 명 규 격		Relay 출력모듈	
		XGQ-RY2A	
출력점수		16 점	
절연방식		릴레이 절연	
정격 부하 전압 / 전류		DC24V 2A(저항부하) / AC220V 2A(COSΨ = 1)	
최소 부하 전압 / 전류		DC5V / 1mA	
최대 부하 전압 / 전류		AC250V, DC125V	
Off 시 누설전류		0.1mA (AC220V, 60Hz)	
최대 개폐 빈도		3,600 회 / 시간	
서지 킬러		없음	
수 명	기 계 적	2,000 만회 이상	
	전 기 적	정격 부하 전압 / 전류 10 만회 이상	
		AC200V / 1.5A, AC240V / 1A (COSΨ = 0.7) 10 만회 이상	
		AC200V / 1A, AC240V / 0.5A (COSΨ = 0.35) 10 만회 이상	
DC24V / 1A, DC100V / 0.1A (L / R = 7ms) 10 만회 이상			
응답시간	Off → On	10 ms 이하	
	On → Off	12 ms 이하	
코먼방식		16 점 / 1COM	
내부소비전류		500mA (전점 On 시)	
동작표시		출력 On 시 LED 점등	
외부접속방식		18 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)	
중량		0.17kg	
회로구성			
		단자대	접점명
		TB1	P0
		TB2	P1
		TB3	P2
		TB4	P3
		TB5	P4
		TB6	P5
		TB7	P6
		TB8	P7
		TB9	P8
		TB10	P9
		TB11	PA
		TB12	PB
		TB13	PC
		TB14	PD
		TB15	PE
		TB16	PF
		TB17	COM
		TB18	NC

7.3.3 16 점 릴레이 출력모듈(Surge Killer 내장 타입)

형 명 규 격		Relay 출력모듈	
		XGQ-RY2B	
출력점수		16 점	
절연방식		릴레이 절연	
정격 부하 전압 / 전류		DC24V 2A(저항부하) / AC220V 2A(COSΨ = 1)	
최소 부하 전압 / 전류		DC5V / 1mA	
최대 부하 전압 / 전류		AC250V, DC125V	
Off 시 누설전류		0.1mA (AC220V, 60Hz)	
최대 개폐 빈도		3,600 회 / 시간	
서지 킬러		Varistor (387 ~ 473V), C.R 업소버	
수 명	기 계 적	2,000 만회 이상	
	전 기 적	정격 부하 전압 / 전류 10 만회 이상	
		AC200V / 1.5A, AC240V / 1A (COSΨ = 0.7) 10 만회 이상	
		AC200V / 1A, AC240V / 0.5A (COSΨ = 0.35) 10 만회 이상	
DC24V / 1A, DC100V / 0.1A (L / R = 7ms) 10 만회 이상			
응답시간	Off → On	10 ms 이하	
	On → Off	12 ms 이하	
코먼방식		16 점 / 1COM	
내부소비전류		500mA (전점 On 시)	
동작표시		출력 On 시 LED 점등	
외부접속방식		18 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)	
중량		0.19kg	
회로구성			
		단자대	접점명
		TB1	P0
		TB2	P1
		TB3	P2
		TB4	P3
		TB5	P4
		TB6	P5
		TB7	P6
		TB8	P7
		TB9	P8
		TB10	P9
		TB11	PA
		TB12	PB
		TB13	PC
		TB14	PD
		TB15	PE
		TB16	PF
		TB17	COM
TB18	NC		

7.3.4 16 점 트라이액 출력모듈

형 명		트라이액 출력모듈	
규 격		XGQ-SS2A	
출력점수	16 점		
절연방식	포토 커플러 절연		
정격 부하 전압	AC 100-240V (50 / 60 Hz)		
최대 부하 전압	AC 264V		
최대 부하 전류	0.6A / 1 점 4A / 1COM		
최소 부하 전류	20 mA		
Off 시 누설 전류	2.5 mA (AC 220V 60 Hz)		
최대 돌입 전류	20A / Cycle 이하		
On 시 최대 전압 강하	AC 1.5V 이하 (2A)		
서지 킬러	Varistor (387 ~ 473V), C.R 업소버		
응답시간	Off → On	1 ms 이하	
	On → Off	0.5 Cycle + 1 ms 이하	
코먼방식	16 점 / 1 COM		
내부소비전류	300 mA (전점 On 시)		
동작표시	출력 On 시 LED 점등		
외부접속방식	18 점 단자대 커넥터 (M3 X 6 나사)		
중량	0.2 kg		
회로구성			
		단자대	접점명
		TB1	P0
		TB2	P1
		TB3	P2
		TB4	P3
		TB5	P4
		TB6	P5
		TB7	P6
		TB8	P7
		TB9	P8
		TB10	P9
		TB11	PA
		TB12	PB
		TB13	PC
		TB14	PD
		TB15	PE
		TB16	PF
		TB17	COM
		TB18	NC

7.3.5 16 점 트랜지스터 출력모듈 (싱크타입)

형 명 규 격		트랜지스터 출력모듈	
		XGQ-TR2A	
출력점수		16 점	
절연방식		포토 커플러 절연	
정격 부하 전압		DC 12 / 24V	
사용 부하 전압 범위		DC 10.2 ~ 26.4V	
최대 부하 전류		0.5A / 1 점, 4A / 1COM	
Off 시 누설 전류		0.1mA 이하	
최대 돌입 전류		4A / 10 ms 이하	
On 시 최대 전압 강하		DC 0.3V 이하	
서지 킬러		제너 다이오드	
퓨즈		4A×2 개(교환불가)(퓨즈 차단 용량:50A)	
퓨즈 단선 표시		유(퓨즈 단선시 LED 점등,CPU 에 신호 전달) 외부 공급 전원 Off 시, 퓨즈 단선 감지 되지 않음	
응답시간	Off → On	1 ms 이하	
	On → Off	1 ms 이하 (정격 부하,저항 부하)	
코먼방식		16 점 / 1COM	
내부소비전류		70mA (전정 On 시)	
외부공급전원	전 압	DC12/24V ± 10% (리플 전압 4 Vp-p 이하)	
	전 류	10mA 이하 (DC24V 연결시)	
동작표시		출력 On 시 LED 점등	
외부접속방식		18 점 단자대 커넥터	
중량		0.11kg	

회로구성		단자대	접점명
	TB1	P0	
	TB2	P1	
	TB3	P2	
	TB4	P3	
	TB5	P4	
	TB6	P5	
	TB7	P6	
	TB8	P7	
	TB9	P8	
	TB10	P9	
	TB11	PA	
	TB12	PB	
	TB13	PC	
	TB14	PD	
	TB15	PE	
	TB16	PF	
	TB17	DC24V	
TB18	COM		

제 7 장 입출력 모듈

7.3.6 32 점 트랜지스터 출력모듈 (싱크타입)

규격		형 명	트랜지스터 출력모듈			
			XGQ-TR4A			
출력점수		32 점				
절연방식		포토 커플러 절연				
정격 부하 전압		DC 12 / 24V				
사용 부하 전압 범위		DC 10.2 ~ 26.4V				
최대 부하 전류		0.1A / 1 점, 2A / 1COM				
Off 시 누설 전류		0.1mA 이하				
최대 돌입 전류		0.7A / 10 ms 이하				
On 시 최대 전압 강하		DC 0.2V 이하				
서지 킬러		제너 다이오드				
응답시간	Off → On	1 ms 이하				
	On → Off	1 ms 이하 (정격 부하, 저항 부하)				
코먼방식		32 점 / 1COM				
내부소비전류		130mA (전점 On 시)				
외부공급전원	전 압	DC12/24V ± 10% (리플 전압 4 Vp-p 이하)				
	전 류	10mA 이하 (DC24V 연결시)				
동작표시		입력 On 시 LED 점등				
외부접속방식		40 Pin Connector				
적합전선 Size		0.3 mm ²				
중량		0.1 kg				
회로구성						
		No	접점	No	접점	
		B20	P00	A20	P10	
		B19	P01	A19	P11	
		B18	P02	A18	P12	
		B17	P03	A17	P13	
		B16	P04	A16	P14	
		B15	P05	A15	P15	
		B14	P06	A14	P16	
		B13	P07	A13	P17	
		B12	P08	A12	P18	
		B11	P09	A11	P19	
		B10	POA	A10	P1A	
		B09	POB	A09	P1B	
		B08	POC	A08	P1C	
		B07	POD	A07	P1D	
		B06	POE	A06	P1E	
		B05	POF	A05	P1F	
		B04	NC	A04	NC	
		B03	NC	A03	NC	
		B02	DC12/ 24V	A02	COM	
		B01		A01	COM	

제 7 장 입출력 모듈

7.3.7 64 점 트랜지스터 출력모듈 (싱크타입)

규격		형 명	트랜지스터 출력모듈							
			XGQ-TR8A							
출력점수		64 점								
절연방식		포토 커플러 절연								
정격 부하 전압		DC 12 / 24V								
사용 부하 전압 범위		DC 10.2 ~ 26.4V								
최대 부하 전류		0.1A / 1 점, 2A / 1COM								
Off 시 누설 전류		0.1mA 이하								
최대 돌입 전류		0.7A / 10 ms 이하								
On 시 최대 전압 강하		DC 0.2V 이하								
서지 킬러		제너 다이오드								
응답시간	Off → On	1 ms 이하								
	On → Off	1 ms 이하 (정격 부하, 저항 부하)								
코먼방식		16 점 / 1COM								
내부소비전류		230mA (전점 On 시)								
코먼 방식		32 점 / COM								
외부공급전원	전 압	DC12/24V ± 10% (리플 전압 4 Vp-p 이하)								
	전 류	10mA 이하 (DC24V 연결시)								
동작표시		입력 On 시 LED 점등 (스위치 조작에 따른 32 점 LED 점등)								
외부접속방식		40 Pin Connector × 2 개								
적합전선 Size		0.3 mm ²								
중량		0.15 kg								
회로구성		No	접점	No	접점	No	접점	No	접점	
<p>A: P00~P1F 표시 B: P20~P3F 표시</p>		1B20	P00	1A20	P10	2B20	P20	2A20	P30	
		1B19	P01	1A19	P11	2B19	P21	2A19	P31	
		1B18	P02	1A18	P12	2B18	P22	2A18	P32	
		1B17	P03	1A17	P13	2B17	P23	2A17	P33	
		1B16	P04	1A16	P14	2B16	P24	2A16	P34	
		1B15	P05	1A15	P15	2B15	P25	2A15	P35	
		1B14	P06	1A14	P16	2B14	P26	2A14	P36	
		1B13	P07	1A13	P17	2B13	P27	2A13	P37	
		1B12	P08	1A12	P18	2B12	P28	2A12	P38	
		1B11	P09	1A11	P19	2B11	P29	2A11	P39	
		1B10	P0A	1A10	P1A	2B10	P2A	2A10	P3A	
		1B09	P0B	1A09	P1B	2B09	P2B	2A09	P3B	
		1B08	P0C	1A08	P1C	2B08	P2C	2A08	P3C	
		1B07	P0D	1A07	P1D	2B07	P2D	2A07	P3D	
		1B06	P0E	1A06	P1E	2B06	P2E	2A06	P3E	
		1B05	P0F	1A05	P1F	2B05	P2F	2A05	P3F	
		1B04	NC	1A04	NC	2B04	NC	2A04	NC	
		1B03	NC	1A03	NC	2B03	NC	2A03	NC	
		1B02	12/24 VDC	1A02	COM1	2B02	12/24VDC	2A02	COM2	
		1B01		1A01		2B01		2A01		

7.3.8 16 점 트랜지스터 출력모듈 (소스 타입)

규격		형명	트랜지스터 출력모듈
		XGQ-TR2B	
출력점수		16 점	
절연방식		포토 커플러 절연	
정격 부하 전압		DC 12 / 24V	
사용 부하 전압 범위		DC 10.2 ~ 26.4V	
최대 부하 전류		0.5A / 1 점, 4A / 1COM	
Off 시 누설 전류		0.1mA 이하	
최대 돌입 전류		4A / 10 ms 이하	
On 시 최대 전압 강하		DC 0.3V 이하	
서지 킬러		제너 다이오드	
퓨즈		4A×2 개(교환불가)(퓨즈 차단 용량:50A)	
퓨즈 단선 표시		유(퓨즈 단선시 LED 점등,CPU 에 신호 전달)	
응답시간	Off → On	1 ms 이하	
	On → Off	1 ms 이하 (정격 부하, 저항 부하)	
코먼방식		16 점 / 1COM	
내부소비전류		70mA (전점 On 시)	
외부공급전원	전압	DC12/24V ± 10% (리플 전압 4 Vp-p 이하)	
	전류	10mA 이하 (DC24V 연결시)	
동작표시		출력 On 시 LED 점등	
외부접속방식		18 점 단자대 커넥터	
중량		0.12kg	

회로구성		단자대	접점명
	TB1	P0	
	TB2	P1	
	TB3	P2	
	TB4	P3	
	TB5	P4	
	TB6	P5	
	TB7	P6	
	TB8	P7	
	TB9	P8	
	TB10	P9	
	TB11	PA	
	TB12	PB	
	TB13	PC	
	TB14	PD	
	TB15	PE	
	TB16	PF	
	TB17	COM	
	TB18	0V	

제 7 장 입출력 모듈

7.3.9 32 점 트랜지스터 출력모듈 (소스타입)

규격		형 명	트랜지스터 출력모듈			
			XGQ-TR4B			
출력점수		32 점				
절연방식		포토 커플러 절연				
정격 부하 전압		DC 12 / 24V				
사용 부하 전압 범위		DC 10.2 ~ 26.4V				
최대 부하 전류		0.1A / 1 점, 2A / 1COM				
Off 시 누설 전류		0.1mA 이하				
최대 돌입 전류		4A / 10 ms 이하				
On 시 최대 전압 강하		DC 0.3V 이하				
서지 킬러		제너 다이오드				
응답시간	Off → On	1 ms 이하				
	On → Off	1 ms 이하 (정격 부하, 저항 부하)				
코먼방식		32 점 / 1COM				
내부소비전류		130mA (전점 On 시)				
외부공급전원	전 압	DC12/24V ± 10% (리플 전압 4 Vp-p 이하)				
	전 류	10mA 이하 (DC24V 연결시)				
동작표시		입력 On 시 LED 점등				
외부접속방식		40 Pin Connector				
적합전선 Size		0.3 mm ²				
중량		0.1 kg				
회로구성						
		No	접점	No	접점	
		B20	P00	A20	P10	
		B19	P01	A19	P11	
		B18	P02	A18	P12	
		B17	P03	A17	P13	
		B16	P04	A16	P14	
		B15	P05	A15	P15	
		B14	P06	A14	P16	
		B13	P07	A13	P17	
		B12	P08	A12	P18	
		B11	P09	A11	P19	
		B10	P0A	A10	P1A	
		B09	P0B	A09	P1B	
		B08	P0C	A08	P1C	
		B07	P0D	A07	P1D	
		B06	P0E	A06	P1E	
		B05	P0F	A05	P1F	
		B04	NC	A04	NC	
		B03	NC	A03	NC	
		B02	COM	A02	0V	
		B01		A01		

제 7 장 입출력 모듈

7.3.10 64 점 트랜지스터 출력모듈 (소스타입)

규격		형 명	트랜지스터 출력모듈								
			XGQ-TR8B								
출력점수		64 점									
절연방식		포토 커플러 절연									
정격 부하 전압		DC 12 / 24V									
사용 부하 전압 범위		DC 10.2 ~ 26.4V									
최대 부하 전류		0.1A / 1 점, 2A / 1COM									
Off 시 누설 전류		0.1mA 이하									
최대 돌입 전류		4A / 10 ms 이하									
On 시 최대 전압 강하		DC 0.3V 이하									
서지 킬러		제너 다이오드									
응답시간	Off → On	1 ms 이하									
	On → Off	1 ms 이하 (정격 부하, 저항 부하)									
코먼방식		32 점 / 1COM									
내부소비전류		230mA (전점 On 시)									
코먼 방식		32 점 / COM									
외부공급전원	전 압	DC12/24V ± 10% (리플 전압 4 Vp-p 이하)									
	전 류	10mA 이하 (DC24V 연결시)									
동작표시		입력 On 시 LED 점등 (스위치 조작에 따른 32 점 LED 점등)									
외부접속방식		40 Pin Connector × 2 개									
적합전선 Size		0.3 mm ²									
중량		0.15 kg									
회로구성			No	접점	No	접점	No	접점	No	접점	
<p>A: P00~P1F 표시 B: P20~P3F 표시</p> <p>커넥터번호</p>			1B20	P00	1A20	P10	2B20	P20	2A20	P30	
			1B19	P01	1A19	P11	2B19	P21	2A19	P31	
			1B18	P02	1A18	P12	2B18	P22	2A18	P32	
			1B17	P03	1A17	P13	2B17	P23	2A17	P33	
			1B16	P04	1A16	P14	2B16	P24	2A16	P34	
			1B15	P05	1A15	P15	2B15	P25	2A15	P35	
			1B14	P06	1A14	P16	2B14	P26	2A14	P36	
			1B13	P07	1A13	P17	2B13	P27	2A13	P37	
			1B12	P08	1A12	P18	2B12	P28	2A12	P38	
			1B11	P09	1A11	P19	2B11	P29	2A11	P39	
			1B10	P0A	1A10	P1A	2B10	P2A	2A10	P3A	
			1B09	P0B	1A09	P1B	2B09	P2B	2A09	P3B	
			1B08	P0C	1A08	P1C	2B08	P2C	2A08	P3C	
			1B07	P0D	1A07	P1D	2B07	P2D	2A07	P3D	
			1B06	P0E	1A06	P1E	2B06	P2E	2A06	P3E	
			1B05	P0F	1A05	P1F	2B05	P2F	2A05	P3F	
			1B04	NC	1A04	NC	2B04	NC	2A04	NC	
			1B03	NC	1A03	NC	2B03	NC	2A03	NC	
			1B02	COM	1A02	0V	2B02	COM	2A02	0V	
			1B01		1A01		2B01		2A01		

7.4 디지털 입출력 혼합모듈 규격

7.4.1 32 점 (DC 입력 · 트랜지스터 출력) 입출력 혼합모듈

XGH-DT4A																																																																																							
입 력		출 력																																																																																					
입력점수	16 점	출력점수	16 점																																																																																				
절연방식	포토커플러 절연	절연방식	포토커플러 절연																																																																																				
정격입력전압	DC 24V	정격부하 전압	DC 12 / 24V																																																																																				
정격입력전류	약 4 mA	사용 부하 전압 범위	DC 10.2 ~ 26.4V																																																																																				
사용 전압 범위	DC20.4~28.8V (리플율 5% 이내)	최대 부하 전류	0.1A / 1 점, 1.6A / 1COM																																																																																				
절연 내압	AC560Vrms/3Cycle(표고 2000m)	Off 시 누설전류	0.1mA 이하																																																																																				
On 전압/On 전류	DC19V 이상 / 3 mA 이상	최대 돌입 전류	0.7A / 10 ms 이하																																																																																				
Off 전압/Off 전류	DC11V 이하 / 1.7 mA 이하	서지 킬러	제너 다이오드																																																																																				
입력저항	약 5.6 kΩ	On 시 최대 전압 강하	DC 0.2V 이하																																																																																				
응답 시간	Off → On	응답 시간	Off → On																																																																																				
	On → Off		On → Off																																																																																				
코먼방식	16 점 / COM	코먼방식	16 점 / 1COM																																																																																				
동작표시	입력 On 시 LED 점등	동작표시	출력 On 시 LED 점등																																																																																				
내부소비전류 (mA)	110mA (전 점 On 시)																																																																																						
외부접속방식	40 Pin Connector × 1 개																																																																																						
중량	0.1 kg																																																																																						
회로구성		외부접속																																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>접점</th> <th>No</th> <th>접점</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>B20</td><td>P00</td><td>A20</td><td>P10</td></tr> <tr><td>B19</td><td>P01</td><td>A19</td><td>P11</td></tr> <tr><td>B18</td><td>P02</td><td>A18</td><td>P12</td></tr> <tr><td>B17</td><td>P03</td><td>A17</td><td>P13</td></tr> <tr><td>B16</td><td>P04</td><td>A16</td><td>P14</td></tr> <tr><td>B15</td><td>P05</td><td>A15</td><td>P15</td></tr> <tr><td>B14</td><td>P06</td><td>A14</td><td>P16</td></tr> <tr><td>B13</td><td>P07</td><td>A13</td><td>P17</td></tr> <tr><td>B12</td><td>P08</td><td>A12</td><td>P18</td></tr> <tr><td>B11</td><td>P09</td><td>A11</td><td>P19</td></tr> <tr><td>B10</td><td>P0A</td><td>A10</td><td>P1A</td></tr> <tr><td>B09</td><td>P0B</td><td>A09</td><td>P1B</td></tr> <tr><td>B08</td><td>P0C</td><td>A08</td><td>P1C</td></tr> <tr><td>B07</td><td>P0D</td><td>A07</td><td>P1D</td></tr> <tr><td>B06</td><td>P0E</td><td>A06</td><td>P1E</td></tr> <tr><td>B05</td><td>P0F</td><td>A05</td><td>P1F</td></tr> <tr><td>B04</td><td>NC</td><td>A04</td><td>DC12 / 24V</td></tr> <tr><td>B03</td><td>NC</td><td>A03</td><td>/24V</td></tr> <tr><td>B02</td><td>COM</td><td>A02</td><td>0V</td></tr> <tr><td>B01</td><td></td><td>A01</td><td></td></tr> </tbody> </table>		No	접점	No	접점	B20	P00	A20	P10	B19	P01	A19	P11	B18	P02	A18	P12	B17	P03	A17	P13	B16	P04	A16	P14	B15	P05	A15	P15	B14	P06	A14	P16	B13	P07	A13	P17	B12	P08	A12	P18	B11	P09	A11	P19	B10	P0A	A10	P1A	B09	P0B	A09	P1B	B08	P0C	A08	P1C	B07	P0D	A07	P1D	B06	P0E	A06	P1E	B05	P0F	A05	P1F	B04	NC	A04	DC12 / 24V	B03	NC	A03	/24V	B02	COM	A02	0V	B01		A01	
No	접점	No	접점																																																																																				
B20	P00	A20	P10																																																																																				
B19	P01	A19	P11																																																																																				
B18	P02	A18	P12																																																																																				
B17	P03	A17	P13																																																																																				
B16	P04	A16	P14																																																																																				
B15	P05	A15	P15																																																																																				
B14	P06	A14	P16																																																																																				
B13	P07	A13	P17																																																																																				
B12	P08	A12	P18																																																																																				
B11	P09	A11	P19																																																																																				
B10	P0A	A10	P1A																																																																																				
B09	P0B	A09	P1B																																																																																				
B08	P0C	A08	P1C																																																																																				
B07	P0D	A07	P1D																																																																																				
B06	P0E	A06	P1E																																																																																				
B05	P0F	A05	P1F																																																																																				
B04	NC	A04	DC12 / 24V																																																																																				
B03	NC	A03	/24V																																																																																				
B02	COM	A02	0V																																																																																				
B01		A01																																																																																					

7.5 Smart Link 의 적용

7.5.1 Smart Link 접속 가능 모듈


XGT시리즈에 사용되는 디지털 입출력 모듈중 Smart Link와 연결 가능한 모듈은 아래와 같습니다.

제품명	규격	Pin수
XGI-D24A/B	DC입력 32점 모듈	40 Pin Connector × 1개
XGI-D28A/B	DC입력 64점 모듈	40 Pin Connector × 2개
XGQ-TR4A	TR출력 32점 모듈(싱크 타입)	40 Pin Connector × 1개
XGQ-TR4B	TR출력 32점 모듈(소스 타입)	40 Pin Connector × 1개
XGQ-TR8A	TR출력 64점 모듈(싱크 타입)	40 Pin Connector × 2개
XGQ-TR8B	TR출력 64점 모듈(소스 타입)	40 Pin Connector × 2개
XGH-DT4A	DC입력 16점/TR출력 16점 혼합모듈	40 Pin Connector × 1개

커넥터 타입 입출력 모듈의 배선 용이성등 제품 사용의 편리성을 위해 폐사에서는 Smart Link 제품이 준비되어 있습니다. 보다 자세한 내용에 대해서는 Smart Link 제품안에 동봉되어있는 데이터시트를 참조해 주십시오.

구분	제품명	규격
단자대 보드	SLP-T40P	40 Pin 단자대
릴레이 보드	SLP-RY4A	32점 릴레이 장착
케이블	SLP-C101-XG	1m 케이블 Ass' y
	SLP-C201-XG	2m 케이블 Ass' y

7.5.2 Smart Link 접속 방법

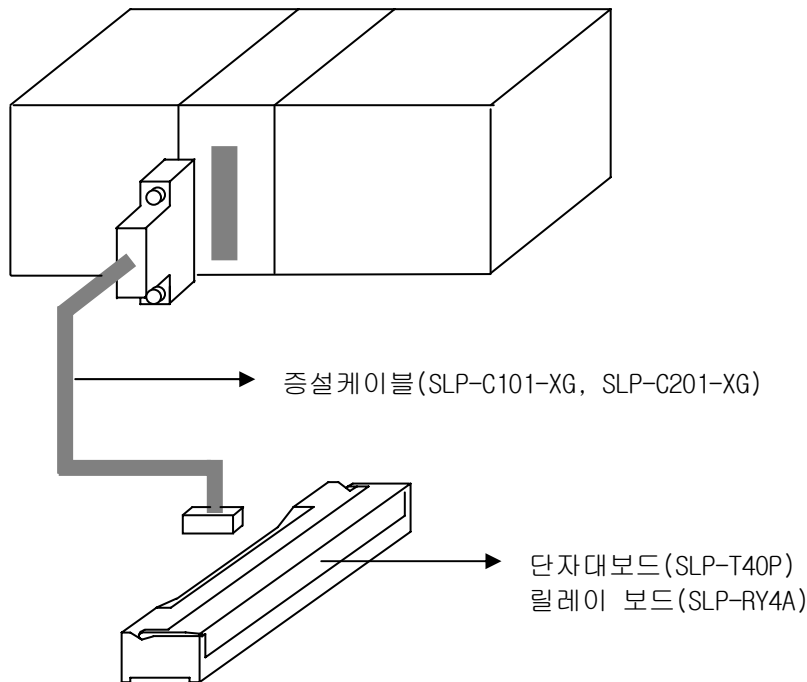

제 8 장 전원 모듈

전원 모듈의 선정방법, 종류 및 규격에 대해 설명합니다.

8.1 선정방법


전원모듈의 선정은 입력전원의 전압과 전원모듈이 시스템에 공급해야 할 전류 즉 전원모듈과 동일베이스 상에 설치되는 디지털 입출력 모듈, 특수 모듈 및 통신모듈 등의 소비전류의 합계에 의해 정해집니다. 전원모듈의 정격 출력 용량을 초과하여 사용하면 시스템이 정상동작 하지 않습니다. 시스템 구성 시 각 모듈의 소비전류를 고려하여 전원모듈을 선정하여 주십시오.

1) 모듈별 소비전류 (DC 5V)

(단위 : mA)

품 명	형 명	소비 전류	품 명	형 명	소비 전류
CPU 모듈	XGK-CPUH	960	A/D 변환모듈	XGF-AV8A	420
	XGK-CPUA	960		XGF-AC8A	420
	XGK-CPUS	940		XGF-AD8A	(예정)
	XGK-CPUE	940		XGF-DV4A	190(140)
DC12/24V 입력모듈	XGI-D21A	20	D/A 변환모듈	XGF-DC4A	190(210)
	XGI-D22A	30		XGF-DV8A	190(180)
	XGI-D22B	30		XGF-DC8A	190(300)
	XGI-D24A	50		열전대 입력모듈	XGF-TC4S
	XGI-D24B	50	고속카운터 모듈	XGF-H02A	270
	XGI-D28A	60		XGF-HD2A	330
	XGI-D28B	60		위치결정 모듈	XGF-P03A
AC110V 입력모듈	XGI-A12A	30	XGF-P02A		360
AC220V 입력모듈	XGI-A21A	20	XGF-P01A		336
릴레이 출력모듈	XGQ-RY1A	250	XGF-PD3A		860
	XGQ-RY2A	500	XGF-PD2A		790
	XGQ-RY2B	500	XGF-PD1A	510	
트랜지스터 출력모듈	XGQ-TR2A	70	측온저항체 입력모듈	XGF-RD4A	490
	XGQ-TR2B	70	모션제어 모듈	XGF-M16M	640
	XGQ-TR4A	130	절연형 A/D 변환 모듈	XGF-미정	610
	XGQ-TR4B	130	절연형 D/A 변환 모듈	XGF-미정	200(220)
	XGQ-TR8A	230	Rnet 모듈	XGL-RMEA	410
	XGQ-TR8B	230	Profibus-DP 모듈	XGL-PMEA	560
트라이액 출력모듈	XGQ-SS2A	300	DeviceNet 모듈	XGL-DMEA	440
입출력 혼합 모듈	XGH-DT4A	110	Cnet 모듈	XGL-C22A	330
FEnet 모듈 (광/전기)	XGL-EFMF	650		XGL-C42A	300
	XGL-EFMT	420		XGL-CH2A	340
FDEnet 모듈(Master)	XGL-EDMF	650	광링 스위치 모듈	XGL-ESHF	1,200
	XGL-EDMT	420			

() 표시의 값은 외부 DC24V 에 대한 소비 전류 값임

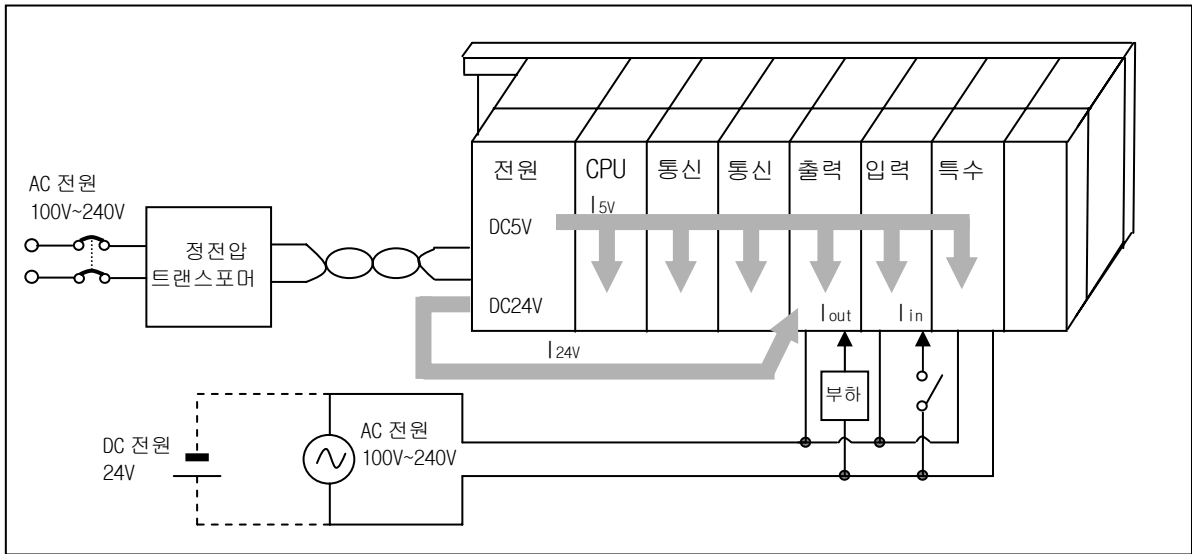

8.2 규격


항 목		XGP-ACF1	XGP-ACF2	XGP-AC23	XGP-DC42
입력	정격입력전압	AC100V - AC240V		AC200V - AC240V	DC24V
	입력전압범위	AC85V ~ AC264V		AC170V ~ AC264V	-
	입력주파수	50 / 60 Hz (47 ~ 63 Hz)			-
	돌입전류	20A _{Peak} 이하			80A _{Peak} 이하
	효 율	65% 이상			60% 이상
	입력퓨즈	내장(사용자 교체 불가), UL 규격품(Slow Blow Type)			
	허용순시정전	10 ms 이내			
출력 1	출력전압	DC5V (±2%)			DC5V (±2%)
	출력전류	3 A	6 A	8.5 A	6A
	과전류보호	3.2A 이상	6.6 A 이상	9A 이상	6.6 A 이상
	과전압보호	5.5V ~ 6.5V			
출력 2	출력전압	DC24V (±10%)	-		-
	출력전류	0.6 A			
	과전류보호	0.7 A 이상			
	과전압보호	없음			
Relay 출력부	용도	RUN 접점(8.3 절 참조)			
	정격개폐 전압/전류	DC24V, 0.5A			
	최소개폐부하	DC5V, 1 mA			
	응답시간	Off→On/ On→Off : 10 ms이하/12 ms이하			
	수명	기계적 수명: 2,000 만회, 전기적 수명: 정격개폐전압 · 전류 10 만회이상			
전압상태표시	출력전압 정상 시 LED On				
사용전선규격	0.75 ~ 2 mm ²				
사용압착단자	RAV1.25-3.5, RAV2-3.5				
중량	0.4 kg		0.6 kg	0.5 kg	

알아두기

- 허용 순시정전 시간
입력전압이 AC110/220V 전압이 정격 값 미만 (AC85/170V) 인 상태에서 정상 출력전압을 유지 (정상운전)하는 시간입니다.
- 과전류 보호
(1)DC5V, DC24V 회로에 규격 이상의 전류가 흐르면 과전류 보호 장치가 회로를 차단하여 시스템을 정지 시킵니다.
(2)과전류가 발생한 경우는 전류용량부족, 단락 등의 원인을 제거한 후 시스템을 재가동 시켜 주십시오.
- 과전압 보호
DC5V 회로에 규격 이상의 전압이 인가되면 과전압 보호 장치가 회로를 차단하여 시스템을 정지 시킵니다.

8.3 각부 명칭

전원모듈의 각부 명칭 및 용도에 대해 설명합니다.

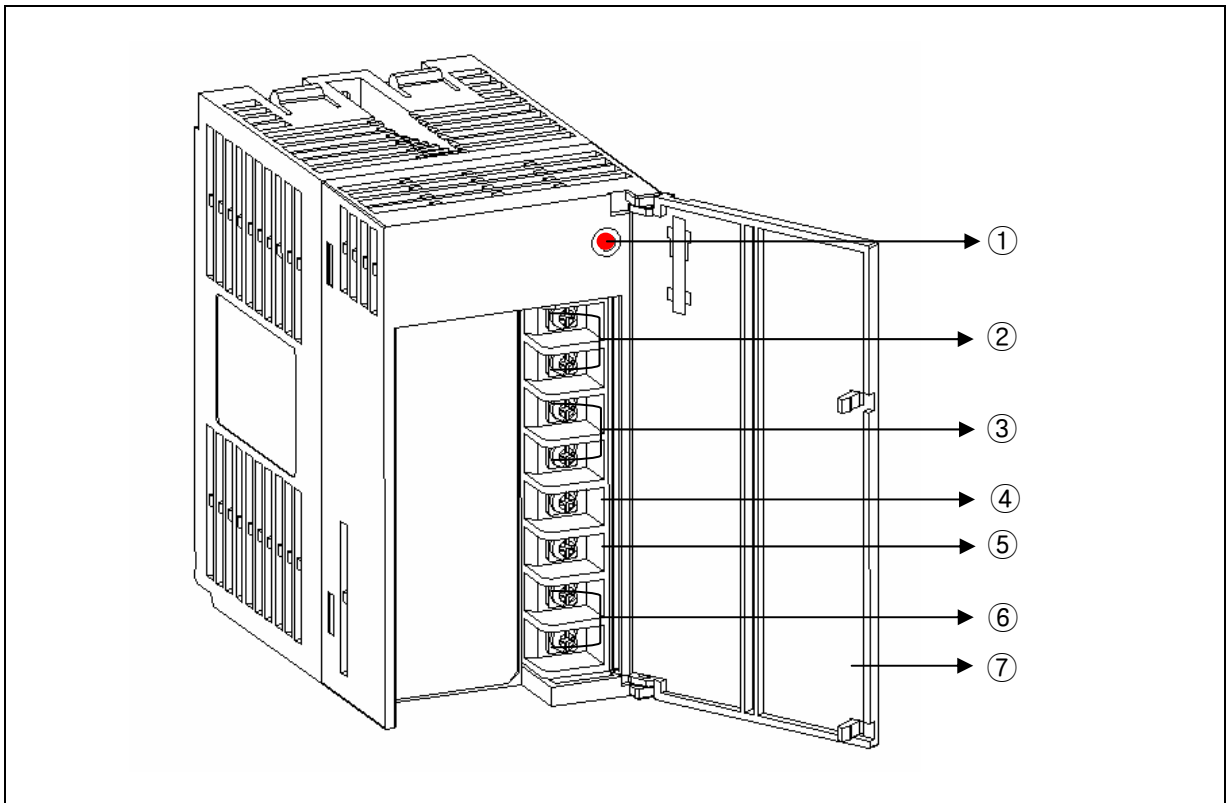

NO.	명 칭	용 도
1	전원 LED	DC5V 전원 표시용 LED
2	DC24V, 24G 단자	출력 모듈 내부에 DC24V 가 필요한 모듈에 전원 공급용 ▶ XGP-ACF2, XGP-AC23 는 DC24V 가 출력되지 않습니다.
3	RUN 단자	시스템의 RUN 상태를 표시 ▶ CPU 의 정지 Error 발생시 Off 합니다. ▶ CPU 의 모드가 STOP 으로 바뀌면 Off 합니다.
4	FG 단자	감전 방지를 위한 접지 단자
5	LG 단자	전원 필터의 접지용 단자
6	전원 입력 단자	전원 입력 단자 ▶ XGP-ACF1, XGP-ACF2 : AC100~240V 접속 ▶ XGP-AC23 : AC200~240V 접속 ▶ XGP-DC42 : DC24V 접속
7	단자 커버	단자대 보호 커버

8.4 소비 전류/전력 계산 예

아래와 같은 모듈이 장착된 XGT 시스템의 경우에 어떤 전원 모듈을 사용해야 하는지 설명 합니다.

종류	형명	장착 대수	전압 계통	
			5V	24V
CPU 모듈	XGK-CPUH	1	0.96A	-
12 Slot 기본 베이스	XGB-B12M	-	-	-
입력 모듈	XGI-D24A	4	0.2A	-
출력 모듈	XGQ-RY2A	4	2.0A	-
FDEnet 모듈	XGL-EDMF	2	1.3A	-
Profibus-DP	XGL-PMEA	2	1.12A	-
소비 전류	계산		0.96+0.2+2+1.3+1.12	-
	결과		5.58A	-
소비 전력	계산		5.58 × 5V	-
	결과		27.9W	-

5V의 소비 전류 계산 값이 5.58A가 나왔으므로 XGP-ACF2(5V:6A 용) 또는 XGP-AC23(5V:8.5A 용)를 사용하십시오. XGP-ACF1(5V:3A 용)을 사용하시면 시스템이 정상 동작하지 않습니다.

제 9 장 베이스 및 증설 케이블

9.1 규격

9.1.1 기본 베이스

기본 베이스는 전원 모듈, CPU 모듈, 입출력 모듈, 특수 통신 모듈을 장착합니다.

형 명 항 목	XGB-M12A	XGB-M08A	XGB-M06A	XGB-M04A
입출력 모듈 장착 수	12 모듈	8 모듈	6 모듈	4 모듈
외형 치수 (mm)	426 X 98 X 19	318 X 98 X 19	264 X 98 X 19	210 X 98 X 19
패널 부착용 홀 거리	406 X 75	298 X 75	244 X 75	190 X 75
패널 부착용 홀 규격	φ 4.5 (M4 스크루 사용)			
FG 연결용 나사 규격	(+)PHM 3 X 6 와셔(φ 5)			
중량 (kg)	0.54	0.42	0.34	0.28

9.1.2 증설 베이스

증설 베이스는 전원 모듈, 입출력 모듈, 특수 통신 모듈을 장착합니다.

형 명 항 목	XGB-E12A	XGB-E08A	XGB-E06A	XGB-E04A
입출력 모듈 장착 수	12 모듈	8 모듈	6 모듈	4 모듈
외형치수 (mm)	426 X 98 X 19	318 X 98 X 19	264 X 98 X 19	210 X 98 X 19
패널 부착용 홀 거리	406 X 75	298 X 75	244 X 75	190 X 75
패널 부착용 홀 규격	φ 4.5 (M4 스크루 사용)			
FG 연결용 나사 규격	(+)PHM 3 X 6 와셔(φ 5)			
중량 (kg)	0.59	0.47	0.39	0.33

9.1.3 증설 케이블


형 명 항 목	XGC-E041	XGC-E061	XGC-E121	XGC-E301	XGC-E501	XGC-E102	XGC-E152
길이 (m)	0.4	0.6	1.2	3	5	10	15
중량 (kg)	0.15	0.16	0.22	0.39	0.62	1.2	1.8

알아두기


증설 케이블을 조합하셔서 사용하는 경우 15m 가 넘지 않도록 해주십시오

9.2 각 부 명칭

9.2.1 기본 베이스

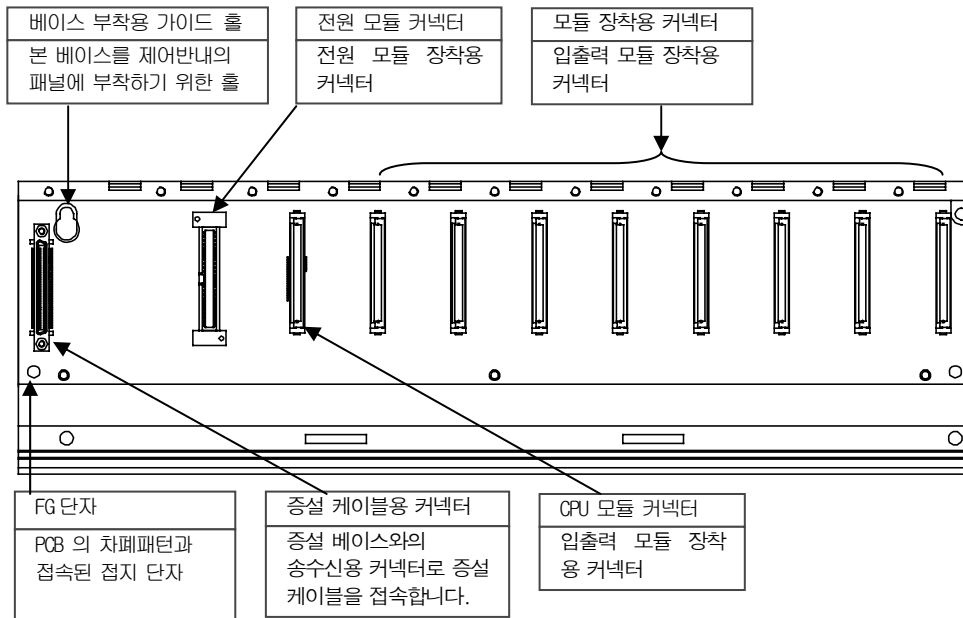

9.2.2 증설 베이스

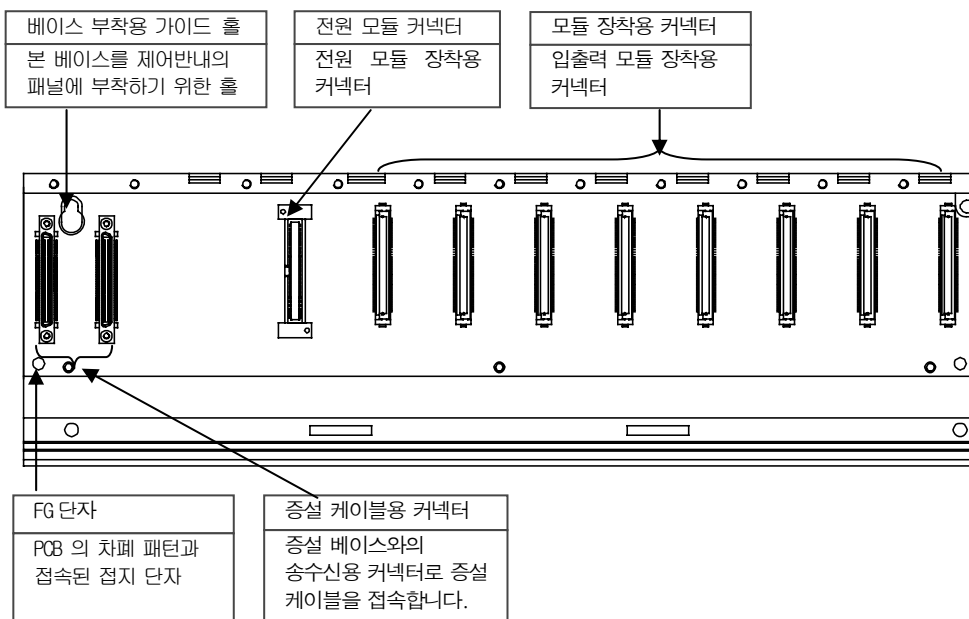

제 10 장 설치 및 배선

10.1 설 치

10.1.1 설치 환경

본 기기는 설치하는 환경에 관계없이 높은 신뢰성을 가지고 있습니다. 그러나 신뢰성과 안정성을 보장하기 위해 다음 항목에 주의해 주시기 바랍니다.

1) 환경 조건

- (1) 방수 및 방진이 가능한 제어반에 설치할 것.
- (2) 충격이나 진동이 계속 가해지지 않을 것.
- (3) 직사광선에 직접 노출되지 않을 것.
- (4) 급격한 온도 변화에 의해 이슬이 맺히지 않을 것.
- (5) 주위 온도가 0 ~ 55°C 범위를 넘지 않을 것.
- (6) 상대습도가 5 ~ 95% 범위를 넘지 않을 것.
- (7) 부식성 가스나 가연성 가스가 없을 것.

2) 설치공사

- (1) 나사구멍의 가공이나 배선공사를 할 경우 PLC 안으로 배선 찌꺼기가 들어가지 않도록 할 것.
- (2) 설치위치는 조작하기 좋은 위치로 할 것.
- (3) 고압기와 동일 패널(Panel)에 설치하지 말 것.
- (4) 배선용 덕트 및 주변 모듈과의 거리는 50mm 이상으로 할 것.
- (5) 주변 노이즈 환경이 양호한 곳에 접지를 시킬 것.

3) 제어반의 방열 설계


- (1) PLC 를 밀폐된 제어반 내에 설치할 경우 타기기에 의한 발열뿐 아니라 PLC 자체의 발열도 고려하여 방열 설계를 하여야 합니다. 환기구 및 일반 팬을 이용해 공기를 순환시키는 경우는 먼지, 가스 등의 유입에 의해 PLC 시스템에 영향을 줄 수 있습니다.

- (2) 필터를 설치하거나, 밀폐형 열 교환기의 사용을 추천합니다.

제 10 장 설치 및 배선

다음은 방열 설계를 위해 필요한 PLC 시스템의 자체 소비 전력을 계산하는 방법입니다.

4) PLC 시스템의 전력 소비 블록도

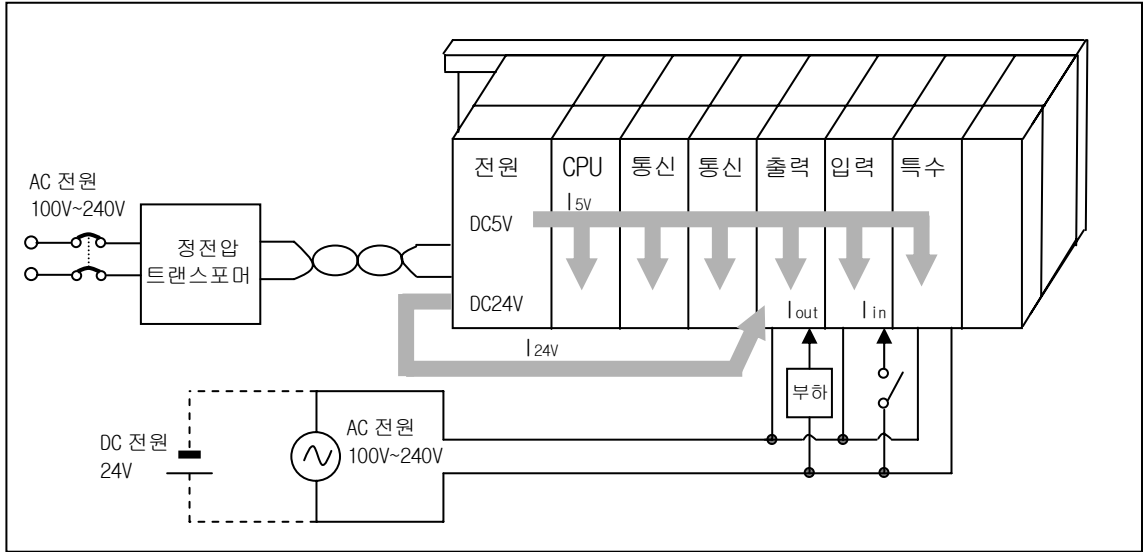

5) 각 부분별 소비 전력

(1) 전원 모듈의 소비전력

전원 모듈의 전력변환 효율은 약 70% 정도이며, 30%는 발열로써 소비되고 출력 전력의 3/7 이 자체 소비 전력이 됩니다. 따라서 계산식은

$$\bullet W_{\text{pw}} = 3/7 \{ (I_{5v} \times 5) + (I_{24v} \times 24) \} \text{ (W)}$$

I_{5v} : 각 모듈 DC5V 회로의 소비 전류 (내부 소비 전류)

I_{24v} : 출력 모듈 내부 사용 DC24V의 평균 소비 전류

(동시 On 점수 분의 소비 전류)

외부로부터 DC24V를 공급할 경우나 DC24V 출력이 없는 전원 모듈을 사용할 때에는 해당되지 않습니다.

(2) DC5V 회로 소비 전력의 합계

전원 모듈의 DC5V 출력 회로 전력이 각 모듈 소비 전력의 합계입니다.

$$\bullet W_{5v} = I_{5v} \times 5 \text{ (W)}$$

(3) DC24V 평균 소비 전력(동시 On 점수 분의 소비 전력)

전원 모듈의 DC24V 출력 회로 평균 전력이 각 모듈의 합계 소비 전력입니다.

$$\bullet W_{24v} = I_{24v} \times 24 \text{ (W)}$$

(4) 출력 모듈의 출력 전압강하에 의한 평균 소비전력(동시 On 점수분의 소비전력)

$$\bullet W_{\text{out}} = I_{\text{out}} \times V_{\text{drop}} \times \text{출력점수} \times \text{동시 On율} \text{ (W)}$$

I_{out} : 출력전류 (실 사용상의 전류) (A)

V_{drop} : 각 출력 모듈의 전압 강하 (V)

(5) 입력 모듈의 입력부 평균 소비전력 (동시 On 점수분의 소비전력)

- $W_{in} = I_{in} \times E \times \text{입력점수} \times \text{동시 On율} (W)$
 - $\left\{ \begin{array}{l} I_{in}: \text{입력전류 (교류의 경우는 실효치)} (A) \\ E : \text{입력전압 (실 사용상의 전압)} (V) \end{array} \right.$

(6) 특수 모듈 전원부의 소비전력

- $W_s = I_{5V} \times 5 + I_{24V} \times 24 + I_{100V} \times 100 (W)$

이상 각 블록별로 계산한 소비전력을 합한 값이 PLC 시스템 전체의 소비전력이 됩니다.

- $W = W_{PW} + W_{5V} + W_{24V} + W_{out} + W_{in} + W_s (W)$

이전체 소비전력(W)에 따라 발열량을 계산하여 제어반내 온도상승을 검토하여 주십시오.

제어반내 온도상승의 대략 계산식을 다음에 표시합니다.

$$T = W / UA [^{\circ}C]$$

- $\left\{ \begin{array}{l} W : \text{PLC 시스템 전체의 소비전력 (위에서 구한 값)} \\ A : \text{제어반내 표면적 [m}^2\text{]} \\ U : \text{팬 등에 의해 제어반 내의 온도를 균일하게 하는 경우} \text{---} 6 \\ \quad \text{제어반의 공기를 순환시키지 않는 경우} \text{---} 4 \end{array} \right.$

10.1.2 취급 시 주의 사항

각 모듈의 개봉에서부터 설치까지 취급상의 주의사항에 대해 설명합니다.

- 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 하여 주십시오.
- 케이스로부터 PCB 를 분리하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 배선 시 모듈 상부에 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오. 만약 들어간 경우에는 제거하여 주십시오.

1) 입출력 모듈의 취급 시 주의사항

입출력 모듈을 취급하거나 설치할 경우의 주의사항에 대하여 설명합니다.

(1) 입출력 모듈 규격의 재확인

입력 모듈은 입력 전압에 유의하여야 하며, 출력 모듈의 경우 최대 개폐 능력을 초과하는 전압을 인가하면 고장, 파괴 및 화재의 위험이 있습니다.

(2) 사용전선

전선은 주위온도, 허용 전류를 고려해서 선정하여야 하며, 전선의 최소 규격은 AWG22(0.3mm²) 이상이 되어야 합니다.

(3) 환경


입출력 모듈을 배선할 경우, 높은 열이 나는 기기나 물질에 너무 가까이 있거나, 기름 등에 배선이 장시간 직접 접촉하게 되면 합선의 원인이 되며 파손이나 오동작을 발생할 수 있습니다.

(4) 극성

단자대에 극성이 있는 모듈은 전원을 인가하기 전에 극성을 확인해야 합니다.

(5) 배선

- 입출력 배선을 고압선이나 동력선과 함께 배선하는 경우에는 유도장해를 일으켜 오 동작이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 입출력 동작 표시부(LED) 앞으로는 전선이 지나가지 않도록 해야 합니다. (입출력 표시를 정확히 식별할 수 없습니다.)
- 출력 모듈에 유도부하가 접속되는 경우에는, 서지킬러(Surge Killer)나 다이오드를 부하와 병렬로 연결하여 주십시오. 다이오드의 캐소드측을 전원의 +측에 접속하여 주십시오.

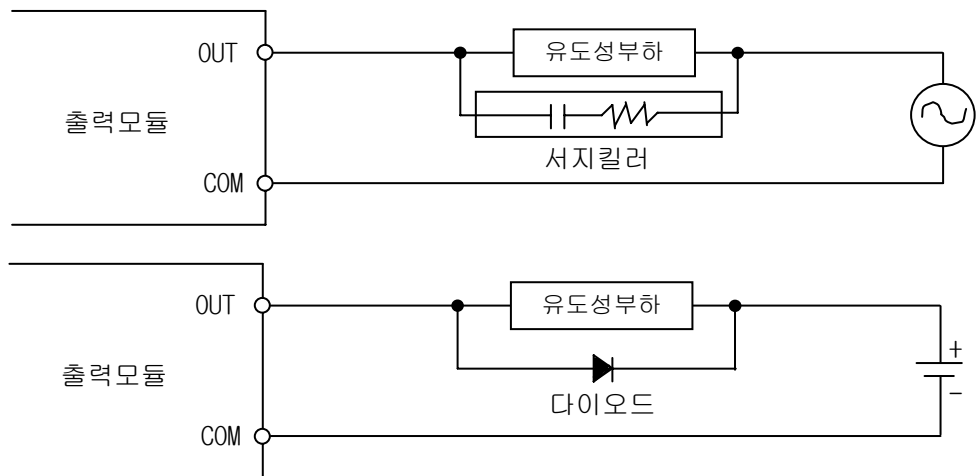

제 10 장 설치 및 배선

(6) 단자대

단자대의 밀착 상태를 확인하고, 단자대 배선이나 나사구멍 가공 시 전선의 찌꺼기가 PLC 안으로 들어갈 수 있으므로 주의하여 주십시오. 이 경우에는 오동작과 고장의 원인이 됩니다.

(7) 위에 열거한 것 이외에 입출력 모듈에 강한 충격을 주거나, PCB 기판을 케이스로부터 분리시키는 것을 삼가하여 주십시오.

2) 베이스 부착 시 주의사항

PLC 를 제어반 등에 부착할 경우의 주의사항에 대해 설명합니다.

(1) 통풍이 잘되고 또한 모듈 교환을 쉽게 하기 위해 모듈의 상부와 구조물이나 부품과는 충분한 거리를 두어 주십시오.


(2) 세로 접속 및 수평 부착은 통풍 관계상 피해 주십시오.

(3) 대형의 전자접촉기나 노퓨즈 브레이커 등의 진동원과는 패널(Panel) 사용을 달리 하거나 또는 이격하여 설치해 주십시오.

(4) 배선용 덕트는 필요에 따라 설치하여 주십시오. 단, PLC 상부 또는 하부의 치수가 그림 10.1 보다 작게 되는 경우에는 아래 사항을 주의하여 주십시오.



- PLC 상부에 설치하는 경우에는 통풍이 잘되게 하기 위해 배선용 덕트의 높이를 50mm 이하로 하여 주십시오. 또한 PLC 상부로부터의 거리는 베이스 상부에 있는 훅(Hook)을 누를 수 있을 정도로 하여 주십시오.
- PLC 하부에 설치하는 경우에는 광케이블 또는 동축 케이블이 접속될 수 있도록 하고, 또한 케이블의 최소 반경을 고려하여 주십시오.

(5) PLC 는 방열을 위해 통풍이 잘 되는 아래 그림과 같은 방향으로 설치하여 사용해 주십시오.

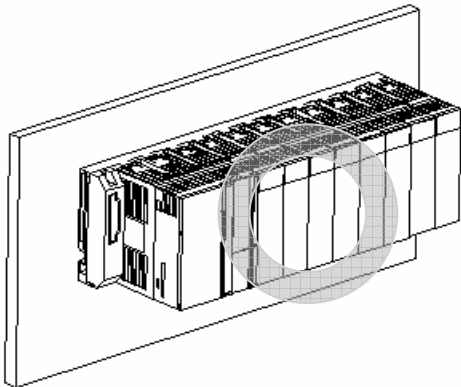



제 10 장 설치 및 배선

(6) 아래 그림과 같은 방향으로는 설치하지 마십시오.

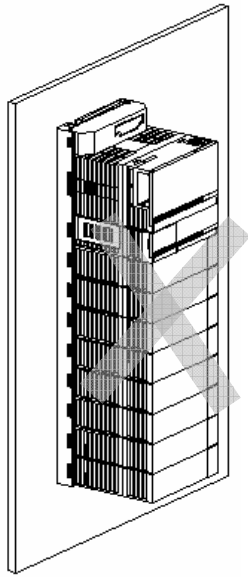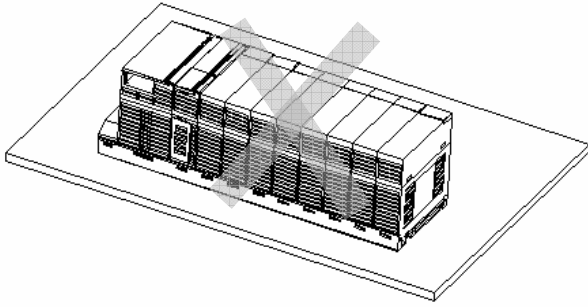

제 10 장 설치 및 배선

(7) 방사 노이즈 및 열의 영향을 피하기 위해 PLC 와 기타 기기(릴레이, 전자접촉기)는 아래 그림과 같이 거리를 두고 설치해 주십시오..

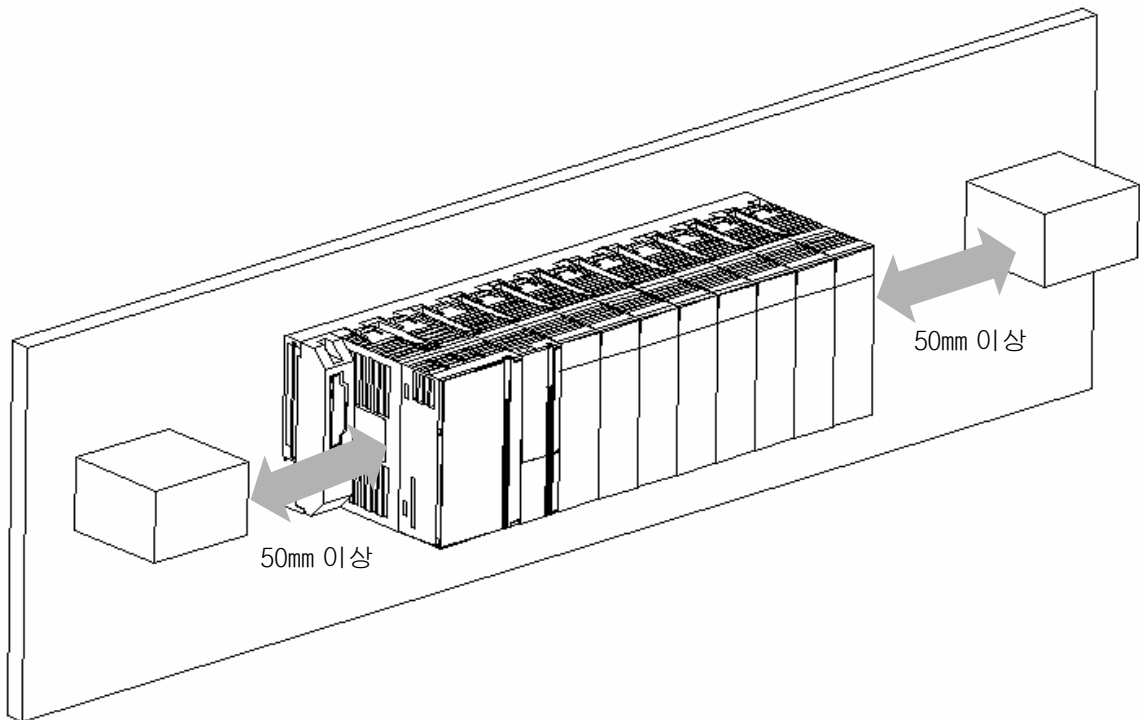
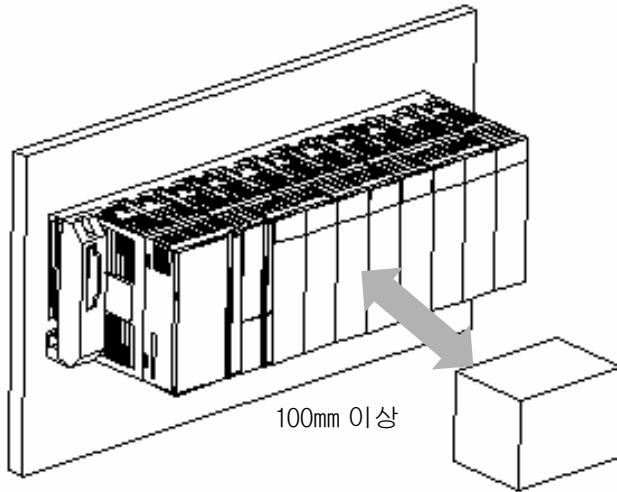


10.1.3 모듈의 장착 분리

각종 모듈을 베이스에 장착 또는 분리하는 방법에 대해 설명합니다.

1) 모듈의 장착

- 모듈 하변의 고정용 돌기를 베이스의 모듈 고정용 홀에 삽입합니다.
- 모듈의 윗부분을 밀어서 베이스에 고정한 후 모듈 고정용 나사를 이용하여 베이스에 고정합니다.
- 모듈의 윗부분을 당겨 베이스에 확실히 장착되었는지 확인합니다.

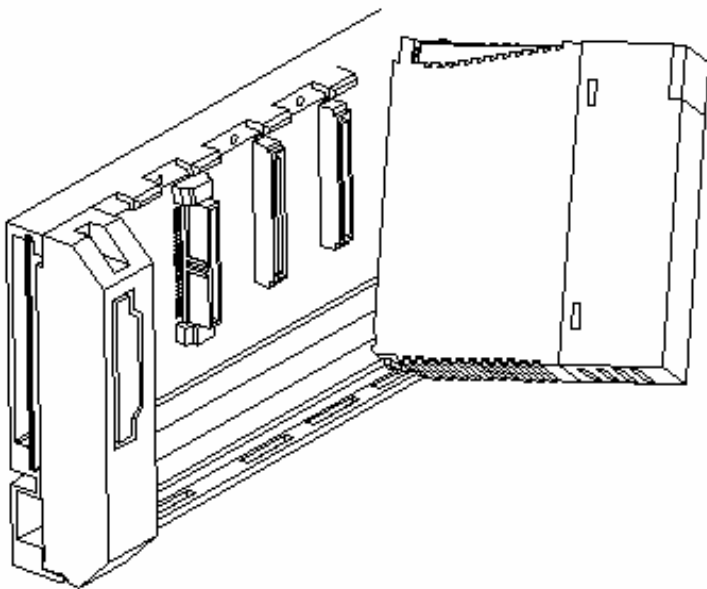
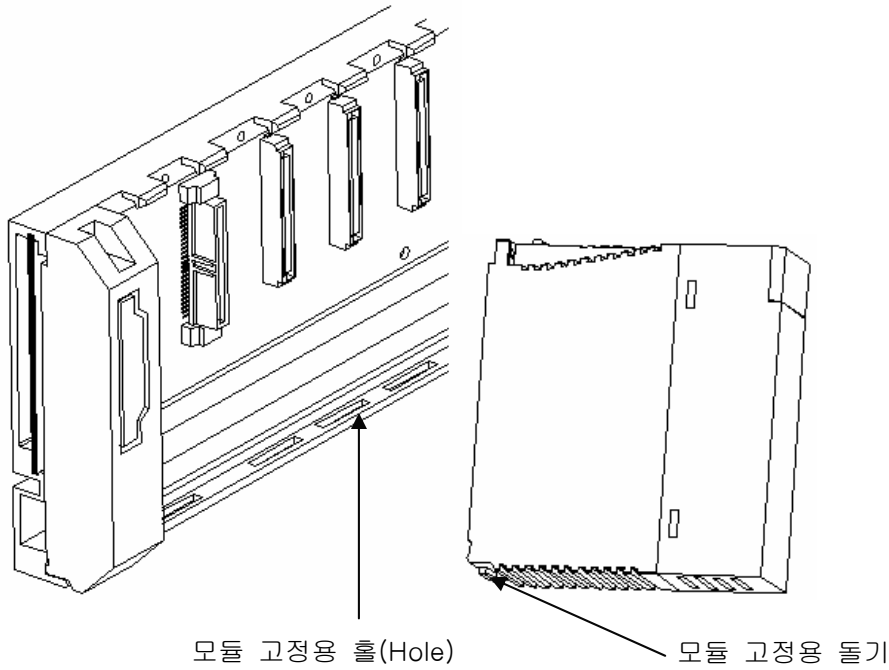


알아두기

- 1) 모듈은 반드시 모듈의 고정용 돌기를 모듈 고정 홀에 삽입한 후 고정하여 주십시오. 무리하게 부착하면 모듈이 파손됩니다

2) 모듈의 분리

- 먼저 모듈 위쪽의 고정용 나사를 베이스에서 풀어 냅니다.
- 양손으로 모듈을 잡고 모듈의 고정용 훅을 끝까지 누릅니다.
- 훅을 누르면서 모듈의 하부를 축으로 모듈의 상부 쪽을 당깁니다.
- 모듈을 상부로 들어 올리면서 모듈의 고정용 돌기 부분을 모듈의 고정 홈에서 떼어냅니다.

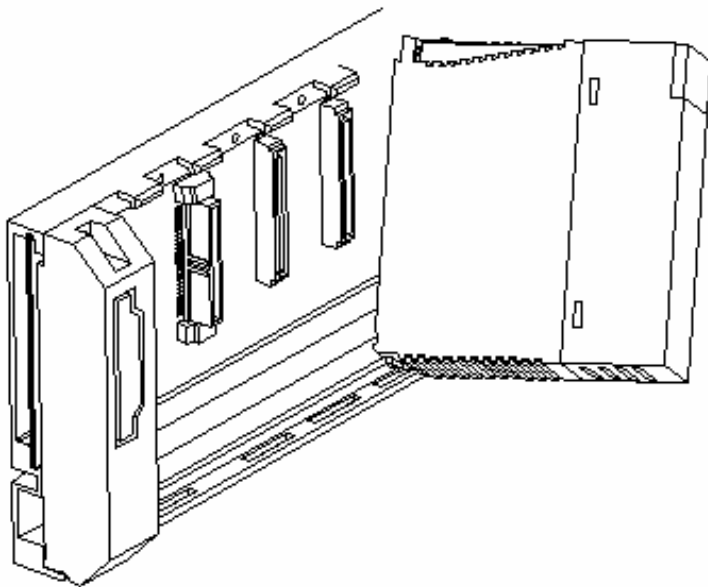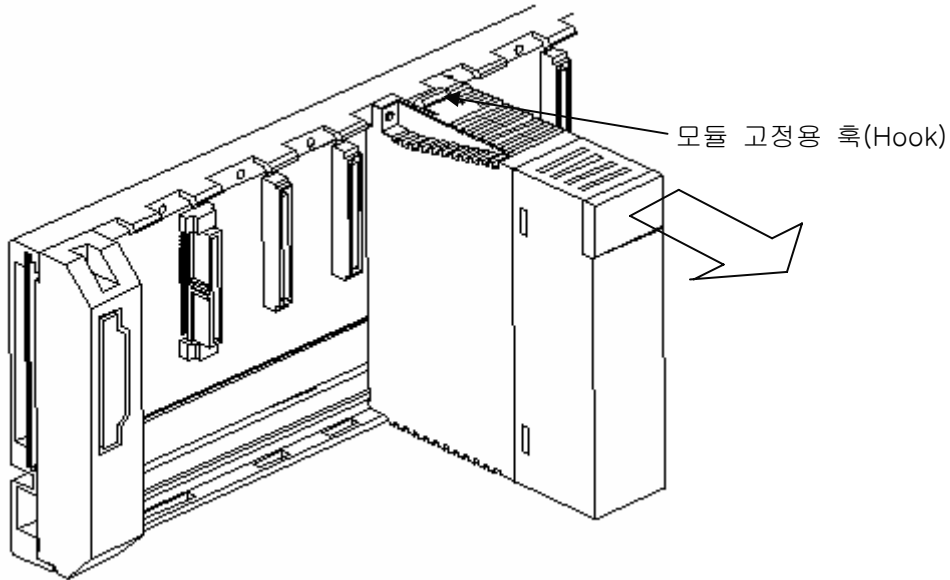

알아두기


- 1) 모듈을 분리할 때에는 훅을 눌러 베이스에서 모듈을 분리한 후, 모듈 고정용 돌기부를 베이스의 모듈 고정 홈에서 떼어냅니다. 이때 무리하게 모듈을 떼어내려고 하면, 훅 또는 모듈 고정용 돌기부가 파손됩니다.

10. 2 배 선

시스템을 사용하는 경우, 배선에 관련하여 알아야 할 사항에 대해 설명합니다.


10.2.1 전원 배선

- 1) 전원 변동이 규정 값 범위보다 큰 경우에는 정전압 트랜스포머를 접속하여 주십시오.

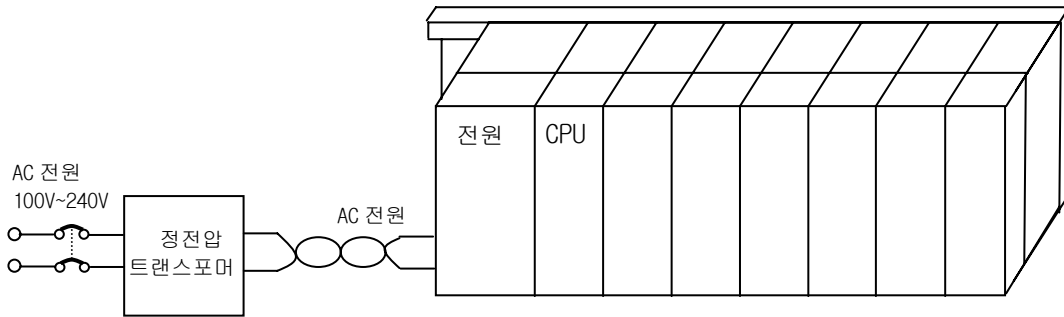

- 2) 선간 및 대지간 노이즈가 작은 전원을 연결하여 주십시오.
(노이즈가 많은 경우에는 절연 트랜스포머를 접속하여 주십시오.)


- 3) PLC의 전원과 입출력 기기 및 동력기기는 아래와 같이 계통을 분리하여 주십시오.

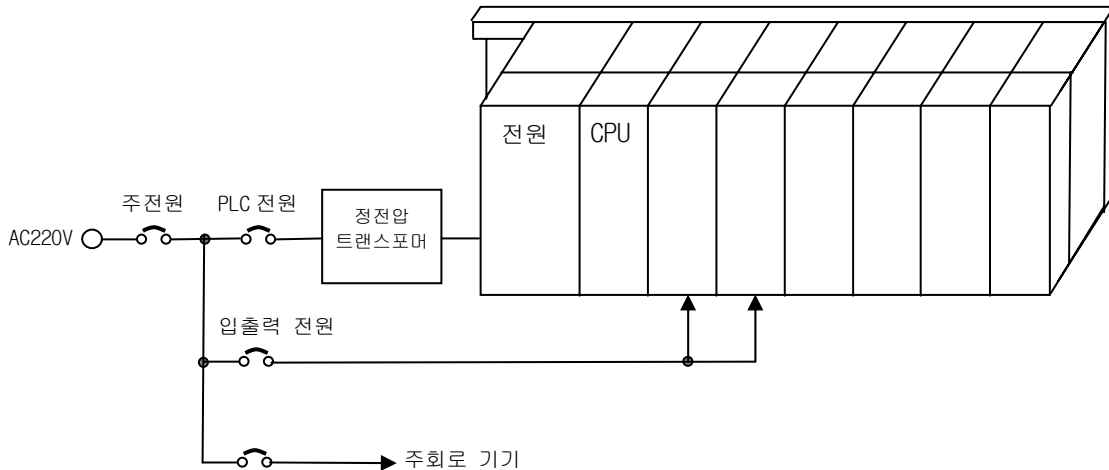

제 10 장 설치 및 배선

4) 전원 모듈의 DC24V 출력 사용 시

- 여러 대의 전원 모듈 DC24V 출력을 병렬로 접속하지 말아 주십시오. 병렬로 접속하면 모듈이 파손 됩니다.
- 1 대의 전원 모듈로 DC24V 출력 용량이 부족할 경우에는 아래 그림과 같이 외부의 DC24V 전원으로 공급하여 주십시오.

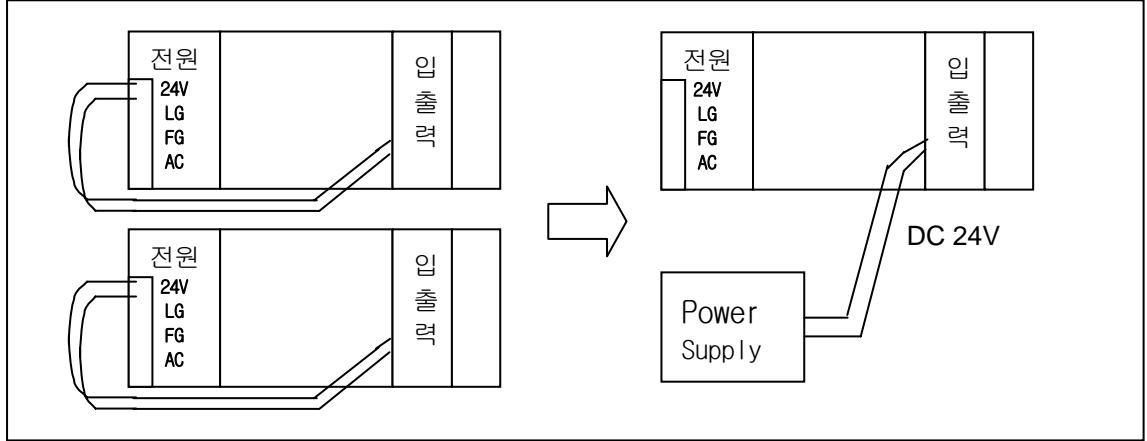


5) AC110V 선, AC220V 선, DC24V 선은 가능한 조밀하게 트위스트하고, 최단 거리로 접속하여 주십시오.

6) AC110V 선, AC220V 선은 전압 강하를 작게 하기 위하여 가능한 굵은 선(2mm²)을 사용하여 주십시오.

AC110V 선, DC24V 선은 주 회로(고전압, 대전류)선, 입출력 신호 선과 근접시키지 말아 주십시오. 가능한 100mm 이상 떨어뜨려 주십시오.

7) 번개 등의 서지 대책으로써 아래 그림과 같은 뇌서지 업소버를 사용하여 주십시오.

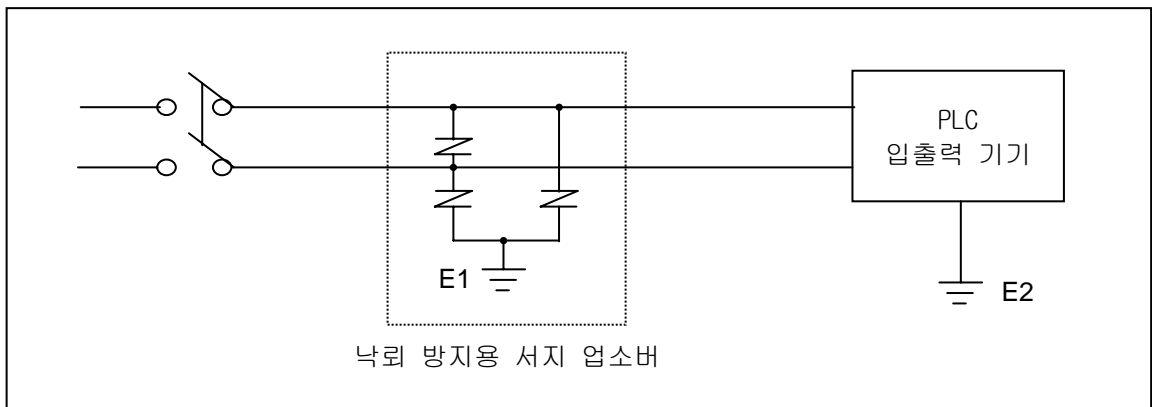

알아두기


- 1) 뇌서지 업소버의 접지(E1)의 PLC의 접지(E2)는 분리하여 주십시오.
- 2) 전원전압 최대 상승 시에도 서지 업소버의 최대 허용 전압을 넘지 않도록 뇌서지 업소버를 선정하여 주십시오.

8) 노이즈 침투가 우려될 때에는 절연 차폐 트랜스나 노이즈 필터를 사용해 주십시오.

9) 각 입력 전원의 배선은 가능한 짧게 꼬아주시고 차폐 트랜스나 노이즈 필터의 배선은 덕트를 거치지 않도록 해 주십시오

10.2.2 입출력기기 배선

- 1) 입출력 배선용 전선의 규격은 0.3~2 mm²이지만, 사용하기 편리한 전선 규격(0.3 mm²)으로 하는 것이 좋습니다.
- 2) 입력 선과 출력 선은 분리하여 배선해 주십시오.
- 3) 입출력 신호 선은 고전압·대전류의 주회로선과 100mm 이상 분리하여 배선해 주십시오.
- 4) 주 회로 선과 동력 선을 분리할 수 없는 경우에는 일괄 실드 케이블을 사용하고, PLC 측을 접지하여 주십시오.

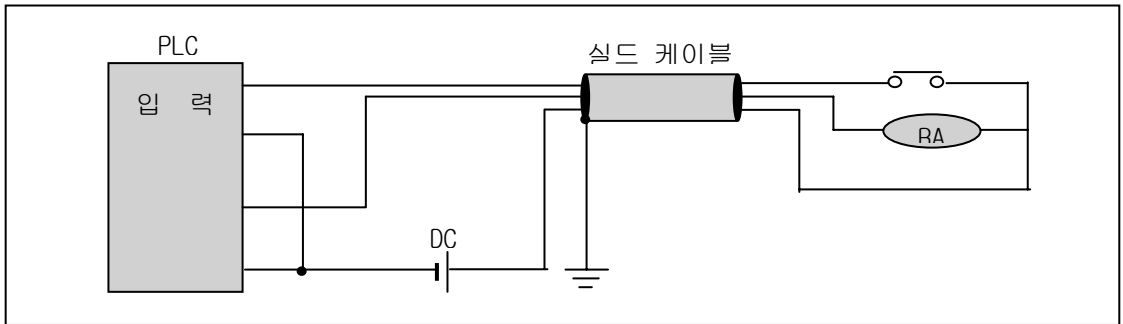


- 5) 배관 배선을 할 경우에는 관을 확실하여 접지하여 주십시오.
- 6) DC24V의 출력선은 AC110V 선이나 AC220V 선과 분리하여 주십시오.

200m 이상의 장거리 배선에는 선간 용량에 의한 누설 전류에 따라 이상 발생이 예상되므로 제 12 장의 12.4 각종사례를 참고 바랍니다.

10.2.3 접지 배선


- 1) 본 PLC는 충분한 노이즈 대책을 실시하고 있어, 특별히 노이즈가 많은 경우를 제외하고는 접지를 하지 않아도 사용할 수 있습니다. 단, 접지를 할 경우에는 아래의 사항을 참고하여 주십시오.
- 2) 접지는 가능한 한 전용 접지로 하여 주십시오.
접지 공사는 제 3 종 접지(접지 저항 100 Ω 이하)로 하여 주십시오.
- 3) 전용 접지를 할 수 없는 경우에는 아래 그림 나)와 같이 공용 접지로 하여 주십시오.

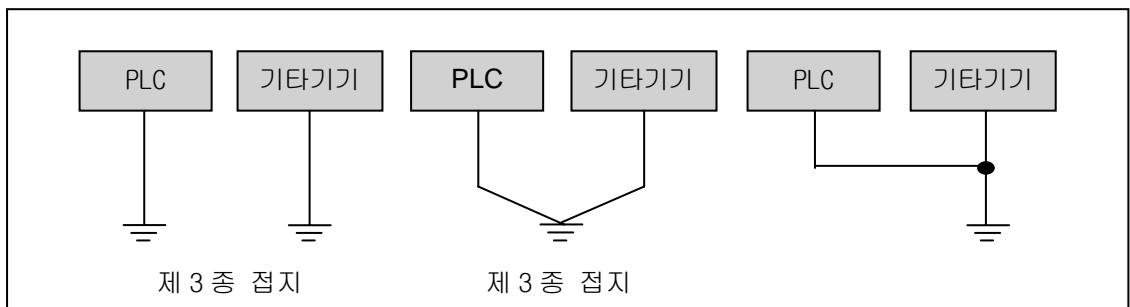

가) 전용접지 : 가장 좋음 나) 공용접지 : 양호 다) 공용접지 : 불량

4) 접지용 전선을 2 mm² 이상의 것으로 사용하여 주십시오. 접지점을 가능한 한 본 PLC 의 근처에 두어 접지선의 길이를 짧게 하여 주십시오.

5) 전원 모듈의 LG 와 베이스 보드의 FG 를 분리 접지하여 주십시오

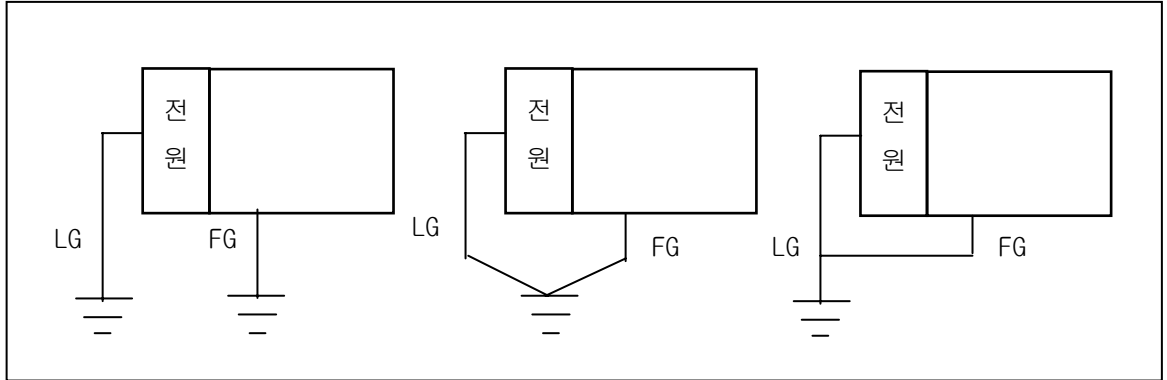

가) 전용접지 : 가장 좋음

나) 공용접지 : 양호

다) 공용접지 : 불량

6) 만약 접지에 따라 오 동작하는 일이 있으면 베이스의 FG 를 접지와 분리하여 주십시오.

10.2.4 배선용 전선 규격

배선에 사용되는 전선 규격은 다음과 같습니다.

외부 접속의 종류	전선 규격 (mm ²)	
	하 한	상 한
디지털 입력	0.18 (AWG24)	1.5 (AWG16)
디지털 출력	0.18 (AWG24)	2.0 (AWG14)
아날로그 입출력	0.18 (AWG24)	1.5 (AWG16)
통신	0.18 (AWG24)	1.5 (AWG16)
주전원	1.5 (AWG16)	2.5 (AWG12)
보호 접지	1.5 (AWG16)	2.5 (AWG12)

제 11 장 유지·보수

PLC 를 항상 최상의 상태로 유지하기 위하여 일상 점검과 정기 점검을 실시해 주십시오.

11.1 보수 및 점검

입출력 모듈은 주로 반도체 소자로 구성되어, 수명이 반영구적이라 할 수 있습니다. 그러나 주위 환경에 영향을 받아 소자에 이상이 발생할 수 있으므로 정기적인 점검이 필요합니다. 6 개월에 1~2 회 정도 점검하여야 할 사항에 대하여 아래 항목을 참고하여 주십시오.

점검 항목		판정 기준	조 치
공급 전원		전원 변동 범위 내 (-15% / +10% 이내)	공급 전원이 허용 전압 변동 범위 내에 들도록 변경해 주십시오.
입출력용 전원		각 모듈의 입출력 규격	공급 전원이 각 모듈의 허용 전압 변동 범위 내에 들도록 변경해 주십시오.
주위 환경	온도 측정	0 ~ + 55℃	사용 온도와 사용 습도가 적당하도록 조절합니다.
	습도 측정	5 ~ 95%RH	
	진동 유무	진동 없음	방진 고무를 사용하거나 기타 진동 방지 대책을 강구합니다.
각 모듈의 흔들림		흔들림이 없을 것	모든 모듈이 흔들리지 않도록 합니다.
단자 나사의 풀림		풀림이 없을 것	풀린 곳은 조여 줍니다.
예비 부품		예비 보유량과 보관 상태는 양호한지 확인	부족분은 충당하고, 보관 상태를 개선합니다.

11.2 일상 점검

일상적으로 실시하여야 하는 점검을 다음과 같습니다.

점검 항목		점검 내용	판정 기준	조 치
베이스의 부착 상태		부착 나사의 풀림을 확인	확실하게 부착되어 있을 것	나사 조임
입출력 모듈의 부착 상태		<ul style="list-style-type: none"> 모듈의 부착 나사가 확실하게 조여져 있는가를 확인 모듈 윗 커버의 이탈 여부 확인 	확실하게 조여져 있을 것	나사 확인
단자대 및 증설 케이블의 접속 상태		단자 나사의 풀림	풀림이 없을 것	나사 조임
		압착 단자 간의 근접	적당한 간격일 것	교정
		증설 케이블의 커넥터부	커넥터가 풀려있지 않을 것	교정
표시 LED	전원 LED	점등 확인	점등 (소등은 이상)	12 장 참조
	RUN LED	Run 상태에서 점등 확인	점등 (소등 또는 점멸은 이상)	12 장 참조
	STOP LED	Run 상태에서 소등 확인	점멸은 이상	12 장 참조
	입력 LED	점등, 소등 확인	입력 On 시 점등 입력 Off 시 소등	12 장 참조
	출력 LED	점등, 소등 확인	출력 On 시 점등 출력 Off 시 소등	12 장 참조

11.3 정기 점검

6 개월에 1~2 회 정도 다음 항목을 점검하여 필요한 조치를 실시하여 주십시오.

점검 항목		점검 방법	판정 기준	조 치
주위 환경	주위 온도	온도 / 습도계로 측정 부식성 가스 측정	0 ~ 55 °C	일반 규격에 맞게 조정 (제어반 내 환경 기준)
	주위 습도		5 ~ 95%RH	
	주위 오염도		부식성 가스가 없을 것	
PLC 상태	풀림, 흔들림	각 모듈을 움직여 본다.	단단히 부착되어 있을 것	나사 조임
	먼지, 이물질 부착	육안 검사	부착이 없을 것	
접속 상태	나사의 풀림	드라이버로 조임	풀림이 없을 것	조임
	압착 단자의 근접	육안 검사	적당한 간격일 것	교정
	커넥터 풀림	육안 검사	풀림이 없을 것	커넥터 고정나사 조임
전원 전압 점검		전원 입력 단자의 전원 전압을 테스터를 이용하여 확인	AC100~240V:AC85~ 264V DC24V:DC19.2 ~ 28.8V	공급 전원 변경
배 터 리		배터리 교환 시기, 전압 저하 표시 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 합계 정전 시간 및 보증 기간 확인 • 배터리 전압 저하 표시가 없을 것 	배터리 용량 저하 표시가 없어도 보증 기간 초과 시 교환할 것
퓨 즈		육안 검사	<ul style="list-style-type: none"> • 용단되어 있지 않을 것 	용단되지 않아도 돌입 전류에 의한 소자의 열화가 발생하므로 정기적으로 교환할 것

제 12 장 EMC 규격 대응

12.1 EMC 규격 대응을 위한 요구

EMC 지령은 “외부에 강한 전자파를 출력하지 않는다 : Emission(전자방해)” 와 “외부로부터 전자파의 영향을 받지 않는다 : Immunity (전자감수성)” 에 대하여 규정되어 있고, 대상 제품은 이 규정을 만족할 것을 요구 받고 있습니다. 이후부터는 XGT PLC 를 사용해서 기계장치를 구성 시 EMC 지령에 적합 되도록 하는 내용을 정리하였습니다. 지금 기술된 내용은 폐사에서 취득한 EMC 규제의 요구사항과 규격을 정리한 자료입니다만, 본 내용에 따라서 제작된 기계장치 모두가 아래 규격에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다. EMC 지령의 적합 방법 및 적합 판단에 대해서는 기계 장치의 제조자 자신이 최종적인 판단을 할 필요가 있습니다.

12.1.1 EMC 규격

PLC 에서 적용 받게 되는 EMC 규격은 아래 표와 같습니다.

표 13-1

규격	시험 항목	시험 내용	규격 값
EN50081-2	EN55011 방사 노이즈 * 2	제품이 방출하는 전파를 측정한다	30~230 MHz QP : 50 dB μ V/m * 1 230~1000 MHz QP : 57 dB μ V/m
	EN55011 전도 노이즈	제품이 전원 Line 에 방출하는 노이즈를 측정한다	150~500 kHz QP : 79 dB Mean : 66 dB 500~230 MHz QP : 73 dB Mean : 60 dB
EN61131-2	EN61000-4-2 정전기 Immunity	장치의 Case 에 대하여 정전기를 인가하는 Immunity 시험	15 kV 기중 방전 8 kV 접촉 방전
	EN61000-4-4 Fast transient burst noise	전원선과 신호선에 Fast noise 를 인가하는 Immunity 시험	전원선 : 2 kV 디지털 I/O : 1 kV 아날로그 I/O, 신호선 : 1 kV
	EN61000-4-3 방사전자계 AM 변조	전계를 제품에 주사하는 Immunity 시험	10Vm, 26~1000 MHz 80%AM 변조@ 1 kHz
	EN61000-4-12 감쇄진동파 Immunity	전원선에 감쇄 진동파를 중류 시키는 Immunity 시험	전원선 : 1 kV 디지털 I/O(24V 이상) : 1 kV

* 1 : QP(Quasi Peak) : 준첨두치, Mean : 평균값

* 2 : PLC 는 개방형 기기(다른 장치에 조립되는 기기)로, 반드시 제어반(Panel)안에 설치할 필요가 있습니다. 해당 시험에 대해서는 제어반(Panel)안에 설치된 상태에서 시험을 실시하였습니다.

12.1.2 제어반(Panel)


PLC는 개방형 기기(다른 장치에 조립되는 기기)로, 반드시 제어반(Panel)안에 설치할 필요가 있습니다. 이것은 사람이 제품(XGT PLC)에 접촉해서 감전 등의 사고가 발생하지 않기 위함과, PLC에서 발생하는 노이즈를 제어반(Panel)이 감쇄 시키는 효과가 있기 때문입니다.

XGT PLC의 경우 제품으로부터 방사되는 전파(EMI)를 억제하기 위해서는 금속제의 제어반(Panel)에 설치할 필요가 있습니다. 금속 제어반(Panel)의 Spec.은 아래와 같습니다.

1) 제어반

PLC의 제어반은 다음과 같이 하여 주십시오

- (1) 제어반의 재질은 SPCC(장력강판)을 사용합니다
- (2) 철판의 두께는 1.6 mm 이상으로 합니다
- (3) 제어반(Panel)내에 공급되는 전원은 모두 절연 트랜스를 사용해서 외부로부터의 Surge 전압 보호를 해주십시오.
- (4) 제어반의 구조는 전파가 외부로 누설되지 않는 구조로 해 주십시오. 예를 들면 아래와 같이 문은 Box 형태로 만들어 주시고, 제어반(Panel)의 본체는 문과 포개지는 구조로 해주십시오. 이는 PLC에서 발생하는 방사 노이즈를 억제하기 위함입니다.

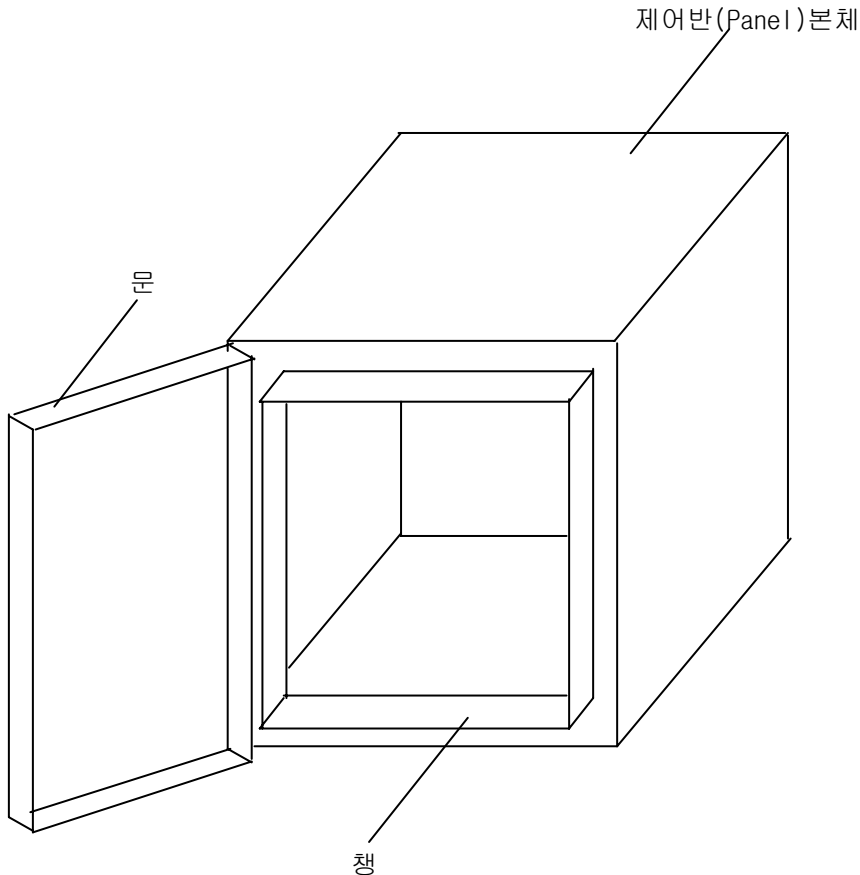

- (5) 제어반(Panel) 내의 내판은 제어반(Panel)본체와의 전기적 접촉을 확보하기 위하여 본체와의 고정 볼트 부분 도장을 벗겨내고 가능한 넓은 면으로 도전성을 확보해 주십시오.

2) 전원선, 접지선의 처리

PLC의 접지 및 전원공급선의 처리는 다음과 같이 하여 주십시오.

- (1) 제어반(Panel)은 고주파에서도 낮은 임피던스가 확보될 수 있도록 짧고, 굵은 접지선으


로 대지에 접지하여 주십시오.

- (2) LG 단자와 FG 단자는 PLC 내부에서 발생한 노이즈를 대지로 빼주는 역할을 하고 있으므로 접지선은 가급적 임피던스가 낮은 전선을 사용해 주십시오.
- (3) 접지선 자체가 노이즈를 발생시킬 수 있기 때문에 짧고, 굵게 배선하는 것은 그 자체가 안테나가 되는 것을 방지하는 역할을 합니다.

12.1.3 케이블

1) 증설 케이블의 처리

XGT 시리즈의 증설 케이블에는 고속의 전기 신호가 흐르고 있습니다. 따라서 이 증설 케이블로부터 높은 주파수의 노이즈 전파가 방사되고 있습니다. CE 규격 적합성을 확보하기 위해서는 증설 케이블에 아래 그림과 같은 페라이트 코어를 부착해 주십시오.

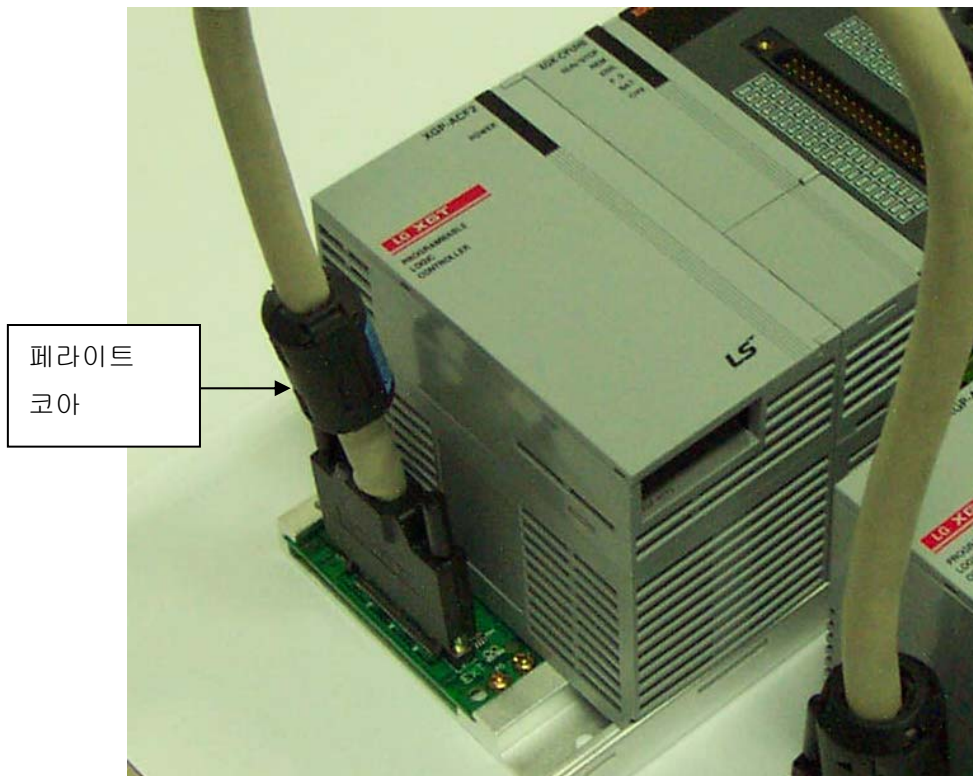

형 명	제 조 사	비 고
CU1330D	이테크 전자	
ZCAT3035-1330	TDK	

2) 제어반(Panel) 내의 케이블 고정 방법

XGT 시리즈의 증설 케이블을 금속체 제어반에 고정하는 경우는 증설케이블이 직접 금속판에 접촉되지 않도록 적어도 1cm 이상 띄워 주십시오.

제어반의 금속판은 노이즈를 전파를 차단하는 실드 효과가 있지만, 한편 노이즈원이 되는 케이블이 가까이 접촉되어 있으면 좋은 안테나가 될 수도 있습니다. 증설 케이블에 국한되지 않고 고속 신호의 전송 케이블은 가능한 제어반의 금속판으로부터 거리를 확보할 필요가 있습니다.

12.2 저전압 지령 적합성을 위한 요구

저전압 지령에서는 AC50~1000V, DC75~1500V 의 전원으로 구동하는 기기에 대하여 필요한 안전성의 확보를 요구하고 있습니다. 아래 내용은 저전압 지령에의 적합성을 이해서 XGT 시리즈 PLC 를 사용할 때의 설치, 배선에 관한 주의 사항을 정리했습니다. 또한 기술내용은 폐사가 알고 있는 규제의 요구사항이나 규격에 의거하여 작성한 자료입니다만, 본 내용에 따라서 제작된 기계장치 전체가 상기 지령에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다. EMC 지령에 적합하기 위한 방법이나 적합성 판단에 대해서는 기계장치의 제작자 자신이 최종적으로 판단할 필요가 있습니다.

12.2.1 XGT 시리즈에 적용되는 규격

XGT 시리즈는 EN6100-1(계측, 제어 실험실에서 사용되는 기기의 안전성)에 따릅니다.

XGT 시리즈는 AC50V/DC75V 이상의 정격 전압에서 동작하는 모듈에 대해서도 상기 규격에 준하여 개발되어 있습니다.

12.2.2 XGT 시리즈 PLC 의 선정

(1) 전원 모듈

정격 입력 전압이 AC110/220V 계의 전원 모듈은 그 내부에 위험 전압(42.4V 피크 이상의 전압)을 가지고 있기 때문에, CE 마크 적합품은 내부 1 차-2 차간이 강화 절연되어 있습니다.

(2) 입출력 모듈

정격 전압이 AC110/220V 계의 입출력 모듈은 그 내부에 위험 전압을 갖고 있기 때문에, CE 마크 적합품은 내부 1 차-2 차간이 강화 절연되어 있습니다. DC24V 정격이하의 입출력 모듈은 저전압 지령 대상 범위 밖으로 되어 있습니다.

(3) CPU 모듈, 베이스

상기 모듈은 내부에 DC5V, 3.3V 회로를 사용하고 있으므로, 저전압 지령의 대상 밖에 있습니다.

(4) 특수, 통신 모듈

특수, 통신 모듈은 정격전압이 DC24V 정격 이하이기 때문에 저전압 지령의 대상 밖에 있습니다.

제 13 장 트러블 슈팅

시스템 운영시 발생하는 각종 에러의 내용, 발생원인 발견방법 및 조치방법에 대해 설명합니다.

13.1 트러블 슈팅의 기본 절차

시스템의 신뢰성을 높이기 위해서는 신뢰성이 높은 기기를 사용하는 것이 중요하지만, 더불어 이상이 발생한 경우 어떤 방법으로 신속히 조치하는가도 중요한 점입니다.

시스템을 신속히 가동시키려면 트러블의 발생원인을 신속히 발견하여 조치하는 일이 무엇보다 중요한 사항으로 이러한 트러블 슈팅을 실시하는 경우에 유의하여야 할 기본적인 사항은 다음과 같습니다.

1) 육안에 의한 확인

다음 사항들을 육안으로 확인하여 주십시오.

- 기계 동작 상태 (정지 상태, 동작 상태)
- 전원 인가상태
- 입출력기기 상태
- 배선 상태 (입출력선, 증설 및 통신 케이블선)
- 각종 표시기의 표시상태 (Power LED, Run LED, Stop LED, 입출력 LED 등)를 확인한 후 주변기기를 접속하여 PLC 동작상태나 프로그램 내용을 점검합니다.

2) 이상 확인

다음 조작으로 이상이 어떻게 변화하는가를 관찰하여 주십시오.

- 키 스위치를 Stop 위치로 하고 전원을 On / Off 합니다.


3) 범위 한정

상기와 같은 방법에 의해 고장 요인이 다음의 어떤 것인가를 추정합니다.

- PLC 자체인가? 외부요인인가?
- 입출력 모듈인가? 기타인가?
- PLC 프로그램인가?


13.2 트러블 슈팅

이상과 같은 내용의 발견 방법 및 에러 코드에 대한 에러 내용과 조치에 대해 현상 별로 나누어 설명합니다.

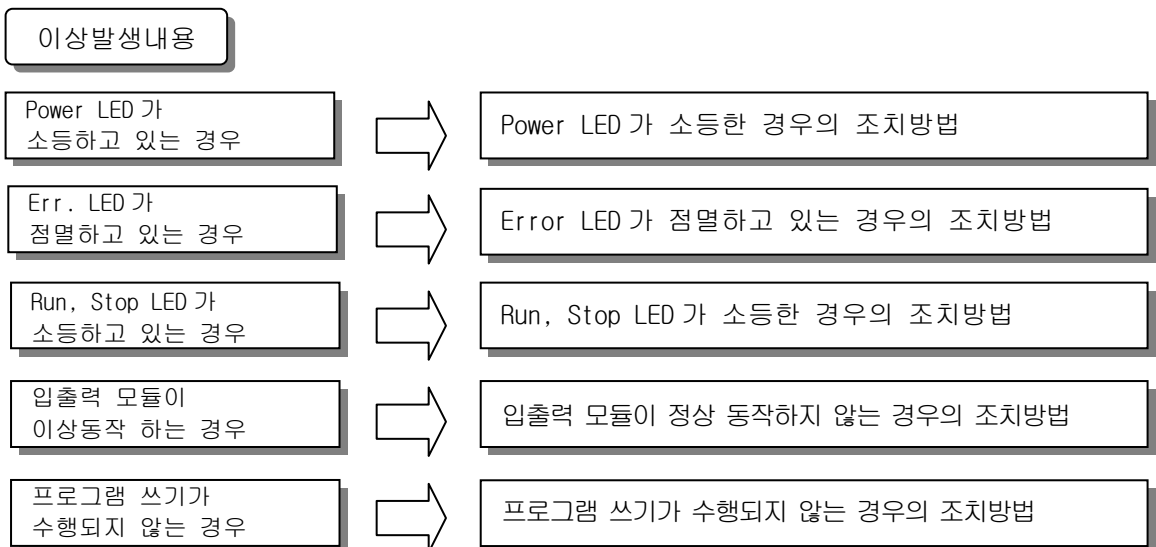


13.2.1 Power LED 가 소등한 경우의 조치방법

전원 투입시 또는 운전중에 Power LED 가 소등한 경우의 조치 순서에 대해 설명합니다.

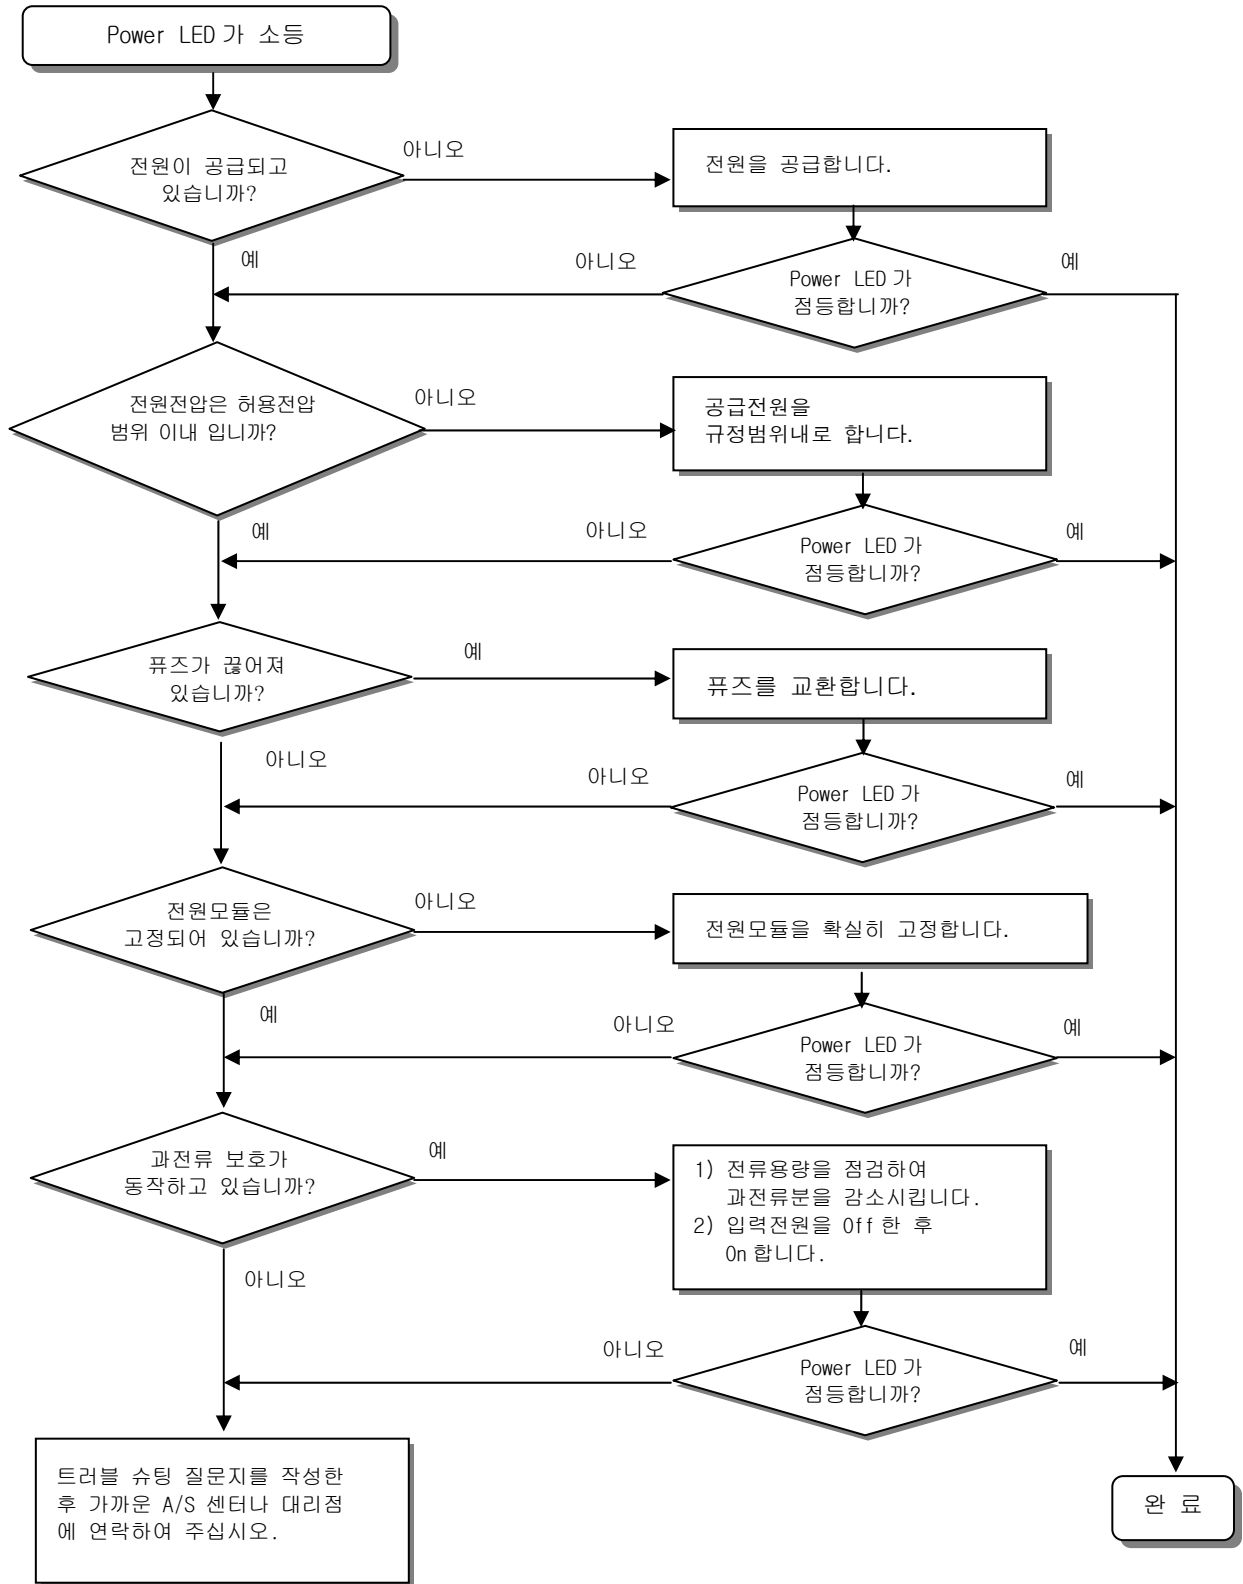

13.2.2 Error LED 가 점멸하고 있는 경우의 조치방법

전원 투입시 또는 운전 개시시, 운전 중에 Error LED 가 점멸하는 경우의 조치 순서에 대해 설명합니다.

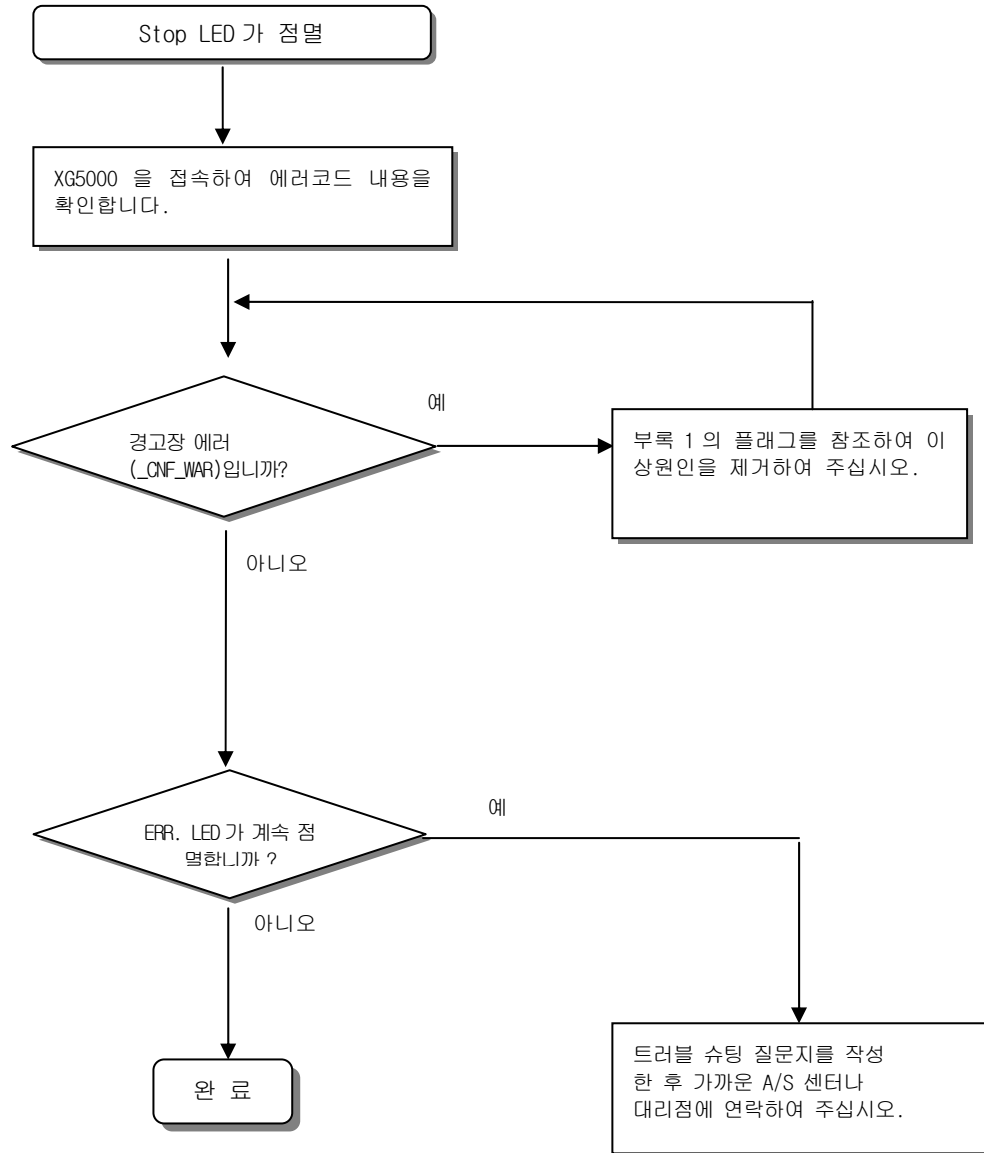


알아두기

- 1) 경고장 에러가 발생하는 경우 PLC 시스템은 정지하지 않지만 신속하게 에러내용을 확인하여 조치하여 주십시오. 방치할 경우 중고장의 원인이 될 수 있습니다.



13.2.3 Run, Stop LED 가 소등한 경우의 조치방법


전원 투입시 또는 운전개시시, 운전중에 Run, Stop LED 가 소등한 경우의 조치 순서에 대해 설명합니다.

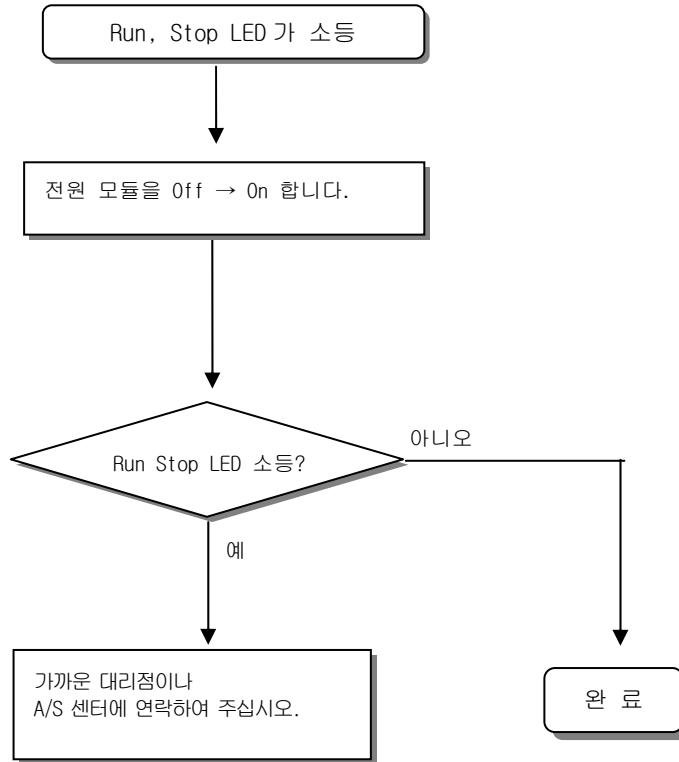

13.2.4 입출력 모듈이 정상동작하지 않는 경우의 조치방법


운전중 입출력 모듈의 정상적으로 동작 하지 않는 경우의 조치 순서에 대해 아래 프로그램의 예로 설명합니다.

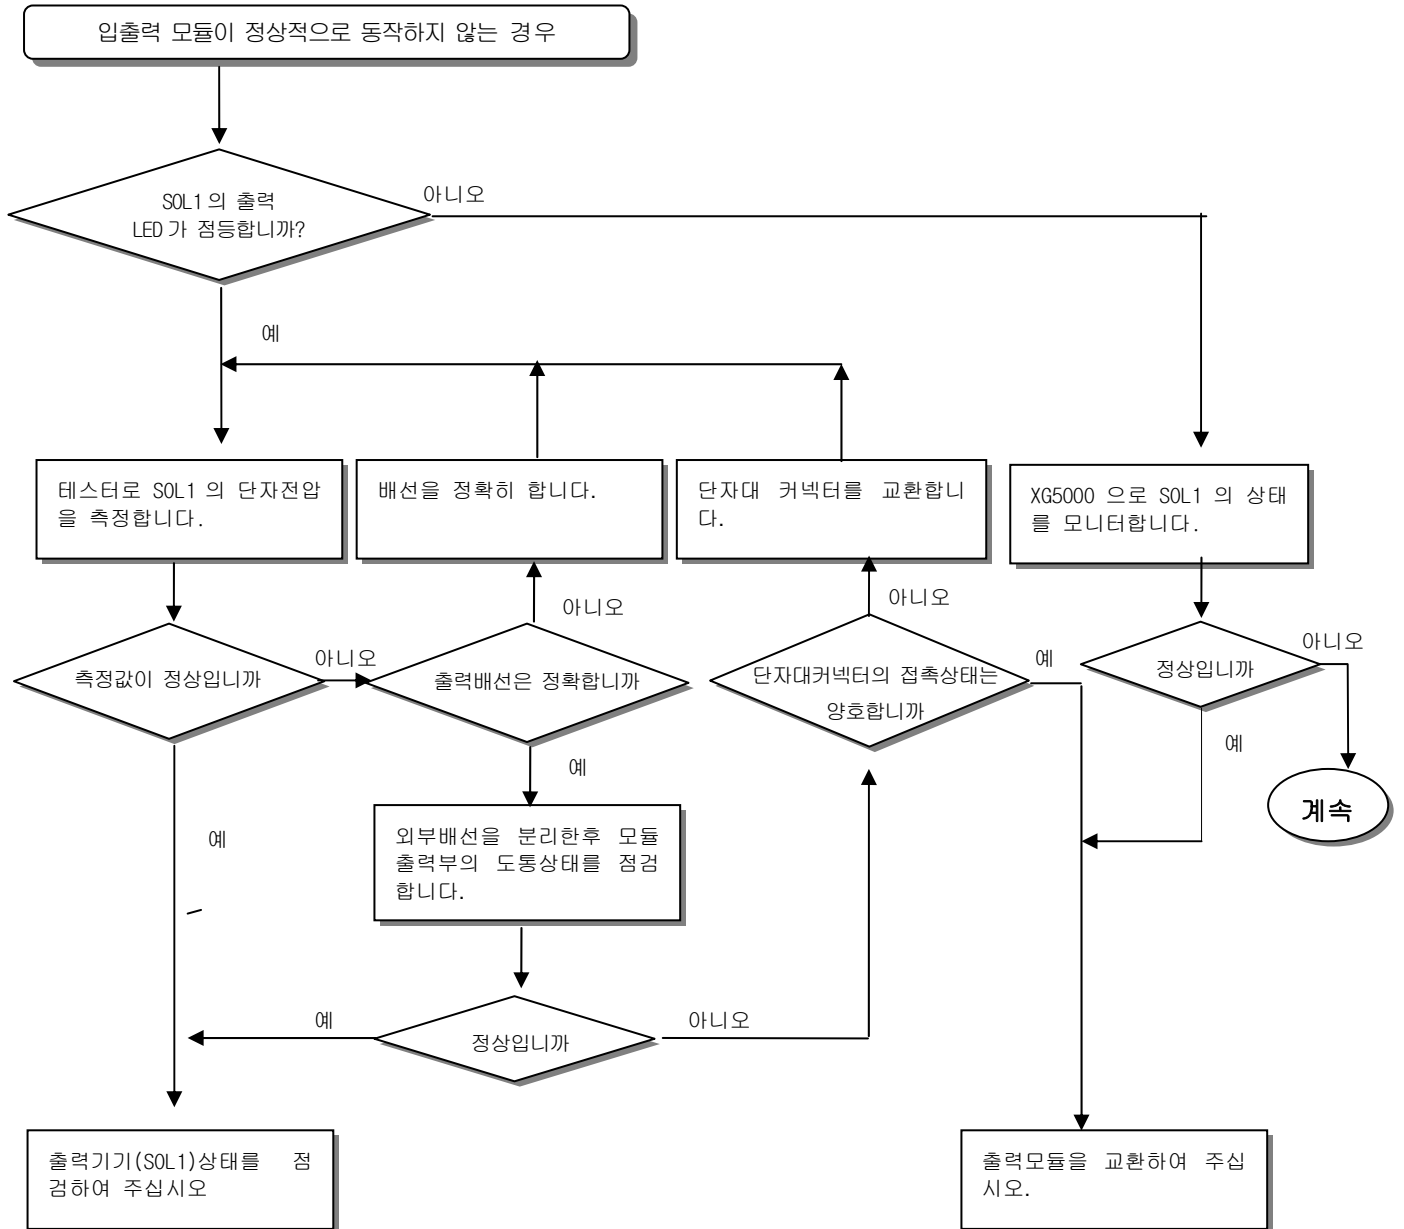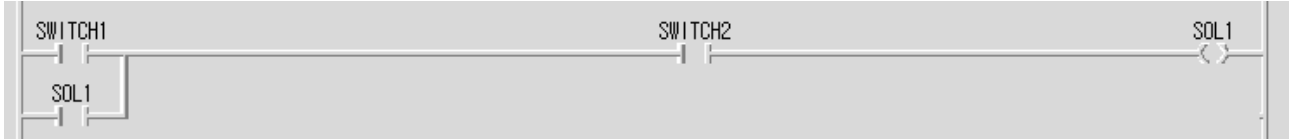

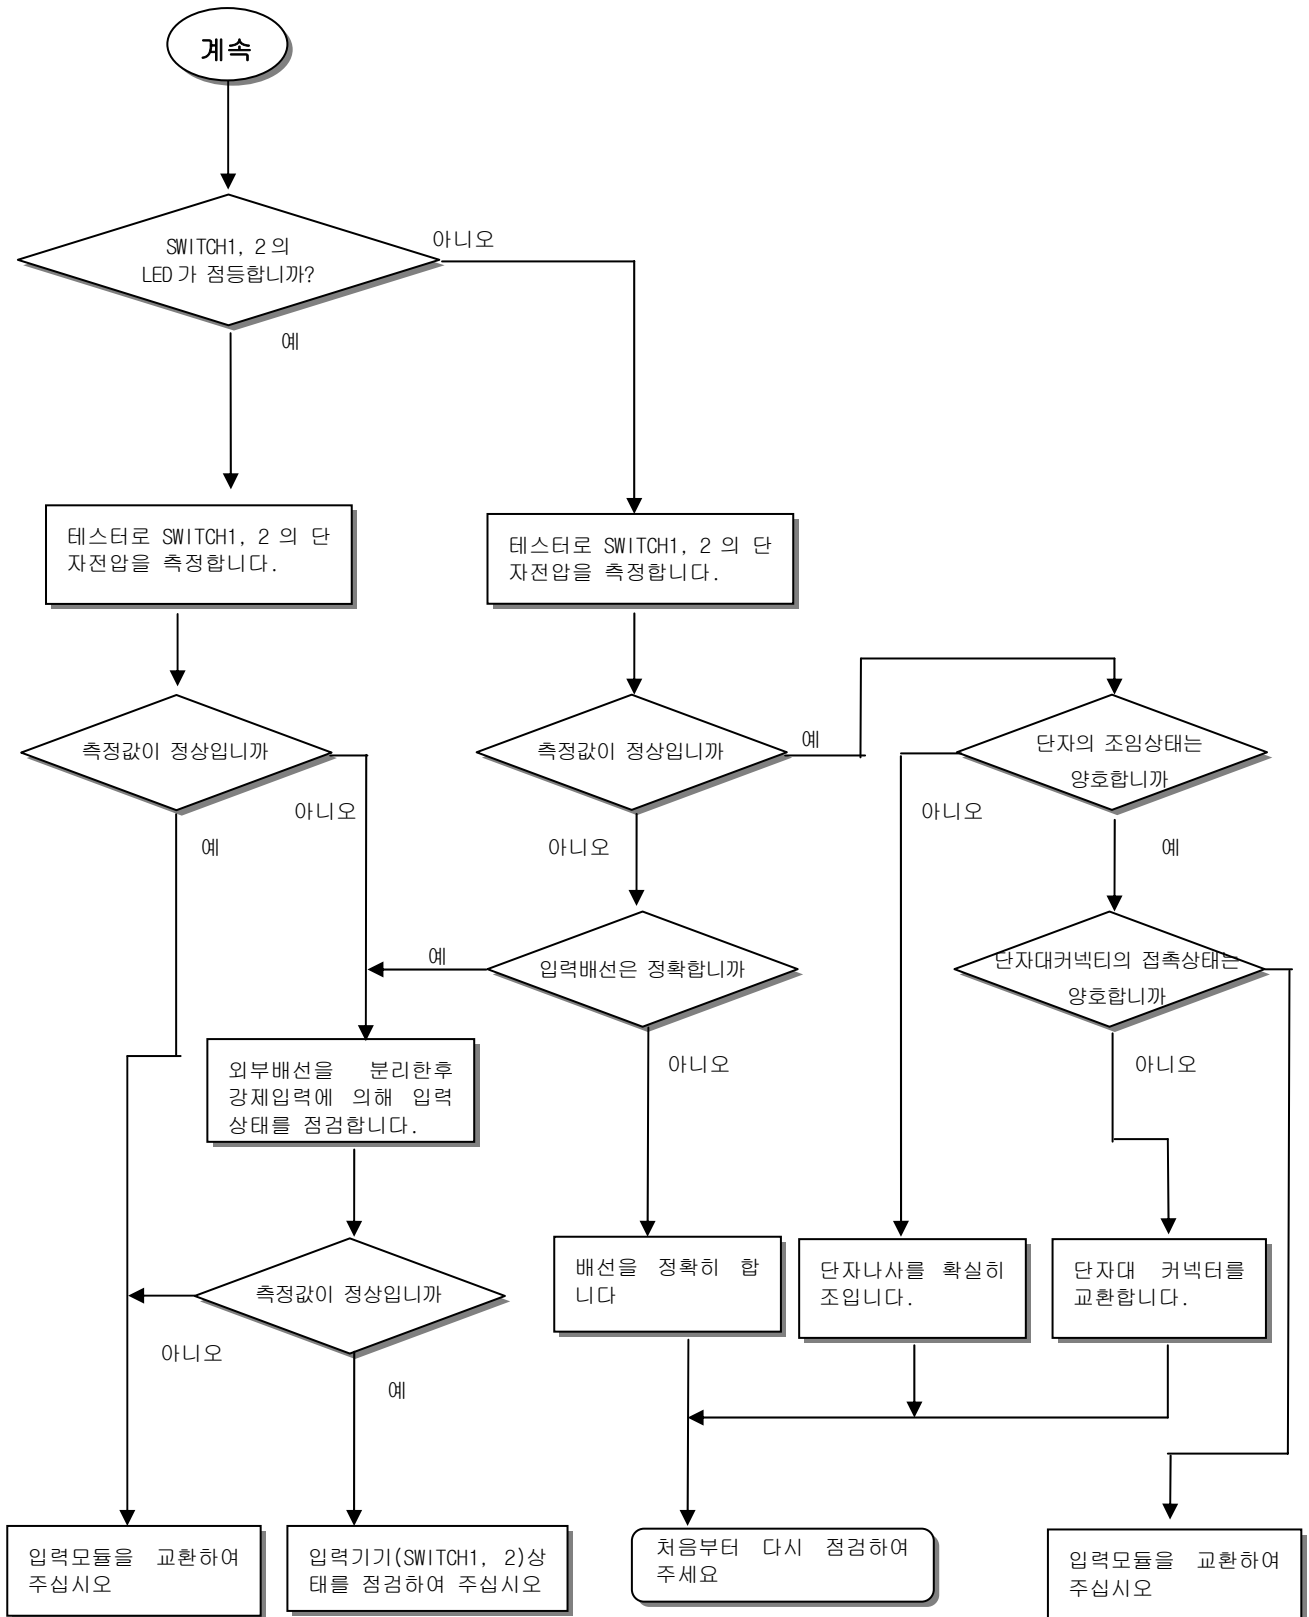

13.2.5 프로그램 쓰기가 되지 않는 경우의 조치 방법

CPU 모듈에 프로그램 쓰기가 되지 않는 경우의 조치 순서에 대해 설명합니다.






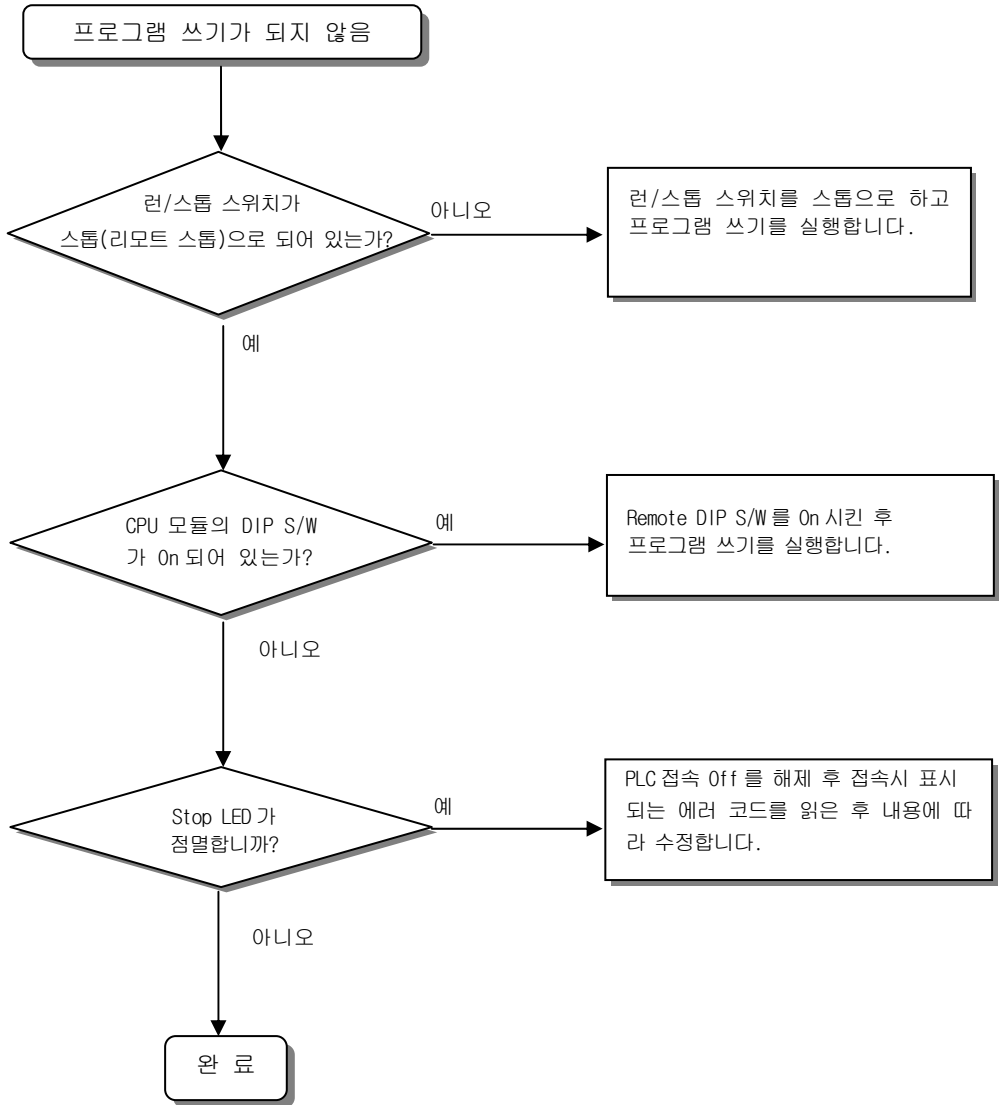


13.4 각종 사례

각종 회로에 대한 트러블 유형 및 대책에 대해 설명합니다.









13.4.1 입력 회로의 트러블 유형 및 대책

입력회로에 대한 트러블 예와 그 대책에 대해 설명합니다.

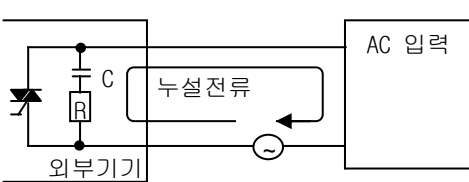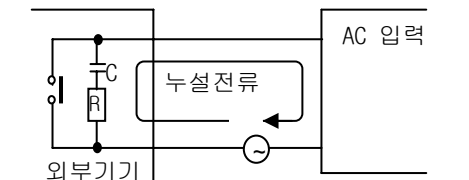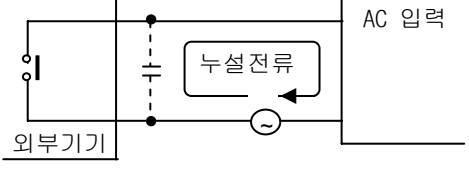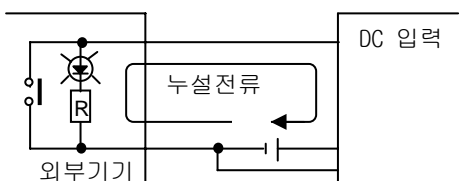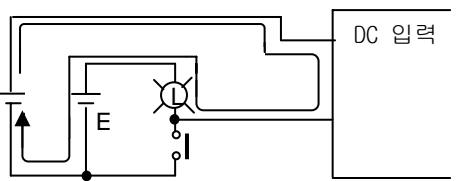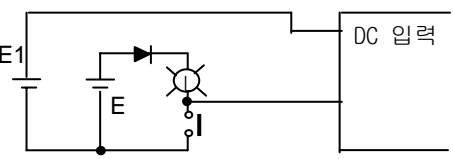현 상	원 인	대 책
입력신호가 Off 되지않음	외부기기의 누설전류 (근접 스위치 등으로 구동하는 경우)	<ul style="list-style-type: none"> 입력모듈의 단자사이 전압이 복귀 전압값을 밑돌도록 적당한 저항 및 커패시터를 접속합니다. 
입력신호가 Off 되지않음 (네온램프가 점등한 상태로 있는 경우도 있음)	외부기기의 누설전류 (네온램프가 붙은 리미트스위치에 의해 구동)	<ul style="list-style-type: none"> CR 값은 누설전류의 값에 따라 결정됩니다. - 추천값 C : 0.1 ~ 0.47μf R : 47 ~ 120 Ω (1/2W) 또는 완전하게 회로를 독립시켜 별도 표시 회로를 설치합니다. 
입력신호가 Off 되지않음	배선 케이블의 전선사이 용량에 의한 누설전류	<ul style="list-style-type: none"> 아래그림과 같이 전원을 외부기기측에 설치합니다. 
입력신호가 Off 되지않음	외부기기의 누설전류 (LED 표시 붙은 스위치에 의한 구동)	<ul style="list-style-type: none"> 입력모듈 단자와 코먼단자 사이의 전압이 Off 전압을 상회 하도록 적당한 저항을 아래 그림과 같이 접속합니다. 
입력신호가 Off 되지않음	<ul style="list-style-type: none"> 서로 다른 복수의 전원사용에 의한 순환전류  <ul style="list-style-type: none"> E1 > E2 인 경우, 순환됨 	<ul style="list-style-type: none"> 복수의 전원을 단일전원으로 합니다. 순화전류 방지 다이오드를 접속합니다.(아래그림) 






13.4.2 출력 회로의 트러블 유형 및 대책

출력회로에 대한 트러블 예와 그 대책에 대해 설명합니다.

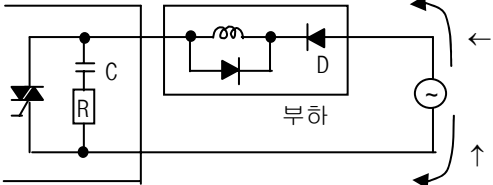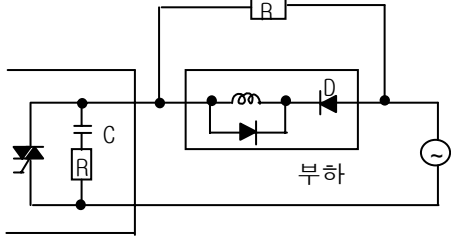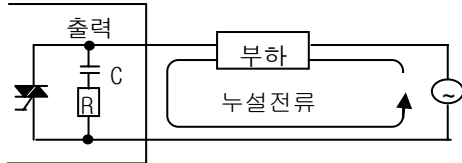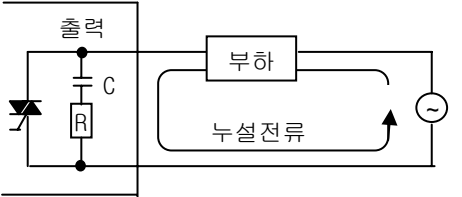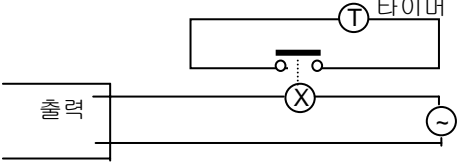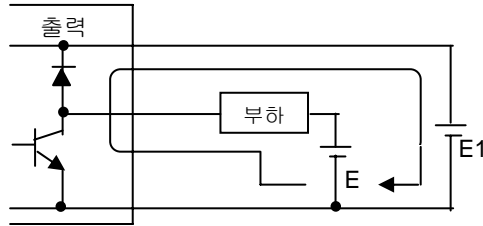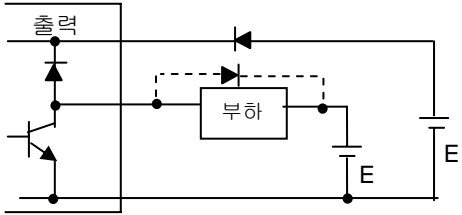현 상	원 인	대 책
<p>출력점점의 Off 시 부하에 과대전압이 인가됨</p>	<ul style="list-style-type: none"> 부하가 내부에서 반파정류 되어 있는 경우 (솔레노이드 밸브에 이와 같은 경우가 발생함) 전원극성이 ←의 경우 C는 충전되고, 극성 ↑때는 C에 충전된 전압+전원전압이 다이오드(D)의 양단에 인가됨. 전압의 최대값은 약 $2\sqrt{2}$ 임.  <p>주) 이와 같이 사용하면 출력 소자는 문제가 되지 않지만, 부하에 내장되어 있는 다이오드(D)의 성능이 저하되어 문제를 일으키는 경우가 있음.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 부하에 병렬로 수십 kΩ ~ 수백 kΩ의 저항을 접속합니다. 
<p>부하가 Off 되지않음</p>	<ul style="list-style-type: none"> 출력소자와 병렬로 접속된 서지 흡수 회로에 의한 누설전류 	<ul style="list-style-type: none"> 부하에 병렬로 수십 kΩ 정도의 저항이나 동등한 임피던스로 된 CR을 접속합니다. 주) 출력모듈로부터 부하까지의 배선길이가 긴 경우에 선간 용량에 의한 누설전류도 있기 때문에 주의가 필요합니다. 
<p>부하가 C-R 식 타이머의 경우 시간 이상</p>	<ul style="list-style-type: none"> 출력소자와 병렬로 접속된 서지 흡수 회로에 의한 누설전류 	<ul style="list-style-type: none"> 릴레이로 중개하여 C-R 식 타이머를 구동합니다. C-R 식 타이머 이외의 것을 사용합니다. 주) 타이머에 따라 내부회로가 반파정류인것도 있으므로 주의가 필요합니다. 
<p>부하가 Off 되지않음 (직류용)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 서로다른 2 개의 전원사용에 의한 순환전류  <ul style="list-style-type: none"> E1 < E2의 경우 순환됨 E1 이 Off(E2는 On)인 경우에도 순환됨 	<ul style="list-style-type: none"> 복수의 전원을 단일전원으로 합니다. 순환전류 방지 다이오드를 접속합니다.(아래그림)  <p>주) 부하가 릴레이 등인 경우에는 그림의 점선과 같이 역기전압 흡수용 다이오드를 접속할 필요가 있습니다.</p>

제 13 장 트러블슈팅

출력회로의 트러블 유형 및 대책 (계속)

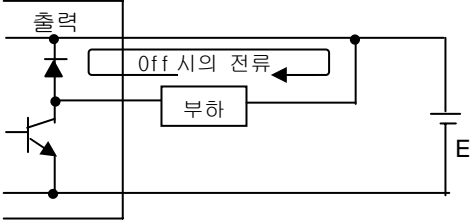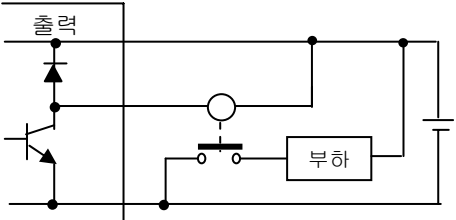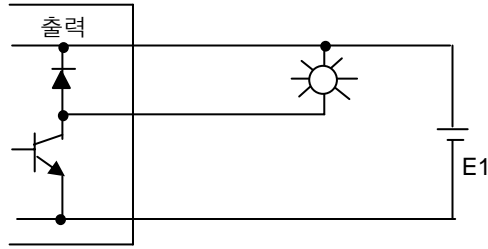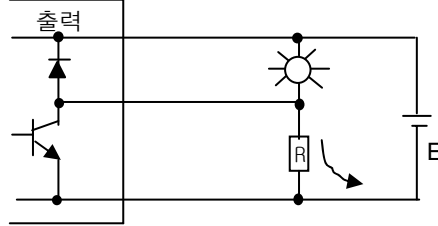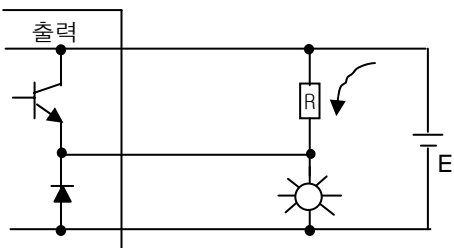현 상	원 인	대 책
<p>부하의 off 응답시간이 이상하게 길다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Off 시의 과도전류 [트랜지스터 출력으로 솔레노이드와 같은 큰 전류의 유도성부하(시정수 L/R 이 큰 것)을 직접 구동시킨 경우  <ul style="list-style-type: none"> • 트랜지스터 출력의 off 순간 다이오드를 통해 전류가 흐르기 때문에 부하에 따라서는 1초 이상 지연되는 경우도 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> • 아래와 같이 시정수가 작은 마그네틱 콘택터 등을 넣어서 그 접점으로 부하를 구동시킵니다. 
<p>출력용 트랜지스터가 파괴된다.</p>	<p>백열전류의 돌입전류</p>  <p>점등순간 10 배이상의 돌입전류가 흐르는 경우가 있다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 돌입전류를 억제하기 위해서는 백열전등 정격전류의 1/3 ~ 1/5 정도의 암전류를 흘리도록 합니다.  <p>싱크형 트랜지스터 출력</p>  <p>소스형 트랜지스터 출력</p>

13.5 에러코드 일람

13.5.1 CPU 운전 중 에러 코드

코드	에러 원인	조치 방법(조치 후 리스타트 모드)	운전 상태	LED 상태	진단 시점
2	Data Bus 이상	전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청	고장	전체 LED 순서대로 Blink	전원 투입
3	Data RAM 이상	전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청	고장	전체 LED 순서대로 Blink	전원 투입
4	시계 IC(RTC) 이상	전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청	고장	ERR : ON	전원 투입
6	프로그램 메모리 이상	전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청	고장	ERR : ON	전원 투입
10	USB IC 이상	전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청	고장	ERR : ON	전원 투입
11	백업 RAM 이상	전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청	고장	ERR : ON	전원 투입
12	백업 Flash 이상	전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청	고장	ERR : ON	전원 투입
13	베이스 정보 이상	전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청	STOP	ERR : ON	전원 투입 RUN 모드 전환
22	백업 Flash 의 프로그램 이 불량	백업 Flash 의 프로그램을 수정한 후 재 운전	고장	ERR : ON	리셋 RUN 모드 전환
23	수행할 프로그램이 비정상적인 경우	프로그램 재 로딩 후 기동 배터링에 이상이 있으면 배터리 교환 프로그램 재로딩 후 보존 상태를 체크하여 이상이 있으면 CPU 모듈 교환	STOP	ERR : ON	리셋 RUN 모드 전환
24	I/O 파라미터 이상	I/O 파라미터 재 로딩 후 기동 배터링에 이상이 있으면 배터리 교환 I/O 파라미터 재로딩 후 보존 상태를 체크하여 이상이 있으면 CPU 모듈 교환	STOP	ERR : ON	리셋 RUN 모드 전환
25	기본 파라미터 이상	기본 파라미터 재 로딩 후 기동 배터링에 이상이 있으면 배터리 교환 기본 파라미터 재로딩 후 보존 상태를 체크하여 이상이 있으면 CPU 모듈 교환	STOP	ERR : ON	리셋 RUN 모드 전환
26	실행 영역 초과 에러	프로그램을 다시 다운로드 후 재기동 반복 발생하면 A/S 요청	STOP	ERR : ON	리셋 RUN 모드 전환
27	컴파일 에러	프로그램을 다시 다운로드 후 재기동 반복 발생하면 A/S 요청	STOP	ERR : ON	리셋 RUN 모드 전환
30	파라미터에 설정된 모듈 과 장착된 모듈이 불일치	XG5000 으로 잘못된 슬롯의 위치를 확인하여 모듈 또는 파라미터를 수정한 후 재기동 참고 플래그 : 모듈 타입 불일치 에러 플래그	STOP (RUN)	ERR : ON (P.S. : ON)	RUN 모드 전환
31	운전 중 모듈의 탈락 또는 추가 장착	XG5000 으로 탈락/추가 슬롯의 위치를 확인하여 모듈의 장착 상태를 수정한 후 재기동(파라미터에 따름) 참고 플래그 : 모듈 착탈 에러 플래그	STOP (RUN)	ERR : ON (P.S. : ON)	스캔 종료
32	운전 중 퓨즈 내장 모듈의 퓨즈 단선	XG5000 으로 퓨즈단선이 발생한 슬롯의 위치를 확인하여 퓨즈를 교환한 후 재기동(파라미터에 따름) 참고 플래그 : 퓨즈 단선 에러 플래그	STOP (RUN)	ERR : ON (P.S. : ON)	스캔 종료

제 13 장 트러블슈팅

코드	에러 원인	조치 방법(조치 후 리스타트 모드)	운전 상태	LED 상태	진단 시점
33	운전 중 입출력 모듈의 데이터가 정상적으로 액세스 안됨	XG5000 으로 액세스 에러가 발생한 슬롯의 위치를 확인하여 모듈을 교환하고 재기동(파라미터에 따름) 참고 플래그 : 입출력 모듈 읽기/쓰기 에러 플래그	STOP (RUN)	ERR : ON (P.S. : ON)	스캔 종료
34	운전 중 특수/링크 모듈의 데이터가 정상적으로 액세스 안됨	XG5000 으로 액세스 에러가 발생한 슬롯의 위치를 확인하여 모듈을 교환하고 재기동(파라미터에 따름) 참고 플래그 : 특수/링크 모듈 인터페이스 에러	STOP (RUN)	ERR : ON (P.S. : ON)	스캔 종료
39	CPU 비정상종료 또는 고장	노이즈나 하드웨어의 이상에 의하여 비정상적으로 시스템 종료. 1) 전원 재투입시 반복 발생하면 A/S 요청 2) 노이즈 대책 실시	STOP	RUN: ON ERR : ON	상시
40	운전 중 프로그램의 스캔 타임이 파라미터에 의해 지정한 스캔 지연 감시 시간을 초과	파라미터에 의해 지정한 스캔 지연 감시 시간을 확인하여 파라미터의 수정 또는 프로그램의 수정 후 재기동	STOP	RUN: ON ERR : ON	프로그램 수행 중
41	유저 프로그램 수행 중 연산 에러 발생	연산 에러 제거->프로그램 재로딩 하고 재기동	STOP	RUN: ON ERR : ON	프로그램 수행 중
42	프로그램 수행 중 스택 정상 범위를 초과	재 기동	STOP	RUN: ON ERR : ON	프로그램 수행 중
43	베이스 중복 설정 에러	베이스 설정 스위치 확인한 후 리셋 수행	STOP	ERR : ON	리셋 RUN 모드 전환
44	타이머 인덱스 사용 에러	타이머 인덱스 프로그램 수정 재 로딩 후 기동	STOP (RUN)	RUN: ON ERR : ON	스캔 종료
50	운전 중 사용자 프로그램에 의해서 외부기기의 중고장 검출	외부 기기의 중고장 검출 에러 플래그를 참조하여 잘못된 기기를 수리하고 재기동(파라미터에 따름)	STOP (RUN)	ERR : ON (P.S. : ON)	스캔 종료
55	수행 대기 태스크의 수가 정해진 범위를 초과	재 기동 후 반복하여 발생하면 설치 환경 점검 (계속 발생시 A/S 요청)	STOP (RUN)	ERR : ON (P.S. : ON)	프로그램 수행 중
60	E_STOP 평선 수행	프로그램 상의 E_STOP 평선을 기동한 에러 요인을 제거한 후 전원 재 투입	STOP	RUN: ON ERR : ON	프로그램 수행 중
61	연산에러	STOP 시: XG5000 으로 연산에러 상세정보를 확인하여 프로그램을 수정. RUN 시: F 영역의 에러스텝 참조	STOP (RUN)	ERR : ON (P.S. : ON)	프로그램 수행 중
500	데이터 메모리 백업이 안됨	배터리에 이상이 없으면 전원 재투입 리모트 모드에서는 STOP 모드로 전환됨	STOP	ERR : ON	리셋
501	시계 데이터 이상	배터리에 이상이 없으면 XG5000 등 기기로 시간 재 설정	-	CHK: ON	상시
502	배터리 전압 저하	전원 투입 상태에서 배터리 교환	-	BAT: ON	상시

알아두기

- 1) “CPU 운전 중 에러코드” 내용 중 에러번호 2~13 번은 AS 센터에서 확인 가능합니다.
- 2) 에러번호 22 번 이하는 XG5000 의 에러이력을 이용하여 확인이 가능합니다.

제 13 장 트러블슈팅

13.5.2 프로그램 연산 에러 코드

코드	에러	CPU 상태	원 인	조 치
16	간접지정/ 인덱스 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	간접지정이나 인덱스를 사용한 오퍼랜드가 해당 디바이스의 범위를 벗어난 경우	해당 스텝의 간접지정/인덱스 부분 수정
17	그룹명령 범위 체크 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	그룹 명령어에서 그룹범위를 설정하는 N 값이 디바이스의 범위를 벗어난 경우	N 값을 조정.
18	영나누기 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	나누기 명령어(RDIV, LDIV 제외) 수행시 나누는 값이 0 일 경우	나누는 값을 0 이외의 값으로 변경
19	BCD 변환 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	BCD 관련 명령어의 오퍼랜드 값이 BCD 포맷을 벗어났을 경우	BCD 표현 범위내로 데이터 수정
20	파일 뱅크 설정 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	파일 관련 명령어에서 뱅크 설정값이 최대 뱅크 범위를 초과할 경우.	뱅크 설정값 수정.
21	FPU 연산 관련 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	실수 연산 명령 사용시 에러 발생한 경우.	데이터 수정.
22	데이터형 변환 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	데이터형변환(실수<->정수)시 표현 가능한 데이터 크기가 다를 경우	데이터 수정.
23	BMOV 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	BMOV 명령어의 설정값이 16 을 초과할 경우	설정값 수정.
24	DECO/ENCO 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	DECO, ENCO 명령어 사용시 범위 설정값을 8 초과인 값으로 설정할 경우	설정값 수정.
25	DIS/UNI 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	DIS/UNI 명령어 사용시 N 값이 4 를 초과할 경우	N 값 수정
26	데이터제어 관련 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	데이터 제어 관련 명령어의 범위 초과	범위 수정
27	시간 데이터 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	시간 관련 명령어 에러	시간 데이터 수정
28	MUX 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	MUX/DMUX 명령어 설정값 에러	설정값 수정
29	데이터 테이블 명령 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	FIINS, FIDEL 명령어 설정값 에러	설정값 수정
30	SEG 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	설정된 포맷 중 변환될 개수가 4 를 초과	설정값 수정
31	ASCII 값 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	ASCII 데이터 관련 명령어 에러	데이터 수정
32	위치모듈 설정축 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	위치 모듈 명령어 사용시 축 설정을 3 축이상 설정할 경우. (무조건 3 이상만 체크함)	축 설정값 수정
33	문자열 처리 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	문자열 처리 관련 명령어 에러 명령어집 참조.	각 명령어별 수정
34	SORT 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	SORT/DSORT 명령어 설정 에러	설정값 수정
35	FOR 네스팅 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	FOR 명령어의 네스팅 수가 16 을 초과했을 경우	프로그램 수정
36	태스크 번호 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	태스크 번호가 96 이상일 경우	태스크 번호 수정
37	디바이스 범위 체크 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	디바이스 영역 설정이 명령어의 사양에서 벗어날 경우	디바이스 영역 수정
38	P2P 관련 데이 터 설정 에러	파라미터 설정에 따라 진행/정지	P2P 명령 관련 설정이 범위를 벗어났을 경우	데이터 재설정

알아두기

- 1) 프로그램 연산 에러코드는 기본 파라미터의 “연산에러시 운전속행”으로 설정되어 있으면 XG5000 시스템 이력을 이용하여 확인 가능합니다.
- 2) “연산에러시 운전속행”이 해제되어 있으면 XG5000 에러 이력을 이용하여 확인 가능합니다.

제 14 장 내장 PID 기능

본 장에서는 XGK 시리즈 CPU 내장 PID 기능에 대해 설명합니다.

14.2 부터 14.3까지는 PID 제어의 원리와 구조에 대해서 설명하고 14.4 부터 XGK 시리즈에 내장된 PID 기능을 설명합니다.


14.1 특징

XGK 시리즈 XGK-CPUH, XGK-CPUA, XGK-CPUS, XGK-CPUE 에 내장된 PID 기능의 특징은 다음과 같습니다.

- (1) 정밀한 제어 연산이 가능합니다.
- (2) 최고 0.6 ms의 빠른 연산 주기를 갖고 있습니다.
- (3) 심볼 기능을 제공하여 설정과 모니터링이 편리합니다.
- (4) 정동작 및 역동작 프로세스를 지원합니다.
- (5) 강력한 이중 안티 와인드업에 의해 효과적 오버/언더슈트를 방지합니다.
- (6) 외부 기기(HMI)에 의한 운전이 가능합니다.
- (7) PV의 최대 변화량 제한을 통해 시스템을 보호합니다.
- (8) MV의 최대 변화량, 최대값, 최소값 제한을 통해 구동기를 보호합니다.
- (9) 오토튜닝(Auto-tuning)기능에 의한 PID 제어가 가능합니다.
- (10) 캐스케이드 PID 제어가 가능합니다.

14.2 PID 제어

PID 제어란 제어대상의 상태를 설정된 값(목표값)으로 유지하기 위하여 검출부에서 측정된 값(현재값)과 미리 설정한 목표값을 비교하여 두 값 사이에 오차가 존재하는 경우 제어기가 이 오차를 없애기 위해 출력(제어신호)을 조정하여 현재값이 목표값에 도달하도록 하는 제어 방법입니다.

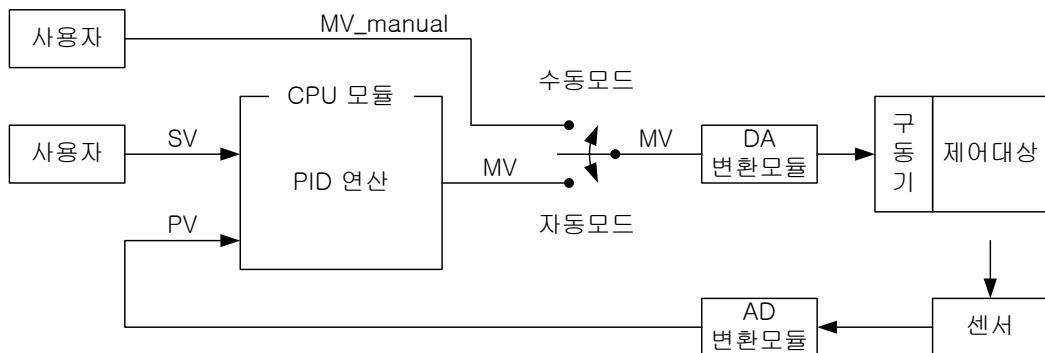

위의 그림과 같이 전체 제어 시스템에서 PLC는 제어기 역할을 담당하며, 센서와 구동기는 각각 제어대상의 상태 검출 및 구동을 위한 장치입니다.

센서가 제어대상의 현재 상태를 검출하여 이 정보를 제어기로 전송하면 PLC는 적절한 출력을 연산 후 구동기에 전달, 구동기는 제어기 출력에 따라 제어대상을 구동하고, 다시 센서는 다음 순간에 바뀐 상태를 검출하여 PLC로 보내는 폐루프 제어가 이루어집니다. 제어 루프를 1회 순환하는 과정은 길게는 수 초에서 짧게는 수백 마이크로 초 단위로 반복되고 이 시간을 제어 주기라고 합니다.

14.3 PID 제어 연산

14.3.1 용어 정리

PID 제어 연산을 설명하기 위한 용어들을 설명합니다.

- SV : 제어대상이 도달해야 할 목표 상태
- T_s(Ts) : 샘플링 타임 (제어주기)
- K_p(Kp) : 비례 계수.
- T_i(Ti) : 적분 시상수
- T_d(Td) : 미분 시상수
- PV : 현재 제어대상의 상태, 센서를 통해 검출
- ERR : 현재 제어대상의 오차, (SV - PV) 로 표현
- MV : 제어 입력 또는 제어기 출력.
- MV_p(MVp) : MV 의 비례 성분
- MV_i(MVi) : MV 의 적분 성분
- MV_d(MVd) : MV 의 미분 성분

14.3.2 PID 연산식

PID 연산식은 다음의 식(14.3.1) ~ 식(14.3.5)와 같이 쓸 수 있습니다.

E = SV - PV (14.3.1)

MV_p = K_pE (14.3.2)

MV_i = (K_p/T_i) ∫ E dt (14.3.3)

MV_d = K_pT_d dE/dt (14.3.4)

MV = MV_p + MV_i + MV_d (14.3.5)

에러는 현재 시스템이 사용자가 원하는 상태에서 얼마나 벗어났는가에 대한 수학적 표현입니다. 예를 들어 사용자가 전기포트에 담긴 물을 섭씨 50도로 유지하고자 하는데 현재 물의 온도가 35도 라면 각각 SV는 50도, PV는 35도, **에러 E는 SV와 PV의 차인 15도**입니다. 이 때의 에러에 따라서 제어기는 PID 연산을 수행합니다.

주목할 점은 식(14.3.5)와 같이 MV는 P, I, D 각각의 성분 MV_p, MV_i, MV_d의 합으로 이뤄진다는 점입니다. 즉, PID 제어 수식에서 D 성분을 제외하면 PI 제어가 되고 I와 D 성분을 제외하면 P 제어가 되는 것입니다.


14.3.3 비례(P)제어

다음의 식 (14.3.7)과 같이 P 제어에서의 MV는 비례항 연산 MV_p 만으로 구성됩니다. 비례항은 에러에 비례 계수를 곱한 형태로 작용합니다. 비례 계수는 사용자가 시스템에 따라서 알맞게 맞춰 주어야 하며, 크게 설정할수록 에러에 민감해집니다.

$$MV_p = K_p E \quad (14.3.6)$$

$$MV = MV_p \quad (14.3.7)$$

임의의 가상적인 시스템을 P 제어했을 때의 제어 추이를 살펴보면 다음과 같은 특징을 갖습니다. 아래의 시스템은 사용자의 이해를 돕기 위한 가상의 시스템으로써, 실제 온도 시스템과는 다를 수 있습니다.

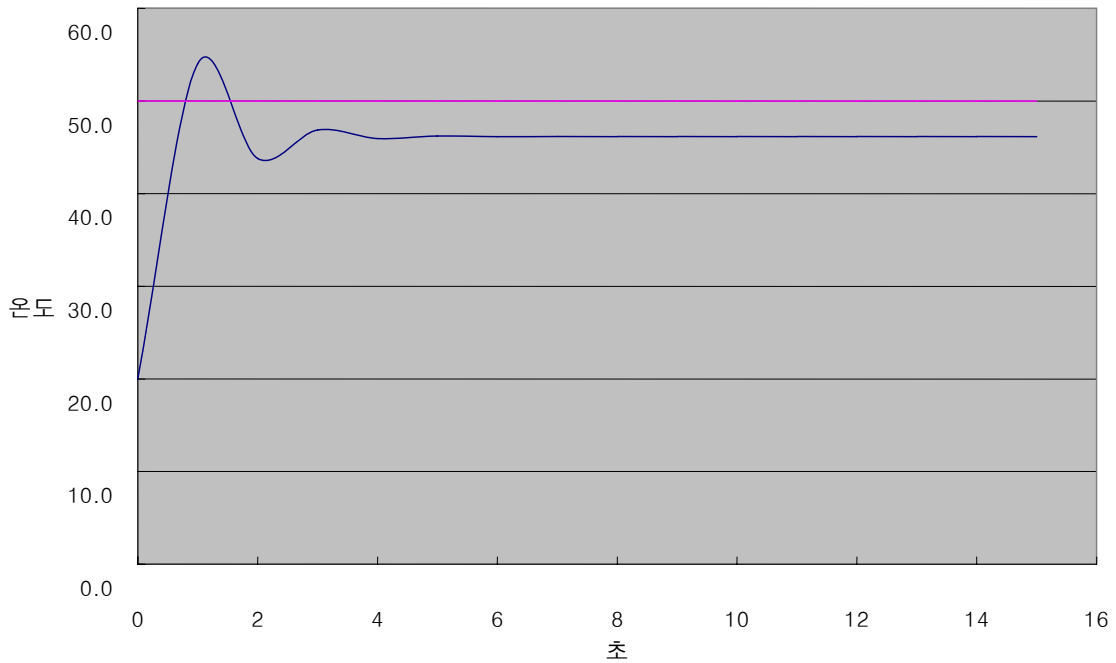

위의 시뮬레이션에서 SV는 50.0 이었고 K_p 값을 알맞게 조정하여 위의 PV 추이를 얻었습니다. 위의 시스템은 초기 온도 약 20도에서 가동 후 약 4초부터 안정 상태가 된 모습이며, 이후 46.2도를 계속 유지하게 되므로, 잔류 편차가 3.8도 (약 7.6%) 남습니다. 위와 같이 P 제어에서 영구적인 잔류 편차가 존재하게 되는 이유는 PV가 SV에 근접해 갈수록 E(에러)가 작아져서 MV도 작아지기 때문에 K_p 와의 평형점(위에서는 46.2°C)에서 상태평형을 이루기 때문입니다. 이와 같은 P 제어기가 가지는 잔류 편차라는 특성을 보완하기 위해서 PI 제어를 사용합니다.

14.3.4 비례적분(PI)제어


PI(비례-적분)제어는 다음의 식 (14.3.10)와 같이 비례항과 적분항의 합으로 계산됩니다. 비례항의 단점인 잔류 편차를 줄이기 위해 PI 제어에서는 에러를 적분하여 사용합니다.

$$MV_p = K_p E \quad (14.3.8)$$

$$MV_i = \frac{K_p}{T_i} \int E dt \quad (14.3.9)$$

$$MV = MV_p + MV_i \quad (14.3.10)$$


에러가 일정하더라도 에러가 소멸할 때까지 에러를 적분하면 시간이 지날수록 적분량이 쌓이게 됩니다. 따라서 P 제어의 잔류 편차 특성을 보완하기 위해서 PI 제어기를 사용할 수 있습니다. 주의할 점은 적분 시상수 T_i 는 적분항의 분모이기 때문에 T_i 의 값이 작을수록 적분 효과가 크게 나타난다는 것입니다. 다음의 그래프는 앞서 설명한 P 제어 적용 시스템을 그대로 PI 제어 수행한 결과입니다.

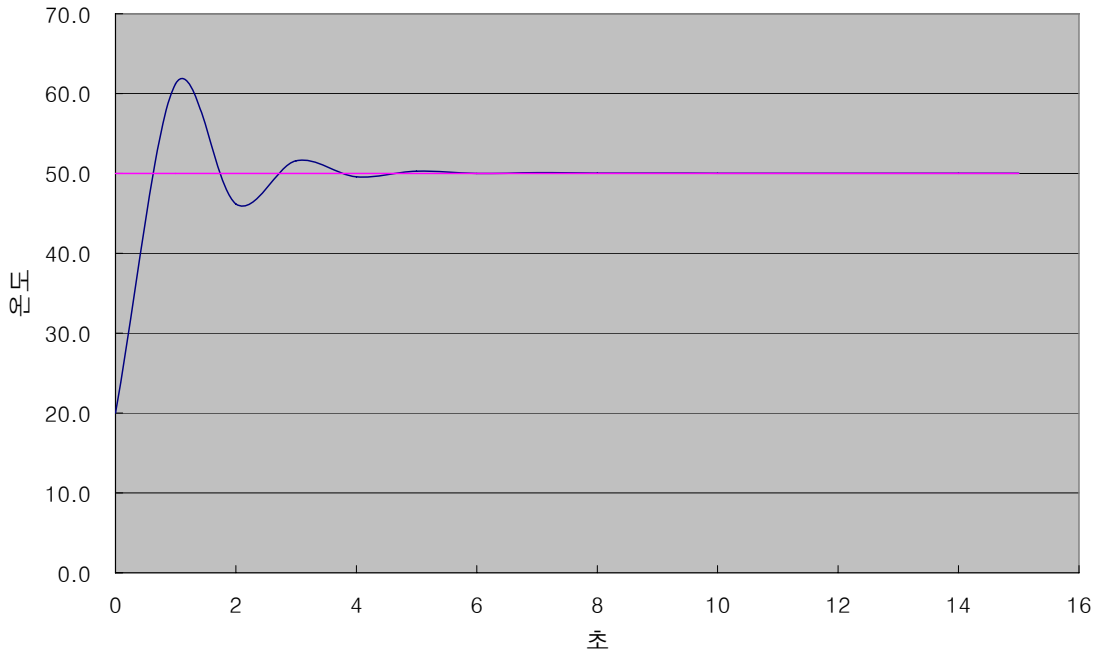

적분 효과를 첨가한 결과 잔류 편차는 사라져서 시스템이 정확히 50 도에 수렴하게 되었습니다. 그러나 제어 초기에 일시적으로 원했던 온도보다 온도가 높아져서 61.2도까지 올라갔다가 내려오는 오버슈트 현상이 심해 졌습니다. 과도한 오버슈트는 시스템에 부담을 주거나 경우에 따라서 시스템을 불안정하게 하는 요인이 되므로 적절한 계수 튜닝을 통해 오버슈트를 완화시켜 주거나 미분 효과를 적용한 PID 제어를 통해 개선 시킬 수 있습니다.

14.3.5 비례미적분(PID)제어

PID 제어는 식(14.3.1) ~ 식(14.3.5)에 표현된 바와 같이 PI 제어에 미분 효과를 추가하여, PI 제어시의 진동을 완화 시켜줍니다. 미분 효과는 시스템의 에러 수치와는 상관없이 이전 상태와 현재의 상태를 비교하여 단지 시스템의 상태가 변할 때 동작합니다. 하지만 시스템의 센서 측의 PV 측정 신호가 깨끗하지 않고 불확실한 노이즈가 섞인 경우에는 원치 않는 미분 효과가 발동하여 히터나 펌프 등의 불안정한 동작을 야기하기도 합니다. 따라서 시스템의 노이즈 만큼의 작은 변화에는 미분 효과가 발동하지 않도록 센서 입력측에 필터를 설치 해 주고 일반적으로 미분 계수 또한 작게 설정합니다. 실제 시스템의 경우 0.001 ~ 0.1 정도로 사용하는 것이 보통입니다

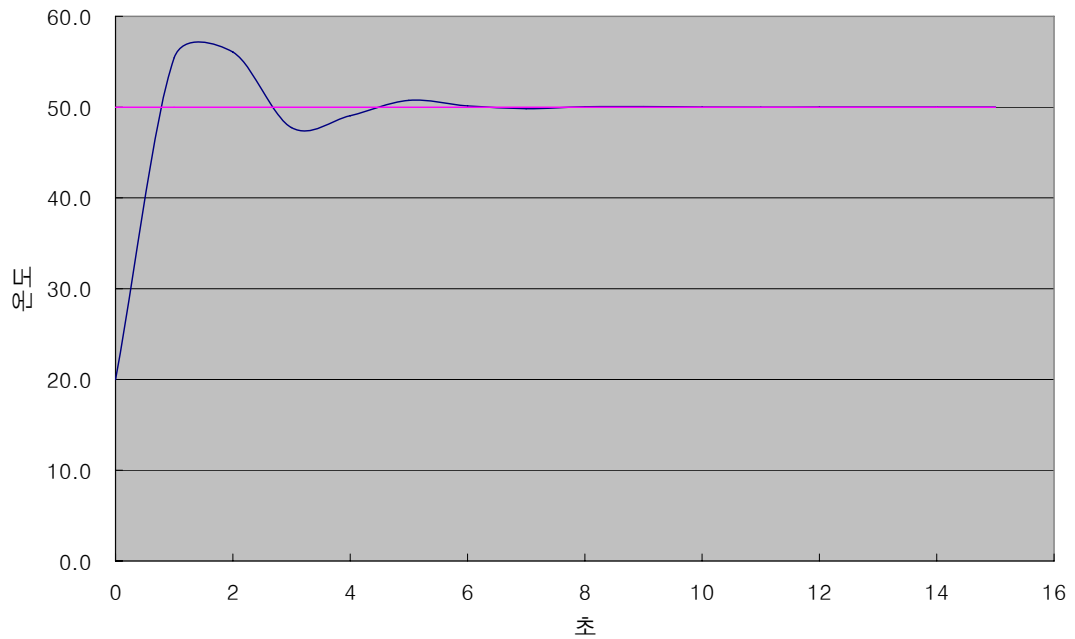

14.4 PID 명령어

14.4.1 PID 루프의 상태

PID 루프는 5 가지 상태를 갖는데, 각각 PIDSTOP, AT(오토튜닝), PIDRUN, PIDCAS, PIDPAUSE 입니다.


(1) PIDSTOP 상태는 출력(MV)은 MV_min으로 하고 내부 상태는 초기화, 사용자 설정은 유지하는 상태입니다. PIDSTOP 상태에서는 PIDPAUSE 상태로의 진입이 불가능 합니다.

(2) AT 상태는 오직 PIDSTOP 상태에서 사용자가 PIDxx_AT_EN 비트를 On 하고 PIDRUN 명령어를 수행시키면 AT 상태로 진입합니다. 이후 AT 동작이 완료되면 PIDRUN 상태로 자동 진입합니다. AT 에서 하는 일은 일련의 입력에 대한 시스템의 반응을 살피고 PID 계수(K_p, T_i, T_d)와 연산주기(T_s)를 찾아냅니다. 이 값들은 AT 상태의 종료와 함께 업데이트 되므로 이전의 계수를 잃게 됩니다.

(3) PIDRUN 상태는 PID 루프가 정상적으로 제어 연산을 수행하고 있는 상태입니다. PID 연산에 의한 MV가 출력되며 매 스캔 연산을 독립적으로 수행하기 때문에 수행 도중에 바뀐 설정들을 모두 적용합니다. “PIDRUN 명령어 앞의 접점이 On 상태” 인 경우 PIDRUN 상태로 진입하고 또는 “래더 프로그램 상에 PIDRUN 명령이 존재하고 PIDxx_REM_RUN 이 On” 인 경우 PIDRUN 상태로 진입할 수 있습니다.

(4) PIDCAS 상태는 두 개의 루프가 각각 마스터 루프와 슬레이브 루프를 구성하여 제어 연산을 수행하고 있는 상태입니다. 두 루프를 각각 PIDRUN 과 같은 방법으로 설정 후 PIDCAS 명령어를 이용해서 PIDCAS 상태로 진입할 수 있으며, 두 루프의 연동에 필요한 내부 연결이 자동으로 생성되어 루프간의 데이터 교환이 이루어 집니다. 캐스케이드로 동작하는 루프들은 상태 플래그 PIDxx_STATE 에 표시되며 이 상태에서 리모트 운전 PIDxx_REM_RUN 비트는 작동하지 않습니다.

(5) PIDPAUSE 상태는 출력, 내부 상태, 사용자 설정을 모두 유지하고 제어 연산이 중지된 상태입니다. PIDPAUSE 상태로 진입하기 위해서는 PIDxx_PAUSE 비트를 On 하거나 PIDPAUSE 명령어를 사용합니다. 단, 이전의 상태가 PIDRUN 인 경우에만 PIDPAUSE 로 진입할 수 있습니다.

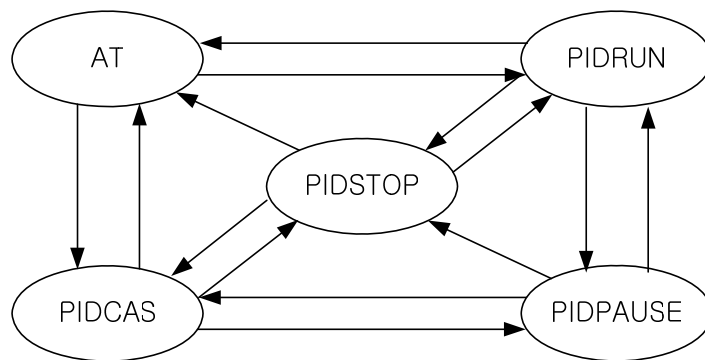


14.4.2 PID 명령어 그룹

PID 명령어 그룹에는 PIDRUN, PIDCAS, PIDINIT, PIDPRMT, PIDPAUSE 의 5 가지 명령이 있습니다. 실제적으로 PID 기능의 모든 연산 기능은 PIDRUN 혹은 PIDCAS 명령어가 전담합니다. 이외에 3 종의 부가 명령어들(PIDINIT, PIDPRMT, PIDPAUSE)은 래더 프로그램 상에 PIDRUN 혹은 PIDCAS 명령어가 함께 있을 때 정상적으로 동작하며, PIDRUN 혹은 PIDCAS 명령어의 사용상 편의성을 위해 존재합니다.

(1) PIDRUN


PIDRUN 은 가장 기본적인 PID 제어 명령어로서 단일 PID 루프 제어 기능을 전담하는 명령어 입니다.



오퍼랜드 S 의 범위는 상수 (0 ~ 31) 이며 루프 번호를 의미합니다.

(2) PIDCAS

PIDCAS 는 두 루프를 이용한 캐스케이드 제어를 수행하는 명령어 입니다.




오퍼랜드 M 은 마스터 루프로 범위는 상수 (0 ~ 31) 이며 루프 번호를 의미합니다.
 오퍼랜드 S 는 슬레이브 루프로 범위는 상수 (0 ~ 31) 이며 루프 번호를 의미합니다.

알아두기

PIDCAS 명령어의 오퍼랜드 M과 오퍼랜드 S는 같을 수 없습니다.
 오퍼랜드 M은 캐스케이드 PID 연산 시 마스터 루프의 번호를 의미하고, 오퍼랜드 S는 슬레이브 루프 번호를 의미합니다.
 기본적으로 마스터 루프는 동작 중 자신의 MV를 슬레이브 루프의 SV에 입력해 주고 슬레이브 루프는 마스터 루프를 통해 입력받은 SV 값을 이용해 자신의 연산을 수행합니다.
 추가적으로 두 루프는 각각의 루프의 동작 정보 (와인드업, 수동모드, 자동모드변환 등 의유무) 를 항상 서로 관측합니다.

(3) PIDINIT


해당 PID 루프의 설정 및 상태를 초기화 합니다. 이 때에 초기화 되는 영역은 지정된 루프(n)의 모든 설정 및 상태로, 해당 루프의 모든 설정 값에 0 이 (비트의 경우 off) 입력됩니다.



오퍼랜드 S 의 범위는 상수 (0 ~ 31) 이며 루프 번호를 의미합니다.

(4) PIDPRMT

PIDPRMT 는 루프 메모리 구성상에서 일부 파라미터를 변경하기 쉽도록 도와 줍니다. 접점이 On 되는 순간에 PIDRUN 명령어의 주요 설정값인 SV, T_s, K_p, T_i, T_d를 사용자가 정해 놓은 값으로 동시에 변경합니다. 주의할 점은 아래의 표와 같이 5 가지 설정값 각각의 데이터 형을 준수해야 하는 것입니다




디바이스	파라미터	데이터형	설정 예	실제 단위
S+0	SV	[WORD]	5000	
S+1	T _s	[WORD]	1000	0.1 msec
S+2	K _p	[REAL]	3.32	sec
S+4	T _i	[REAL]	9.3	sec
S+6	T _d	[REAL]	0.001	sec

오퍼랜드 S 는 변경할 파라미터가 저장된 곳의 첫 번째 워드 번지를 나타냅니다. 오퍼랜드 D 의 범위는 상수 (0 ~31) 이며 루프 번호를 의미합니다.

(5) PIDPAUSE

PIDRUN 상태의 해당 루프를 PIDPAUSE 상태로 진입 시킵니다.



오퍼랜드 S 의 범위는 상수 (0 ~31) 이며 루프 번호를 의미합니다.

14.5 PID 플래그 구성

다음 표는 내장 PID 기능 사용시의 PID 플래그 구성 내용입니다.

K 디바이스 영역	심볼	데이터형	내용
K10000+m	_PIDn_MAN	비트	PID 출력 선택 (0:자동, 1:수동)
K10020+m	_PIDn_PAUSE	비트	PID 일시정지 (0: STOP/RUN 1:PAUSE)
K10040+m	_PIDn_REV	비트	PID 동작 선택(0:정, 1:역)
K10060+m	_PIDn_AW2D	비트	PID Anti Wind-up2 금지 (0:동작, 1:금지)
K10080+m	_PIDn_REM_RUN	비트	PID 리모트(HMI) 실행 비트 (0:STOP, 1:RUN)
K10100+m	_PIDn_P_on_PV	비트	PID 비례 계산 소스 선택(0:ERR, 1:PV)
K10120+m	_PIDn_D_on_ERR	비트	PID 미분 계산 소스 선택(0:PV, 1:ERR)
K10140+m	_PIDn_AT_EN	비트	PID 오토튜닝 설정 (0:Disable, 1:Enable)
K10160+m	_PIDn_MV_BMPL	비트	PID 모드 전환(A/M)시 MV 비충격 변환(0:Disable, 1:Enable)
K1024+32n	_PIDn_SV	INT	PID 목표값 (SV) - 루프 n
K1025+32n	_PIDn_T_s	WORD	PID 연산 주기 (T_s)[0.1msec] - 루프 n
K1026+32n	_PIDn_K_p	REAL	PID P - 상수 (K_p) - 루프 n
K1028+32n	_PIDn_T_i	REAL	PID I - 상수 (T_i)[sec] - 루프 n
K1030+32n	_PIDn_T_d	REAL	PID D - 상수 (T_d)[sec] - 루프 n
K1032+32n	_PIDn_d_PV_max	WORD	PID PV 변화량 제한 - 루프 n
K1033+32n	_PIDn_d_MV_max	WORD	PID MV 변화량 제한 - 루프 n
K1034+32n	_PIDn_MV_max	INT	PID MV 최대값 제한 - 루프 n
K1035+32n	_PIDn_MV_min	INT	PID MV 최소값 제한 - 루프 n
K1036+32n	_PIDn_MV_man	INT	PID 수동 출력 (MV_man) - 루프 n
K1037+32n	_PIDn_STATE	WORD	PID State - 루프 n
K10370+320n	_PIDn_ALARM0	비트	PID Alarm 0 (1:T_s 설정이 작음) - 루프 n
K10371+320n	_PIDn_ALARM1	비트	PID Alarm 1 (1:K_p 가 0 임) - 루프 n
K10372+320n	_PIDn_ALARM2	비트	PID Alarm 2 (1:PV 변화량 제한됨) - 루프 n
K10373+320n	_PIDn_ALARM3	비트	PID Alarm 3 (1:MV 변화량 제한됨) - 루프 n
K10374+320n	_PIDn_ALARM4	비트	PID Alarm 4 (1:MV 최대값 제한됨) - 루프 n
K10375+320n	_PIDn_ALARM5	비트	PID Alarm 5 (1:MV 최소값 제한됨) - 루프 n
K10376+320n	_PIDn_ALARM6	비트	PID Alarm 6 (1:AT 비정상 취소 상태)- 루프 n
K10377+320n	_PIDn_ALARM7	비트	PID Alarm 7 - 루프 n
K10378+320n	_PIDn_STATE0	비트	PID State 0 (0:PID_STOP, 1:PID_RUN) - 루프 n
K10379+320n	_PIDn_STATE1	비트	PID State 1 (0:AT_STOP, 1:AT_RUN) - 루프 n
K1037A+320n	_PIDn_STATE2	비트	PID State 2 (0:AT_UNDONE, 1:DONE) - 루프 n
K1037B+320n	_PIDn_STATE3	비트	PID State 3 (0:REM_STOP, 1:REM_RUN) - 루프 n
K1037C+320n	_PIDn_STATE4	비트	PID State 4 (0:AUTO_OUT, 1:MAN_OUT) - 루프 n
K1037D+320n	_PIDn_STATE5	비트	PID State 5 (0:CAS_STOP, CAS_RUN) - 루프 n
K1037E+320n	_PIDn_STATE6	비트	PID State 6 (0:SLV/SINGLE, 1:CAS_MST) - 루프 n
K1037F+320n	_PIDn_STATE7	비트	PID State 7 (0:AW_STOP, 1:AW_ACT) - 루프 n
K1038+32n	_PIDn_PV	INT	PID 현재값 (PV) - 루프 n
K1039+32n	_PIDn_PV_old	INT	PID 이전 현재값 (PV_old) - 루프 n
K1040+32n	_PIDn_MV	INT	PID 출력값 (MV) - 루프 n
K1041+32n	_PIDn_MV_BMPL_val	WORD	PID 비충격 동작 메모리 - 루프 n
K1042+32n	_PIDn_ERR	DINT	PID 제어 에러값 - 루프 n
K1044+32n	_PIDn_MV_p	REAL	PID 출력값 P 성분 - 루프 n
K1046+32n	_PIDn_MV_i	REAL	PID 출력값 I 성분 - 루프 n
K1048+32n	_PIDn_MV_d	REAL	PID 출력값 D 성분 - 루프 n
K1050+32n	_PIDn_DB_W	WORD	PID 데드밴드 설정 (안정화 후 동작) - 루프 n
K1051+32n	_PIDn_Td_lag	WORD	PID 미분 함수 Lag 필터 - 루프 n
K1052+32n	_PIDn_AT_HYS_val	WORD	PID 오토튜닝 히스테리시스 설정 - 루프 n
K1053+32n	_PIDn_AT_SV	INT	PID 오토튜닝 시 SV 설정 - 루프 n
K1054+32n	_PIDn_AT_step	WORD	PID 오토튜닝 상태 표시 (사용자 설정 금지) - 루프 n
K1055+32n	_PIDn_INT_MEM	WORD	PID 내부메모리 (사용자 설정 금지) - 루프 n

- * : 사용자 설정 금지 영역
- * n : PID 의 루프 번호 10 진수 표현
- * m : PID 의 루프 번호 16 진수 표현

제 14 장 내장 PID 기능

PID 명령은 K 디바이스의 일부를 이용해 연산을 수행합니다. PID 기능을 사용하지 않을 경우에 K 디바이스는 일반적인 Keep Relay 로 사용할 수 있습니다.

K0000 ~ K0999 영역은 PID 함수가 사용하지 않는 영역입니다. 그 이유는 이전 PLC 모델과의 호환성 보장 및 사용자 사용 영역 확보를 위해서 입니다.

K10000 ~ K1023F 영역은 모든 PID 루프의 공통 비트 영역입니다. 각각의 루프들의 비트 상태와 설정들을 PID 영역 전반부에 모아서 배치하였습니다. 따라서 PID 함수가 사용할 수 있는 최대 루프 개수인 32 개 만큼의 비트가 모여서 더블 워드를 구성하고 있으며 각각의 비트 순서대로 각각의 루프 상태 및 설정이 저장되어 있습니다. 단, 루프 번호는 16 진수로 변환하여 사용합니다.

K1024 ~ K1055 영역은 PID 루프 0 에 대한 개별 데이터 영역으로 루프 0 의 설정 및 상태가 저장되는 영역입니다. 이 곳에 SV, dPV_max, MV_man, T_s, Kp, Ti, Td, MV_max, MV_min, dMV_max 등의 PID 루프 0 에 대한 설정이 저장되고 PID 함수가 수행되는 동안 PV, ETC, MV, MV_rvs, ERR, MVp, Mvi, MVd, PV 등의 PID 루프 0 에 대한 상태가 저장됩니다. 사용자는 설정 메모리 영역에 데이터를 쓰는 것만으로 기동 중이라도 언제든지 PID 설정을 바꿀 수 있고, 바로 다음 주기에 반영된 결과를 얻을 수 있습니다.

K1056 ~ K2047 부분은 위의 루프 0 형식과 같은 형식을 갖는 루프 1 ~ 루프 31 의 메모리 부분입니다. 각각의 루프는 서로 독립적으로 동작하며, 캐스케이드의 적용과 같은 종속적인 동작을 원하는 경우 사용자가 용도에 따라 루프의 상태와 설정을 연결시켜 주는 작업이 필요합니다. 부가적으로 본 사용설명서 후반에 수록된 K 디바이스 메모리 구성 부분을 참고하여 PID 의 정확한 메모리 위치를 이해하시기 바랍니다.

위의 메모리 영역의 위치 및 순서는 제품의 성능 개선을 위해서 예고 없이 수정될 수 있습니다.

알아두기

1) PID 메모리 설명문의 형식

_PIDn_MAN n : 루프 번호

예) _PID10_MAN : 루프 10의 MAN을 의미합니다.

2) 공통 비트 영역

예) K10040+(25) = K10040+(19h) = K10059 : 루프 25의 PID25_REV 비트

3) 개별 데이터 영역

예) K1024+(32*1) = K1056 : 루프 1의 SV

14.5.1 공통 비트 영역

공통 비트 영역은 32개의 각 루프에 대해서 비트로 된 모든 데이터를 모아 놓은 부분입니다. 한 가지 항목에 대한 32개의 각 루프 별 정보가 모여 32비트의 더블 워드 형태를 취하고 있으며 n 번째 비트는 곧 n 번째 루프의 정보입니다. m은 루프 번호 n을 16진수로 변환한 값입니다.

(1) `_PIDn_MAN` (PID MANual operation enable)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10000+m

단위 : 비트

n 번째 루프의 PID 함수가 AUTO 또는 MANUAL 로 동작할 지 결정합니다.

AUTO 상태는 정상적으로 PID 연산이 이루어진 결과를 출력하고, MANUAL 상태는 PID 연산을 수행하지 않고 사용자가 원하는 임의의 값을 출력합니다. 이 때 출력은 사용자가 원하는 값 `_PIDn_MV_man` 을 그대로 출력합니다.

해당 비트가 Off 인 경우 [Default] AUTO 로 설정됩니다.

(2) `_PIDn_PAUSE` (PID PAUSE mode)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10020+m

단위 : 비트

n 번째 PID 루프를 PAUSE 상태로 진입 시킵니다.

PAUSE 상태에서 다시 RUN 상태로 전환할 경우 그대로 이어서 제어가 수행됩니다. 따라서 PAUSE 상태에서 시스템의 상태가 변화한 경우에는 제어 시스템이 예상하지 못한 결과를 보일 수 있으므로 PAUSE 기능은 신중하게 사용하시기 바랍니다.

해당 비트가 Off 인 경우 [Default] PAUSE 해제입니다.

(3) `_PIDn_REV` (PID REVerse operation)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10040+m

단위 : 비트

제어 시스템이 Forward 시스템인지 또는 Reverse 시스템인지 설정합니다.

시스템의 입력값이 상승할 때 시스템 상태가 상승하는 경우를 Forward 시스템으로, 시스템 입력값이 상승할 때 시스템 상태가 하강하는 경우를 Reverse 시스템으로 정의합니다.

보일러의 경우 시스템 입력이 상승하면 온도가 올라가므로 Forward 시스템이며, 냉각기의 경우 시스템 입력이 상승하면 온도가 낮아지므로 Reverse 시스템입니다.

해당 비트가 Off 인 경우 [Default] Forward 시스템으로 설정됩니다.

알아두기

`_PIDn_PAUSE`

- (1) `PIDn_PAUSE` 및 `PIDPAUSE` 명령어를 이용해서 PID 루프를 PAUSE 상태로 만들면 모든 연산을 멈추고 PAUSE 상태 이전의 마지막 계산값을 출력합니다. 이 경우 시스템의 상태가 변화한 경우에는 그에 대한 적절한 제어가 이뤄지지 않아 제어 시스템이 예상하지 못한 결과를 보일 수 있으므로 PAUSE 기능은 신중하게 사용하시기 바랍니다.
- (2) PLC의 첫 스캔에서 `PIDRUN` 명령어는 PAUSE 비트를 Off 시키는 초기화 작업을 수행하므로, PAUSE 상태에서 PLC를 켜면 PAUSE 상태에서 벗어나, STOP 또는 RUN 상태가 됩니다.

(4) _PIDn_AW2D (PID Anti Wind-up 2 Disable)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10060+m

단위 : 비트

사용자가 원치 않는 경우 본 비트를 Off 하게 되면 Anti Wind-up2 기능을 비활성화합니다.

Anti wind-up 에 대한 기능은 뒤의 14.6 절에서 자세히 설명합니다.

해당 비트가 Off 인 경우 [Default] Anti Wind-up2 기능은 Enable 됩니다.

(5) _PIDn_REM_RUN (PID REMote RUN)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10080+m

단위 : 비트

PIDRUN 명령어의 외부 작동 명령입니다.

외부 작동 명령으로 사용되어, PIDRUN 명령어의 접점이 On / Off 되는 효과와 동일한 기능을 합니다. 실제로 PIDRUN 명령어는 “PIDRUN 명령의 입력조건” 접점과 본 비트를 OR 연산하여 연산 수행 여부를 판단합니다. 이 기능을 이용하면 PIDRUN 명령의 동작 접점을 고정 번지로 할당할 수 있으므로 HMI 등과 같은 외부 입출력 장치를 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.

해당 비트가 Off 인 경우 [Default] (접점이 Off 인 경우) PIDRUN 명령어는 STOP 됩니다.

(6) _PIDn_P_ov_PV (PID P on PV)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10100+m

단위 : 비트

해당 PID 루프의 P 연산 소스를 PV 로 설정합니다. P 연산은 ERR 또는 PV 로 연산되는데, PV 를 이용하여 P 연산을 하게 될 경우 초기 응답이나 외란으로 인한 순시 제어 불안정 상황에서 ERR 을 이용하는 것보다 상대적으로 서서히 안정 상태로 이동합니다. 이는 출력 변화가 완만하다는 것을 의미하고, 결과적으로 구동기측에 무리를 주지 않습니다. 단, 내부 연산값의 범위가 달라지게 되므로 Anti Wind-up 기능은 동작하지 않습니다.

해당 비트가 OFF 인 경우 [Default] 상태에서 PID 는 ERR 값으로 P 연산을 수행하고, ON 상태에서는 PV 값으로 P 연산을 수행합니다.

(7) _PIDn_D_on_ERR (PID D on ERRor)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10120+m

단위 : 비트

해당 PID 루프의 D 연산 소스를 ERR 로 설정합니다. D 연산은 ERR 또는 PV 로 연산되는데, ERR 을 이용하여 D 연산을 하게 될 경우 SV 가 유저에 의해 변경 되는 순간 D 응답이 급격한 변화를 보이므로 순간적으로 구동기 측에 과도한 입력이 가해질 수 있습니다. 이를 막기 위해 D 연산에서 PV 를 이용하는 방법이 사용되며 [Default]값 역시 PV 를 이용한 D 연산을 가도록 설정되었습니다. 이러한 알고리즘 없이 ERR 을 사용할 경우 본 비트를 On 시켜줍니다.

해당 비트가 Off 인 경우 [Default] 상태에서 PID 는 PV 값으로 D 연산을 수행하고, On 상태에서는 ERR 값으로 D 연산을 수행합니다.

알아두기

_PIDn_REM_RUN

본 비트는 PLC 가 정지하더라도 K 디바이스에 저장되므로 본 비트가 On 인 상태에서 PLC 를 정지 후 구동하면 (예: 정전) 시스템이 첫 스캔부터 초기화 된 후 바로 PIDRUN 명령어가 동작합니다.

(8) `_PIDn_AT_EN` (PID Auto-Tuning ENable)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10140+m

단위 : 비트

해당 PID 루프를 AT(오토튜닝) 합니다. AT 를 통해서 시스템의 대략의 T_s (연산주기)와 K_p , T_i , T_d (PID 계수)를 찾아줍니다. AT 를 기동하기 전에 반드시 `PIDn_HYS_val` 항목을 설정해 주셔야하며 AT 에 대한 기능은 뒤의 14.6 절에서 자세히 설명합니다.

해당 비트가 Off 인 경우 [Default] AT 기능은 Disable 되며, 상승 에지에서 AT 를 합니다.

(9) `_PIDn_MV_BMPL` (PID MV BuMPLess changeover)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K10160+m

단위 : 비트

해당 PID 루프가 수동출력모드에서 자동출력모드로 전환 하는 순간 MV 가 매끄럽게 이어지도록 알맞은 MV 값을 연산을 통해 구하고 내부 상태에 반영해서 MV 를 안정화 시킵니다. 이 기능은 싱글 운전의 경우와 캐스케이드 운전의 경우에 알고리즘 상 차이점을 갖지만 둘 다 본 비트에 의해서 모두 동작합니다.

해당 비트가 On 상태인 경우 (캐스케이드의 경우 마스터 루프의 해당 비트) Bumpless changeover 를 수행합니다. Off 상태인 경우 [Default] Bumpless changeover 기능은 Disable 됩니다.

알아두기

`_PIDn_AT_EN`

본 비트는 PLC가 런 모드로 변하는 순간 Off 로 초기화 되므로 본 비트가 On 인 상태에서 PLC 를 정지 후 구동하면 (예: 정전) 시스템이 첫 스캔부터 초기화 된 후 다시 AT 모드로 진입하지 않습니다. 이 때에 PID 설정에는 변경이 없으므로 시스템이 PLC 정지 전의 상태로 동작합니다.

`_PIDn_MV_BMPL`

예를 들어 수동출력값이 1000 이고 자동출력으로 전환 할 경우 2000 의 출력이 나가야하는 상황이라고 가정하면, 구동기 입장에서 1000 이라는 값을 받아서 시스템을 구동하다가 모드 전환 순간에 2000 이라는 값을 순간적으로 받게 됩니다. 이 때 해당 비트가 On 상태라면, 해당 PID 루프는 모드 전환 순간에 1000 을 출력하고 점차적으로 매끄럽게 증가해서 2000 을 출력하도록 연산합니다.

14.5.2 개별 데이터 영역

개별 데이터 영역은 K1024 ~ K2047 범위에 위치하고 있으며, 총 32 개의 루프에 대해서 루프당 32 워드 길이가 할당되어 있습니다. 따라서 n 번째 루프의 개별 데이터 영역은 K (1024+32n) ~ K (1055+32n)입니다.

(1) `_PIDn_SV` (PID Set-point Value)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1024+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 SV 설정 부분입니다.

이전 장에서의 설명과 같이 사용자가 원하는 시스템의 상태입니다. 이 상태는 숫자로 표현되며, 시스템의 개인에 따라 PV의 기준으로 변환하여 입력해야 합니다.

예를 들어, 온도가 50°C 일 때 PV가 5000으로 센싱되는 시스템에서는 온도를 50°C로 제어할 때 SV를 5000으로 설정합니다.

(2) `_PIDn_T_s` (PID Sampling Time)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1025+32n

단위 : WORD [0 ~ 65535]

해당 루프의 샘플링 타임을 설정합니다.

샘플링 타임을 제어 연산 주기로서, 제어 연산이 수행되는 시간 주기를 나타냅니다. 샘플링 타임을 최소 0.1msec 부터 최대 6553.5 msec 까지 0.1msec 단위로 설정할 수 있으며, 0.1ms 당 1 단위의 정수로 설정하게 됩니다. 즉, 샘플링 타임을 100ms 로 하고 싶을 경우 `_PIDn_T_s` 에 1000 을 입력합니다. 특별히, 사용자가 샘플링 타임을 0으로 설정할 경우 스캔 주기 제어 모드로 설정되며 이 경우 매 스캔마다 제어 연산이 일어나므로 현재의 환경에서 최고 속도 제어 연산을 수행합니다.

설정된 샘플링 타임이 너무 짧아서 현재 스캔 속도를 초과하는 경우에는 `_PIDn_STATE` 의 ALARM 비트가 표시됩니다.

(3) `_PIDn_K_p` (PID Propotional Gain)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1026+32n

단위 : REAL [-3.40282347e+38 ~ -1.17549435e-38 , 0 , 1.17549435e-38 ~ 3.40282347e+38]

해당 루프의 비례 상수(`K_p`)를 설정합니다. `K_p`는 PID 제어 효과 중 P, I, D (비례, 적분, 미분)항에 모두 곱해 지므로 `K_p`가 커지면 비례, 미분 효과가 커지고 적분효과는 줄어듭니다.

특별히 `_PIDn_K_p` 설정이 0인 경우에는 P 제어를 하지 않으며 자세한 내용은 1.6 절을 참고하시기 바랍니다.

`K_p`는 단장형 실수(REAL) 범위로 설정이 가능합니다.

알아두기

`_PIDn_SV`

PID는 SV=PV가 될 때까지 여러 번의 연산을 거쳐 출력(MV)을 변화 시킵니다. 따라서 SV가 0일 경우 PIDRUN이 동작하지 않는 것으로 보일 수 있습니다.

예를 들어, 현재 온도가 20도 이고 PV가 2000(20도)인 단순 가열기의 SV를 0(0도)으로 설정하면 PID는 MV로 0을 출력할 것이며 PV가 0(0도) 이하로 냉각될 때 까지 출력을 하지 않을 것입니다.

(4) **_PIDn_T_i (PID integral Time gain)**

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1028+32n

단위 : REAL [-3.40282347e+38 ~ -1.17549435e-38 , 0 , 1.17549435e-38 ~ 3.40282347e+38]

해당 루프의 적분시상수(T_i)를 설정합니다. T_i 는 PID 제어 효과 중 I(적분) 항을 나누므로 T_i 가 커지면 적분 효과가 작아 집니다.

특별히 **_PIDn_T_i** 설정이 0 인 경우에는 I 제어를 하지 않으며 자세한 내용은 14.6 절을 참고하시기 바랍니다.

T_i 는 단장형 실수(REAL) 범위로 설정이 가능합니다.

(5) **_PIDn_T_d (PID derivative Time gain)**

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1030+32n

단위 : REAL [-3.40282347e+38 ~ -1.17549435e-38 , 0 , 1.17549435e-38 ~ 3.40282347e+38]

해당 루프의 미분 시상수(T_d)를 설정합니다. T_d는 PID 제어 효과 중 D(미분) 항에 곱해 지므로 T_d 가 커지면 미분 효과가 커집니다.

특별히 **_PIDn_T_d** 설정이 0 인 경우에는 D 제어를 하지 않으며 자세한 내용은 14.6 절을 참고하시기 바랍니다.

T_d 는 단장형 실수(REAL) 범위로 설정이 가능합니다.

(6) **_PIDn_dPV_max (PID delta PV MAXimum limit)**

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1032+32n

단위 : WORD [0 ~ 65535]

해당 루프의 PV 변화량을 제한합니다.

실제 제어에 있어서 PV 는 항상 정확한 시스템의 상태를 반영하는 것은 아닙니다. 센서의 오동작이나 잡음, 외란 등의 원하지 않는 신호가 섞여서 PV 에 반영될 수 있습니다. 이와 같이 PV 가 순간적으로 급격히 변하여 PID 출력 상에 큰 변화를 야기하는 경우도 있습니다. 이러한 현상을 방지하고자

_PIDn_dPV_max 에 설정된 값 이상의 PV 변화가 생기면, 이를 1 차적으로 막아서, 설정 값 이상의 변화를 막아 줍니다. 반면에 **_PIDn_dPV_max** 가 너무 작게 설정될 경우에는 시스템의 변화가 늦게 반영되어 수렴 시간이 오래 걸릴 수도 있으니, 시스템의 특성에 맞게 설정하시기 바랍니다.

특별히 해당 설정값이 0 으로 설정된 경우 본 기능은 동작하지 않습니다.

(7) **_PIDn_dMV_max (PID delta MV MAXimum limit)**

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1033+32n

단위 : WORD [0 ~ 65535]

해당 루프의 MV 변화량을 제한합니다.

제어 시스템의 출력이 급격하게 변하는 경우 시스템이 불안정 해지거나, 구동기에 큰 로드가 걸려서 고장 또는 동작이 불안정한 경우가 있습니다. 이를 막기 위해 제어기 출력 변화량을 제한하는 항목입니다. 특별히 해당 설정값이 0 으로 설정된 경우 본 기능은 동작하지 않습니다.

(8) **_PIDn_MV_max** (PID MV MAXimum limit)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1034+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 MV 최대값을 제한합니다.

출력 기기로 전달되는 제어기 출력의 최대값을 제한하여 과부하를 막아주고 시스템의 오류를 사전에 차단합니다. 또한 오버 플로우 등으로 원치 않는 값이 전달되는 것을 막아 줍니다.

특히 **_PIDn_MV_max** 와 **_PIDn_MV_min** 이 둘 다 0으로 설정되어 있는 경우에는 해당 기능은 동작하지 않으므로 32767 ~ -32768 의 범위 내에서 동작합니다.

(9) **_PIDn_MV_min** (PID MV MINimum limit)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1035+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 MV 최소값을 제한합니다.

출력 기기로 전달되는 제어기 출력의 최소값을 제한하여 시스템의 오류를 사전에 차단합니다. 또한 오버 플로우 등으로 원치 않는 값이 전달되는 것을 막아 줍니다.

(10) **_PIDn_MV_man** (PID MANual MV variable)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1036+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프가 수동 동작으로 설정된 경우 MV 를 지정합니다.

이곳에 설정된 값은 공통 비트 영역의 **_PIDn_MAN** 이 ON 인 경우 **_PIDn_MV_man** 값이 해당 루프의 MV 값으로 출력됩니다.

(11) **_PIDn_STATE** (PID STATE)

- 설정금지

K 디바이스 영역 : K1037+32n 또는 K10370+320n ~ K1037F+320n

단위 : WORD [h00 ~ hff] 또는 비트

해당 루프의 상태 또는 이상상태를 표시합니다.

주소 K1037+32n 에 위치하고 있으며 각각의 비트(16 개) 별로 16 가지의 의미를 갖습니다. 현재에는 16 개의 비트 중 일부만 사용되고 있습니다.

STATE 는 해당 동작이 일어난 순간에만 On 되고 해당 동작이 해제되면 다시 Off 로 복귀합니다.

STATE 의 하위 8 비트(**_PIDn_ALARM** 0 ~ **_PIDn_ALARM** 7)는 해당 루프의 각종 이상 상태를 표시하며

STATE 의 상위 8 비트(**_PIDn_STATE** 0 ~ **_PIDn_STATE** 7)는 해당 루프의 제어 상태를 표시합니다.

각각의 비트들의 할당은 다음과 같습니다.

_PIDn_ALARM 0 (K10370+32n): T_s 설정이 너무 작아서 연산을 건너뛰는 중 임을 알립니다.

_PIDn_ALARM 1 (K10371+32n): K_p 값이 0 임을 알립니다.

_PIDn_ALARM 2 (K10372+32n): PV 변화량이 제한되고 있음을 알립니다.

_PIDn_ALARM 3 (K10373+32n): MV 변화량이 제한되고 있음을 알립니다.

_PIDn_ALARM 4 (K10374+32n): MV 최대값이 제한되고 있음을 알립니다.

_PIDn_ALARM 5 (K10375+32n): MV 최소값이 제한되고 있음을 알립니다.

_PIDn_ALARM 6 (K10376+32n): AT 중 비정상적으로 취소되었음을 알립니다.

_PIDn_STATE 0 (K10378+32n): PID 연산이 이루어 지고 있음을 알립니다. (PLC 런 인 경우 유효)

_PIDn_STATE 1 (K10379+32n): PID AT 가 수행 중 임을 나타냅니다.

_PIDn_STATE 2 (K1037A+32n): PID AT 가 완료되었음을 알립니다.

_PIDn_STATE 3 (K1037B+32n): PID 가 **_PIDn_REM_RUM** 비트에 의해서 리모드 동작중 임을 나타냅니다.

_PIDn_STATE 4 (K1037C+32n): PID 모드가 수동 출력모드 임 을 나타냅니다.

_PIDn_STATE 5 (K1037D+32n): PID 루프가 캐스케이드에 속해 있음을 나타냅니다.

_PIDn_STATE 6 (K1037E+32n): PID 루프가 캐스케이드 마스터 루프임을 알립니다.

_PIDn_STATE 7 (K1037F+32n): PID 연산 중 Anti Wind-up 이 동작중 임을 알립니다.

(12) **_PIDn_PV (PID Process Variable)**

- 입출력영역

K 디바이스 영역 : K1038+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 PV 를 나타냅니다.

PV 는 시스템의 현재 상태를 나타내는 지표로서 일반적으로 센서로부터의 입력은 A/D 변환 모듈 등의 입력 장치를 거쳐 CPU 의 U 디바이스 상에 저장되고, 이 값은 MOV 등의 명령어를 사용하여 매 스캔마다 **_PIDn_PV** 로 이동 시켜주어야 합니다. 이 사용설명서의 후반부에 나오는 프로그램 예제를 참고하십시오.

(13) **_PIDn_PV_old (PID previous PV)**

- 설정금지

K 디바이스 영역 : K1039+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 한 스텝 이전 PV 상태로 내부적으로 미적분 연산을 위해 사용되며, 필요한 경우 참고하되 임의의 값을 넣으면 오동작하게 됩니다.

(14) **_PIDn_MV (PID Manipulated output Variable)**

- 입출력영역

K 디바이스 영역 : K1040+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 MV 를 나타냅니다.

MV 는 시스템을 구동하는 신호원으로서 위의 12) **_PID_PV** 의 설명과는 반대로 이 값은 MOV 등의 명령어를 사용하여 매 스캔마다 U 디바이스로 전달 후 D/A 변환 모듈 등의 출력 장치를 통해 시스템 구동기의 입력으로 사용합니다. 마찬가지로 프로그램 예제를 참조하십시오.

(15) **_PIDn_MV_BMPL_val (PID MV BuMPLess changeover VALue)**

- 설정금지

K 디바이스 영역 : K1041+32n

단위 : WORD [0 ~ 65535]

해당 루프가 Bumpless changeover 동작을 하는데에 필요항 정보를 저장합니다. 해당 메모리는 PID 내부 연산에 의해 자동으로 설정 및 입력되며 사용자는 이 값을 설정하지 말아야합니다.

알아두기

Bumpless Change Over

PID 제어기가 수동 출력 모드로 전환된 후 다시 자동 출력 모드로 복귀하는 경우 기본적으로 처음 시작하는 제어시스템처럼 출력을 0에서부터 다시 증가시켜 갑니다. 이로 인해서 시스템에는 모드 전환 충격이 생기게 됩니다. 즉, 시스템에 수동 모드에서 일정 출력이 인가되다가 자동 모드로 전환되자 마다 출력이 0부터 다시 상승하게 되는 것입니다. 이러한 모드 전환 충격을 막고자 **MV_BMPL** 기능을 사용하는데 해당 비트를 인가한 상태에서 자동 모드로 전환 시 현재 시스템의 수동 모드 마지막 상태를 감지하여 그 부분부터 제어 출력이 부드럽게 이어질 수 있도록 유도합니다. 이를 확장하여 캐스케이드 제어 시의 마스터 루프 **MV_BMPL** 이 인가된 상태에서는 마스터 루프가 슬레이브 루프의 상태를 감지하여 부드럽게 이어지는 제어 출력을 생성합니다.

(16) **_PIDn_ERR (PID ERRor value)** - 설정금지

K 디바이스 영역 : K1042+32n
 단위 : DINT [-2747483648 ~ 2747483647]
 해당 루프의 현재 에러값입니다.
 PID 에서 에러값은 SV - PV 로 정의됩니다. 이는 현재의 상태가 원하는 상태와 얼마큼 차이가 있는가에 대한 지표로 사용되며, 에러가 0 일 경우 정확히 제어 시스템의 상태는 원하는 상태에 도달한 것입니다. 따라서 일반적인 경우 제어를 시작했을 때 과도상태에서 에러가 빠르게 감소하여, 정상상태에 도달하면 진동은 최소화 되고 잔류 편차(안정상태 에러)가 0 으로 유지되는 것이 이상적인 제어 시스템이라고 할 수 있습니다.

(17) **_PIDn_MV_p (PID MV Propotional component)** - 설정금지

K 디바이스 영역 : K1044+32n
 단위 : REAL [-3.40282347e+38 ~ -1.17549435e-38 , 0 , 1.17549435e-38 ~ 3.40282347e+38]
 해당 루프의 비례 제어 값을 나타냅니다.
 현재 시스템의 에러를 알면 비례, 적분, 미분 각각의 제어 출력값을 독립적으로 구할 수 있습니다. 3 가지 각각의 출력값을 비교하면 제어 시스템과 PID 제어의 정확한 동작 상태를 알 수 있으며 MV 는 MV_p, MV_i, MV_d 의 합으로 계산됩니다.

(18) **_PIDn_MV_i (PID MV Integral component)** - 설정금지

K 디바이스 영역 : K1046+32n ~ K1047+32n
 단위 : REAL [-3.40282347e+38 ~ -1.17549435e-38 , 0 , 1.17549435e-38 ~ 3.40282347e+38]
 해당 루프의 적분제어 값을 나타냅니다.

(19) **_PIDn_MV_d (PID MV Derivative component)** - 설정금지

K 디바이스 영역 : K1048+32n ~ K1049+32n
 단위 : REAL [-3.40282347e+38 ~ -1.17549435e-38 , 0 , 1.17549435e-38 ~ 3.40282347e+38]
 해당 루프의 미분제어 값을 나타냅니다.

(20) **_PIDn_DB_W (PID DeadBand Width)** - 설정영역

K 디바이스 영역 : K1050+32n
 단위 : WORD [0 ~ 65535]
 해당 루프의 불감대 (Deadband) 를 설정합니다. 양의 값으로만 설정되며, SV 위아래로 설정값 만큼의 영역에서 동작합니다. 즉, PV 가 [SV - DB_W] ~ [SV + DB_W] 구간에 들어오면 PV 값에 SV 를 대입(외부에서 확인 불가)합니다. 이 값을 0 으로 설정하면 해당 기능이 동작하지 않습니다.

알아두기

불감대(Deadband)

시스템의 제어 시 PV 가 SV 에 충분히 접근해서 더 이상의 작은 상태 변화에 따른 세부 출력 변화를 없애고자 할 경우 사용합니다. PID 제어 시 DB_W 에 값을 입력하면 SV 의 상하에 해당 값 만큼의 불감대가 형성됩니다. 제어 중 PV 가 SV 를 추종하여 불감대 안쪽으로 진입 시 강제적으로 ERR 는 0 으로 계산되며 PV 가 계속해서 이 구간 안에 있는 한 MV 의 변화가 멈추게 됩니다. 즉, 안정화 구간에서 제어를 잠시 멈추는 것과 같은 기능이며 이를 통해 안정화 동작 시 구동기가 균일한 입력을 받아 무리가 가지 않게 도와줍니다. 시스템이 불감대로 설정 할 영역 안에서 충분히 안정화 된 후 사용하는 것을 권장합니다. 그 이유는 불감대 밖에서 안으로 진입 시 제어기는 일시적인 출력 과도 현상을 겪기 때문입니다.

(21) **_PIDn_Td_lag** (PID Td lag filter)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1051+32n

단위 : WORD [0 ~ 65535]

해당 루프의 미분 계산상 1차 지연 필터를 설정하여 순간적인 임팩트로서 작용하는 미분 효과를 보다 완만하고 지속적으로 작용하도록 합니다. 해당 값을 높게 설정시 보다 매끄러운 미분 출력이 되며, 0으로 설정하면 해당 기능이 동작하지 않습니다. 미분 값에 의해 시스템 출력이 잔진동 해서 구동기등에 무리를 주지 않기 위해서 사용합니다.

(22) **_PIDn_AT_HYS_val** (PID Auto-Tuning HYSteresis value)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1052+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 AT 시 알맞은 방향성 불감대를 설정합니다. **_PIDn_AT_HYS_val** 값은 PV가 올라갈 때는 상위 불감대로, PV가 내려갈 때는 하위 불감대로써 동작에 따라 서로 다르게 동작합니다. 이 값을 알맞게 설정하는 것이 성공적인 AT 결과를 좌우합니다. **_PIDn_AT_HYS_val**의 설정 법은 다음의 14.7.4 절에서 설명합니다.

(23) **_PIDn_AT_SV** (PID Auto-Tuning SV)

- 설정영역

K 디바이스 영역 : K1053+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 AT 시 SV로 사용할 AT_SV를 따로 설정합니다. AT는 PV를 AT_SV 근처에서 상하로 3회 진동하도록 합니다.

(24) **_PIDn_AT_step** (PID Auto-Tuning step)

- 설정금지

K 디바이스 영역 : K1054+32n

단위 : INT [-32768 ~ 32767]

해당 루프의 AT 동작 상태를 표시합니다. **_PIDn_AT_step**는 0에서 7까지의 값을 가지며, 0은 AT 동작 전 임을 나타내고, 7은 AT 동작 완료를 나타냅니다. 그리고 1, 3, 5는 각각 PV 상승 구간을 2, 4, 6은 PV 하강 구간을 나타냅니다.

 주의

- 1) **설정금지** : 위의 공통 비트 영역 및 개별 루프 영역에 설명된 항목 중 - **설정금지**로 표시된 항목에 대해서는 사용자의 설정을 금지합니다. 해당 영역은 사용자에게 작동정보를 주는 기능을 하지만 그 밖에 연산에 필요한 정보를 저장하는 역할을 겸하고 있으므로 해당 영역을 임의로 설정해 줄 경우 제어시스템이 오동작하게 됩니다.
- 2) **입출력영역** : **_PIDn_PV**와 **_PIDn_MV**는 각각 - **입출력영역**이므로 외부 장치(AD, DA 장치 등)와 연결하여 사용하시기 바랍니다.


알아두기

과도상태와 정상상태

- 1) 과도상태 : 제어 시스템이 제어를 시작해서 원하는 제어 상태를 찾아가는 과도기의 상태. 순간적인 출력 변화가 발생하기도 하며, 적분값이 안정을 찾아가는 단계로, 진동 및 오버슈트가 발생할 수 있습니다.
- 2) 정상상태 : 제어 시스템이 과도상태를 거쳐 원하는 상태에 이른 단계. 진동은 소멸되며, 잔류 편차 등이 발생할 수 있으며, 출력값에 거의 변화가 없습니다.

상위 / 하위 불감대

센서의 아날로그 출력을 AD 장치를 통해 디지털로 변환하면 대부분의 신호는 노이즈 성분이 약간이라도 섞이게 됩니다. 본 PID 제어 명령어는 이 변환값을 이용하여 오토튜닝을 하게 되는데 PV를 SV에서 상하로 3회 증가 및 감소를 시키게 됩니다. 이 과정 중에 SV=PV이 되는 순간에 노이즈가 입력될 경우 실제로는 한번의 상하 변환이었는데 여러 번의 변환으로 인식 되는 경우가 발생합니다. 즉, 디지털 스위치의 채터링과 같은 현상입니다. 이 현상을 극복하기 위하여 PID 제어기는 단방향성 불감대(Hysteresis)를 사용하는데 시스템의 PV 값이 SV를 향해 증가 할 때에는 설정한 불감대 값이 SV의 상위에만 작용하고 PV 값이 SV를 지나서 내려갈 때에는 설정한 불감대 값이 SV의 하위에만 작용하게 됩니다.

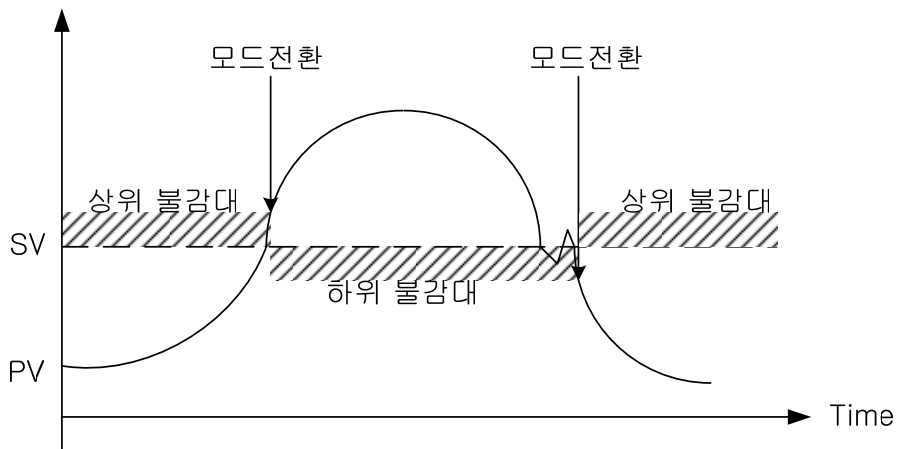

14.6 PID 명령어의 편리한 부가기능

이 장에서는 PID 명령어와 더불어 편리하게 사용할 수 있는 부가 기능들을 설명합니다.

14.6.1 PID로 대표되는 여러 가지 제어 방법

PID 제어의 몇 가지 종류 중 흔히 사용되는 것은 P 제어, PI 제어, PD 제어 그리고 PID 제어입니다. 이에 비해 제어법이 까다롭지만 몇 가지 특성(대부분 안정화)을 기대할 경우 드물게 ID 제어, I 제어 또는 D 제어를 사용하는 경우가 있습니다. 이러한 여러 가지 제어를 가능하게 하기 위해 PIDRUN 명령어에는 각각 P, I, D 요소별로 제어를 허용 또는 금지하는 기능이 포함되어 있습니다. P 제어의 경우 `_PIDn_Ti` 와 `_PIDn_Td` 를 각각 0 으로 설정함으로써 P 제어를 구성할 수 있습니다. 마찬가지로 ID 제어기는 `_PIDn_Kp` 에 0 을 설정하고 `_PIDn_Ti` 와 `_PIDn_Td` 항에 각각 ID 제어 계수를 대입하면 되는 구조입니다.

여기서 PIDRUN 명령어의 한 가지 특별한 점은 ID 제어의 경우 `_PIDn_Kp` 에 0 을 설정하면 이론적으로 제어기는 0 출력만을 가지게 됩니다. (식 14.3.2 ~ 14.3.5 참조) 그러나 실제 PIDRUN 명령어는 `_PIDn_Kp` 에 0 이 입력되면 내부적으로 $MV_p = 0$ 으로, $K_p = 1$ 으로 계산하여 ID 제어, I 제어 및 D 제어를 가능하게 합니다. 예를 들어 PI 제어를 원할 경우에는 `_PIDn_Kp`, `_PIDn_Ti` 만을 설정하고 `_PIDn_Td` 는 0 을 입력합니다. 그리고 ID 제어를 원할 때에는 `_PIDn_Kp` 를 0 으로 설정하고 나머지 `_PIDn_Ti`, `_PIDn_Td` 만을 설정해 줍니다.

14.6.2 Anti Wind - up 의 동작과 기능

PIDRUN 명령어는 Anti Wind-up 1 과 Anti Wind-up 2 두 가지 Wind-up 방지 기능을 제공하고 있습니다. 기본적으로 동작하는 Anti Wind-up 1 은 I 제어, PI 제어, ID 제어 및 PID 제어 즉 I 가 포함되는 제어 시에 모두 작동되며 해제할 수 없습니다. 작동 원리는 MV_i (적분항 결과)를 `_PIDn_MV_max`, `_PIDn_MV_min` 으로 제한해 주는 것입니다.

한편 Anti Wind-up 2 는 MV_p (비례항 결과)와 유기적으로 연결됩니다. 시스템의 에러가 커서 MV_i 및 MV_d 의 값과 상관 없이 MV_p 만으로도 MV 가 $\pm(_PIDn_MV_max)$ 에 도달하는 경우 MV_i 는 계산을 진행하지 않고 이전의 값을 유지합니다. 따라서 에러가 큰 경우에는 적분이나 미분이 아닌 MV_p 만으로 PV 를 SV(동작점) 근처로 유도한 후 I 제어를 속계하여 MV_i 에 과도한 값이 쌓이는 것을 방지합니다. Anti Wind-up 2 는 공통 비트 영역 상의 `_PIDn_AW2D` 비트를 On 하면 사용자가 임의로 동작을 해제할 수 있으며 PI 제어 또는 PID 제어와 같이 P 제어와 I 제어가 함께 수행되는 제어 시에만 동작합니다.

14.6.3 오토튜닝 (AT) 의 동작과 기능

PIDRUN 명령어는 몇 가지 기본 설정을 통해서 시스템을 시험 가동해 보고 해당 시스템에 맞는 `_PIDn_T_s`, `_PIDn_K_p`, `_PIDn_T_i` 및 `_PIDn_T_d` 를 계산해내는 AT 기능을 가지고 있습니다. AT 에 앞서 설정해 줘야 할 값은 `_PIDn_MV_min`, `_PIDn_MV_max`, `_PIDn_AT_HYS_val`, `_PIDn_AT_SV` 이며 AT 기능은 이 값들을 토대로 MV 를 `_PIDn_MV_max`, `_PIDn_MV_min` 와 같이 순서대로 3 번에 걸쳐 설정하여 구동 시킨 후 반복적인 시스템의 상태 (PV) 반응을 보고 시스템의 상태(PV)가 AT 목표값(AT_SV)에 이르는 시간 및 진동 정도를 측정하여 그에 맞는 `_PIDn_T_s`, `_PIDn_K_p`, `_PIDn_T_i` 및 `_PIDn_T_d` 를 계산해냅니다. 정확한 튜닝 값이 산출되기 위하여 1.7.4 절의 AT 설정 방법을 참고하시어 AT 동작을 유도해주시기 바랍니다.

알아두기

오토튜닝 (AT) 완료 시의 이전 데이터 소멸

위의 14.6.3 에 설명된 AT 작업이 종료되는 순간에는, 새로 구해진 `_PIDn_T_s`, `_PIDn_K_p`, `_PIDn_T_i` 및 `_PIDn_T_d` 가 기존의 값들을 자동으로 대체하고 운전을 시작하게 됩니다. 따라서 이전의 `_PIDn_T_s`, `_PIDn_K_p`, `_PIDn_T_i` 및 `_PIDn_T_d` 는 소멸되므로 주의하시기 바랍니다.


14.6.4 캐스케이드 (CAS) 의 동작과 기능

PIDCAS 명령어는 두 개의 PID 루프를 연동 운전하여 캐스케이드 PID 제어를 합니다. 일반적으로 화학 공정이나 연료를 통한 온도 제어 등을 할 경우 캐스케이드 PID 제어가 사용되며 이 때에 사용되는 두 개의 루프를 각각 마스터, 슬레이브 루프라고 합니다. 연료의 유량을 통한 온도 제어를 예로 들면, 단일 루프 PID 제어의 경우 연료 밸브를 개방해서 연료의 유량을 제어하고 이를 통해 가열로의 온도를 제어하게 됩니다. 따라서 단일 PID 루프가 유량을 통해서 간접적으로 온도를 제어하는 시스템이라고 볼 수 있습니다. 이와 같은 경우에 캐스케이드 PID를 적용하면 시스템에 연료의 유량계를 설치하여 유량 제어 부분과 온도제어 부분으로 나눌 수 있습니다. 즉, 슬레이브 루프는 밸브를 이용해서 유량을 제어하고 마스터 루프는 유량을 이용해서 온도를 제어하는 형태입니다. 이 경우 마스터 루프는 원하는 유량을 슬레이브 루프로 전달하고 슬레이브 루프는 마스터 루프가 원하는 유량에 맞는 연료가 투입 되도록 유량계를 감시하면서 밸브를 이용하여 유량을 조절합니다. 슬레이브 루프는 온도와는 상관 없이 마스터가 내리는 유량 목표값 만으로 동작을 하는 것입니다.

이제 캐스케이드 동작의 내부를 들여다 보면 마스터 루프는 상대적으로 슬레이브 루프보다 낮은 주기로 온도(PV_mst)를 측정하고 사용자가 원하는 온도(SV_mst)에 대해서 계산된 유량값(MV_mst)을 산출하여 슬레이브 루프로 전달합니다. 슬레이브 루프는 마스터로부터 온 유량값(MV_mst)을 목표값(SV_slv)으로 설정하고 마스터 루프보다 빈번한 주기로 연료 투입량(PV_slv)을 측정하여 밸브 개폐(MV_slv)를 조절합니다. 따라서 캐스케이드는 두 루프가 동작하는 상태에서 마스터 루프의 MV (MV_mst)를 슬레이브 루프의 SV (SV_slv) 로 전달해 주는 역할을 합니다.

슬레이브 루프가 수동 출력 상태로 전환되면 마스터 출력은 사용되지 않으므로 마스터 루프 역시 수동 출력 모드로 전환합니다. 이 때 마스터 루프에 수동 모드 _PIDn_MAN 비트가 ON 되지는 않습니다. 다시 슬레이브 루프가 자동 출력 모드로 전환되는 순간 마스터 루프도 자동 출력 모드가 되며, 이 때 _PIDn_MV_BMPL 설정이 On 이라면 두 루프 사이의 상태 데이터를 교환하여 전환을 매끄럽게 수행합니다.

슬레이브 루프가 안티 와인드업에 걸린 경우 마스터 루프는 PIDPAUSE 모드로 동작합니다. 이 와 같은 경우 안티 와인드업 발생에도 불구하고 슬레이브 목표값(SV_mst)을 증가 혹은 감소 시켜 줄 경우 캐스케이드 루프 전체에 대한 2차 와인드업 현상이 발생하지 않기 위한 기능입니다. 해당 기능은 설정없이 항상 해당 조건에 따라 동작하며 _PIDn_PAUSE 비트가 On 되지는 않습니다.

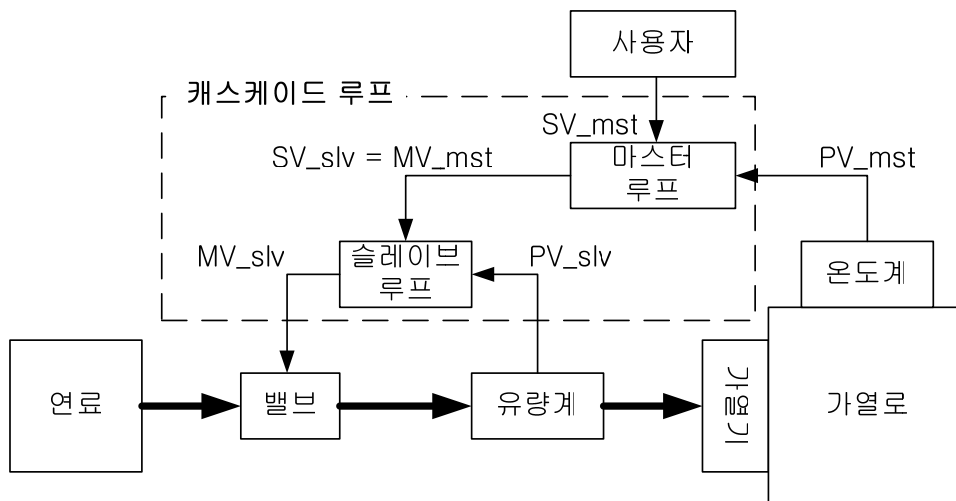

알아두기

캐스케이드 시스템의 오토튜닝(AT)


캐스케이드 시스템의 AT는 슬레이브 루프를 먼저 AT 후 마스터 루프를 AT 하는 순서로 합니다. 단, 슬레이브 루프를 AT 하기 위해서는 슬레이브 루프가 마스터 루프로부터 보통 어느 정도의 SV를 받는지를 예측해야하고 이 값을 AT_SV로 설정해 주면 그대로 슬레이브 루프는 독립적인 루프처럼 동작합니다. 이 예측치에 따라서 AT 성능이 달라질 수 있습니다. 슬레이브 루프의 AT가 끝나서 정상적으로 동작하기 시작하면 다음으로 마스터 루프의 AT를 수행합니다.

14.7 PID 명령어 사용법

이 장에서는 PID 명령어의 사용법을 설명합니다.
 CPU, 특수 모듈 및 XG5000의 기능에 대한 상세한 내용은 해당 사용설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

14.7.1 하드웨어 구성

예제 시스템은 다음의 그림과 같은 구조를 갖고 있습니다.

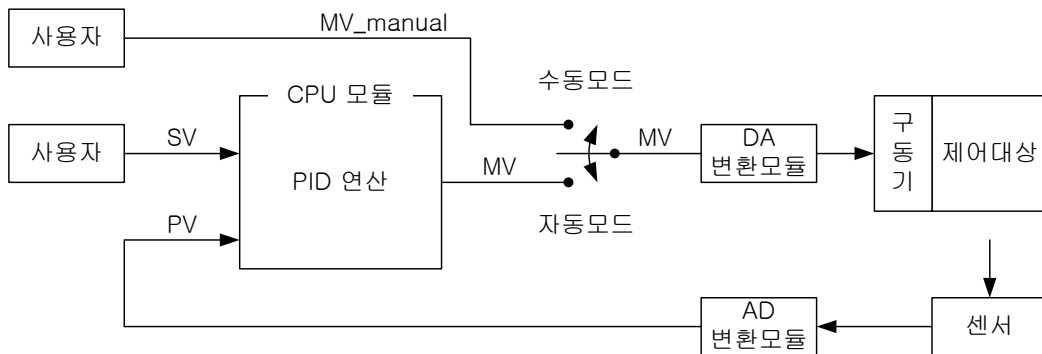

(1) CPU (XGK-CPUH)


CPU는 PID 연산이 일어나는 부분이므로 PID 제어기라고 할 수 있습니다. 제어기는 입력 모듈로부터 센싱된 데이터를 받아 연산을 통하여 적절한 출력을 계산하여 출력 모듈에 전달합니다. 이 때 사용자가 해야 할 일은 입출력을 연결하고 PID 제어기 내부를 설계(튜닝)하는 일입니다. 일반적으로 입출력은 각각 A/D 변환 모듈, D/A 변환 모듈을 사용합니다.

(2) A/D 변환모듈 (XGF-AV8A)

제어대상의 상태를 센서에서 전달받아 CPU로 보내 주는 역할을 합니다. A/D 변환 모듈 채널 0은 입력으로 0V ~ 5V의 전압을 받아서 출력은 디지털 값으로 PLC 측에 전달해 줍니다. 그리고 XGF-AV8A에는 이와 같은 채널이 8개(CH 0 ~ CH 7) 있습니다. XGF-AV8A의 설정은 프로젝트 창의 파라미터 항목에서 I/O 파라미터를 선택했을 때 뜨는 I/O 파라미터 설정 창을 통해 변경할 수 있습니다. 채널 0을 “운전” 상태로 바꾸고 입력 범위는 0 ~ 5V로 (센서에 맞춰 설정) 설정합니다. 출력 데이터 타입은 곧 PID 제어기의 PV 값인데, PID 제어시 이 값의 범위는 0 ~ 10000 범위로 설정해 줍니다. 이제 A/D 변환 모듈 동작 시 센서에서 검출된 0 ~ 5V 신호는 2000 배의 0 ~ 10000의 디지털 값으로 변환 후 PLC로 전달되는 것입니다.

제 14 장 내장 PID 기능

다음 그림은 XG5000 에서 XGF-AV8A 의 설정화면 모습입니다.

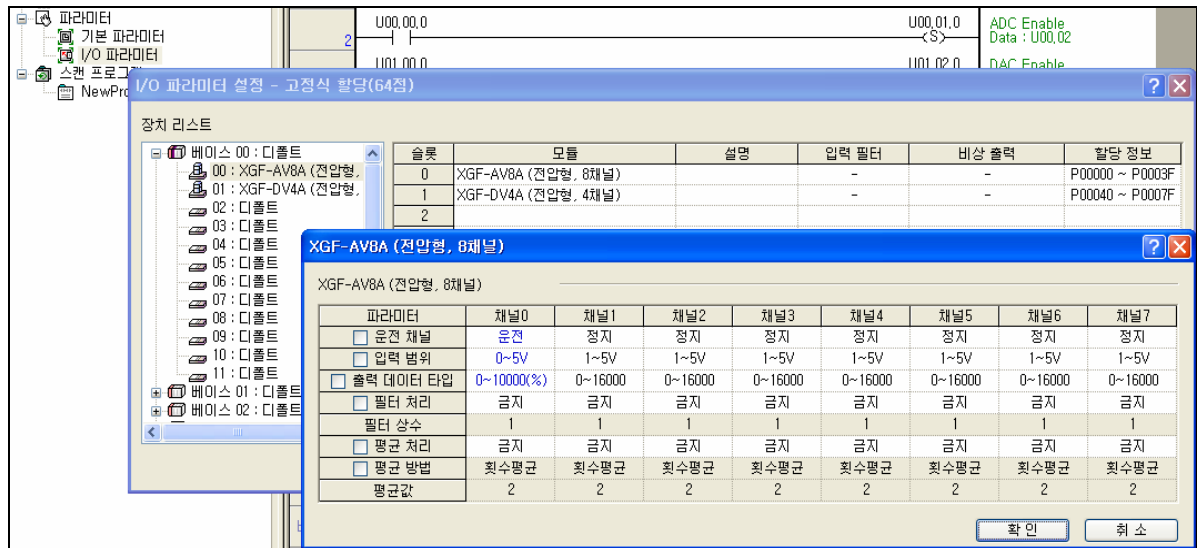

(3) D/A 변환 모듈 (XGF-DV4A)


D/A 변환 모듈은 PLC 에서 제어 연산을 통해 생성되는 제어기 출력 디지털 값을 4mA ~ 20mA 로 변환하여 제어 대상의 구동기로 보내 주는 역할을 합니다. XGF-DV4A 모델은 총 4 개의 채널을 가지며 XGF-AC8A 와 마찬가지로 I/O 파라미터 설정창을 통해 변경이 가능합니다. 채널 0 을 “운전” 상태로 바꾸고 출력 범위는 0 ~ 5V 로(구동기에 맞춰 설정) 설정합니다.

PID 제어 연산을 통해 생성된 0 ~ 10000 의 MV 디지털 출력은 1 / 2000 로 줄여서 구동기의 신호로 전달됩니다.

다음 그림은 XG5000 에서 XGF-DV4A 의 설정화면 모습입니다.

(4) 센서와 구동기

센서, 구동기는 각각 D/A 변환 모듈, D/A 변환 모듈과 더불어 제어 대상에서 제어기로 상태를 전달하고 제어기에서 제어대상으로 제어기 출력을 전달하는 매개체 입니다. 따라서 센서에서 생성되는 출력은

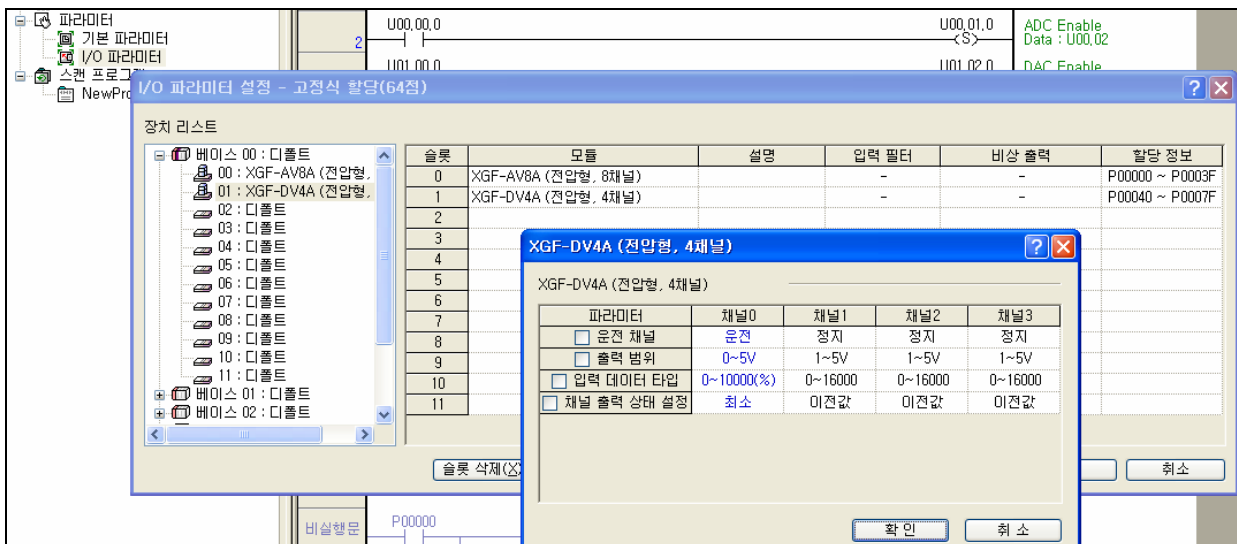


D/A 변환 모듈의 입력으로 쓰일수 있어야 하고 D/A 변환 모듈에서 생성되는 출력은 구동기의 입력으로 쓰일 수 있어야 합니다. 쉬운 예로 센서가 전류형 4mA ~ 20mA 이면 A/D 변환 모듈전류형 4mA ~ 20mA 이고, 구동기가 전압형 0V ~ 5V 이면 D/A 변환 모듈도 전압형 0V ~ 5V 이어야 합니다.

D/A 변환 모듈의 출력은 구동기의 구동 신호로만 사용합니다. 구동기의 동력으로 사용될 경우 전력 손실로 인하여 PLC 가 오동작을 할 수 있습니다.

(5) 제어 대상

본 시스템은 수위 제어 시스템을 제어 대상으로 사용합니다. 수위 제어 시스템은 하단이 약간 개방된 수조에 펌프로 물을 공급하여 원하는 수위를 유지하는 시스템입니다. 수조에 담겨진 물은 계속 일정하게 유출되고 펌프에 의한 물의 유입량에 따라서 수위의 증감이 결정됩니다. 수위 제어 시스템의 구조는 다음의 그림 와 같습니다.

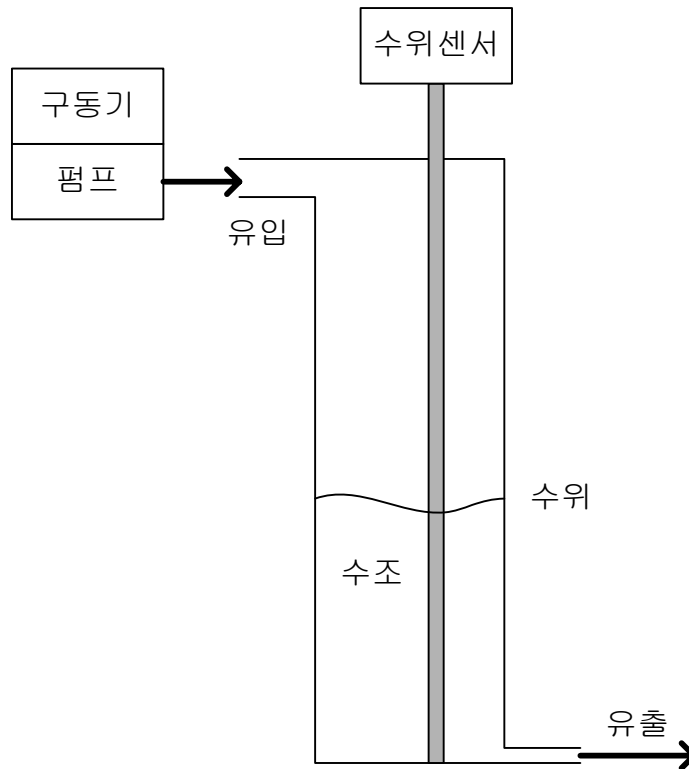

14.7.2 예제 프로그램

다음 그림은 A/D 변환 모듈 및 D/A 변환 모듈을 사용하여 PID 제어를 수행하는 예제프로그램 입니다. (단, PID 상수값 및 SV 값은 변수 모니터창에서 설정하는 경우의 프로그램임)

설명문	A/D, D/A변환모듈 채널이 허용	
1	F00099	U00.02.0 < > U01.01.0 < >
		F00099 : 상시 On U00.02.0 : DAC CH0 On U01.01.0 : ADC CH0 On
설명문	A/D변환값을 PIDRUN 루프 0의 PV 파라미터값으로 저장	
7	F00099	MOV U01.02 K1038
		U01.02 : A/D변환값 K1038 : 루프 0의 P/V 입력 플래그영역
설명문	PID제어 연산	
12	M00000	PIDRUN 0
		M00000:PID운전 입력조건 PIDRUN 0:0번루프의 PID운전 명령
설명문	PIDRUN 루프 0의 MV출력 파라미터값을 D/A변환값으로 저장	
17	F00099	MOV K1040 U00.03
		K1040:PID 루프0 MV출력 플래그 영역 U00.03:D/A변환값
21		END

제 14 장 내장 PID 기능

스텝 1 : 상시 On 접점을 이용하여 A/D 변환모듈과 D/A 변환모듈 각각의 채널 0 를 Enable 합니다.

스텝 7 : 상시 On 접점을 이용하여 A/D 변환 입력데이터를 PIDRUN 명령어의 루프 0 PV 로 전달합니다.

스텝 12 : 사용자가 M00000 비트를 On 하면 PIDRUN 루프 0 의 제어 연산을 수행합니다.

스텝 17 : 상시 On 접점을 이용하여 PIDRUN 명령어의 루프 0 의 MV 출력을 D/A 변환 출력데이터로 전달 합니다.


스텝 21 : 스캔을 종료합니다.

14.7.3 PID 제어하기

(1) 변수 등록

변수 모니터 창에 PID 변수를 등록하여 제어 설정을 합니다.

변수 모니터 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 Z클릭하여 “변수/설명에서 등록” 을 선택하면 “변수/디바이스 선택” 창을 볼 수 있습니다. “목록” 란에 PID 를 선택하고 “전체” 보기를 해제한 후 “파라미터 번호” 에 0 (루프 번호를 의미함)을 입력하면 루프 0 에 대한 모든 설정과 상태를 저장하기 위한 변수를 볼 수 있습니다. 모든 변수를 선택하여 “확인” 하면 프로그램 RUN 중에도 변수를 모니터 할 수 있고, 값을 변경 할 수도 있습니다.

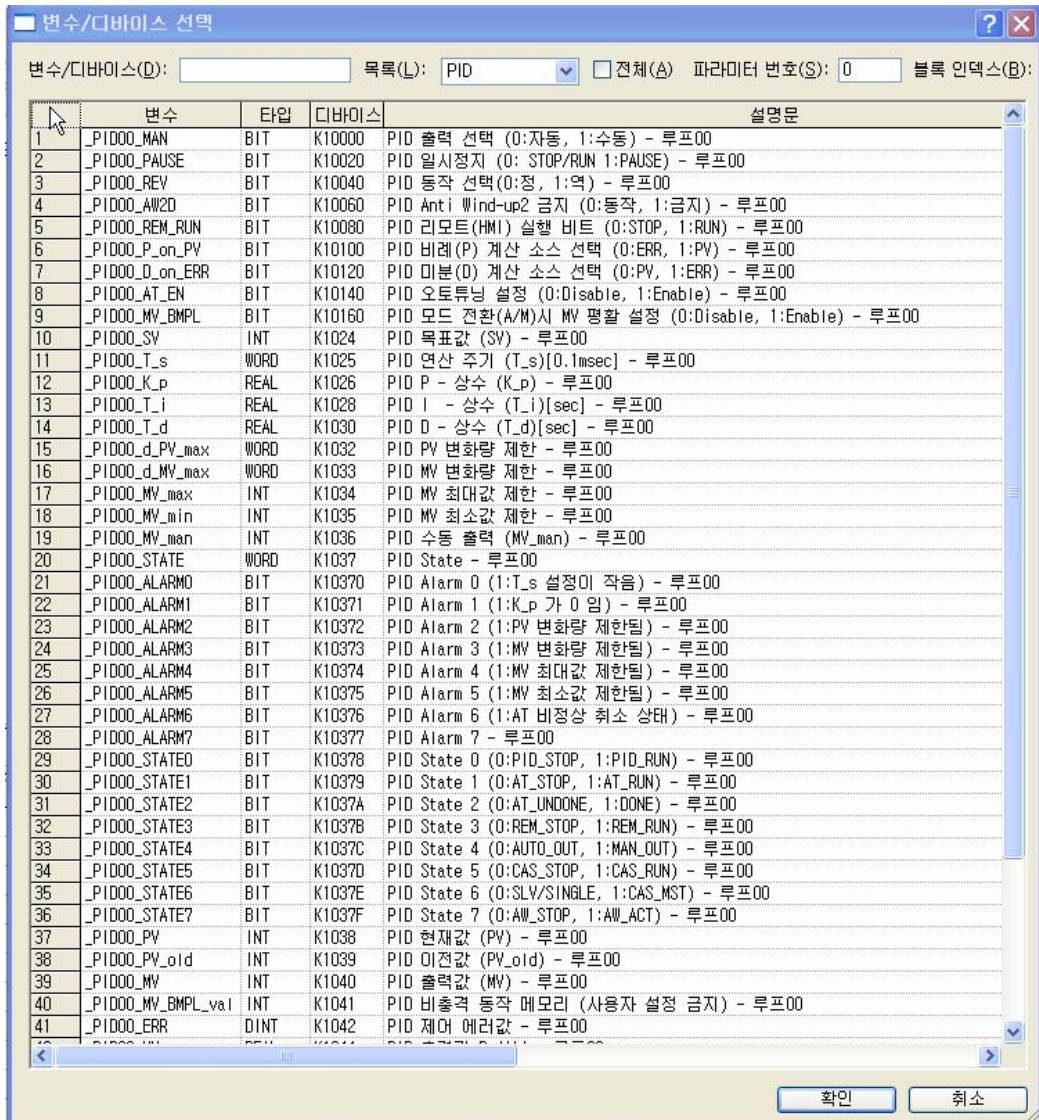

(2) SV 구하기

SV 를 설정하기 위해서는 사용자가 원하는 시스템의 PV 환산 값을 알아야 합니다. 쉽게 설명하면 수위를 250mm 로 유지 하려할 때 250mm 를 나타내는 PV 값이 얼마인지 찾는 작업입니다. 이 값은 시스템을 수치적으로 분석하여 알 수도 있지만 실험적으로 제어 대상의 반응을 이용해서 알아내는 방법이 좀 더 정확할 것입니다. 본 시스템에서는 수위가 250mm 때 PV는 8333 의 값을 출력한다고 분석되었지만 실제 작동 결과 수위가 250mm 일때 센서 출력값은 8250 이었습니다. 이러한 오차가 발생한 원인은 센서의 부정확성, 측정 기준점의 오차, 등이 존재하기 때문입니다. 따라서 실제로 측정된 8250 을 수위 250mm 일 때의 상태값으로 사용합니다. 이 값은 250mm 를 제어하는 경우에 SV 값으로 사용될 것입니다.

(3) 제어 설정


앞서 작성한 프로그램을 PLC 로 다운로드하고 모니터를 시작합니다. 변수 모니터 창에 등록된 변수들을 설정합니다. 아래 그림은 예제 프로그램의 변수 모니터 창 설정 모습입니다.

PLC	타입	디바이스	값	변수	설명문
NewPLC	BIT	K10000	10	_PID00_MAN	PID 출력 선택 (0:자동, 1:수동) - 루프00
NewPLC	BIT	K10020	10	_PID00_PAUSE	PID 일시정지 (0: STOP/RUN 1:PAUSE) - 루프00
NewPLC	BIT	K10040	10	_PID00_REV	PID 동작 선택(0:정, 1:역) - 루프00
NewPLC	BIT	K10060	10	_PID00_AW2D	PID Anti Wind-up2 금지 (0:동작, 1:금지) - 루프00
NewPLC	BIT	K10080	10	_PID00_REM_RUN	PID 리모트(HMI) 실행 비트 (0:STOP, 1:RUN) - 루프00
NewPLC	BIT	K10100	10	_PID00_P_on_PV	PID 비례(P) 계산 소스 선택 (0:ERR, 1:PV) - 루프00
NewPLC	BIT	K10120	10	_PID00_D_on_ERR	PID 미분(D) 계산 소스 선택 (0:PV, 1:ERR) - 루프00
NewPLC	BIT	K10140	10	_PID00_AT_EN	PID 오토튜닝 설정 (0:Disable, 1:Enable) - 루프00
NewPLC	BIT	K10160	10	_PID00_MV_BMPL	PID 모드 전환(A/M)시 MV 평활 설정 (0:Disable, 1:Enable) - 루프00
NewPLC	INT	K1024	10	_PID00_SV	PID 목표값 (SV) - 루프00
NewPLC	WORD	K1025	10	_PID00_T_s	PID 연산 주기 (T_s)[0.1msec] - 루프00
NewPLC	REAL	K1026	10	_PID00_K_p	PID P - 상수 (K_p) - 루프00
NewPLC	REAL	K1028	10	_PID00_T_i	PID I - 상수 (T_i)[sec] - 루프00
NewPLC	REAL	K1030	10	_PID00_T_d	PID D - 상수 (T_d)[sec] - 루프00
NewPLC	WORD	K1032	10	_PID00_d_PV_max	PID PV 변화량 제한 - 루프00
NewPLC	WORD	K1033	10	_PID00_d_MV_max	PID MV 변화량 제한 - 루프00
NewPLC	INT	K1034	10	_PID00_MV_max	PID MV 최대값 제한 - 루프00
NewPLC	INT	K1035	10	_PID00_MV_min	PID MV 최소값 제한 - 루프00
NewPLC	INT	K1036	10	_PID00_MV_man	PID 수동 출력 (MV_man) - 루프00
NewPLC	WORD	K1037	10	_PID00_STATE	PID State - 루프00
NewPLC	BIT	K10370	10	_PID00_ALARM0	PID Alarm 0 (1:T_s 설정미 작음) - 루프00
NewPLC	BIT	K10371	10	_PID00_ALARM1	PID Alarm 1 (1:K_p 가 0 임) - 루프00
NewPLC	BIT	K10372	10	_PID00_ALARM2	PID Alarm 2 (1:PV 변화량 제한됨) - 루프00
NewPLC	BIT	K10373	10	_PID00_ALARM3	PID Alarm 3 (1:MV 변화량 제한됨) - 루프00
NewPLC	BIT	K10374	10	_PID00_ALARM4	PID Alarm 4 (1:MV 최대값 제한됨) - 루프00
NewPLC	BIT	K10375	10	_PID00_ALARM5	PID Alarm 5 (1:MV 최소값 제한됨) - 루프00
NewPLC	BIT	K10376	10	_PID00_ALARM6	PID Alarm 6 (1:AT 비정상 취소 상태) - 루프00
NewPLC	BIT	K10377	10	_PID00_ALARM7	PID Alarm 7 - 루프00
NewPLC	BIT	K10378	10	_PID00_STATE0	PID State 0 (0:PID_STOP, 1:PID_RUN) - 루프00


설정된 내용은 SV, K_p, MV_max 3 가지 입니다.
 SV 는 실제 측정된 8250 을 설정했으며, Kp 는 임의로 5 를 입력했습니다.
 MV_max 는 MV 의 최대값을 제한 해주는 항목으로서 AD 변환 모듈 / DA 변환 모듈에 맞춰서 10000 으로 설정합니다

(4) 트렌드 모니터를 이용한 제어 상태 관측

XG5000 의 모니터 기능 중 트렌드 모니터를 작동합니다.

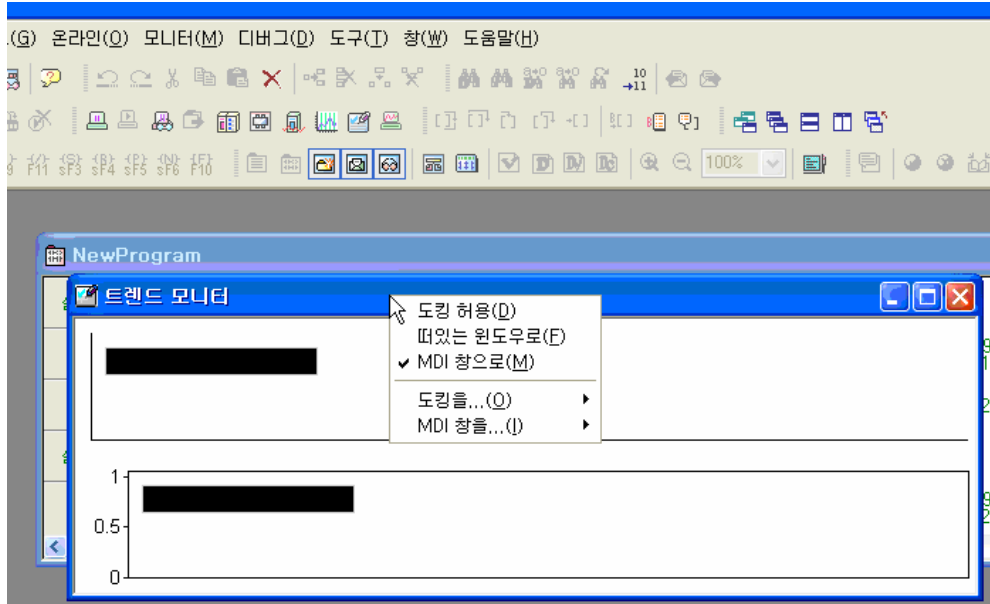

트렌드 모니터의 도킹을 허용하여 적당히 배치합니다.

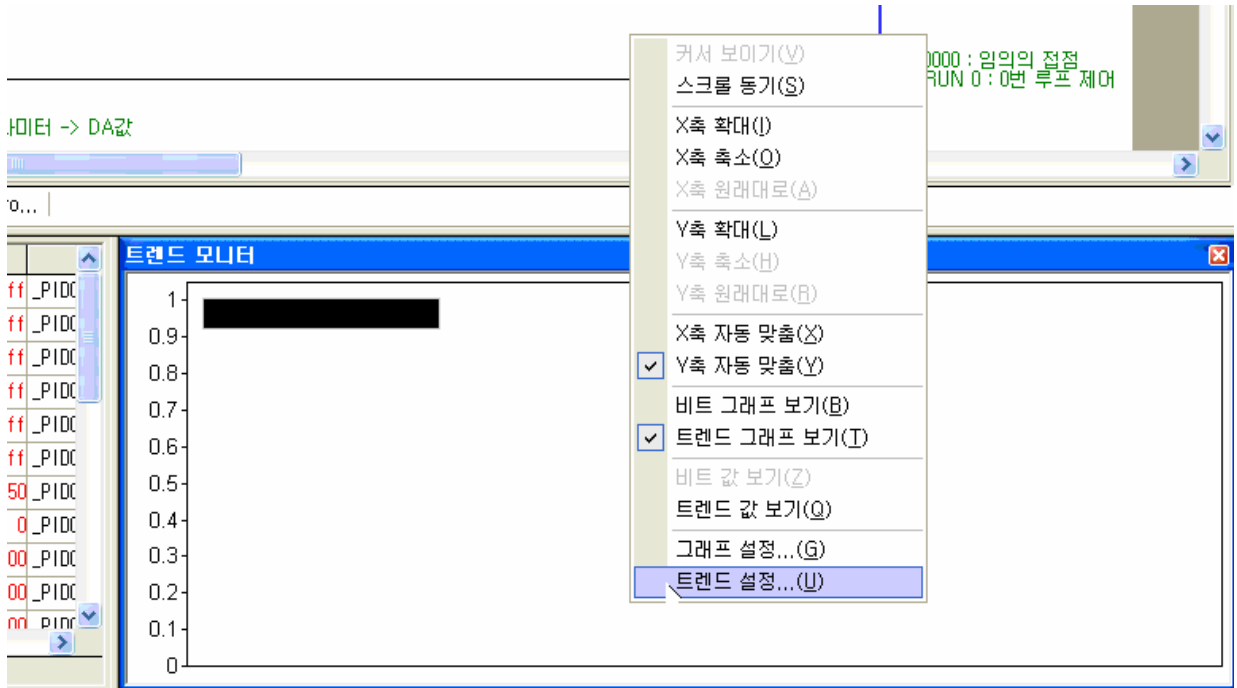

트렌드 설정을 통하여 관측하고자 하는 데이터를 등록합니다.

제 14 장 내장 PID 기능




모니터링 주기를 200ms 로 설정하고 하단의 트렌드 그래프 탭을 선택하여 루프 0 의 SV 와 PV 를 각각 INT 로 등록합니다.


제 14 장 내장 PID 기능

(5) 프로그램 실행 (여기는 한 가지 예를 통해서 수동으로 파라미터 찾는 방법을 소개하며, 오토 튜닝 방법은 아래의 방법을 참조하십시오.)

접점(M00000)을 On 하면 시스템이 구동을 시작합니다.

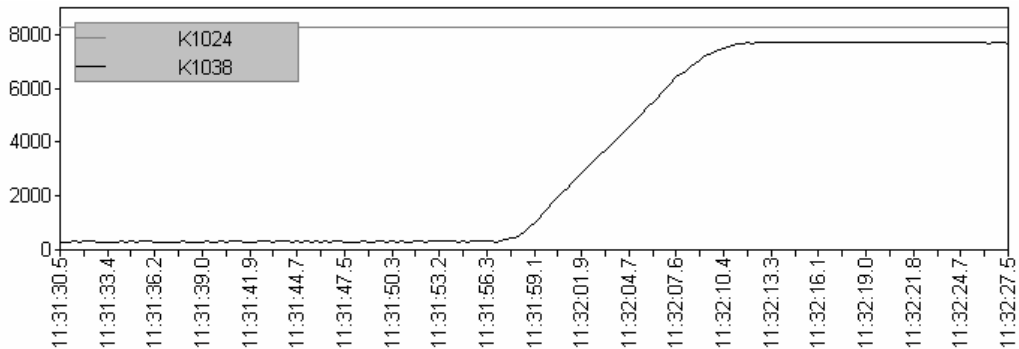


K_p 를 100 으로 늘리고 다시 구동합니다.

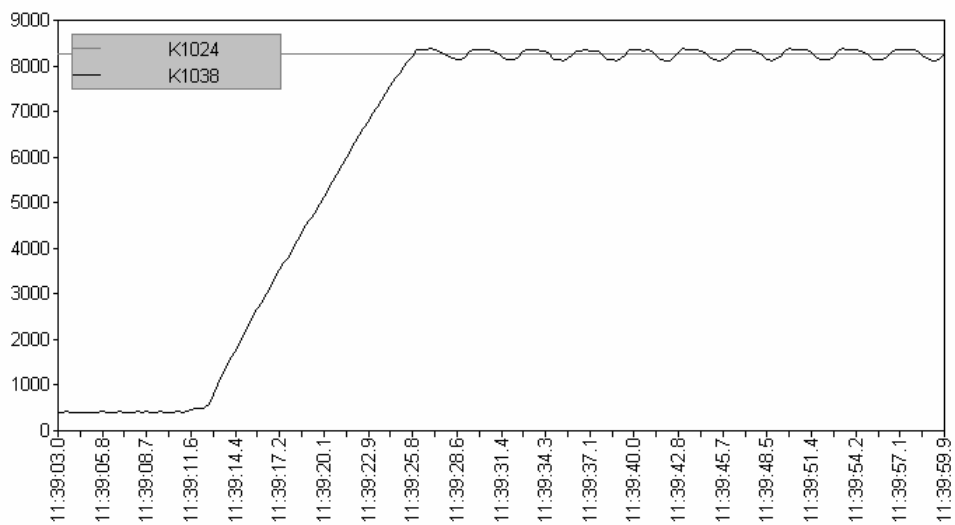


K_p 가 너무 커서 영구적으로 일정하게 진동하는 것을 알 수 있습니다.

$K_p = 20$, $T_i = 100$ 으로 설정합니다.

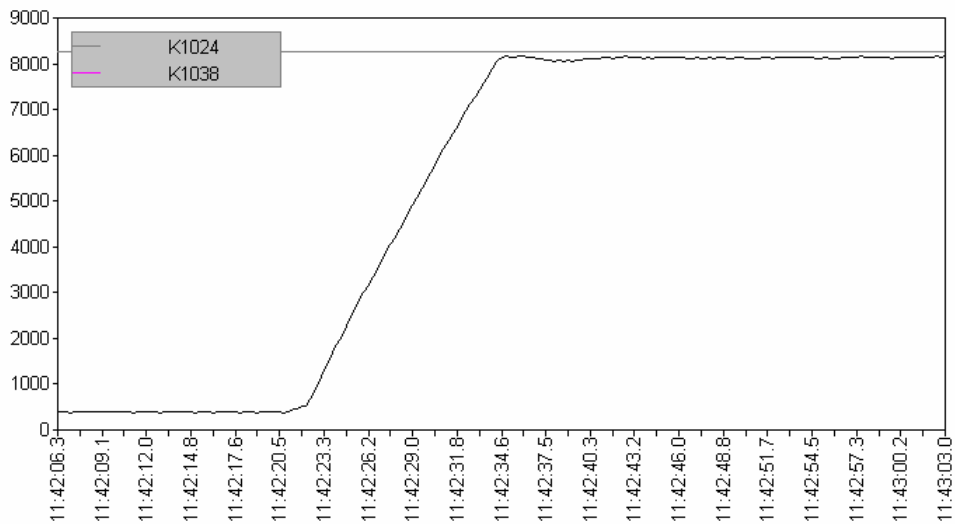


T_i 값이 너무 커서 정상상태 잔류 편차가 오래 지속되고 약간의 오버슈트가 있습니다.

$K_p = 10$, $T_i = 1$ 로 설정합니다.

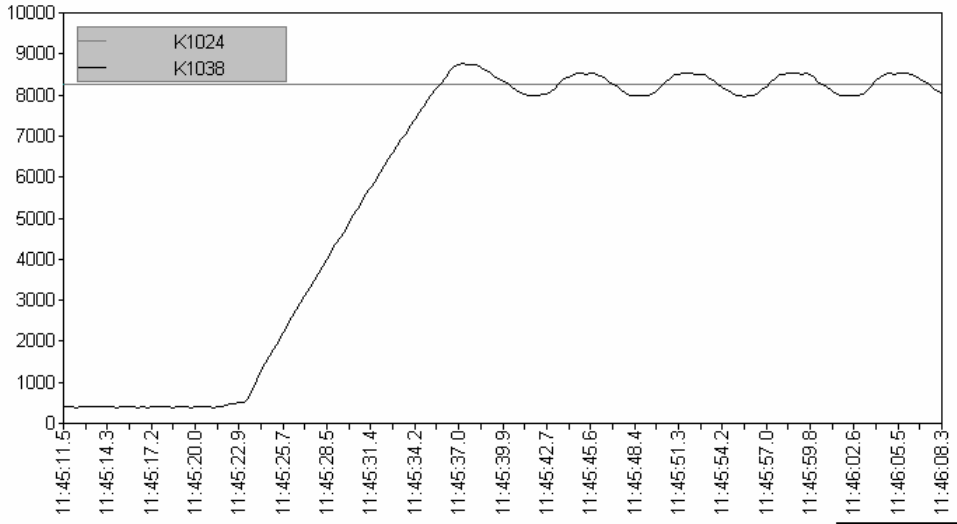


T_i 가 너무 작아서 PV가 천천히 일렁 거리고 있습니다.

$K_p = 10$, $T_i = 5$ 로 설정합니다.

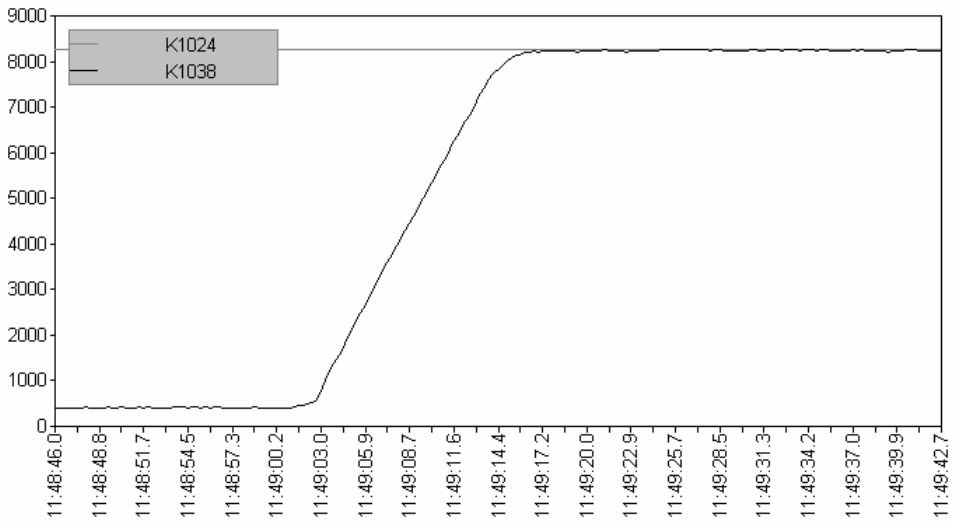

만족스러운 결과가 나왔습니다.

여기에서 T_d 를 0.1로 바꾸어 다시 기동해 봅니다.

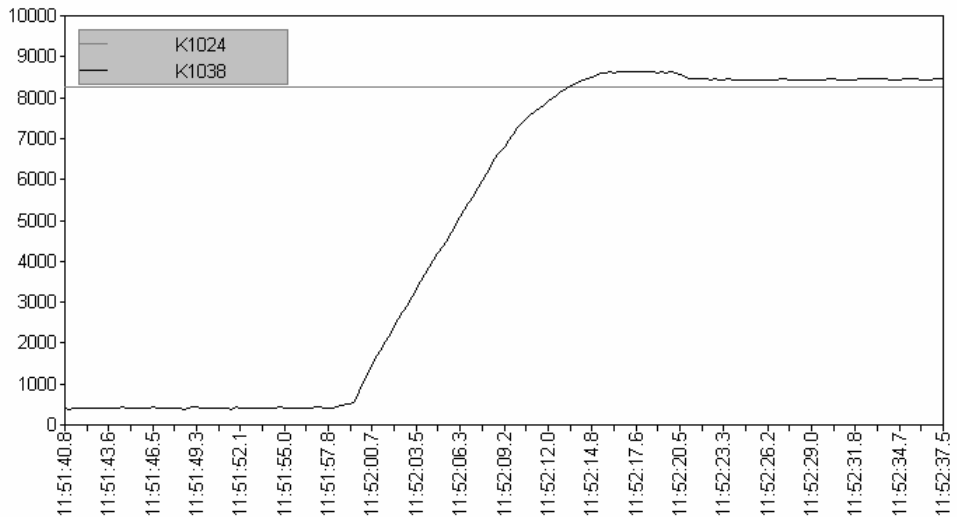

시스템이 요동을 치며 오차가 커집니다.

현재 시스템은 PI 로도 충분한 제어가 가능한 느린 시스템이므로 PI 제어만 수행합니다. 따라서 튜닝 결과는 $K_p = 10$, $T_i = 5$, $T_d = 0$ 입니다.

14.7.4 AT(오토튜닝)를 이용한 구동 방법


위의 14.7.3 에서 설명한 시스템을 AT 기능을 사용하여 작동해 보면서 AT 의 올바른 설정 방법을 살펴 봅니다. 기본적인 AT 기능은 시스템이 가동하지 않은 상태, 최소한 시스템이 $_PIDn_AT_SV$ 값 보다 작은(역동작의 경우 큰)PV 를 가지고 있을 경우에 제대로 동작합니다. 기본적으로 AT 는 스텝에 따라 다른 동작을 하며, 스텝은 0 에서 7 까지 증가하고 현재 해당 루프의 스텝은 $_PIDn_AT_step$ 을 보고 알 수 있습니다. PIDSTOP 상태에서는 AT 스텝이 0 이다가 AT 가 시작되면 1 부터 차례로(자동으로) 증가하여 스텝 7 에 이르면 AT 가 종료됩니다. 따라서 스텝을 사용자가 임의로 조작할 경우 오동작이 발생할 수 있습니다.

중복되는 내용을 피하기 해서 위의 14.7.3 의 (4)항까지 실행한 후 본 설정을 적용합니다.


이제 $_PIDn_AT_SV$ 를 설정합니다. 위에서 이미 $_PIDn_SV$ 값을 설정했지만 오토튜닝 중에는 PV 가 $_PIDn_SV$ 이상의 값이 되도록 시스템을 진동 시키므로 이러한 과정이 시스템에 해를 끼치는 경우에는 알맞은 SV 값을 $_PIDn_AT_SV$ 에 설정해 줍니다. 그 외의 경우에는 $_PIDn_SV$ 와 같게 $_PIDn_AT_SV$ 를 설정해 주시기 바랍니다. $_PIDn_AT_SV$ 값은 AT 중에만 사용되며 AT 완료 시에는 자동으로 $_PIDn_SV$ 를 기준으로 시스템을 구동합니다.

다음으로 $_PIDn_MV_min$ 과 $_PIDn_MV_max$ 를 설정합니다. AT 에 $_PIDn_MV_min$ 과 $_PIDn_MV_max$ 값은 각각 시스템의 최소/최대 출력으로 간주됩니다. AT 시 이 두 값은 시스템의 속도(PV 가 얼마나 빠르게 SV 근처까지 도달하느냐)에 따라서 3 주기를 가지고 서로 변하게 됩니다. 예를 들어 $_PIDn_MV_min = 0$, $_PIDn_MV_max = 10000$ 인 경우 모터나 가열기 등으로 전달되는 시스템 구동 신호(MV)는 $0 \rightarrow 10000 \rightarrow 0$ 출력을 3 회 반복합니다. 이와 같이 급격한 변화가 시스템에 부담을 줄 우려가 있는 경우에는 $_PIDn_dMV$ 등을 설정해 줍니다.

이제 $_PIDn_HYS_val$ 값을 설정합니다. $_PIDn_HYS_val$ 은 AT 시에만 사용되며 PV 가 SV 근처에 다다르면 발생하는 불감대로서 상승 시엔 기준 위쪽에, 하강 시엔 기준 아래쪽에 발생합니다. 즉, SV 가 5000 이고 $_PIDn_HYS_val$ 이 100 이라면 AT 는 5100 ($SV + _PIDn_HYS_val$)까지 MV 를 $_PIDn_MV_max$ 로 유지해서 PV 를 증가시키고, 그 이후에는 4900 ($SV - _PIDn_HYS_val$)까지 MV 를 $_PIDn_MV_min$ 으로 유지해서 PV 를 감소 시켜가며 튜닝을 수행합니다.

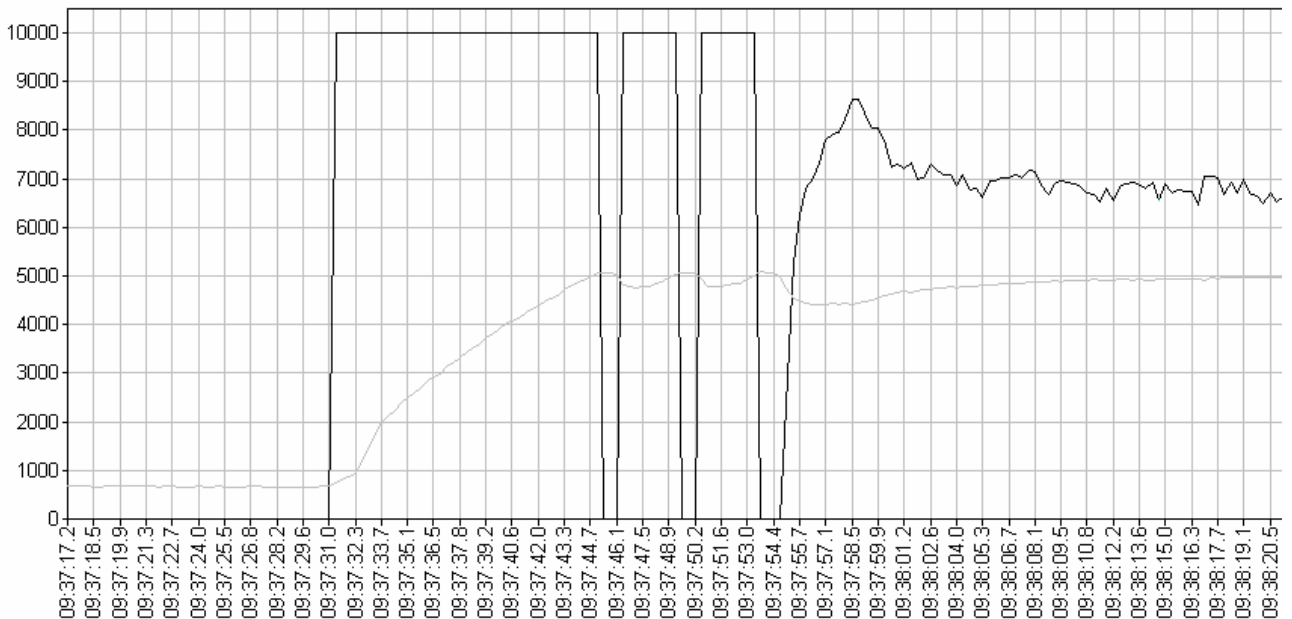


위의 그래프는 알맞은 $_PIDn_HYS_val$ 설정값(그림에서는 50)을 설정하여 얻어낸 수위 파형으로 위와 같이 MV 에 3 회의 사각파형이 나타나야 합니다.

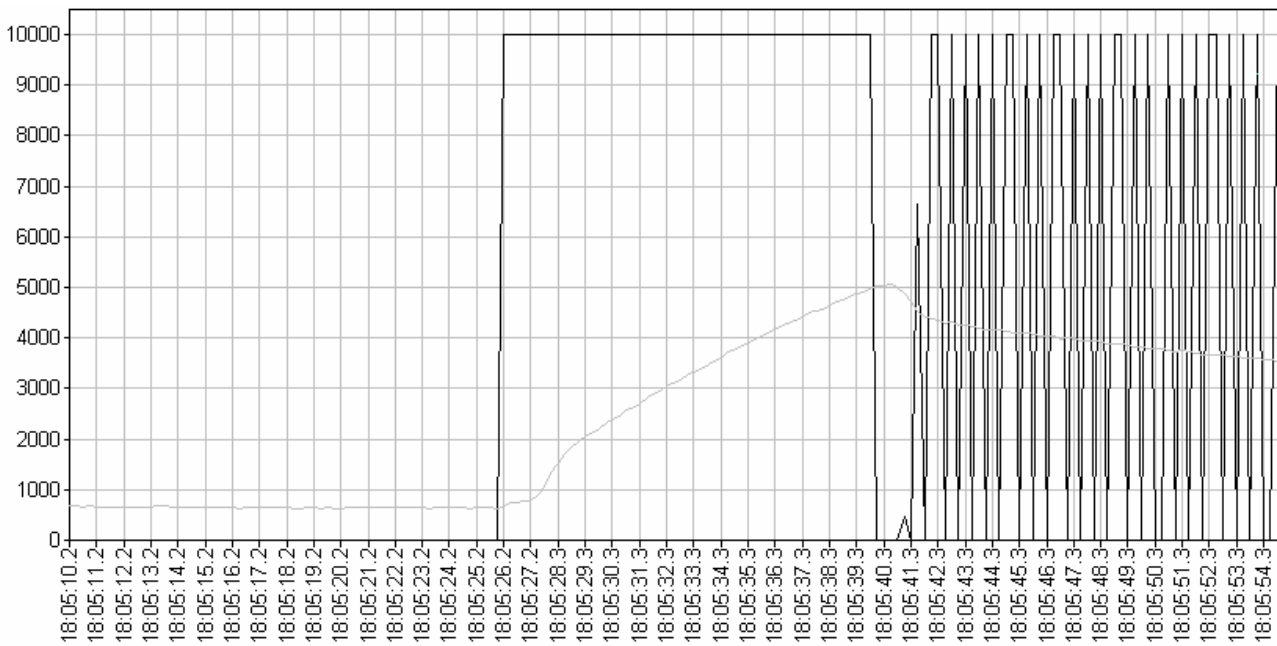

위의 그래프는 `_PIDn_HYS_val` 설정이 너무 작게 되어 (그림에서는 10) 얻어낸 수위 파형으로 위와 같이 MV 상에서 3 번의 사각파형이 선명하게 나타나지 않은 경우에는 올바른 AT 동작을 보장할 수 없습니다. 또한 과도하게 큰 `_PIDn_HYS_val` 값을 넣어 줄 경우에도 시스템의 속도가 느려지는 부작용이 발생할 수 있습니다.

14.7.5 예제 프로그램


다음 그림은 A/D 변환 모듈 및 D/A 변환 모듈을 사용하여 PID 제어를 수행하는 프로그램 14.7.2 에서 PID 상수값 및 SV 값 설정부분을 프로그램상에서 설정하는 경우의 프로그램입니다.

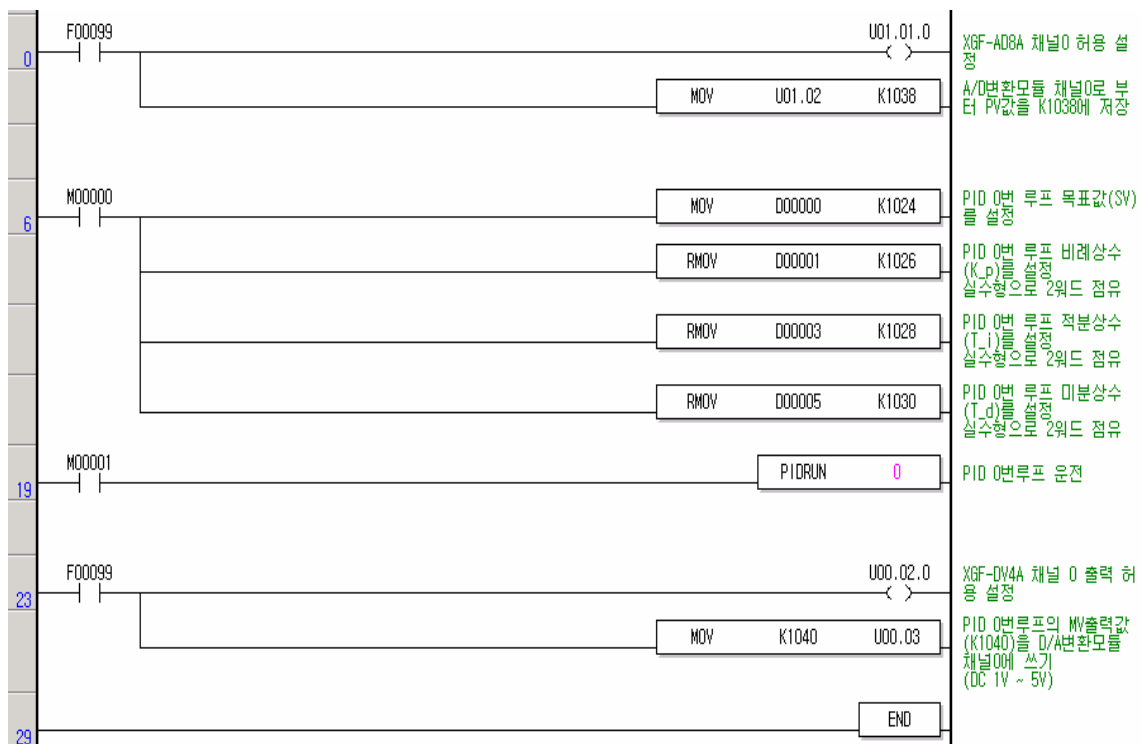

14.7.6 PWM 을 이용한 구동

입력은 위의 시뮬레이션과 같이 A/D 변환 모듈을 이용하고 출력 신호는 PWM 으로 변환하여 릴레이 모듈이나 TR 모듈을 이용하여 시스템을 제어할 수 있습니다.

다음 그림은 A/D 변환 모듈 및 D/A 변환 모듈을 사용하여 PID 제어를 수행하는 프로그램 예제입니다.

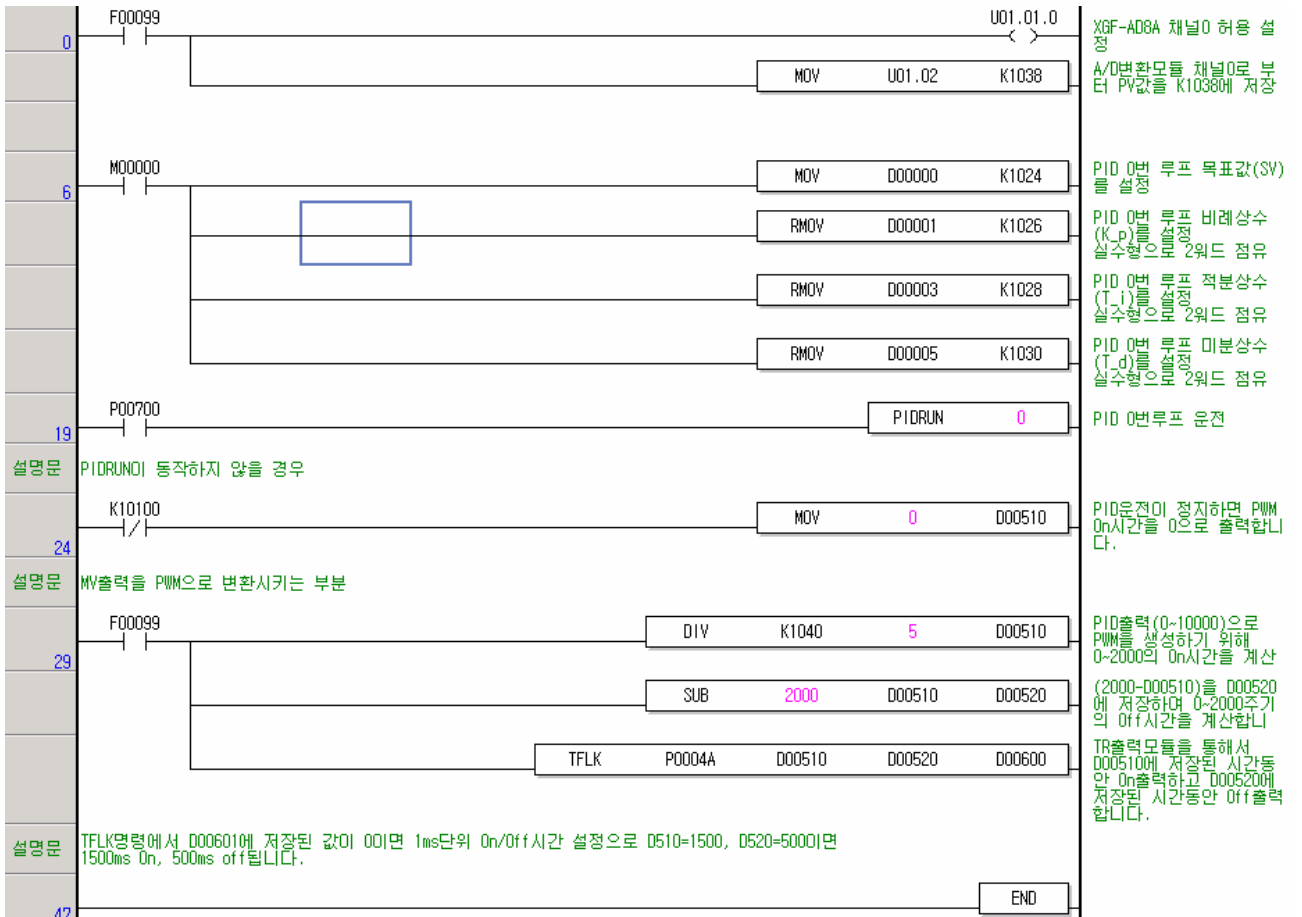

스텝 1 : 상시 On 접점을 이용하여 A/D 변환 모듈 채널 0 를 Enable 하고 A/D 변환 모듈의 입력 데이터를 PIDRUN 명령어의 루프 0 PV 로 전달합니다.


스텝 7 : 사용자가 P00700 비트를 ON 하면 PIDRUN 루프 0 의 제어 연산을 수행합니다.

스텝 12 : PIDRUN 루프 0 의 상태를 보고 정지 상태이면 PWM On 시간을 0 으로 하여 출력을 Off.


스텝 17 : 상시 On 접점을 이용하여 PIDRUN 명령어의 루프 0 의 MV 출력(0 ~ 10000)을 5 로 나누어 (0 ~ 2000)으로 바꾸어 D00510 은 PWM On 시간으로 사용하고 2000 에서 D00510 을 뺀 나머지 시간 D00520 은 PWM Off 시간으로 사용합니다.
D00510 과 D00520 을 이용하면 2000(2 초) 주기의 PWM 신호를 얻을 수 있습니다.
생성된 PWM 을 이용하여 P0004A 비트를 제어 해 줌으로써 해당 출력 장치를 구동합니다.

스텝 34 : 스캔을 종료합니다.

14.7.7 캐스케이드 동작

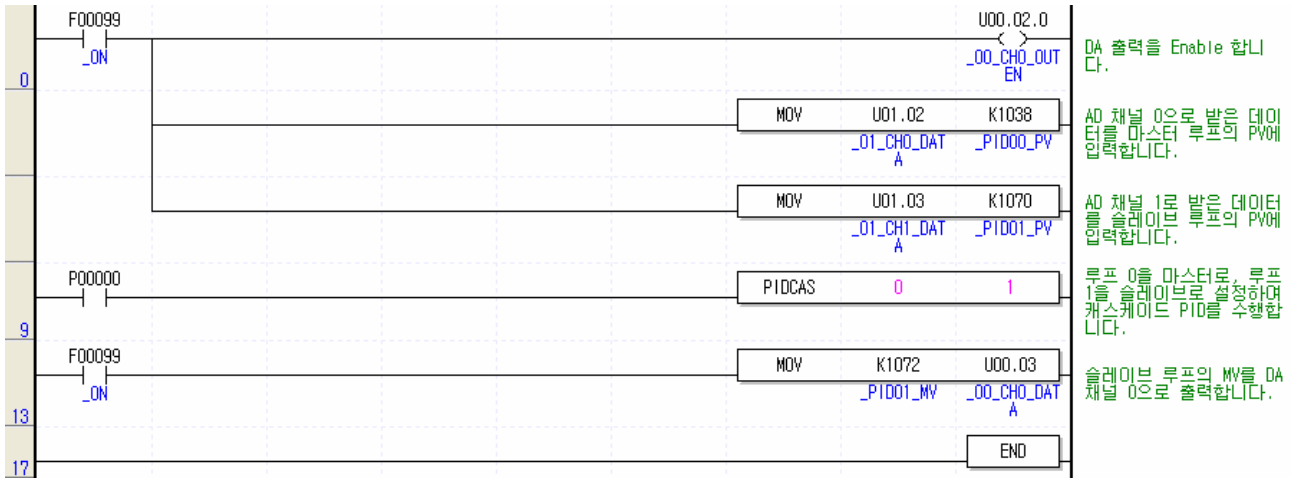

위의 래더 프로그램은 아래의 블록도를 바탕으로 캐스케이드 구동을 하는 프로그램입니다.

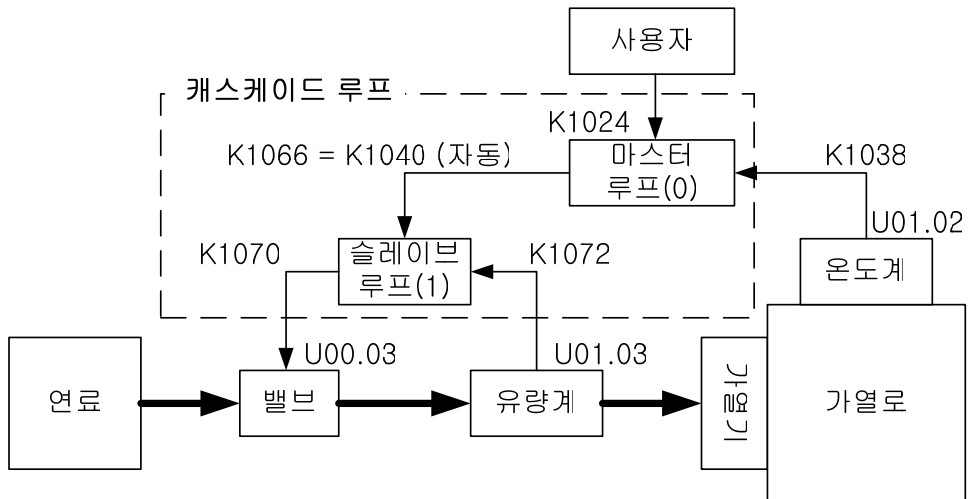

부록 1 플래그 일람

부록 1.1 특수 릴레이(F) 일람

디바이스 1	디바이스 2	타입	변수	기능	설명
F0000		DWORD	_SYS_STATE	모드와 상태	PLC의 모드와 운전 상태를 표시합니다.
	F00000	BIT	_RUN	Run	Run 상태입니다.
	F00001	BIT	_STOP	Stop	Stop 상태입니다.
	F00002	BIT	_ERROR	Error	Error 상태입니다.
	F00003	BIT	_DEBUG	Debug	Debug 상태입니다.
	F00004	BIT	_LOCAL_CON	로컬 컨트롤	로컬 컨트롤 모드입니다.
	F00005	BIT	_MODBUS_CON	모드버스 모드	모드버스 컨트롤 모드입니다.
	F00006	BIT	_REMOTE_CON	리모트 모드	리모트 컨트롤 모드입니다.
	F00008	BIT	_RUN_EDIT_ST	런중 수정 중	런중 수정 프로그램 다운로드 중입니다.
	F00009	BIT	_RUN_EDIT_CHK	런중 수정 중	런중 수정 내부 처리 중입니다.
	F0000A	BIT	_RUN_EDIT_DONE	런중 수정 완료	런중 수정 완료입니다.
	F0000B	BIT	_RUN_EDIT_END	런중 수정 끝	런중 수정이 끝났습니다.
	F0000C	BIT	_CMOD_KEY	운전모드	키에 의해 운전모드가 변경되었습니다.
	F0000D	BIT	_CMOD_LPADT	운전모드	로컬 PADT에 의해 운전모드가 변경되었습니다.
	F0000E	BIT	_CMOD_RPADT	운전모드	리모트 PADT에 의해 운전모드가 변경되었습니다.
	F0000F	BIT	_CMOD_RLINK	운전모드	리모트 통신 모듈에 의해 운전모드가 변경되었습니다.
	F00010	BIT	_FORCE_IN	강제입력	강제입력 상태입니다.
	F00011	BIT	_FORCE_OUT	강제출력	강제출력 상태입니다.
	F00012	BIT	_SKIP_ON	입출력 SKIP	입출력 SKIP이 실행 중입니다.
	F00013	BIT	_EMASK_ON	고장 마스크	고장 마스크가 실행 중입니다.
	F00014	BIT	_MON_ON	모니터	모니터가 실행 중입니다.
	F00015	BIT	_USTOP_ON	Stop	Stop 평선에 의해 Stop되었습니다.
	F00016	BIT	_ESTOP_ON	EStop	EStop 평선에 의해 Stop되었습니다.
	F00017	BIT	_CONPILE_MODE	컴파일중	컴파일 수행 중입니다.
	F00018	BIT	_INIT_RUN	초기화중	초기화 태스크가 수행 중입니다.
	F0001C	BIT	_PB1	프로그램 코드 1	프로그램 코드 1이 선택되었습니다.
	F0001D	BIT	_PB2	프로그램 코드 2	프로그램 코드 2가 선택되었습니다.
	F0001E	BIT	_CB1	컴파일 코드 1	컴파일 코드 1이 선택되었습니다.
	F0001F	BIT	_CB2	컴파일 코드 2	컴파일 코드 2가 선택되었습니다.

부록 1 플래그 일람

디바이스 1	디바이스 2	타입	변수	기능	설명
F0002		DWORD	_CNF_ER	시스템 에러	시스템의중고장 상태를 보고합니다.
	F00020	BIT	_CPU_ER	CPU 에러	CPU 구성에 에러가 있습니다.
	F00021	BIT	_IO_TYER	모듈 타입 에러	모듈 타입이 일치하지 않습니다.
	F00022	BIT	_IO_DEER	모듈 착탈 에러	모듈이 빠져 있습니다.
	F00023	BIT	_FUSE_ER	퓨즈에러	퓨즈가 끊어졌습니다.
	F00024	BIT	_IO_RWER	모듈 입출력 에러	모듈 입출력에 문제가 발생했습니다.
	F00025	BIT	_IP_IFER	모듈 인터페이스 에러	특수 / 통신 모듈 인터페이스에 문제가 발생했습니다.
	F00026	BIT	_ANNUM_ER	외부기기 고장	외부기기에 중고장이 검출되었습니다.
	F00028	BIT	_BPRM_ER	기본 파라미터	기본 파라미터에 이상이 있습니다.
	F00029	BIT	_IOPRM_ER	I/O 파라미터	I/O 구성 파라미터에 이상이 있습니다.
	F0002A	BIT	_SPPRM_ER	특수모듈 파라미터	특수 모듈 파라미터가 비정상입니다.
	F0002B	BIT	_CPPRM_ER	통신모듈파라미터	통신 모듈 파라미터가 비정상입니다.
	F0002C	BIT	_PGM_ER	프로그램 에러	프로그램에 에러가 있습니다.
	F0002D	BIT	_CODE_ER	코드 에러	프로그램 코드에 에러가 있습니다.
	F0002E	BIT	_SWDT_ER	시스템 워치독	시스템 워치독이 작동했습니다.
	F0002F	BIT	_BASE_POWER_ER	전원 에러	베이스 전원에 이상이 있습니다.
	F00030	BIT	_WDT_ER	스캔 워치독	스캔 워치독이 작동했습니다.
F0004		DWORD	_CNF_WAR	시스템 경고	시스템의 경고장 상태를 보고합니다.
	F00040	BIT	_RTC_ER	RTC 이상	RTC 데이터에 이상이 있습니다.
	F00041	BIT	_DBCK_ER	백업 이상	데이터 백업에 문제가 발생했습니다.
	F00042	BIT	_HBCK_ER	리스타트 이상	핫 리스타트가 불가능합니다.
	F00043	BIT	_ABSD_ER	운전 이상 정지	비정상 운전으로 인하여 정지합니다.
	F00044	BIT	_TASK_ER	태스크 충돌	태스크가 충돌하고 있습니다.
	F00045	BIT	_BAT_ER	배터리 이상	배터리 상태에 이상이 있습니다.
	F00046	BIT	_ANNUM_WAR	외부기기 고장	외부 기기의 경고장이 검출 되었습니다.
	F00047	BIT	_LOG_FULL	메모리 풀	로그 메모리가 꽉 찼습니다.
	F00048	BIT	_HS_WAR1	고속 링크 1	고속 링크 - 파라미터 1 이상
	F00049	BIT	_HS_WAR2	고속 링크 2	고속 링크 - 파라미터 2 이상
	F0004A	BIT	_HS_WAR3	고속 링크 3	고속 링크 - 파라미터 3 이상
	F0004B	BIT	_HS_WAR4	고속 링크 4	고속 링크 - 파라미터 4 이상
	F0004C	BIT	_HS_WAR5	고속 링크 5	고속 링크 - 파라미터 5 이상
	F0004D	BIT	_HS_WAR6	고속 링크 6	고속 링크 - 파라미터 6 이상
	F0004E	BIT	_HS_WAR7	고속 링크 7	고속 링크 - 파라미터 7 이상
	F0004F	BIT	_HS_WAR8	고속 링크 8	고속 링크 - 파라미터 8 이상
	F00050	BIT	_HS_WAR9	고속 링크 9	고속 링크 - 파라미터 9 이상
	F00051	BIT	_HS_WAR10	고속 링크 10	고속 링크 - 파라미터 10 이상

부록 1 플래그 일람

디바이스 1	디바이스 2	타입	변수	기능	설명
	F00052	BIT	_HS_WAR11	고속 링크 11	고속 링크 - 파라미터 11 이상
	F00053	BIT	_HS_WAR12	고속 링크 12	고속 링크 - 파라미터 12 이상
	F00054	BIT	_P2P_WAR1	P2P 파라미터 1	P2P - 파라미터 1 이상
	F00055	BIT	_P2P_WAR2	P2P 파라미터 2	P2P - 파라미터 2 이상
	F00056	BIT	_P2P_WAR3	P2P 파라미터 3	P2P - 파라미터 3 이상
	F00057	BIT	_P2P_WAR4	P2P 파라미터 4	P2P - 파라미터 4 이상
	F00058	BIT	_P2P_WAR5	P2P 파라미터 5	P2P - 파라미터 5 이상
	F00059	BIT	_P2P_WAR6	P2P 파라미터 6	P2P - 파라미터 6 이상
	F0005A	BIT	_P2P_WAR7	P2P 파라미터 7	P2P - 파라미터 7 이상
	F0005B	BIT	_P2P_WAR8	P2P 파라미터 8	P2P - 파라미터 8 이상
	F0005C	BIT	_CONSTANT_ER	고정주기 오류	고정주기 오류
F0009		WORD	_USER_F	유저 접점	사용자가 사용할 수 있는 타이머입니다.
	F00090	BIT	_T20MS	20ms	20ms 주기의 Clock 입니다.
	F00091	BIT	_T100MS	100ms	100ms 주기의 Clock 입니다.
	F00092	BIT	_T200MS	200ms	200ms 주기의 Clock 입니다.
	F00093	BIT	_T1S	1s	1s 주기의 Clock 입니다.
	F00094	BIT	_T2S	2s	2s 주기의 Clock 입니다.
	F00095	BIT	_T10S	10s	10s 주기의 Clock 입니다.
	F00096	BIT	_T20S	20s	20s 주기의 Clock 입니다.
	F00097	BIT	_T60S	60s	60s 주기의 Clock 입니다.
	F00099	BIT	_ON	상시 On	항상 On 상태인 비트입니다.
	F0009A	BIT	_OFF	상시 Off	항상 Off 상태인 비트입니다.
	F0009B	BIT	_1ON	1 스캔 On	첫 스캔만 On 상태인 비트입니다.
	F0009C	BIT	_1OFF	1 스캔 Off	첫 스캔만 Off 상태인 비트입니다.
	F0009D	BIT	_STOG	반전	매 스캔 반전됩니다.
F0010		WORD	_USER_CLK	유저 Clock	사용자가 설정 가능한 Clock 입니다.
	F00100	BIT	_USR_CLK0	지정 스캔 반복	지정된 스캔만큼 On/Off Clock 0
	F00101	BIT	_USR_CLK1	지정 스캔 반복	지정된 스캔만큼 On/Off Clock 1
	F00102	BIT	_USR_CLK2	지정 스캔 반복	지정된 스캔만큼 On/Off Clock 2
	F00103	BIT	_USR_CLK3	지정 스캔 반복	지정된 스캔만큼 On/Off Clock 3
	F00104	BIT	_USR_CLK4	지정 스캔 반복	지정된 스캔만큼 On/Off Clock 4
	F00105	BIT	_USR_CLK5	지정 스캔 반복	지정된 스캔만큼 On/Off Clock 5
	F00106	BIT	_USR_CLK6	지정 스캔 반복	지정된 스캔만큼 On/Off Clock 6
	F00107	BIT	_USR_CLK7	지정 스캔 반복	지정된 스캔만큼 On/Off Clock 7

부록 1 플래그 일람

디바이스 1	디바이스 2	타입	변수	기능	설명
F0011		WORD	_LOGIC_RESULT	로직 결과	로직 결과를 표시합니다.
	F00110	BIT	_LER	연산 에러	연산 에러시 1 스캔동안 0n
	F00111	BIT	_ZERO	제로 플래그	연산 결과가 0 일 경우 0n
	F00112	BIT	_CARRY	캐리 플래그	연산시 캐리가 발생했을 경우 0n
	F00113	BIT	_ALL_OFF	전출력 OFF	모든 출력이 Off 일 경우 0n
	F00115	BIT	_LER_LATCH	연산 에러 래치	연산 에러시 계속 0n 유지
F0012		WORD	_CMP_RESULT	비교 결과	비교 결과를 표시합니다.
	F00120	BIT	_LT	LT 플래그	“보다 작다” 인 경우 0n
	F00121	BIT	_LTE	LTE 플래그	“보다 작거나 같다” 인 경우 0n
	F00122	BIT	_EQU	EQU 플래그	“같다” 인 경우 0n
	F00123	BIT	_GT	GT 플래그	“보다 크다” 인 경우 0n
	F00124	BIT	_GTE	GTE 플래그	“보다 크거나 같다” 인 경우 0n
	F00125	BIT	_NEQ	NEQ 플래그	“같지 않다” 인 경우 0n
F0013		WORD	_AC_F_CNT	순시 정전	순시 정전 발생 횟수를 알려줍니다.
F0014		WORD	_FALS_NUM	FALS 번호	FALS 의 번호를 표시합니다.
F0015		WORD	_PUTGET_ERR0	PUT/GET 에러 0	메인 베이스 Put / Get 에러
F0016		WORD	_PUTGET_ERR1	PUT/GET 에러 1	증설 베이스 1 단 Put / Get 에러
F0017		WORD	_PUTGET_ERR2	PUT/GET 에러 2	증설 베이스 2 단 Put / Get 에러
F0018		WORD	_PUTGET_ERR3	PUT/GET 에러 3	증설 베이스 3 단 Put / Get 에러
F0019		WORD	_PUTGET_ERR4	PUT/GET 에러 4	증설 베이스 4 단 Put / Get 에러
F0020		WORD	_PUTGET_ERR5	PUT/GET 에러 5	증설 베이스 5 단 Put / Get 에러
F0021		WORD	_PUTGET_ERR6	PUT/GET 에러 6	증설 베이스 6 단 Put / Get 에러
F0022		WORD	_PUTGET_ERR7	PUT/GET 에러 7	증설 베이스 7 단 Put / Get 에러
F0023		WORD	_PUTGET_NDR0	PUT/GET 완료 0	메인 베이스 Put / Get 완료
F0024		WORD	_PUTGET_NDR1	PUT/GET 완료 1	증설 베이스 1 단 Put / Get 완료
F0025		WORD	_PUTGET_NDR2	PUT/GET 완료 2	증설 베이스 2 단 Put / Get 완료
F0026		WORD	_PUTGET_NDR3	PUT/GET 완료 3	증설 베이스 3 단 Put / Get 완료
F0027		WORD	_PUTGET_NDR4	PUT/GET 완료 4	증설 베이스 4 단 Put / Get 완료
F0028		WORD	_PUTGET_NDR5	PUT/GET 완료 5	증설 베이스 5 단 Put / Get 완료
F0029		WORD	_PUTGET_NDR6	PUT/GET 완료 6	증설 베이스 6 단 Put / Get 완료
F0030		WORD	_PUTGET_NDR7	PUT/GET 완료 7	증설 베이스 7 단 Put / Get 완료
F0044		WORD	_CPU_TYPE	CPU 타입	CPU 타입에 관한 정보를 알려줍니다.
F0045		WORD	_CPU_VER	CPU 버전	CPU 버전을 표시합니다.
F0046		DWORD	_OS_VER	OS 버전	OS 버전을 표시합니다.
F0048		DWORD	_OS_DATE	OS 날짜	OS 배포일을 표시합니다.

부록 1 플래그 일람

디바이스 1	디바이스 2	타입	변수	기능	설명
F0050		WORD	_SCAN_MAX	최대 스캔시간	최대 스캔시간을 나타냅니다.
F0051		WORD	_SCAN_MIN	최소 스캔시간	최소 스캔시간을 나타냅니다.
F0052		WORD	_SCAN_CUR	현재스캔시간	현재 스캔시간을 나타냅니다.
F0053		WORD	_MON_YEAR	월 / 년	PLC의 월, 년 데이터입니다.
F0054		WORD	_TIME_DAY	시 / 일	PLC의 시, 일 데이터입니다.
F0055		WORD	_SEC_MIN	초 / 분	PLC의 초, 분 데이터입니다.
F0056		WORD	_HUND_WK	백년 / 요일	PLC의 백년, 요일 데이터입니다.
F0057		WORD	_FPU_INFO	FPU 연산결과	부동 소수점 연산 결과를 나타냅니다.
	F00570	BIT	_FPU_LFLAG_I	부정확에러 래치	부정확 에러 시 래치 합니다.
	F00571	BIT	_FPU_LFLAG_U	언더플로우 래치	언더플로우 발생시 래치 합니다.
	F00572	BIT	_FPU_LFLAG_O	오버플로우 래치	오버플로우 발생시 래치 합니다.
	F00573	BIT	_FPU_LFLAG_Z	영(0)나누기 래치	영(0)나누기 시 래치 합니다.
	F00574	BIT	_FPU_LFLAG_V	무효연산 래치	무효연산 시 래치 합니다.
	F0057A	BIT	_FPU_FLAG_I	부정확 에러	부정확 에러 발생을 보고합니다.
	F0057B	BIT	_FPU_FLAG_U	언더플로우	언더플로우 발생을 보고합니다.
	F0057C	BIT	_FPU_FLAG_O	오버플로우	오버플로우 발생을 보고합니다.
	F0057D	BIT	_FPU_FLAG_Z	영나누기	영나누기 시 보고합니다.
	F0057E	BIT	_FPU_FLAG_V	무효연산	무효연산 시 보고합니다.
	F0057F	BIT	_FPU_FLAG_E	비정규값 입력	비정규값 입력 시 보고합니다.
F0058		DWORD	_ERR_STEP	에러 스텝	에러 스텝을 저장합니다.
F0060		DWORD	_REF_COUNT	리프레시	모듈 리프레시 수행시 증가
F0062		DWORD	_REF_OK_CNT	리프레시 OK	모듈 리프레시가 정상일 때 증가
F0064		DWORD	_REF_NG_CNT	리프레시 NG	모듈 리프레시가 비정상일 때 증가
F0066		DWORD	_REF_LIM_CNT	리프레시 Limit	모듈 리프레시가 비정상일 때 증가 (Time Out)
F0068		DWORD	_REF_ERR_CNT	리프레시 Error	모듈 리프레시가 비정상일 때 증가
F0070		DWORD	_MOD_RD_ERR_CN T	모듈 Read Error	모듈 1 워드를 비정상적으로 읽으면 증가합니다.
F0072		DWORD	_MOD_WR_ERR_CN T	모듈 Write Error	모듈 1 워드를 비정상적으로 쓰면 증가합니다.
F0074		DWORD	_CA_CNT	블록 서비스	모듈의 블록데이터 서비스 시 증가
F0076		DWORD	_CA_LIM_CNT	블록 서비스 Limit	블록데이터 서비스 비정상 시 증가
F0078		DWORD	_CA_ERR_CNT	블록 서비스 Error	블록데이터 서비스 비정상 시 증가
F0080		DWORD	_BUF_FULL_CNT	버퍼 Full	CPU 내부버퍼 FULL 일 경우 증가
F0082		DWORD	_PUT_CNT	Put 카운트	Put 수행 시 증가합니다.
F0084		DWORD	_GET_CNT	Get 카운트	Get 수행 시 증가합니다.
F0086		DWORD	_KEY	현재 키	로컬 키의 현재 상태를 나타냅니다.
F0088		DWORD	_KEY_PREV	이전 키	로컬 키의 이전 상태를 나타냅니다.

부록 1 플래그 일람

디바이스 1	디바이스 2	타입	변수	기능	설명
F0090		WORD	_IO_TYER_N	불일치 슬롯	모듈 타입 불일치 슬롯 번호 표시
F0091		WORD	_IO_DEER_N	착탈 슬롯	모듈 착탈이 일어난 슬롯 번호 표시
F0092		WORD	_FUSE_ER_N	퓨즈 단선 슬롯	퓨즈 단선이 일어난 슬롯 번호 표시
F0093		WORD	_IO_RWER_N	RW 에러 슬롯	모듈 읽기/쓰기 에러 슬롯 번호 표시
F0094		WORD	_IP_IFER_N	IF 에러 슬롯	모듈 인터페이스 에러 슬롯 번호 표시
F0096		WORD	_IO_TYER0	모듈타입 0 에러	메인 베이스 모듈 타입 에러
F0097		WORD	_IO_TYER1	모듈타입 1 에러	증설 베이스 1 단 모듈 타입 에러
F0098		WORD	_IO_TYER2	모듈타입 2 에러	증설 베이스 2 단 모듈 타입 에러
F0099		WORD	_IO_TYER3	모듈타입 3 에러	증설 베이스 3 단 모듈 타입 에러
F0100		WORD	_IO_TYER4	모듈타입 4 에러	증설 베이스 4 단 모듈 타입 에러
F0101		WORD	_IO_TYER5	모듈타입 5 에러	증설 베이스 5 단 모듈 타입 에러
F0102		WORD	_IO_TYER6	모듈타입 6 에러	증설 베이스 6 단 모듈 타입 에러
F0103		WORD	_IO_TYER7	모듈타입 7 에러	증설 베이스 7 단 모듈 타입 에러
F0104		WORD	_IO_DEER0	모듈착탈 0 에러	메인 베이스 모듈 착탈 에러
F0105		WORD	_IO_DEER1	모듈착탈 1 에러	증설 베이스 1 단 모듈 착탈 에러
F0106		WORD	_IO_DEER2	모듈착탈 2 에러	증설 베이스 2 단 모듈 착탈 에러
F0107		WORD	_IO_DEER3	모듈착탈 3 에러	증설 베이스 3 단 모듈 착탈 에러
F0108		WORD	_IO_DEER4	모듈착탈 4 에러	증설 베이스 4 단 모듈 착탈 에러
F0109		WORD	_IO_DEER5	모듈착탈 5 에러	증설 베이스 5 단 모듈 착탈 에러
F0110		WORD	_IO_DEER6	모듈착탈 6 에러	증설 베이스 6 단 모듈 착탈 에러
F0111		WORD	_IO_DEER7	모듈착탈 7 에러	증설 베이스 7 단 모듈 착탈 에러
F0112		WORD	_FUSE_ER0	퓨즈단선 0 에러	메인 베이스 퓨즈 단선 에러
F0113		WORD	_FUSE_ER1	퓨즈단선 1 에러	증설 베이스 1 단 퓨즈 단선 에러
F0114		WORD	_FUSE_ER2	퓨즈단선 2 에러	증설 베이스 2 단 퓨즈 단선 에러
F0115		WORD	_FUSE_ER3	퓨즈단선 3 에러	증설 베이스 3 단 퓨즈 단선 에러
F0116		WORD	_FUSE_ER4	퓨즈단선 4 에러	증설 베이스 4 단 퓨즈 단선 에러
F0117		WORD	_FUSE_ER5	퓨즈단선 5 에러	증설 베이스 5 단 퓨즈 단선 에러
F0118		WORD	_FUSE_ER6	퓨즈단선 6 에러	증설 베이스 6 단 퓨즈 단선 에러
F0119		WORD	_FUSE_ER7	퓨즈단선 7 에러	증설 베이스 7 단 퓨즈 단선 에러
F0120		WORD	_IO_RWER0	모듈 RW 0 에러	메인 베이스 모듈 읽기/쓰기 에러
F0121		WORD	_IO_RWER1	모듈 RW 1 에러	증설 베이스 1 단 모듈 읽기/쓰기 에러
F0122		WORD	_IO_RWER2	모듈 RW 2 에러	증설 베이스 2 단 모듈 읽기/쓰기 에러
F0123		WORD	_IO_RWER3	모듈 RW 3 에러	증설 베이스 3 단 모듈 읽기/쓰기 에러
F0124		WORD	_IO_RWER4	모듈 RW 4 에러	증설 베이스 4 단 모듈 읽기/쓰기 에러
F0125		WORD	_IO_RWER5	모듈 RW 5 에러	증설 베이스 5 단 모듈 읽기/쓰기 에러
F0126		WORD	_IO_RWER6	모듈 RW 6 에러	증설 베이스 6 단 모듈 읽기/쓰기 에러
F0127		WORD	_IO_RWER7	모듈 RW 7 에러	증설 베이스 7 단 모듈 읽기/쓰기 에러

부록 1 플래그 일람

디바이스 1	디바이스 2	타입	변수	기능	설명
F0128		WORD	_IO_IFER_0	모듈 IF 0 에러	메인 베이스 모듈 인터페이스 에러
F0129		WORD	_IO_IFER_1	모듈 IF 1 에러	증설 베이스 1단 모듈 인터페이스 에러
F0130		WORD	_IO_IFER_2	모듈 IF 2 에러	증설 베이스 2단 모듈 인터페이스 에러
F0131		WORD	_IO_IFER_3	모듈 IF 3 에러	증설 베이스 3단 모듈 인터페이스 에러
F0132		WORD	_IO_IFER_4	모듈 IF 4 에러	증설 베이스 4단 모듈 인터페이스 에러
F0133		WORD	_IO_IFER_5	모듈 IF 5 에러	증설 베이스 5단 모듈 인터페이스 에러
F0134		WORD	_IO_IFER_6	모듈 IF 6 에러	증설 베이스 6단 모듈 인터페이스 에러
F0135		WORD	_IO_IFER_7	모듈 IF 7 에러	증설 베이스 7단 모듈 인터페이스 에러
F0136		WORD	_RTC_DATE	RTC 날짜	RTC의 현재 날짜
F0137		WORD	_RTC_WEEK	RTC 요일	RTC의 현재 요일
F0138		DWORD	_RTC_TOD	RTC 시간	RTC의 현재 시간 (ms 단위)
F0140		DWORD	_AC_FAIL_CNT	전원 차단 횟수	전원이 차단된 횟수를 저장합니다.
F0142		DWORD	_ERR_HIS_CNT	에러 발생 횟수	에러가 발생한 횟수를 저장합니다.
F0144		DWORD	_MOD_HIS_CNT	모드 전환 횟수	모드가 전환된 횟수를 저장합니다.
F0146		DWORD	_SYS_HIS_CNT	이력 발생 횟수	시스템 이력 발생 횟수를 저장합니다.
F0148		DWORD	_LOG_ROTATE	로그 로테이트	로그 로테이트 정보를 저장합니다.
F0150		WORD	_BASE_INF00	슬롯 정보 0	메인 베이스 슬롯 정보
F0151		WORD	_BASE_INF01	슬롯 정보 1	증설 베이스 1단 슬롯 정보
F0152		WORD	_BASE_INF02	슬롯 정보 2	증설 베이스 2단 슬롯 정보
F0153		WORD	_BASE_INF03	슬롯 정보 3	증설 베이스 3단 슬롯 정보
F0154		WORD	_BASE_INF04	슬롯 정보 4	증설 베이스 4단 슬롯 정보
F0155		WORD	_BASE_INF05	슬롯 정보 5	증설 베이스 5단 슬롯 정보
F0156		WORD	_BASE_INF06	슬롯 정보 6	증설 베이스 6단 슬롯 정보
F0157		WORD	_BASE_INF07	슬롯 정보 7	증설 베이스 7단 슬롯 정보
F0158		WORD	_RBANK_NUM	사용 블록번호	현재 사용중인 블록 번호
F0159		WORD	_RBLOCK_STATE	플래시 상태	플래시 블록 상태
F0160		DWORD	_RBLOCK_RD_FLAG	플래시 읽음	플래시 N블록의 데이터 읽을 때 ON
F0162		DWORD	_RBLOCK_WR_FLAG	플래시에 씬	플래시 N블록의 데이터 쓸 때 On
F0164		DWORD	_RBLOCK_ER_FLAG	플래시 에러	플래시 N블록 서비스중 에러 발생
F1024		WORD	_USER_WRITE_F	사용가능 접점	프로그램에서 사용 가능한 접점
	F10240	BIT	_RTC_WR	RTC RW	RTC에 데이터 쓰고 읽어오기
	F10241	BIT	_SCAN_WR	스캔 WR	스캔 값 초기화
	F10242	BIT	_CHK_ANC_ERR	외부 중고장 요청	외부기기에서 중고장 검출 요청
	F10243	BIT	_CHK_ANC_WAR	외부 경고장 요청	외부기기에서 경고장 검출 요청
F1025		WORD	_USER_STAUS_F	사용자 접점	사용자 접점
	F10250	BIT	_INIT_DONE	초기화 완료	초기화 태스크 수행 완료를 표시
F1026		WORD	_ANC_ERR	외부 중고장 정보	외부 기기의 중고장 정보를 표시

부록 1 플래그 일람

디바이스 1	디바이스 2	타입	변수	기능	설명
F1027		WORD	_ANC_WAR	외부 경고장 경보	외부 기기의 경고장 정보를 표시
F1034		WORD	_MON_YEAR_DT	월 / 년	시계 정보 데이터 (월 / 년)
F1035		WORD	_TIME_DAY_DT	시 / 일	시계 정보 데이터 (시 / 일)
F1036		WORD	_SEC_MIN_DT	초 / 분	시계 정보 데이터 (초 / 분)
F1037		WORD	_HUND_WK_DT	백년 / 요일	시계 정보 데이터 (백년 / 요일)

부록 1.2 링크 릴레이(L) 일람

데이터 링크용 링크 릴레이(L)에 대하여 설명합니다.

[표 1] 고속링크 번호에 따른 링크릴레이 일람 고속링크 번호 1 ~ 12

번호	키워드	Type	내 용	내 용 설 명
L000000	_HS1_RLINK	비트	고속링크 파라미터 1 번의 모든 국 정상 동작	고속 링크에서 설정된 파라미터 대로 모든 국이 정상적으로 동작하고 있음을 표시하며, 아래와 같은 조건에서 0n 됩니다. 1. 파라미터에 설정된 모든 국이 RUN 모드이고, 에러가 없고 2. 파라미터에 설정된 모든 데이터 블록이 정상적으로 통신되며 3. 파라미터에 설정된 각국 자체에 설정된 파라미터가 정상적으로 통신 되는 경우 런_링크는 한번 0n 되면 링크 디스에이블에 의해 중단 시키지 않는 한 계속 0n 을 유지합니다.
L000001	_HS1_LTRBL	비트	_HS1RLINK ON 이후 비정상 상태 표시	_HSmRLINK 플래그가 0n 된 상태에서 파라미터에 설정된 국과 데이터 블록의 통신 상태가 다음과 같을 때 이 플래그는 0n 됩니다. 1. 파라미터에 설정된 국이 RUN 모드가 아니거나 2. 파라미터에 설정된 국에 에러가 있거나 3. 파라미터에 설정된 데이터 블록의 통신 상태가 원활하지 못한 경우 링크 트러블은 위 1,2,3 의 조건이 발생하면 0n 되고, 그 조건이 정상적일 돌아가면 다시 off 됩니다.
L000020 ~ L00009F	_HS1_STATE[k] (k=000~127)	비트 Array	고속링크 파라미터 1 번 k 번 블록의 종합적 상태 표시	설정된 파라미터의 각 데이터 블록에 대한 통신 정보의 종합적 상태를 표시합니다 HS1STATE[k]=HS1MOD[k]&_HS1TRX[k]&(~_HSmERR[k])
L000100 ~ L00017F	_HS1_MOD[k] (k=000~127)	비트 Array	고속링크 파라미터 1 번 k 번 블록 국의 런 운전 모드	파라미터의 k 데이터 블록에 설정된 국의 동작 모드를 표시합니다
L000180 ~ L00025F	_HS1_TRX[k] (k=000~127)	비트 Array	고속링크 파라미터 1 번 k 번 블록 국과 정상 통신 표시	파라미터의 k 데이터 블록의 통신 상태가 설정된 대로 원활히 통신 되고 있는지를 표시합니다
L000260 ~ L00033F	_HS1_ERR[k] (k=000~127)	비트 Array	고속링크 파라미터 1 번 k 번 블록 국의 운전 에러 모드	파라미터의 k 데이터 블록의 통신 상태에 에러가 발생했는지를 표시합니다
L000340 ~ L00041F	_HS1_SETBLOCK[k]	비트 Array	고속링크 파라미터 1 번 K 번 블록 설정 표시	파라미터의 k 데이터 블록 설정 여부를 표시합니다

부록 1 플래그 일람

알아두기

고속링크 번호	L 영역 번지수	비 고
2	L000500~L00099F	[표 1]의 고속링크 1 일 때와 비교하여 다른 고속링크 국번의 플래그 번지수는 간단한 계산식에 의해 다음과 같습니다. *계산식:L 영역 번지수 = L000000 + 500 x (고속링크 번호 - 1) 프로그램 및 모니터링을 위하여 고속링크 플래그를 이용하고자 할 경우에는 XG5000 에 등록된 플래그 맵을 이용하시면 편리하게 이용하실 수 있습니다.
3	L001000~L00149F	
4	L001500~L00199F	
5	L002000~L00249F	
6	L002500~L00299F	
7	L003000~L00349F	
8	L003500~L00399F	
9	L004000~L00449F	
10	L004500~L00499F	
11	L005000~L00549F	

k 는 블록 번호로 000~127 까지 128 개의 블록에 대한 정보를 1 워드에 16 개씩 8 워드에 거쳐 나타냅니다. 예를 들면 모드 정보 (_HS1MOD)는 L00010 에 블록 0 부터 블록 15 까지 L00011, L00012, L00013, L00014, L00015, L00016, L00017 에 블록 16~31, 32~47, 48~63, 64~79, 80~95, 96~111, 112~127 의 정보가 나타납니다. 따라서 블록번호 55 의 모드정보는 L000137 에 나타납니다.

부록 1 플래그 일람

[표 2] P2P 서비스 설정에 따른 링크 릴레이 일람 P2P 파라미터 : 1~8, P2P 블록 : 0~63

번호	키워드	Type	내 용	내 용 설 명
L006250	_P2P1_NDR00	비트	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 서비스 정상 완료	P2P 파라미터 1 번 0 번 블록 서비스 정상 완료
L006251	_P2P1_ERR00	비트	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 서비스 비정상 완료	P2P 파라미터 1 번 0 번 블록 서비스 비정상 완료
L00626	_P2P1_STATUS00	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 서비스 비정상 완료 시 에러 코드	P2P 파라미터 1 번 0 번 블록 서비스 비정상 완료 시 에러 코드를 표시합니다.
L00627	_P2P1_SVCCNT00	더블 워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 서비스 정상 수행 횟수	P2P 파라미터 1 번 0 번 블록 서비스 정상 수행 횟수를 표시합니다.
L00629	_P2P1_ERRCNT00	더블 워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 서비스 비정상 수행 횟수	P2P 파라미터 1 번 0 번 블록 서비스 비정상 수행 횟수를 표시합니다.
L006310	_P2P1_NDR01	비트	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 서비스 정상 완료	P2P 파라미터 1 번 1 번 블록 서비스 정상 완료
L006311	_P2P1_ERR01	비트	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 서비스 비정상 완료	P2P 파라미터 1 번 1 번 블록 서비스 비정상 완료
L00632	_P2P1_STATUS01	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 서비스 비정상 완료 시 에러 코드	P2P 파라미터 1 번 1 번 블록 서비스 비정상 완료 시 에러 코드를 표시합니다.
L00633	_P2P1_SVCCNT01	더블 워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 서비스 정상 수행 횟수	P2P 파라미터 1 번 1 번 블록 서비스 정상 수행 횟수를 표시합니다.
L00635	_P2P1_ERRCNT01	더블 워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 서비스 비정상 수행 횟수	P2P 파라미터 1 번 1 번 블록 서비스 비정상 수행 횟수를 표시합니다.

부록 1 플래그 일람

부록 1.3 통신 레지스터(N) 일람

P2P 번호에 따른 통신 레지스터 일람 P2P 번호 : 1~8, P2P 블록 : 0~63

번호	키워드	Type	내 용	내 용 설 명
N00000	_P1B00SN	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 상대 국번	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록의 상대 국번을 저장합니다. XG-PD 에서 상대 국번을 이용할 경우에는 P2PSN 명령어를 이용하여 런중에 수정 가능합니다.
N00001 ~ N00004	_P1B00RD1	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 디바이스 1	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 디바이스 1 을 저장합니다.
N00005	_P1B00RS1	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 사이즈 1	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 사이즈 1 을 저장합니다.
N00006 ~ N00009	_P1B00RD2	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 디바이스 2	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 디바이스 2 를 저장합니다.
N00010	_P1B00RS2	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 사이즈 2	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 사이즈 2 를 저장합니다.
N00011 ~ N00014	_P1B00RD3	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 디바이스 3	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 디바이스 3 을 저장합니다.
N00015	_P1B00RS3	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 사이즈 3	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 사이즈 3 을 저장합니다.
N00016 ~ N00019	_P1B00RD4	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 디바이스 4	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 디바이스 영역 4 를 저장합니다.
N00020	_P1B00RS4	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 사이즈 4	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 읽을 영역 사이즈 4 를 저장합니다.
N00021 ~ N00024	_P1B00WD1	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 디바이스 1	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 디바이스 1 을 저장합니다.
N00025	_P1B00WS1	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 사이즈 1	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 사이즈 1 을 저장합니다.
N00026 ~ N00029	_P1B00WD2	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 디바이스 2	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 디바이스 2 를 저장합니다.
N00030	_P1B00WS2	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 사이즈 2	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 사이즈 2 를 저장합니다.
N00031 ~ N00034	_P1B00WD3	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 디바이스 3	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 디바이스 3 을 저장합니다.
N00035	_P1B00WS3	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 사이즈 3	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 사이즈 3 을 저장합니다.
N00036 ~ N00039	_P1B00WD4	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 디바이스 4	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 디바이스 4 를 저장합니다.
N00040	_P1B00WS4	워드	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 사이즈 4	P2P 파라미터 1 번 00 번 블록 저장 영역 사이즈 4 를 저장합니다.

부록 1 플래그 일람


번호	키워드	Type	내 용	내 용 설 명
N00041	_P1B01SN	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 상대 국번	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록의 상대 국번을 저장합니다. XG-PD 에서 상대 국번을 이용할 경우에는 P2PSN 명령어를 이용하여 런중에 수정 가능합니다.
N00042 ~ N00045	_P1B01RD1	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 디바이스 1	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 디바이스 영역 1 을 저장합니다.
N00046	_P1B01RS1	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 사이즈 1	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 사이즈 1 을 저장합니다.
N00047 ~ N00050	_P1B01RD2	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 디바이스 2	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 디바이스 1 을 저장합니다.
N00051	_P1B01RS2	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 사이즈 2	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 사이즈 2 를 저장합니다.
N00052 ~ N00055	_P1B01RD3	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 디바이스 3	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 디바이스 3 을 저장합니다.
N00056	_P1B01RS3	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 사이즈 3	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 사이즈 3 을 저장합니다.
N00057 ~ N00060	_P1B01RD4	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 디바이스 4	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 디바이스 영역 4 를 저장합니다.
N00061	_P1B01RS4	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 사이즈 4	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 읽을 영역 사이즈 4 를 저장합니다.
N00062 ~ N00065	_P1B01WD1	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 디바이스 1	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 디바이스 1 을 저장합니다.
N00066	_P1B01WS1	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 사이즈 1	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 사이즈 1 을 저장합니다.
N00067 ~ N00070	_P1B01WD2	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 디바이스 2	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 디바이스 2 를 저장합니다.
N00071	_P1B01WS2	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 사이즈 2	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 사이즈 2 를 저장합니다.
N00072 ~ N00075	_P1B01WD3	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 디바이스 3	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 디바이스 3 을 저장합니다.
N00076	_P1B01WS3	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 사이즈 3	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 사이즈 3 을 저장합니다.
N00077 ~ N00080	_P1B01WD4	디바이스 구조체	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 디바이스 4	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 디바이스 4 를 저장합니다.
N00081	_P1B01WS4	워드	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 사이즈 4	P2P 파라미터 1 번 01 번 블록 저장 영역 사이즈 4 를 저장합니다.

알아두기



- 1) N 영역은 XG-PD 를 이용하여 P2P 파라미터를 설정할 경우 자동으로 설정되며 P2P 전용 명령을 이용하여 런중에 수정할 수도 있습니다.
- 2) N 영역은 P2P 파라미터 설정 번호, 블록 인덱스 번호에 따라 사용되는 번지수가 구분되므로 P2P 서비스로 이용하지 않는 영역은 내부 디바이스로 사용 가능합니다.

부록 2 외형 치수 (단위 : mm)


1) CPU 모듈

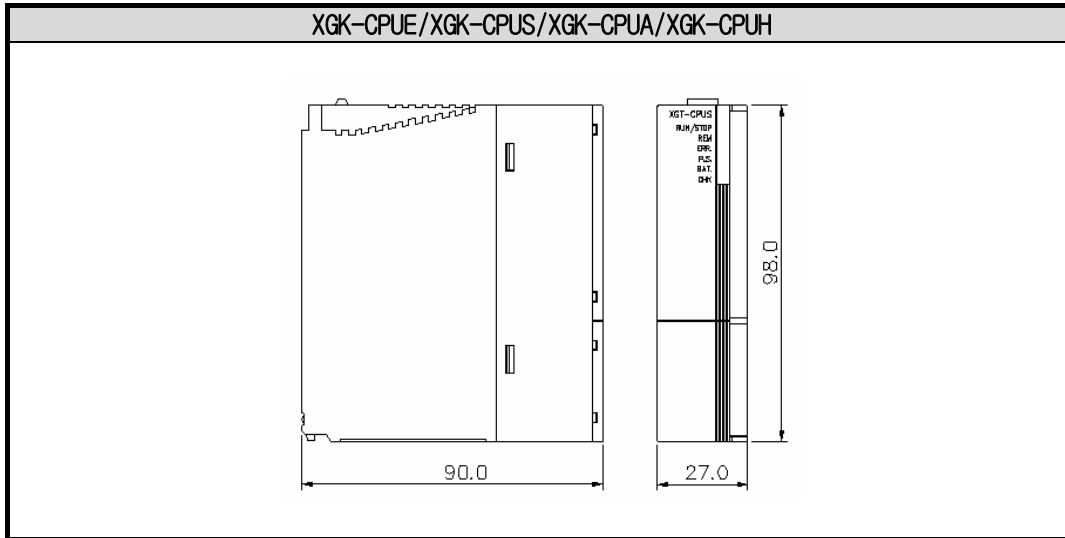


2) 입·출력 모듈

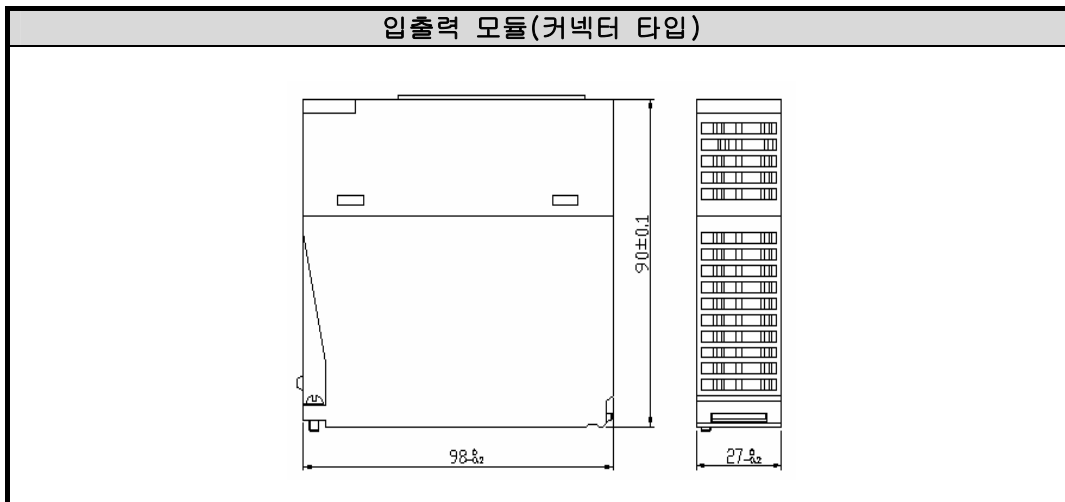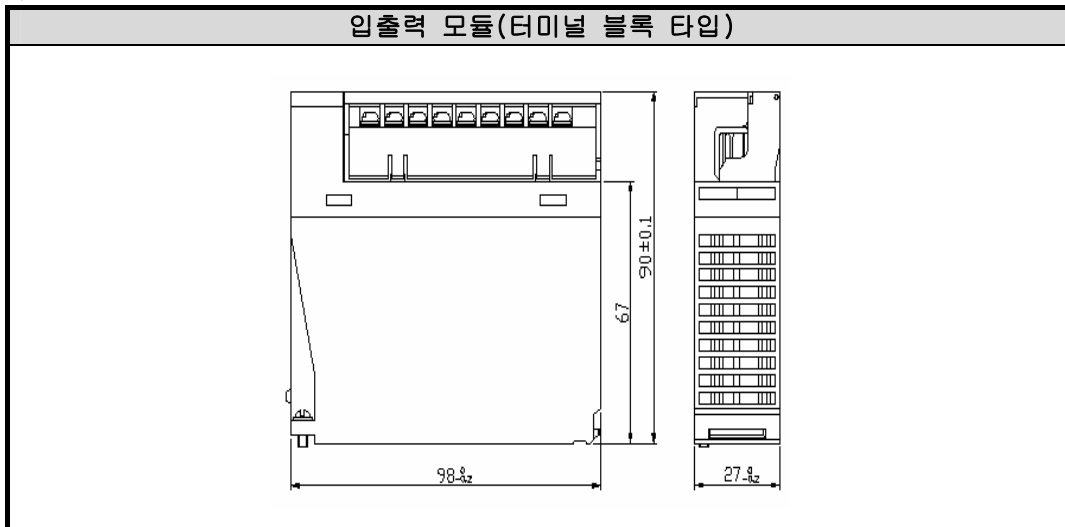


3) 전원 모듈

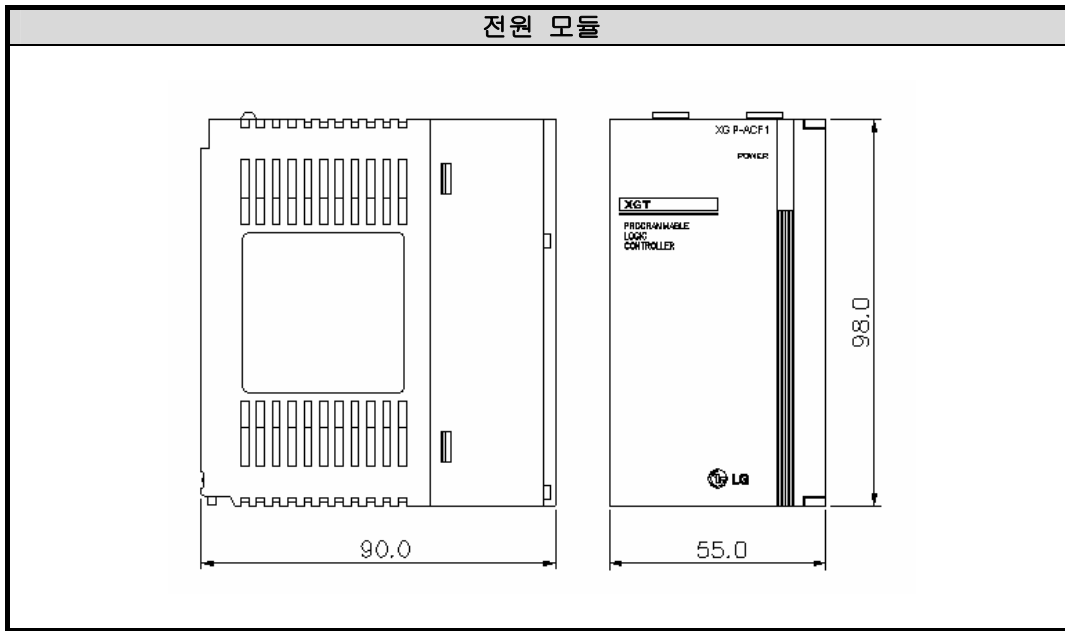

4) 기본/증설 베이스

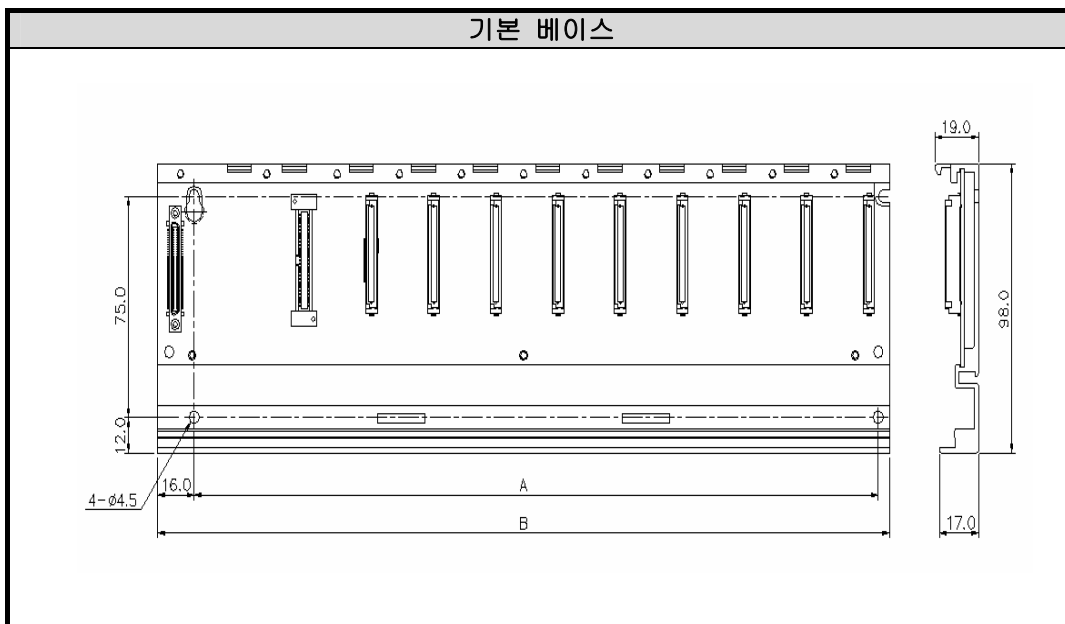

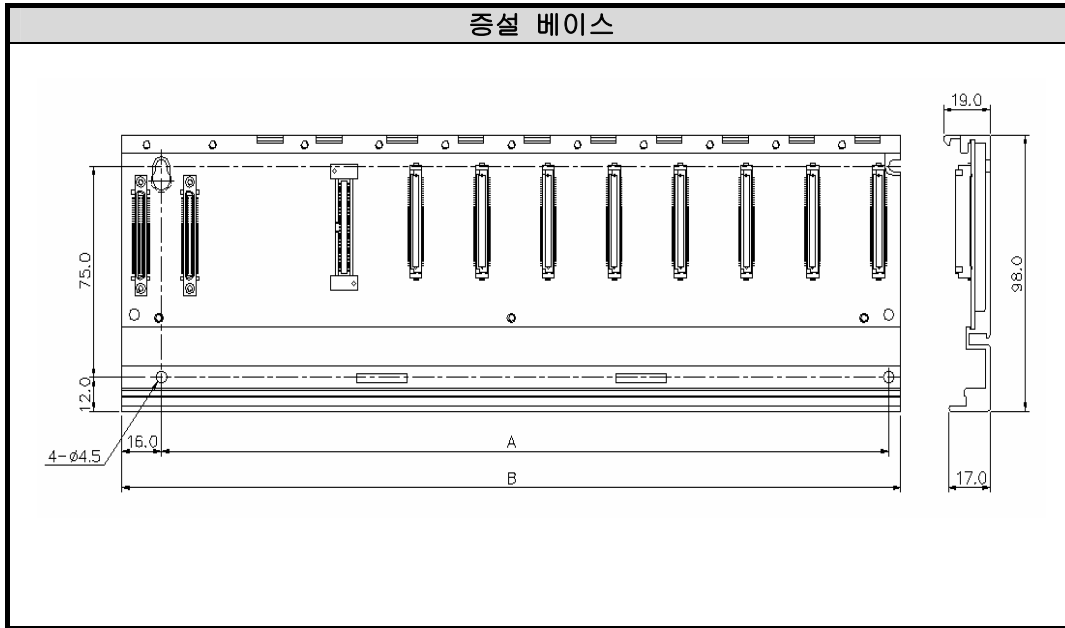

구 분	A	B
XGB-M04A/XGB-E04A	190	210
XGB-M06A/XGB-E06A	244	264
XGB-M08A/XGB-E08A	298	318
XGB-M12A/XGB-E12A	406	426

부록 3. MASTER-K 와 호환성

부 3.1 특수 플래그 호환

1) F 영역 릴레이

MASTER-K		XGK		
접점	기능	심볼	접점	기능
F0000	RUN 모드	_RUN	F0000	RUN 모드
F0001	프로그램 모드	_STOP	F0001	프로그램 모드
F0002	Pause 모드	_ERROR	F0002	Error 모드
F0003	디버그 모드	_DEBUG	F0003	디버그 모드
F0004	미사용	_LOCAL_CON	F0006	Remote 모드
F0005	미사용	_MODBUS_CON	F0006	Remote 모드
F0006	Remote 모드	_REMOTE_CON	F0006	Remote 모드
F0007	User 메모리 장착	-	F0007	미사용
F0008	미사용	_RUN_EDIT_ST	F0008	런중 수정 중
F0009	미사용	_RUN_EDIT_CHK	F0009	런중 수정 중
F000A	User 메모리 운전	_RUN_EDIT_DONE	F000A	런중 수정 완료
F000B	미사용	_RUN_EDIT_END	F000B	런중 수정 끝
F000C	미사용	_CMOD_KEY	F000C	KEY 에 의한 운전 모드 변경
F000D	미사용	_CMOD_LPADT	F000D	PADT 에 의한 운전 모드 변경
F000E	미사용	_CMOD_RPADT	F000E	리모트 PADT 에 의한 운전 모드 변경
F000F	STOP 명령 수행	_CMOD_RLINK	F000F	리모트 통신모듈에 의한 운전 모드 변경 요인
F0010	상시 On	_FORCE_IN	F0010	강제 입력
F0011	상시 Off	_FORCE_OUT	F0011	강제 출력
F0012	1 스캔 On	_SKIP_ON	F0012	입출력 Skip 실행 중
F0013	1 스캔 Off	_EMASK_ON	F0013	고장 마스크 실행 중
F0014	매 스캔 반전	_MON_ON	F0014	모니터 실행 중
		_USTOP_ON	F0015	Stop 평선에 의한 Stop
		_ESTOP_ON	F0016	ESTOP 평선에 의한 Stop
		_CONPILE_MODE	F0017	컴파일중
		_INIT_RUN	F0018	초기화중
F0015 ~ F001F	미사용	-	F0019 ~ F001F	미사용
F001C	미사용	_PB1	F001C	프로그램 코드 1
F001D	미사용	_PB2	F001D	프로그램 코드 2
F001E	미사용	_CB1	F001E	컴파일 코드 1
F001F	미사용	_CB2	F001F	컴파일 코드 2

MASTER-K		XGK		
접점	기능	심볼	접점	기능
F0020	1 스텝 RUN	_CPU_ER	F0020	CPU 구성 에러
F0021	Break Point RUN	_IO_TYER	F0021	모듈 타입 불일치 에러
F0022	스캔 RUN	_IO_DEER	F0022	모듈 착탈 에러
F0023	접점값 일치 RUN	_FUSE_ER	F0023	퓨즈 단선 에러
F0024	워드값 일치 RUN	_IO_RWER	F0024	입출력모듈 읽기/쓰기 에러(고장)
		_IP_IFER	F0025	특수/통신모듈 인터페이스 에러(고장)
		_ANNUM_ER	F0026	외부기기의 중고장 검출 에러
		-	F0027	미사용
		_BPRM_ER	F0028	기본 파라미터 이상
		_IOPRM_ER	F0029	IO 구성 파라미터 이상
		_SPPRM_ER	F002A	특수 모듈 파라미터 이상
		_CPPRM_ER	F002B	통신 모듈 파라미터 이상
		_PGM_ER	F002C	프로그램 에러
		_CODE_ER	F002D	프로그램 코드 에러
		_SWDT_ER	F002E	시스템 워치독 에러
F0025 ~ F002F	미사용	_BASE_POWER_ER	F002F	베이스 전원 에러
F0030	중고장	_WDT_ER	F0030	스캔 워치독
F0031	경고장		F0031	
F0032	WDT 에러		F0032	
F0033	I / O 조합 에러		F0033	
F0034	배터리 전압 이상		F0034	
F0035	Fuse 이상		F0035	
F0036 ~ F0038	미사용		F0036 ~ F0038	
F0039	백업 정상수행		F0039	
F003A	시계 데이터 에러		F003A	
F003B	프로그램 교체중		F003B	
F003C	프로그램 교체중 에러		F003C	
F003D ~ F003F	미사용	-	F003D ~ F003F	미사용
		_RTC_ER	F0040	RTC 데이터 이상
		_DBCK_ER	F0041	데이터 백업 이상
		_HBCK_ER	F0042	핫 리스트타트 불가 에러
		_ABSD_ER	F0043	비정상 운전 정지
		_TASK_ER	F0044	태스크 충돌
		_BAT_ER	F0045	배터리 이상
		_ANNUM_ER	F0046	외부 기기의 경고장 검출

MASTER-K		XGK		
접점	기능	심볼	접점	기능
		_LOG_FULL	F0047	로그 메모리 풀 경고
		_HS_WAR1	F0048	고속링크 파라미터 1 이상
		_HS_WAR2	F0049	고속링크 파라미터 2 이상
		_HS_WAR3	F0049	고속링크 파라미터 3 이상
		_HS_WAR4	F0049	고속링크 파라미터 4 이상
		_HS_WAR5	F0049	고속링크 파라미터 5 이상
		_HS_WAR6	F0049	고속링크 파라미터 6 이상
		_HS_WAR7	F0049	고속링크 파라미터 7 이상
		_HS_WAR8	F0049	고속링크 파라미터 8 이상
		_HS_WAR9	F0050	고속링크 파라미터 9 이상
		_HS_WAR10	F0051	고속링크 파라미터 10 이상
		_HS_WAR11	F0052	고속링크 파라미터 11 이상
		_HS_WAR12	F0053	고속링크 파라미터 12 이상
		_P2P_WAR1	F0054	P2P 파라미터 1 이상
		_P2P_WAR2	F0055	P2P 파라미터 2 이상
		_P2P_WAR3	F0056	P2P 파라미터 3 이상
		_P2P_WAR4	F0057	P2P 파라미터 4 이상
		_P2P_WAR5	F0058	P2P 파라미터 5 이상
F0040 ~ F005F	미사용	_P2P_WAR6	F0059	P2P 파라미터 6 이상
F0040 ~ F005F	미사용	_P2P_WAR7	F005A	P2P 파라미터 7 이상
F0040 ~ F005F	미사용	_P2P_WAR8	F005B	P2P 파라미터 8 이상
F0040 ~ F005F	미사용	_Constant_ER	F005C	고정주기 오류
F0040 ~ F005F	미사용	-	F005D ~ F005F	미사용
F0060 ~ F006F	에러 코드 저장	-	F0060 ~ F006F	미사용
F0070 ~ F008F	Fuse 단락 상태 저장	-	F0070 ~ F008F	미사용
F0090	20ms 주기 Clock	_T20MS	F0090	20ms 주기 Clock
F0091	100ms 주기 Clock	_T100MS	F0091	100ms 주기 Clock
F0092	200ms 주기 Clock	_T200MS	F0092	200ms 주기 Clock
F0093	1s 주기 Clock	_T1S	F0093	1s 주기 Clock
F0094	2s 주기 Clock	_T2S	F0094	2s 주기 Clock
F0095	10s 주기 Clock	_T10S	F0095	10s 주기 Clock
F0096	20s 주기 Clock	_T20S	F0096	20s 주기 Clock
F0097	60s 주기 Clock	_T60S	F0097	60s 주기 Clock
		-	F0098	미사용
		_ON	F0099	상시 On
		_OFF	F009A	상시 Off

부록 3 MASTER-K 와 호환성

MASTER-K		XGK		
접점	기능	심볼	접점	기능
		_10N	F009B	1 스캔 On
		_10FF	F009C	1 스캔 Off
		_STOG	F009D	매 스캔 반전
F0098 ~ F009F		-	F009B ~ F009F	미사용
F0100	User Clock 0		F0100	User Clock 0
F0101	User Clock 1		F0101	User Clock 1
F0102	User Clock 2		F0102	User Clock 2
F0103	User Clock 3		F0103	User Clock 3
F0104	User Clock 4		F0104	User Clock 4
F0105	User Clock 5		F0105	User Clock 5
F0106	User Clock 6		F0106	User Clock 6
F0107	User Clock 7		F0107	User Clock 7
F0108 ~ F010F		-	F0108 ~ F010F	미사용
F0110	연산 에러 플래그	_Ler	F0110	연산 에러 플래그
F0111	제로 플래그	_Zero	F0111	제로 플래그
F0112	캐리 플래그	_Carry	F0112	캐리 플래그
F0113	전출력 Off	_All_Off	F0113	전출력 Off
F0114	공용 RAM R/W 에러	-	F0114	미사용
F0115	연산에러플래그 (래치)	_Ler_Latch	F0115	연산 에러 플래그(래치)
F0116 ~ F011F		-	F0116 ~ F011F	미사용
F0120	LT 플래그	_LT	F0120	LT 플래그
F0121	LTE 플래그	_LTE	F0121	LTE 플래그
F0122	EQU 플래그	_EQU	F0122	EQU 플래그
F0123	GT 플래그	_GT	F0123	GT 플래그
F0124	GTE 플래그	_GTE	F0124	GTE 플래그
F0125	NEQ 플래그	_NEQ	F0125	NEQ 플래그
F0126 ~ F012F	미사용	-	F0126 ~ F012F	미사용
F0130~ F013F	AC Down Count	_AC_F_CNT	F0130~ F013F	AC Down Count
F0140~ F014F	FALS 번호	_FALS_NUM	F0140~ F014F	FALS 번호
F0150~ F015F	PUT/GET 에러 플래그	_PUTGET_ERR	F0150~ F030F	PUT/GET 에러 플래그
		CPU TYPE	F0440 ~ F044F	CPU TYPE
		CPU VERSION	F0450 ~ F045F	CPU VERSION
		O/S 버전 번호	F0460 ~ F047F	시스템 O/S 의 버전 번호
F0160~ F049F	미사용	O/S 날짜	F0480 ~ F049F	시스템 O/S 의 DATE

부록 3 MASTER-K 와 호환성

MASTER-K		XGK		
접점	기능	심볼	접점	기능
F0500~ F050F	최대 스캔 시간	_SCAN_MAX	F0500~ F050F	최대 스캔 시간
F0510~ F051F	최소 스캔 시간	_SCAN_MIN	F0510~ F051F	최소 스캔 시간
F0520~ F052F	현재 스캔 시간	_SCAN_CUR	F0520~ F052F	현재 스캔 시간
F0530~ F053F	시계 데이터(년/월)	_YEAR_MON	F0530~ F053F	시계 데이터(년/월)
F0540~ F054F	시계 데이터(일/시)	_DAY_TIME	F0540~ F054F	시계 데이터(일/시)
F0550~ F055F	시계 데이터(분/초)	_MIN_SEC	F0550~ F055F	시계 데이터(분/초)
F0560~ F056F	시계 데이터(백년/요일)	_HUND_WK	F0560~ F056F	시계 데이터(백년/요일)
		_FPU_LF_lag_L	F0570	부정확 에러 래치 플래그
		_FPU_LF_lag_U	F0571	언더플로우 에러 래치 플래그
		_FPU_LF_lag_0	F0572	오버플로우 에러 래치 플래그
		_FPU_LF_lag_Z	F0573	영나누기 에러 래치 플래그
		_FPU_LF_lag_V	F0574	무효연산 에러 래치 플래그
		-	F0575 ~ F0579	미사용
		_FPU_F_lag_L	F057A	부정확 에러 플래그
		_FPU_F_lag_U	F057B	언더플로우 에러 플래그
		_FPU_F_lag_0	F057C	오버플로우 에러 플래그
		_FPU_F_lag_Z	F057D	영나누기 에러 플래그
		_FPU_F_lag_V	F057E	무효연산 에러 플래그
		_FPU_F_lag_E	F057F	비정규화값 입력 에러 플래그
F0570~ F058F	미사용	_ERR_STEP	F0580~ F058F	에러 스텝 저장
F0590~ F059F	에러 스텝 저장	-	F0590~ F059F	미사용
F0600~ F060F	FMM 상세 에러 정보	_REF_COUNT	F060~F061	Refresh Count
F0610~ F063F	미사용	_REF_OK_CNT	F062~F063	Refresh OK Count
		_REF_NG_CNT	F064~F065	Refresh NG Count
		_REF_LIM_CNT	F066~F067	Refresh Limit Count
		_REF_ERR_CNT	F068~F069	Refresh Error Count
		_MOD_RD_ERR_CNT	F070~F071	MODULE Read Error Count
		_MOD_WR_ERR_CNT	F072~F073	MODULE Write Error Count
		_CA_CNT	F074~F075	Cmd Access Count
		_CA_LIM_CNT	F076~F077	Cmd Access Limit Count
		_CA_ERR_CNT	F078~F079	Cmd Access Error Count
		_BUF_FULL_CNT	F080~F081	Buffer Full Count

알아두기

XGK 에서 추가된 F0820 이상의 플래그는 부록 1 을 참조하여 주십시오.

부록 4 보증 내용

1. 보증 기간

구입하신 제품의 보증 기간은 제조 일로부터 18개월입니다.

2. 보증 범위

위의 보증 기간 중에 발생한 고장에 대해서는 부분적인 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다. 다만, 아래에 해당하는 경우에는 그 보증 범위에서 제외하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- (1) 사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건·환경·취급으로 발생한 경우
- (2) 고장의 원인이 당사의 제품 이외의 것으로 발생한 경우
- (3) 당사 및 당사가 정한 지정점 이외의 장소에서 개조 및 수리를 한 경우
- (4) 제품 본래의 사용 방법이 아닌 경우
- (5) 당사에서 출하 시 과학·기술의 수준에서는 예상이 불가능한 사유에 의한 경우
- (6) 기타 천재·화재 등 당사측에 책임이 없는 경우

3. 위의 보증은 PLC 단위체만의 보증을 의미하므로 시스템 구성이나 제품응용 시에는 안전성을 고려하여 사용하여 주십시오.

Leader in Electrics & Automation

LS산전주식회사

10310000553

■ 본사 : 서울시 중구 남대문로 5가 84-11 연세재단 세브란스 빌딩(14F) (우)100-753

<http://www.lsis.biz>

■ 구입 문의

Automation영업팀	TEL:(02)2034-4620~34	FAX:(02)2034-4622
Drive 영업팀	TEL:(02)2034-4611~18	FAX:(02)2034-4622
부산 영업팀	TEL:(051)310-6855~60	FAX:(051)310-6851
대구 영업팀	TEL:(053)603-7740~5	FAX:(053)603-7788
서부 영업팀(광주)	TEL:(062)510-1885~91	FAX:(062)526-3262
서부 영업팀(대전)	TEL:(042)820-4240~42	FAX:(042)820-4298
서부 영업팀(전주)	TEL:(063)271-4012	FAX:(063)271-2613

■ A/S 문의

서울 고객지원팀	TEL:(02)-3660-7046	FAX:(02)3660-7045
천안 고객지원팀	TEL:(041)550-8308~9	FAX:(041)554-3949
부산 고객지원팀	TEL:(051)310-6922~3	FAX:(051)310-6851
대구 고객지원팀	TEL:(053)603-7751~4	FAX:(053)603-7788
	TEL:(053)383-2083	FAX:(053)603-7788
광주 고객지원팀	TEL:(062)510-1883,1892	FAX:(062)526-3262



신속한 서비스, 든든한 기술지원- LS산전과 함께

고객상담센터 전국어디서나 **1544-2080**

■ 기술 문의

고객상담센터	TEL:1544-2080	FAX:(02)3660-7021
동원산전(안양)	TEL:(031)479-4785~6	FAX:(031)479-4784
신광ENG(부산)	TEL:(051)319-1051	FAX:(051)319-1052
네오엔시스(대전)	TEL:(042)934-4330~2	FAX:(042)934-4333
네오엔시스(천안)	TEL:(041)570-6646~7	FAX:(041)570-6648

■ 교육 문의

LS산전 연수원	TEL:(043)268-2631~2	FAX:(043)268-4384
서울교육장	TEL:1544-2080	FAX:(02)3660-7021
부산교육장	TEL:(051)310-6860	FAX:(051)310-6851

■ 서비스 지정점

명 산전(서울)	TEL:(02)462-3053	FAX:(02)462-3054
TPI시스템(서울)	TEL:(02)895-4803~4	FAX:(02)6264-3545
우진산전(의정부)	TEL:(031)877-8273	FAX:(031)878-8279
신진시스템(안산)	TEL:(031)495-9606	FAX:(031)494-9606
파란자동화(천안)	TEL:(041)579-8308	FAX:(041)579-8309
태명시스템(대전)	TEL:(042)670-7363	FAX:(042)670-7364
서진산전(울산)	TEL:(052)227-0335	FAX:(052)227-0337
동명산전(창원)	TEL:(055)288-9305	FAX:(055)288-9306
대명시스템(대구)	TEL:(053)564-4370	FAX:(053)564-4371
정석시스템(광주)	TEL:(062)526-4151	FAX:(062)526-4152
코리아산전(익산)	TEL:(063)835-2411~5	FAX:(063)8501-6057
에이엔디시스템	TEL:(051)319-4939	FAX:(051)319-3938

※ 본 설명서에 기재된 제품은 예고 없이 단종이나 제품에 변동이 있을 수 있으므로 구입시 확인 바랍니다.
 ※ 제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점은 LS산전으로 문의 바랍니다.

발행년월 : 2006. 4